

能源用戶應申報使用能源之種類、數量、項目、效率、申報期間及方式第一點附表一、附表二、附表三修正草案總說明

能源用戶應申報使用能源之種類、數量、項目、效率、申報期間及方式於九十九年一月八日訂定發布，其後歷經十一次修正，最近一次修正為一百十四年一月十九日。配合經濟部於一百十四年一月二日公告「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」修正，本次修正重點如下：

- 一、以各年度通用之申報表格式，取代往年須逐年修正公告單一年度申報內容。
- 二、依據現行「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」修正申報表部分文字。

能源查核制度申報表

中華民國 N 年(工業及其他生產性質行業)

致貴能源用戶：

1. 貴能源用戶契約用電容量超過 800 瓩，屬於經濟部依據「能源管理法」列管之能源用戶。爰請貴能源用戶依「能源管理法」第 8 條、第 9 條、第 12 條規定，填寫本申報表後，以紙本、電子檔或網路方式向經濟部辦理申報；網路申報者，請於填寫完畢後，自申報系統列印「基本資料」簽名用印並經由數位拍照或掃描後，將電子檔透過系統上傳；電子檔申報者，電子郵寄時除附上本制度申報表電子檔，須另附上同網路申報之簽名用印電子檔；紙本申報者，郵寄前請確認「基本資料」該頁已完成簽名用印。
2. 依「能源管理法」第 11 條及「能源用戶自置或委託技師或合格能源管理人員設置登記辦法」第 4 條規定，本申報表應由貴能源用戶向經濟部能源署（或能源局、能源委員會）所辦理設置登記之技師或能源管理人員負責填寫並簽名（或蓋章）。前述能源管理人員，以依「技師或能源管理人員辦理能源管理業務資格認定辦法」第 3 條參加能源管理人員訓練，並取得「能源管理人員訓練合格證書」者為限，並應依能源管理法及相關子法規定執行職務；貴能源用戶倘須調動能源管理人員職務，應先向該署辦理異動登記後，始得為之。
3. 近期內調升契約用電容量超過 800 瓩之新增能源用戶，或原登記之技師或能源管理人員已離職之能源用戶，除應指派專人填寫本申報表外，應依法儘速向經濟部能源署申請技師或能源管理人員設置登記（或異動登記）。
4. 114 年至 117 年之年度節電率目標及平均年節電率目標，應依「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」辦理。
5. 依「能源管理法」第 21 條規定，未依規定申報使用能源資料或申報不實，或未辦理技師或能源管理人員設置登記之能源用戶，由經濟部通知限期改善；屆期不改善者，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰，並再限期改善；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
6. 依「能源管理法」第 23 條規定，違反經濟部所定關於能源使用及效率之規定者，由經濟部通知限期辦理；屆期不改善者，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰，並再限期辦理；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
7. 另依「能源管理法」第 24 條規定，未依規定建立能源查核制度或未訂定或未執行節約能源目標及計畫之能源用戶，由經濟部通知限期辦理；屆期不改善者，處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰，並再限期辦理；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
8. 本申報表中「N」即為資料年，例：115 年 1 月申報 114 年資料，N 為 114。

經濟部 謹致

[修正說明]

配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，於本申報表之前言調整第 4 點文字，並新增第 8 點說明。

一、填表人員

填表人員是否已由貴能源用戶依「能源管理法」第 11 條規定，向經濟部能源署（或能源局、能源委員會）完成辦理技師或能源管理人員設置登記？

☐ 是，技師或能源管理人員資料如下表：

技師或 能管員姓名	單位/職稱	設置登記核准編號 (範例：能技/節字第*****號)	登記日期		技師或能管員聯絡地址
			民國 年 月 日		
電話	分機	手機	傳真	分機	技師或能管員電子郵件

註：1.契約用電容量超過十萬瓩者，應有二名以上技師或能管員，且其中一名人員應自置之。

2.如貴能源用戶設置登記人數超過 1 人，其餘人員資料請填報於「二、其他技師或能源管理人員」。

☐ 否，填表人員資料如下表：

填表人姓名	單位/職稱	手機		填表人聯絡地址	
電話	分機	傳真	分機	填表人電子郵件	
未設置能源管理員原因說明(可複選)				後續設置登記改善方式	
☐ 原能管員已不在職，現況為： ☐ 正在辦理能管員設置登記中，合格證書文號：能管字第_____號。 ☐ 參加能管員訓練未通過測驗。 ☐ 沒有符合參訓資格人員（專科以上學校理工科系畢業者）。 ☐ 欲委託技師或能管員，但尚未找到。				☐ 本能源用戶已規劃派員參加能管員訓練課程，並辦理後續設置登記事宜。 ☐ 本能源用戶將委託技師或合格能源管理人員。	
☐ 不清楚法規規定須設置能管員。					
☐ 其他：_____。					

二、其他技師或能源管理人員

請將其餘之技師或能源管理人員資料填入下表：

技師或 能管員姓名	單位/職稱	設置登記核准編號 (範例：能技/節字第*****號)	登記日期	是否仍執行 能源管理業務
			民國__年__月__日	☐ 是 ☐ 否
			民國__年__月__日	☐ 是 ☐ 否
			民國__年__月__日	☐ 是 ☐ 否

註：1.如貴能源用戶已完成設置登記之技師或能源管理人員，因離職、退休、業務轉調或其他原因已不負責能源管理業務，應向經濟部能源署申請塗銷登記。

2.如上表不敷使用，請自行增列。

三、基本資料

填表日期： 年 月 日

總公司資料			
總公司名稱(註1)			
總公司地址			
代表人		統一編號	
能源用戶資料			
用戶全名		用戶編號	
統一編號		工廠登記證號	
行業編號 / 行業名稱			
能源使用地址			
用戶聯絡地址			
能源用戶負責人 / 職稱	/	所屬產業園區(註2)	
樓地板面積(m ²)		空調使用面積(m ²)	
員工人數(人)		主要產品(服務)	
能源使用狀況			
台電電號		台電經常契約容量(kW)	
非台電電號(註3)		非台電契約容量(kW)	
半尖峰契約容量(kW)		離峰契約容量(kW)	
緊急發電容量(kW)		汽電共生發電容量(kW)	
再生能源發電容量(kW)(註4)		工廠總能源支出占總製造成本之比例(%) (註5)	
是否為中小企業(註6)			

註：

- 「總公司名稱」係指具法律行為能力的法人名稱，例：○○股份有限公司台南分公司，總公司名稱為「○○股份有限公司」。
- 若能源用戶位於產業園區、科學園區或科技產業園區內，請參考附錄四填寫「所屬產業園區」欄位，若無則免填。
- 非台電用戶者，請於「電號」欄填供電之民營電廠(IPP)、汽電共生廠之廠名，並填入所屬電號，例：○○汽電股份有限公司/○○○○○電號。
- 若能源用戶於電號使用範圍內設有再生能源發電裝置，請填下表並提供發電業執照、自用發電設備登記證或設備登記文件上所登記之「再生能源設備登記電號」，作為查核是否併接於能源用戶電號及自發自用之依據：

序號	再生能源種類	再生能源設備登記電號	設置區域	設置時間	裝置容量(瓩)	年發電量(度)	回售台電電量(度)	自發自用電量(度)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				

※再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」。(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)

- 「工廠總能源支出費用占總製造成本之比例」之製造成本係指貴能源用戶所有與生產活動有關的成本，從原料的取得起到轉換為成品為止的一切成本都包括在內，通常將製造成本劃分為3類：直接材料 + 直接人工 + 製造費用。
- 「中小企業」：依「中小企業認定標準」第2條，指依法辦理公司、有限合夥或商業登記，實收資本額或出資額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業。能源用戶請以總公司之「實收資本額」、「出資額」或「經常僱用員工數」判斷是否為中小企業。
- 若能源用戶使用多個電表擬採合併申報方式辦理者，請填寫「附錄三、合併申報申請表」向經濟部申請；經經濟部同意後，能源用戶始得合併申報，核准合併申報之電表資料填入下表中：

	用戶編號	合併申報電號	契約容量(kW)
合併申報(註7)	1		
	2		

公司章(印鑑)

能源管理人員簽名或蓋章_____

填表人簽名或蓋章_____

能源用戶負責人簽名或蓋章_____

[修正說明]

配合能源用戶提供之契約容量資料，爰將能源使用狀況項下之「非台電經常契約容量(kW)」調整為「非台電契約容量(kW)」。

四、能源查核管理組織

管理階層人員	推行階層人員	執行階層人員
(訂定節能目標)	(擬定節能計畫、推動、 考核與管考)	(執行節能計畫， 發現問題並往上陳報)
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：

註：1.能源查核專責組織須完整填寫3階層人員，各階最少1人請勿空白，管理人員不得兼任推行人員或執行人員。

2.各組織人員填寫應包含：人員之姓名、職稱及職責與執行項目。

五、能源管理政策推動情形

編號	檢核項目	自我檢核內容敘述	
1	貴能源用戶(能源使用地址)是否已通過 ISO/CNS 50001 能源管理系統驗證？	☐ 是	通過 ISO/CNS 50001 能源管理系統驗證(註) 驗證機構名稱：_____
		☐ 否	證書有效期限：__年__月~__年__月 (若勾選本項，則無需填寫問題 2 至問題 5。)
2	貴能源用戶高階主管是否曾對外發布能源管理之能源政策聲明？	☐ 是	高階主管於報紙、網站或永續報告書(ESG)中，曾公開發布節約能源之能源管理政策。
		☐ 否	高階主管僅有對內宣達節約能源之重要性，但未對外發表任何公開聲明。
3	高階主管是否會定期檢討節約能源推動成效？	☐ 是	高階主管定期召開會議檢討節約能源之推動成效，並留下檢討紀錄。
		☐ 否	高階主管未參與檢討節約能源成效。
4	貴能源用戶是否優先採購能源效率較高的設備？	☐ 是	於採購文件中明列採購設備之能源效率規格，以突顯優先採購能源效率較高設備之決心。
		☐ 否	辦理採購時僅考量設備價格，不會考量該設備之能源使用效率。
5	貴能源用戶是否會回應由員工或供應商提出節約能源改善的建議？	☐ 是	對於員工或供應商提出有關節約能源改善的建議，已建立溝通管道。
		☐ 否	對於員工或供應商提出有關節約能源改善的建議，尚未建立溝通管道。
6	貴能源用戶是否監測且蒐集使用能源設備之運轉情形？	☐ 是	已裝設能源管理資訊系統(Energy Management Information System, EMIS)且即時蒐集能源數據，具備以下項目之能源即時數據可視化與歷史記錄查詢功能(可複選)： ☐ 電力系統 ☐ 製程系統 ☐ 空調系統 ☐ 空壓系統 ☐ 鍋爐系統 ☐ 泵浦系統 ☐ 照明系統 ☐ 其他系統_____。
		☐ 否	尚未裝設能源管理資訊系統(Energy Management Information System, EMIS)。

註：請提供 ISO/CNS 50001 證書佐證資料(如附件_____)。

六、能源使用資料

表六之一、能源使用量-1

月份	購入電力(度)(註1)					燃料煤 (公噸)	燃料油 (公秉)	液化石油氣 (公斤)	天然氣 (立方公尺)	柴油 (公升)
	尖峰	半尖峰	離峰	週六 半尖峰	合計					
1月										
2月										
3月										
4月										
5月										
6月										
7月										
8月										
9月										
10月										
11月										
12月										
合計										
每月平均安全存量										
供應商名稱										
客戶編號(註5)										

月份	蒸汽量(公噸)(註2)			汽電共生(度)(註3)				再生能源(度)(註4)			廢熱發電(度)	緊急發電(度)
	購入	自產自用	自產售出	毛發電量	售電量	自發自用		轉供度數(度)(註6)	發電量			
						廠用電量	自用電量		售電量	自用電量		
1月												
2月												
3月												
4月												
5月												
6月												
7月												
8月												
9月												
10月												
11月												
12月												
合計												
每月平均安全存量												
供應商名稱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
客戶編號(註5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：

1. 電力欄請填購入電量，依電費單「計費期間」將尖峰與離峰(或再區分半尖峰、週六半尖峰)用電分開填列。
2. 貴廠如依用途產生與回收再使用多種壓力與蒸汽量，請將各壓力與用量填寫於「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」。「自產自用」僅填寫投入產品製程部分之蒸汽量，熱值以您填寫於「表六之二」之加權平均值計算。
3. 毛發電量 = 售電量 + 廠用電量 + 自用電量。

4. 再生能源定義請參考「再生能源發展條例」。(能源署網站 (<https://www.moeaea.gov.tw>) 首頁 > 能源法規 > 法令規章 > 再生能源)
5. 「客戶編號」請填報「供應商」出具之管理報表所載之「客戶」編號，例如：油號、天然氣用戶編號。若無客戶編號則免填。
6. 「轉供度數」，係指能源用戶購買之再生能源電能經台電輸配電網轉供之用電量，該資料載明於每月電費帳單。
7. 有非汽電共生、再生能源、廢熱發電及緊急發電裝置之產生自發自用電量，請填至「表六之一、能源使用量-2」。

[修正說明]

配合能源用戶能源使用狀況，爰新增註7之說明。

表六之一、能源使用量-2^(註8)

各類燃料氣及其他使用能源(請參照「附錄二」填入能源種類、編碼) ^{(註9)(註10)(註11)}							
月份	能源編碼 (查表)						
	自訂	能源種類 (單位)	<u> </u> ()	<u> </u> ()	<u> </u> ()	<u> </u> ()	<u> </u> ()
1 月							
2 月							
3 月							
4 月							
5 月							
6 月							
7 月							
8 月							
9 月							
10 月							
11 月							
12 月							
合計							
每月平均安全存量							
供應商名稱							
客戶編號 ^(註12)							

註：

8. 如貴廠有使用非屬「表六之一、能源使用量-1」所列填寫項目之能源，請將該能源1~12月份使用量填寫於此表。
9. 有非汽電共生、再生能源、廢熱發電及緊急發電裝置之產生自發自用電量，請於上表「能源編碼」處填寫E99。
10. 請先選定每欄之能源種類後再開始填每月使用量，由「附錄二：能源種類、編碼及單位參照表」查詢符合之能源名稱，並填寫「能源編碼」即可，該欄之使用量數值請符合該能源種類之「計量單位」。如無符合之能源名稱，請於上表「編碼」處填寫Z99，並自訂「能源名稱」與「單位」，並將自訂能源種類填寫於「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」以利計算總能源使用量。
11. 例如：(1)一貫作業鋼鐵廠應包含高爐氣、焦爐氣、轉爐氣；(2)石化業生產過程應包含燃料氣；(3)煉油業應包含煉油氣。
12. 「客戶編號」請填報「供應商」出具之管理報表所載之「客戶」編號，例如：油號、天然氣用戶編號。若無客戶編號則免填。

[修正說明]

- 一、因「表六之一、能源使用量-1」新增註7，「表六之一、能源使用量-2」原註7遞移。
- 二、配合能源用戶能源使用狀況，爰新增註9說明，其餘註之說明依序遞移。

表六之二、能源種類與熱值轉換參數表

項次	能源種類			熱值計算方式	年使用量	總價(含稅) (元)	熱值(註) (百萬卡/單位)	壓力 (公斤/平方公分)
	編碼	名稱	單位					
1	C02	燃料煤	公噸	加權平均值				
2	O06	燃料油	公秉	加權平均值				
3	O02	液化石油氣	公斤	加權平均值				
4	L01	天然氣	立方公尺	加權平均值				
5	O05	柴油	公升	加權平均值				
6	E01	電力	度	加權平均值				-
7	S01	購入總蒸汽	公噸	加權平均值				
8	S02	售出總蒸汽	公噸	加權平均值				
9	S03	自用總蒸汽	公噸	加權平均值				
各類燃料氣及其他使用能源：(填寫於「表六之一、能源使用量-2」之能源種類請定義於下方)								
10	Z99							
11								
12								
13								
14								
15								

註：如貴用戶有熱值之量測值，請填入熱值換算表；若無，請參考經濟部能源署提供之熱值統計數據。
(詳見能源署網站(<https://www.moeaea.gov.tw>) 首頁 > 能源統計 > 出版品 > 能源統計月報 > 附錄 > 能源產品單位熱值)

表六之三、能源成份

1. 煤(種類：煉焦煤、燃料煤、無煙煤、亞煙煤、焦炭、煤球)

項次	煤種類 (註)	產地	年使用 用量	高熱值	低熱值	總水 份	固有 水份	揮發 物	灰份	含硫 量	固定 碳	研磨率 H.G.I	灰中氧 化鈉	灰軟化 溫度	FOB 價格
			公噸	百萬卡/公噸		%	%	%	%	%	%	%	%	℃	新臺幣元/公噸
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															


註：煤種類分為：C01 煉焦煤、C02 燃料煤、C03 無煙煤、C04 亞煙煤、C05 焦炭、C06 煤球等，可填寫 C0X 編號即可。

2. 油

項次	燃油品牌	年使用量 (公秉)	高熱值 (百萬卡/公秉)	低熱值 (百萬卡/公秉)	比重(%)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

七、能源平衡

圖七之一、生產流程圖



註：1.生產流程圖應包含：(1)主要原物料名稱。(2)中間與最終產品名稱。(3)生產設備名稱。
2.生產流程圖可用「方塊圖」，以適當註解的幾何圖形(方塊和箭線等)來示意。

圖七之二、電能平衡圖

廠(場)別 (註 1)	系統名稱	使用電力(度/年) 使用占比(%)	製程設備名稱	使用電力(度/年) 使用占比(%)	
購入電力 (度/年)(註 3) 自備發電量 (度/年)(註 4) 售出電力 (度/年)(註 5) 汽電廠內用電 (度/年)	製程動力	度 %		度 %	
	空調	度 %		度 %	
	空壓機	度 %		度 %	
	冷凍冷藏	度 %		度 %	
	污水處理	度 %		度 %	
	集塵設備	度 %		度 %	
	電熱 (註 2)	度 %		度 %	
	照明	度 %		度 %	
	其他	度 %		度 %	

- 註：1.若能源用戶生產之產品種類眾多，可先繪一總圖，以各分廠為子項目做總電能平衡圖，再以每一分廠為單位繪製該分廠之電能平衡圖，表格不敷使用時可自行列印填報。
- 2.電熱設備：製程方面如電熱爐(電弧爐、週波爐)、假撚機；公用部分如電熱器(電熱水器、電熱鍋爐)、烤箱(爐)、烘箱(爐)、乾燥(除溼)機、烘乾室(箱)，請將用電量分配至「電熱」設備用電。
- 3.購入電力：購入電力+再生能源之轉供度數。
- 4.自備發電量：汽電共生之毛發電量+再生能源之自用電量+再生能源之售電量+廢熱發電+緊急發電。
- 5.售出電力：汽電共生之售電量+再生能源之售電量。

圖七之三、熱能平衡圖

[illegible]

註：

1. 若貴用戶製程眾多，可先繪一總圖，以各製程為子項目做總熱能平衡圖，再以每一製程為單位分別繪製主要製程之熱能平衡圖，表格不敷使用時可自行列印填報。
2. 占比為使用量占總熱值之百分比。
3. 貴用戶有熱值之量測值，請填入或修改「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」；若無，請參考經濟部能源署提供之熱值統計數據。

八、單位產品耗能

請依行業別選取申報表申報：

一、水泥業請填寫：

表八之一、主要產品單位產量耗能數量(水泥業)

表八之二、主要產品單位產量耗能績效自我評比表

二、煉油業請填寫：

表八之一、主要產品單位產量耗能數量(煉油業)

表八之二、主要產品單位產量耗能績效自我評比表

三、非上述行業請填寫：

表八之一、主要產品單位產量耗能數量(其他行業)

表八之二、主要產品單位產量耗能績效自我評比表

表八之一、主要產品單位產量耗能數量(水泥業)

月份	熟料 產量 (公噸)	水泥 產量 (公噸)	水泥 自產量 (公噸)	購入 熟料 (公噸)	售出 熟料 (公噸)	開工 時數 (小時/月)	摻配料 添加比例(%) (註1)
1月							
2月							
3月							
4月							
5月							
6月							
7月							
8月							
9月							
10月							
11月							
12月							
合計							

月份	購入 電量 (千度)	廢熱 發電 (千度)	重油 發電 (千度)	耗煤量(註2)		替代燃料 (註3) (公噸)	煤高/低熱值(註4)	
				公噸	基準		千卡/公斤煤	基準 (註4)
1月								
2月								
3月								
4月								
5月								
6月								
7月								
8月								
9月								
10月								
11月								
12月								
合計								

註：

1. 摻配料係指原料添加時除石灰石、黏土、矽砂、石膏等以外之添加物，如廢爐渣、飛灰、污泥、廢石材等。
2. 耗煤量基準代號請填 AR、AD、D：AR = 到達基 (as received basis)；AD = 氣乾基 (air-dried basis)；D = 乾基 (dry basis)。
3. 請於替代燃料表格中填入石油焦、廢輪胎或其他使用燃料。
4. 煤高/低熱值及基準欄位請填入該月使用燃料煤之平均高低熱值及基準；如[6340/6640，AR/D]代表煤之高熱值為 6,340kcal/kg，其基準為 AR；煤之低熱值為 6,640kcal/kg，基準為 D。

表八之一、主要產品單位產量耗能數量(煉油業)

製程名稱(註1)：_____ 產品或出料品名：_____ 最低產量或處理量：_____ 製程啟用時間：_____

月份	進料規格 (註3)	出料規格 (註3)	電力使用 設計值 (LFOE/單位)	熱能使用 設計值 (LFOE/單位)	產量或處理量				每單位產量或處理量耗用 能源數量(註2)	
					設計產量 或處理量	實際產量 或處理量	單位	運轉 時數 (小時/月)	電力 (LFOE/單位)	熱能 (LFOE/單位)
1 月										
2 月										
3 月										
4 月										
5 月										
6 月										
7 月										
8 月										
9 月										
10 月										
11 月										
12 月										
合計										

註：

- 1.請分別填寫常壓蒸餾單元(CDU)、真空蒸餾單元(VDU)、重油煤裂單元(RCC)、氫氣工場(HYD)、柴油加氫脫硫單元(HDS)、真空製氣油加氫脫硫單元(VGO)、烷化工廠(ALK)、常壓殘餘油加氫脫硫單元(RDS)、甲基第三丁醚工場(MTB)、煤組等主要製程。
- 2.請就主要(處理)產品之單位耗能數量進行估算分析(每項主要製程填寫一張，請自行影印)。直接供應製程使用之公用設備使用能源應列入填報。
- 3.進出料規格項請填入當月生產比例最大之(處理)產品規格及比例，實際產量請填全製程該月各規格(處理)產量之總和。

表八之一、主要產品單位產量耗能數量(其他行業)

產品名稱(註1)：_____ 產量單位(註2)：_____ 主要原料：_____ 占全廠耗能比例：__%。

月份	規格 (註3)	良率 (%)	廢原 料比 例(%)	折合率 及折 合 基 準	產量及產值(註4)						
					設計產量 (單位/月)	實際產量 (單位/月)	折合產量 (單位/月)	產能 利用率(%) (註5)	設備 利用率(%) (註6)	產值 (百萬元)	開工時數 (小時/月)
1月											
2月											
3月											
4月											
5月											
6月											
7月											
8月											
9月											
10月											
11月											
12月											
合計											

月份	每單位產品耗用能源數量(註7)						
	電力 (度/單位)	燃料煤 (公斤/單位)	燃料油 (公升/單位)	液化石油氣 (公斤/單位)	天然氣 (立方公尺/單位)	蒸汽 (公噸/單位)	其他能源編碼 (註8)
1月							
2月							
3月							
4月							
5月							
6月							
7月							
8月							
9月							
10月							
11月							
12月							
合計							

註：

- 每種產品名稱填寫一張，不同規格亦需每種規格分開填寫一張，表格不敷使用時，請自行影印。
 - 造紙業產品名稱欄位填寫如：塗佈白紙板日產量300噸以上、塗佈白紙板日產量300噸以下、裱面紙板A級日產量500噸以上、裱面紙板A級日產量500噸以下、裱面紙板B2級日產量500噸以上、裱面紙板B2級日產量500噸以下、裱面紙板B4級日產量500噸以上、裱面紙板B4級日產量500噸以下等等。
- 產品全年產量單位，請儘可能使用統一比較之單位，如公噸、公斤、立方公尺、平方公尺、公秉、公升等。
 - 電子業產量單位如：TFT-LCD、彩色濾光片、背光模組，DRAM、磊晶矽晶圓及元件，以上產品單位為千片、發光二極體磊晶與晶粒產品單位為M(百萬粒)、汽車用鉛酸蓄電池及機車用鉛酸蓄電池以台為單位。
 - 紡織業與人纖業填寫時請填寫產品之丹尼數、支數等規格，產量之單位一律以「公噸」表示。

3. 每種產品規格填寫一張，舉例如下：

- 3.1. 電子業產品規格如：TFT-LCD、彩色濾光片、背光模組規格為：m×m，發光二極體磊晶與晶粒規格可區分：一般亮度、高亮度。
- 3.2. 紡織業與人纖業之「規格」：聚酯絲類於「產品名稱」請再以「直紡」與「粒紡」分類填寫，並於「規格」請分成「SDY」或「FDY」或「POY」或其它。聚胺絲類於「產品名稱」請再以「尼龍 6(N6)」或「尼龍 66(N66)」分類填寫，並於「規格」分成「FDY」及「POY」或其它。聚酯加工絲與聚胺加工絲產品類，於「規格」請分成「ATY」或「DTY」或其它。

4. 產品產量計算說明：

- 4.1. 電子業產量：TFT-LCD、彩色濾光片、背光模組以投入量(母玻璃)計算。
- 4.2. 化工業產量：乙烯單耗請以主單元(Master Units)計算。
- 4.3. 紡織業與人纖業『折合產量』：請填寫折合至指定規格後之產量。請將下列產品規格折合成指定規格後再填寫至『折合產量』，聚酯絲分成直紡與粒紡並請折合至『120 丹尼』、聚酯加工絲『75 丹尼』、聚胺絲『70 丹尼』、聚胺加工絲『70 丹尼』、螺縐棉『1.5 丹尼』、棉紗環錠『30 支』、棉紗 O.E.『10 支』、混紡紗『30 支』。非上述產品，請於『折合率及折合基準』欄中註明規格與折合率。

5. 產能利用率 = 當月實際產量 ÷ 當月設計產量 × 100%。

6. 設備利用率 = 當月實際運轉時數 ÷ (當月時數 - 當月計畫性停機時數) × 100%。

7. 每單位產品耗用能源數量 = 月耗用能源量除以月產量(分為實際產量或折合產量)，公用設備使用之能源應列入填報，且全廠各產品單位產量耗能源乘以產量之總耗用能源量不應大於「表六之一」所填寫之能源使用量。「合計」欄位請以該年度單位耗能數量與實際產量加權平均計算之。

- 7.1. 紡織業與人纖業「每單位產品耗用能源量」計算範圍：各項產品均需包含生產製造時公用設備之能源使用量。聚酯絲和聚胺絲不含聚合製程。聚酯粒和聚胺粒則以聚合製程為主。

- 7.2. 紡織業與人纖業之「每單位產品耗用能源數量」=月耗用能源量除以月折合產量，「合計」欄位請以該年度單位耗能數量與折合產量加權平均計算之。

8. 產品製程使用到「其他能源」，請填入已定義於「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」能源編碼，並使用定義之「計量單位」填寫其數值。

表八之二、主要產品單位產量耗能績效自我評比表

產品名稱：(註1)_____ 產量單位：_____										
月份	實際產量 (單位)		單位產品 耗電量 (度/單位)		單位產品 耗熱量 (Mcal/單位)		每季單位產品耗能 (Mcal/單位)		每季單耗差異分析 (%) (去年與前年比) (註2)	原因(註2)
	N-1年	N年	N-1年	N年	N-1年	N年	N-1年	N年		
1月									☐ 增加 ____% ☐ 減少 ____%	
2月										
3月										
4月									☐ 增加 ____% ☐ 減少 ____%	
5月										
6月										
7月									☐ 增加 ____% ☐ 減少 ____%	
8月										
9月										
10月									☐ 增加 ____% ☐ 減少 ____%	
11月										
12月										
全年度									☐ 增加 ____% ☐ 減少 ____%	
熱值轉換情形	熱值轉換請定義於「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」(註3)									

註：

1. 每種產品填寫一張，不同規格亦需每種規格分開填寫一張，表格不敷使用時，請自行影印。
2. 針對差異分析值超過10%以上者，應填寫差異原因說明。增加與減少原因可填寫例如：產量減少、產量增加、停用某項設備、產品規格增加、製程調整、產線合併、工廠外移、設備投資與更新、能源價格上漲、執行節能措施等，其他請自行說明。
3. 貴用戶有熱值之測試值，請填入或修改「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」；若無，請參考經濟部能源署提供之熱值統計數據。

[修正說明]

- 一、為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之N-1年、N年(N表示資料年)，例：115年1月申報114年資料，N為114，N-1為113。
- 二、原註3及註4說明相似，爰刪除註3說明，註4移列至註3。

九、主要使用能源設備

表九之一、公用設備耗能概況表

1.公用設備列表

項次	設備名稱 (註1)	廠牌	型式 (註2) (註3)	型號	登錄編號 (冰水機組能 源效率標示) (註4)	馬達			電熱功 率(kW) (註5)	額定 功率 (kW)(註6)	西元 製 造 年 份	新增或 汰換設 備平均 投資金 額(千元/ 台)(註7)	設備容量 (註8)	
						馬力(HP)	極數(P)	效率等級(IE2 以下、 IE3、IE4)					容量	單位
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

項次	現有台數 (備用台數) (註9)	變頻控制 台數 (註9)	年平均運 轉時數 (小時/台)	耗用 能源別 (註10)	設備耗能效率值 (註11)		重大使用能源設備 操作維護現況(註12)	
					設計值 (額定值)	單位	操作管理現況	維護現況
1	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
2	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
3	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
4	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
5	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
6	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
7	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
8	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護

註：

- 公用設備係指單一機械設備(例如：鍋爐、冰水主機、空壓機、汽電共生設備等)；新購置鍋爐、冰水主機、空壓機必需填寫設備耗能效率。
- 冰水機型式包括：水冷容積式(含渦卷式、往復式、螺旋式)、水冷離心式、氣冷式、熱回收式、其他。
- 空壓機型式包括：往復式、螺旋式、渦卷式、離心式、其他。
- 登錄編號：可於「中華民國蒸氣壓縮式冰水機組能源效率分級標示管理系統網站」(<https://www.chillerenergyranking.org.tw/>)查詢，查無登錄編號則免填。
- 電熱功率(kW)數值來源：設備中的加熱器、電熱管、電熱棒、電熱片等發熱元件之功率。
- 額定功率(kW)數值來源：銘牌資料(kW)或[馬達馬力(HP)×0.746+電熱功率(kW)]。
- 如為3年內新增或汰換設備，請填寫平均投資金額(千元/台)。
- 設備容量之計量單位請自行填列(例如：電力設備為：kW(瓩)，鍋爐為：Ton/hr(公噸/小時)或kcal/hr(熱量/小時)，空壓機及送風機或壓縮機等設備為：CMM(m³/min))，不同容量之設備請分開填列。

9. 現有台數(含備用台數)。備用台數等於現有台數時，年平均運轉時數得為0。備用台數不納入變頻控制台數計算。
10. 耗用能源別，請填寫電能、燃料煤、燃料油、天然氣、液化石油氣等。
11. 設備耗能效率請填寫設計值(額定值)，其單位如：冰水機以比功率(kW/RT)、鍋爐以 $\eta\%$ 、空壓機以比功率(kW/CMM)表示，汽電共生系統以總熱效率($\eta\%$)表示。
12. 「重大使用能源設備操作維護現況」，請針對公用設備如：鍋爐系統、空調系統、空壓系統、汽電共生系統及其單元設備，進行操作維護現況檢視。

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。

[修正說明]

- 一、因利能源用戶查詢冰水機組登錄編號，配合網站名稱修改與網址更新，爰於註4更新查詢網址，並調整文字。
- 二、考量空壓機螺旋式及螺桿式為相同型式，刪除註3之「螺桿式」文字。

2.鍋爐設備操作概況表

鍋爐 項次 (註 13)	構造 檢查 號碼	鍋爐種類 (註 14~17)	鍋爐 型式 (註 18~20)	鍋爐設備操作概況						操作狀態
				年度能源使用量 (註 21)(註 22)			生質燃料 種類 (註 23)	鍋爐容量		
				種類	數量	單位		容量	單位	
		☐ 蒸汽鍋爐 ☐ 熱水鍋爐 ☐ 熱媒鍋爐 ☐ 廢熱鍋爐 ☐ 其他鍋爐	☐ 水管式 ☐ 煙管式 ☐ 貫流式 ☐ 其他	☐ 1.燃料煤 ☐ 塊狀 ☐ 粉狀 ☐ 2.燃料油 ☐ 3.天然氣 ☐ 4.生質燃料 ☐ 5.液化石油氣 ☐ 6.電力 ☐ 其他_____		公噸 公秉 立方公尺 公噸 公斤 度 _____	☐ 木顆粒 ☐ 棕櫚殼 ☐ 菇類栽培介質廢棄物 ☐ 其他_____	☐ 公噸/小時 ☐ 百萬千卡/小時	☐ 正常使用 ☐ 已無操作 ☐ 平時不使用，僅購入蒸汽供及設備維修時使用 ☐ 平時不使用，僅購入蒸汽供及設備維修時使用	
☐ 使用 1~3 種燃料與第 4 種混燒，請計算生質燃料熱值比率： 生質燃料熱值比率 = 生質燃料年入熱量 / 年度總入熱量 _____ = _____ / _____										
		☐ 蒸汽鍋爐 ☐ 熱水鍋爐 ☐ 熱媒鍋爐 ☐ 廢熱鍋爐 ☐ 其他鍋爐	☐ 水管式 ☐ 煙管式 ☐ 貫流式 ☐ 其他	☐ 1.燃料煤 ☐ 塊狀 ☐ 粉狀 ☐ 2.燃料油 ☐ 3.天然氣 ☐ 4.生質燃料 ☐ 5.液化石油氣 ☐ 6.電力 ☐ 其他_____		公噸 公秉 立方公尺 公噸 公斤 度 _____	☐ 木顆粒 ☐ 棕櫚殼 ☐ 菇類栽培介質廢棄物 ☐ 其他_____	☐ 公噸/小時 ☐ 百萬千卡/小時	☐ 正常使用 ☐ 已無操作 ☐ 平時不使用，僅購入蒸汽供及設備維修時使用 ☐ 平時不使用，僅購入蒸汽供及設備維修時使用	
☐ 使用 1~3 種燃料與第 4 種混燒，請計算生質燃料熱值比率： 生質燃料熱值比率 = 生質燃料年入熱量 / 年度總入熱量 _____ = _____ / _____										

註：

- 「鍋爐項次」同「1.公用設備列表」之項次，且該設備為鍋爐才填此表。
- 蒸汽鍋爐：係指以火焰、燃燒氣體、其他高溫氣體或以電熱加熱於水或熱媒，使發生超過大氣壓之壓力蒸汽，供給他用之裝置及其附屬過熱器。
- 熱水鍋爐：係指以火焰、燃燒氣體、其他高溫氣體或以電熱加熱於有壓力之水，供給他用之裝置。
- 熱媒鍋爐：係將蒸汽鍋爐或熱水鍋爐其內容物裝水的部份以熱媒取代，此熱媒大部分為熱媒油，因熱媒油在大氣壓力下其沸點可高達攝氏三百多度以上，作為加熱或熱交換使用，可在低壓時得到較高的溫度。
- 廢熱鍋爐：係回收製程廢熱產製蒸汽或熱水之裝置。
- 水管式鍋爐(Water-tube boiler)：火焰(燃燒氣體)於燃燒室內加熱管內爐水之鍋爐。
- 煙管式鍋爐(火管式，Fire-tube boiler)：管內通過火焰(燃燒氣體)加熱管外爐水之鍋爐。
- 貫流式鍋爐(Once-through boiler)：加熱方式類似水管式鍋爐，但無汽鼓之鍋爐。
- 採生質燃料混燒化石燃料(燃料煤、燃料油或天然氣)產製蒸汽者，除填寫各類燃料年度使用量，並應保存各類混燒燃料之(低)熱值證明文件及每一年度各類燃料之使用量紀錄。無熱值證明文件者，計算各燃料入熱量時，煤炭以 6,080 千卡/公斤，燃料油 9,600 千卡/公升，天然氣 9,000 千卡/立方公尺，木顆粒與棕櫚殼以 4,900 千卡/公斤，菇類栽培介質廢棄物以 5,800 千卡/公斤作為計算之參考值；必要時用戶應取樣並委託通過財團法人全國認證基金會(Taiwan Accreditation Foundation，簡稱 TAF)認證之檢驗室檢測及出具報告。
- 請依據下式自行試算特定鍋爐混燒時生質燃料熱值比率。

生質燃料年入熱量(A) = (生質燃料年使用量) × (生質燃料熱值) = _____ 千卡/年

年度總入熱量(B) = (A) + (燃料煤等化石燃料年使用量) × (燃料煤等化石燃料熱值) = _____ 千卡/年

生質燃料熱值比率 = (A) / (B) = _____ %

23. 未使用生質燃料者免填。本表所稱生質燃料，係指木顆粒燃料、棕櫚殼或菇類栽培介質廢棄物三種。除前三種外，木材、木屑、樹皮、淤渣、黑液、廢棄輪胎或其他都市及產業廢棄物等則請列為 ☐ 其他。

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。

3. 蒸汽鍋爐設備操作自我檢測表

蒸汽鍋爐設備操作自我檢測結果(註 22)					
蒸汽鍋爐項次 (註 24)	月份	最末排氣溫度(°C) (註 25)	最末排氣溫度 超過規定值之原因 (註 26)	排氣含氧量 (%) (註 27)	排氣含氧量 超過規定值之原因 (註 26)
	1 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	2 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	3 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	4 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	5 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	6 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	7 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	8 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	9 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉

		☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	10 月	☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	11 月	☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	12 月	☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____

註：

24. 「蒸汽鍋爐項次」同「2. 鍋爐設備操作概況表」之「鍋爐項次」，且該設備之鍋爐種類為「蒸汽鍋爐」且鍋爐型式非「貫流式」才需填此表。
25. 鍋爐本體排氣出口處設有熱回收裝置時，「最末排氣溫度」為「最末熱回收裝置」排氣出口一公尺以內所量測之溫度；如未設熱回收裝置，「最末排氣溫度」為「鍋爐本體」排氣出口一公尺以內所量測之溫度。每天至少檢測一次並保存紀錄，取平均值作為每月的檢測值。
26. 選填「其他」者需另行說明異常原因(請參考經濟部公告之「指定能源用戶使用蒸汽鍋爐應遵行之節約能源規定」)。
27. 「排氣含氧量」之量測位置應距離鍋爐本體排氣出口一公尺以內。每週至少檢測一次並保存紀錄，取平均值作為每月的檢測值。

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表九之二、製程設備耗能概況表

項次	製程類別 (註1)	設備名稱 (註2)	廠牌	型式	馬達			電熱 功率 (kW) (註3)	額定功率 (kW)(註4)	西元 製造 年份	新增或汰 換設備平 均投資金 額(千元/ 台) (註5)	設備容量 (註6)	
					馬力(HP)	極數 (P)	效率等級 (IE2 以 下、IE3、 IE4)					容量	單位
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

項次	現有台數 (備用台數) (註7)	變頻控制 台數 (註7)	年平均運 轉時數 (小時/台)	耗用 能源別 (註8)	設備耗能效率值 (註9)		
					設計值 (額定值)	單位	產品產出量或入料量
1	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量
2	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量
3	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量
4	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量
5	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量
6	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量
7	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量
8	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量

註：

- 1.請自行定義「製程類別」，請以製程或產線呈現，例：電鍍製程、SMT 產線。
- 2.製程設備係指單一耗能機械設備。
- 3.電熱功率(kW)數值來源：設備中的加熱器、電熱管、電熱棒、電熱片等發熱元件之功率。
- 4.額定功率(kW)數值來源：銘牌資料(kW)或[馬達馬力(HP)×0.746+電熱功率(kW)]。
- 5.如為3年內新增或汰換設備，請填寫平均投資金額(千元/台)。
- 6.設備容量之計量單位請自行填列，不同容量之設備請分開填列。
- 7.現有台數(含備用台數)。備用台數等於現有台數時，年平均運轉時數得為0。備用台數不納入變頻控制台數計算。
- 8.耗用能源別，請填寫電能、燃料煤、燃料油、天然氣、液化石油氣等。
- 9.設備耗能效率請填寫設計值(額定值)與對應單位，或以「能源使用量/產品產出量」、「能源使用熱值/產品產出量」填寫，例如：度電/公噸、百萬卡/公噸、百萬卡/公秉表示，並請勾選☐產品產出量；若以「能源使用熱值/入料量」表示，請勾選☐入料量。

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表九之三、冰水機群組與壓縮空氣系統概況表

1. 冰水機群組列表

項次	冰水機群組名稱 (註)	是否主要作為空調使用?
1		☐ 是 ☐ 否，說明_____
2		☐ 是 ☐ 否，說明_____
3		☐ 是 ☐ 否，說明_____

註：

1. 「冰水機群組」：指由一台(含)以上或多台冰水機並聯運轉，冰水匯流構成一個出/回水密閉循環系統。冰水機群組包含冰水主機與附屬設備，冰水主機如：水冷式冰水主機、儲冰主機、氣冷式冰水主機(採冰水管路併聯系統)、熱泵主機(水對水，併聯系統)、非以電力為主要驅動之冰水主機(例：吸收式)、仍併在冰水管路之備機主機；附屬設備如：冰水泵、冷卻水泵、區域泵、中繼泵、冷卻水塔、融冰泵、儲冰泵、儲冰槽(動態儲冰)與仍併在管路之備機。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

1-1. 冰水機群組名稱：_____

a. 冰水機

項次	設備類別	設備名稱	廠牌	型式	型號	馬力(HP)	冷凍噸數(RT)	台數
1								
2								
3								
4								
5								

註：

1. 型式：水冷容積式(含渦卷式、往復式、螺旋式)、水冷離心式、氣冷式、熱回收式、其他。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

b. 冰水泵

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

c. 冷卻水泵

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

d. 冷卻水塔

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

e. 其他附屬設備

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：

1. 其他附屬設備包含：區域泵、中繼泵、融冰泵、儲冰泵、儲冰槽(動態儲冰)等。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。


f. 冰水機群組系統能源效率(單一群組冰水主機總容量達1千冷凍噸以上)^(註1)

冰水機群組名稱	月份	月耗電量(kWh)	冰水機群組系統負荷(RTh)	效率值(kW/RT)	備註
	1月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	2月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	3月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	4月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	5月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	6月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	7月				☐ 整月未開機

				☐ 其他
8 月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
9 月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
10 月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
11 月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
12 月				☐ 整月未開機 ☐ 其他

* 註：

1. 冰水機群組系統包含冰水主機與附屬設備，單一群組內「冰水主機」(含備用機)總容量達 1 千冷凍噸以上者，應填寫本表。
2. 當年度新適用之能源用戶得免填「冰水機群組系統能源效率」內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手設置必要之裝置進行量測，以供次年度申報填寫。
3. 電力計、流量計及溫度計裝置點，示意如下圖。電力計量測範圍須包含冰水主機與附屬設備。若單一群組空調盤迴路僅含冰水主機與附屬設備，則電力計可設置於空調盤的總迴路。

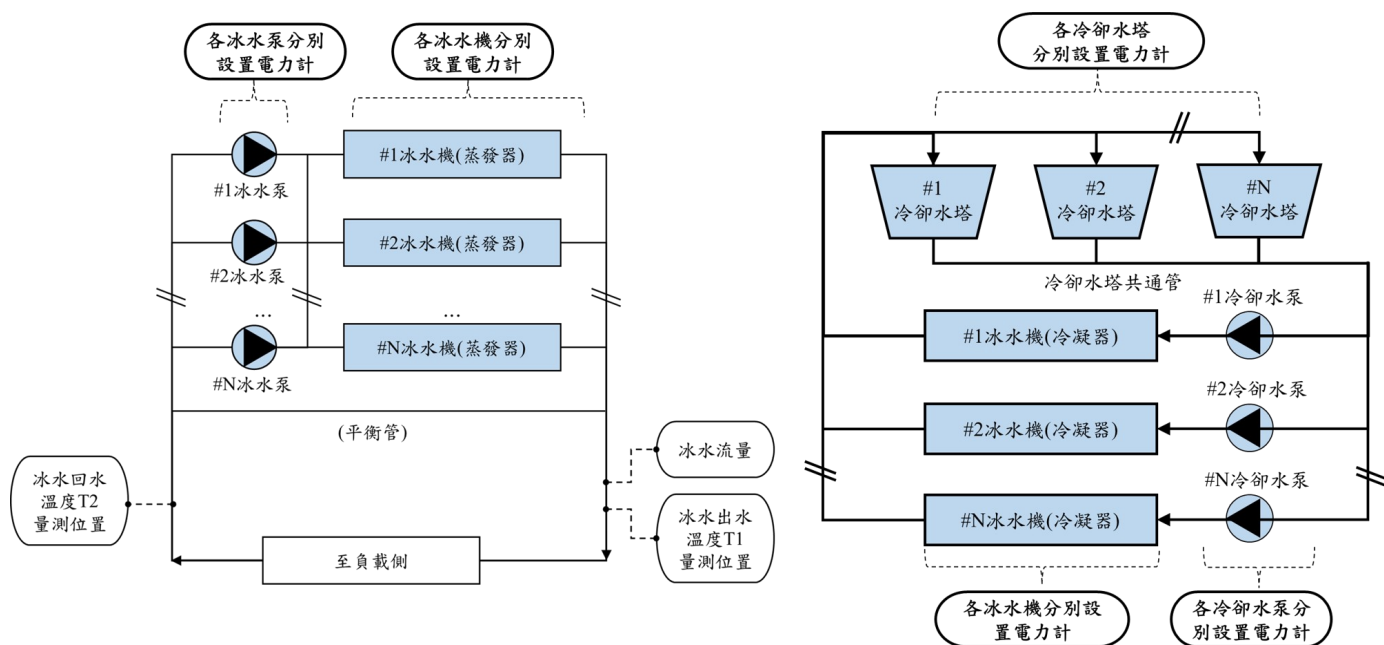

4. 請貴能源用戶每小時確實量測並記錄冰水機與附屬設備耗電量後，加總計算各月耗電量並填報於本表，另逐時記錄冰水機群組共管處之出水溫度、回水溫度與冰水流量，以供計算其系統負荷值。相關量測及計算紀錄，應至少保存五年。
5. 小時冰水機群組系統負荷=流體密度×每小時平均冰水流量×比熱容×每小時平均溫差×運轉時間。
6. 月冰水機群組系統負荷=當月份之每小時冰水機群組系統負荷總和。
7. 冰水機群組系統負荷及效率值之計算範例：
假定某公司冰水機群組系統 A 每日運轉 8 小時，其第一小時平均冰水流量為 12,000 公升/分鐘 (LPM)，冰水共管平均出水溫度 7°C、冰水共管平均回水溫度 12°C，以水為流體，則密度為 1 kg/L、比熱容為 1.0 kcal/(kg·°C)、1 美制冷凍噸(RT)等於 3,024 (kcal/h)，則第一小時冰水機群組系統功率為：

$$1 \text{ (kg/L)} \times 12,000 \text{ (L/min)} \times 1.0 \text{ kcal/(kg} \cdot \text{°C)} \times (12\text{°C} - 7\text{°C}) \times 60 \text{ (min/h)} = 3,600,000 \text{ (kcal/h)} \approx 1,190 \text{ RT}$$
 亦即該小時系統負荷為 1,190RT×1hr=1,190RTh。
8. 以上述公式逐小時計算冰水機群組系統負荷分別為：
 1,190 RTh、1,100 RTh、1,200 RTh、1,200 RTh、1,100 RTh、1,300 RTh、1,280 RTh、1,180 RTh，
 則當日冰水機群組系統總負荷為 9,550 RTh。依前述邏輯可計算每日之負荷，將每日之負荷加總即為「月冰水機群組系統負荷」。
 若當月份冰水機群組系統總耗電量為 1,400,000 kWh，「冰水機群組系統負荷」為 2,000,000 RTh，則系統效率值為 1,400,000 kWh / 2,000,000 RTh = 0.7 (kW/RT)。

2. 壓縮空氣系統列表

項次	壓縮空氣系統名稱 (註)
1	
2	
3	

註：

1. 「壓縮空氣系統」：指由空壓機一台(含)或多台並聯，其後連接穩壓空氣桶、精密過濾器與附屬設備所組成。「空壓機」指出口額定壓力在 $7\sim 14\pm 0.5 \text{ kgf/cm}^2$ 之三相電動機驅動之空氣壓縮機，其運作是將大氣中的空氣經壓縮機壓縮後產生加壓氣體。「空壓機」如：往復式空壓機、螺旋式空壓機、渦卷式空壓機、離心式空壓機、仍併在供電迴路及管路未拆除之備機。
壓縮空氣系統之附屬設備如：冷凍式乾燥機、吸附式乾燥機、水冷用水泵、水冷用冷卻水塔。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

2-1. 壓縮空氣系統名稱：_____

a. 空壓機

項次	設備類別	設備名稱	廠牌	型式	型號	馬力(HP)	台數
1							
2							
3							
4							
5							

註：

1. 型式：往復式、螺旋式、渦卷式、離心式、其他。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

b. 冷凍式乾燥機

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

c. 吸附式乾燥機

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

d. 其他附屬設備

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：


- 1.其他附屬設備包含：水冷用水泵、水冷用冷卻水塔等。
- 2.本表不敷使用時，請自行複印填寫。

e. 壓縮空氣系統能源效率(單一系統空壓機總功率達5百馬力以上)^(註1)

壓縮空氣系統名稱	月份	月耗電量(kWh)	月供氣量(m ³)	效率值(kW/CMM)	備註
	1月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	2月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	3月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	4月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	5月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	6月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	7月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	8月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	9月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	10月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	11月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	12月				☐ 整月未開機 ☐ 其他

* 註：

- 1.「壓縮空氣系統」包含空壓機、穩壓空氣桶、精密過濾器與附屬設備(如冷凍式乾燥機、吸附式乾燥機、水冷用水泵、水冷用冷卻水塔等)，單一系統內「空壓機」(含備用機)總功率達5百馬力以上者，應填寫本表。
- 2.當年度新適用之能源用戶得免填「壓縮空氣系統能源效率」內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手設置必要之裝置進行量測，以供次年度申報填寫。
- 3.電力計及空氣流量計裝置點，示意如下。電力計量測範圍須包含空壓機與附屬設備。若單一系統配電盤迴路僅含空壓機與附屬設備，則電力計可設置於該配電盤。

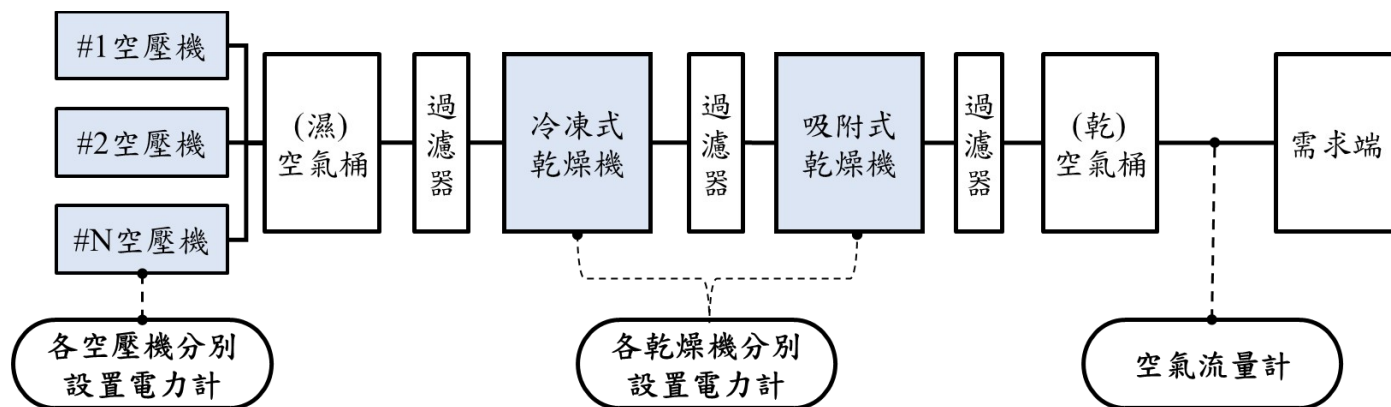

4. 請貴能源用戶每小時確實量測壓縮空氣系統之供氣量，並記錄空壓機與附屬設備每小時耗電量後，加總計算各月耗電量並填報於本表，相關量測及計算紀錄，應至少保存五年。
5. 小時耗電量=空壓機小時耗電量+冷凍式乾燥機小時耗電量+吸附式乾燥機小時耗電量+其他附屬設備小時耗電量。
6. 月耗電量=當月份之每小時壓縮空氣系統耗電量總和。
7. 小時供氣量=設置於壓縮空氣系統乾燥機後流量計所記錄之供氣量。
8. 月供氣量=當月份之每小時壓縮空氣系統供氣量總和。
9. 壓縮空氣系統效率值之計算範例：
 氣電比(kWh/m^3)=產出 1m^3 壓縮空氣所消耗的電能=耗電量(kWh)/供氣量(m^3)。
 壓縮空氣系統效率值(kW/CMM)=[輸入功率 kW]/[出氣量(m^3/min)]=氣電比(kWh/m^3) $\times 60$ 。
 假定某公司壓縮空氣系統「小時供氣量」為 655m^3 ，「小時耗電量」為 95kWh 。
 則氣電比=小時耗電量/小時供氣量= $95\text{kWh}/655\text{m}^3=0.15\text{kWh/m}^3$ 。
 壓縮空氣系統效率值= $0.15\text{kWh/m}^3\times 60=8.7(\text{kW/CMM})$ 。

[修正說明]

- 一、為使能源用戶進一步瞭解冰水機群組系統能源效率與壓縮空氣系統能源效率之電力計設置情形及耗電量計算，爰調整文字內容。
- 二、因空壓機螺旋式及螺桿式為相同型式，刪除「2.壓縮空氣系統列表」之註1「螺桿式空壓機」文字、「2-1.壓縮空氣系統名稱：_____a.空壓機」之註1「螺桿式」文字。

項次	節約能源 措施年度	節約能源 措施	節約能源 措施代碼 (註2)	上年度規 劃並執行 (註3)	措施執行 說明	改善前 狀況	改善後 狀況	節約能源量及金額計算(註6)(註7)																																																																																										
1	☐ 跨年度 成效 (註4) ☐ N年度 計畫 (註5)			☐ 規劃執行 ☐ 新增措施	(1)實施 區域			一、節約能源種類(擇一) ☐ 電力 (度) ☐ 燃料煤 (公噸) ☐ 燃料油 (公秉) ☐ 液化石 油氣 (公斤) ☐ 天然氣 (立方公尺) ☐ 柴油 (公秉) ☐ 購入蒸汽 (公噸) ☐ 其他 () 二、數值來源與單位說明區(註8)： 三、主要節能量公式套用(擇一)： 公式(1)：系統或單項設備全年總耗能×提升效益(%)×認列月數比例 <table><tr><td>系統或單 項設備全 年總耗能</td><td>×</td><td>提升效益</td><td>%</td><td>×</td><td>認列 月數 比例</td><td>/</td><td>12</td><td>=</td><td>節能量</td></tr><tr><td></td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>/</td><td>12</td><td>=</td><td></td></tr></table> 公式(2)：設備功率/容量×台數×全年操作時數(hr)×提升效益(%)×認列月數比例 <table><tr><td>備功率/ 容量</td><td>×</td><td>台數</td><td>台</td><td>×</td><td>全年 操作 時數</td><td>hr</td><td>×</td><td>提升 效益</td><td>%</td><td>×</td><td>認列月 數比例</td><td>/</td><td>12</td><td>=</td><td>節 能量</td></tr><tr><td></td><td>×</td><td></td><td>台</td><td>×</td><td></td><td>hr</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>/</td><td>12</td><td>=</td><td></td></tr></table> 公式(3)：全年改善效益×認列月數比例 <table><tr><td>全年改善效益</td><td>×</td><td>認列月數 比例</td><td>/</td><td>12</td><td>=</td><td>節能量</td></tr><tr><td></td><td>×</td><td></td><td>/</td><td>12</td><td>=</td><td></td></tr></table> 四、本項能源總節能量：_____ (註9)。 效益金額計算 一、各項能源購買單價與節約金額計算： 1. 節約能源量×平均能源購買單價/1000 <table><tr><td>節約能源量</td><td>×</td><td>平均能源 購買單價</td><td>元/</td><td>1000</td><td>=</td><td>效益金額</td><td>千元</td></tr><tr><td></td><td>×</td><td></td><td>元/</td><td>1000</td><td>=</td><td></td><td>千元</td></tr></table> 二、其他效益說明與計算： 1. 效益名稱：效益金額 <table><tr><td>效益名稱</td><td>:</td><td>效益金額</td><td>千元</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 三、本項總效益金額：____千元(註10)。	系統或單 項設備全 年總耗能	×	提升效益	%	×	認列 月數 比例	/	12	=	節能量		×		%	×		/	12	=		備功率/ 容量	×	台數	台	×	全年 操作 時數	hr	×	提升 效益	%	×	認列月 數比例	/	12	=	節 能量		×		台	×		hr	×		%	×		/	12	=		全年改善效益	×	認列月數 比例	/	12	=	節能量		×		/	12	=		節約能源量	×	平均能源 購買單價	元/	1000	=	效益金額	千元		×		元/	1000	=		千元	效益名稱	:	效益金額	千元				
系統或單 項設備全 年總耗能	×	提升效益	%	×	認列 月數 比例	/	12	=	節能量																																																																																									
	×		%	×		/	12	=																																																																																										
備功率/ 容量	×	台數	台	×	全年 操作 時數	hr	×	提升 效益	%	×	認列月 數比例	/	12	=	節 能量																																																																																			
	×		台	×		hr	×		%	×		/	12	=																																																																																				
全年改善效益	×	認列月數 比例	/	12	=	節能量																																																																																												
	×		/	12	=																																																																																													
節約能源量	×	平均能源 購買單價	元/	1000	=	效益金額	千元																																																																																											
	×		元/	1000	=		千元																																																																																											
效益名稱	:	效益金額	千元																																																																																															

- [illegible]

表十之二、已執行節約能源措施執行成效分析表

項次 (註1)	實際投資金額 (千元)	執行計畫完成 年月		認列期間 (註2)		效益 金額 (千元)	節 約 能 源 量							
				起月	迄月		電力 (度)	燃料煤 (公噸)	燃料油 (公秉)	液化石 油氣 (公斤)	天然氣 (立方 公尺)	柴油 (公秉)	購入蒸汽 (公噸)	其他
1			年											
			月											
2			年											
			月											
3			年											
			月											
4			年											
			月											
5			年											
			月											
6			年											
			月											
7			年											
			月											
8			年											
			月											
合計														

註：

- 項次同表十之一之項次。
- 「認列期間」說明：例如於N年5月完成某項節能措施，節能量之計算期間自N年6月起至N+1年5月止(最多以12個月為限)。因屬跨年度成效，N年6月至12月之節能量請填入表十之二，分別於(起月)和(迄月)欄填入6和12，並計算該期間節能量填入「節約能源量」欄內，N+1年1月至5月之節能量請填入表十一之二。

[修正說明]

為使申報表所列年度可適用於各年度使用，將年度調整為通用性之N年及N+1年(N表示資料年)，並修正對應之表頭，例：115年1月申報114年資料，N為114，N+1為115。

表十之三、已執行需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案與再生能源自發自用之節電量換算

(一) 需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案

月份	台電電號	措施名稱 (註1)(註4)	方案細項 (註1)(註4)	實際抑低量(瓩) (註3)	×	抑低時數(小時)	=	認列節電量(度) (註2)
1					×		=	
2					×		=	
3					×		=	
4					×		=	
5					×		=	
6					×		=	
7					×		=	
8					×		=	
9					×		=	
10					×		=	
11					×		=	
12					×		=	
合計(度)								

註：

1. 參與執行台電需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案，如下表措施對應方案，皆可認列為節電量。

措施名稱	代號	方案細項	措施名稱	代號	方案細項
計畫性調整 用電措施	(a)	月選8日型	儲冷式空調系統 離峰用電措施	(l)	儲冷式空調系統離峰用電措施
	(b)	日選時段型			
即時性 調整用電措施	(c)	保證反應型	再生能源義務用戶 儲能調整用電措施	(m)	義務時數型
	(d)	彈性反應型		(n)	累進回饋型
需量競價 措施	(e)	經濟型	其他	(z)	其他()
	(f)	可靠型			
	(g)	聯合型			
智慧型 調整用電措施	(h)	校園空調型			
需量反應參與 日前輔助服務	(i)	即時備轉容量			
	(j)	補充備轉容量			
	(k)	調頻備轉容量			

2. 公式：需量反應措施認列節電量 = 實際抑低量(瓩) × 抑低時數(小時)。

例：以需量競價措施(e)經濟型為例，某用戶於3月中有4天執行抑低，4天合計抑低2,105瓩，每天執行2小時，計算節電量為2,105瓩 × 2小時 = 4,210度。

3. 實際抑低量(非調降契約容量)須有台灣電力股份有限公司之佐證資料(編號)。
4. 若參與「需量反應參與日前輔助服務」措施，佐證資料請提供聚合商提供之各月執行報告及列管電號「調度執行績效彙總表」，彙總表須加蓋聚合商大小印及能源用戶大小印後掃描上傳(編號)。

(二) 再生能源自發自用 (註1)

序號	再生能源種類 (註2)	再生能源設備登記電號 (註3)	設置區域 (註4)	設置時間 (註4)	裝置容量 (瓩)	年發電量 (度)	回售台電電量 (度)	自發自用 認列節電量 (度) (註5)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				
3				民國__年__月__日				
4				民國__年__月__日				
5				民國__年__月__日				
合計								

註：

1. 再生能源自發自用，可認列一年節電措施。
2. 再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」。(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)
案例：某用戶於廠房上方設置 611kW 之太陽能發電系統，N 年全年發電量為 815,051 度，皆為自用電 = 認列節電量 815,051 度。
3. 請填寫發電業執照、自用發電設備登記證或設備登記文件上所登記之併聯電號於「再生能源設備登記電號」欄位。
4. 「設置區域」請填寫再生能源裝設之位置，如：A 棟廠房屋頂 A 區；「設置時間」請填寫再生能源設備驗收竣工日期，並需提供驗收竣工證明。
5. 僅受列管電號範圍內之再生能源自發自用電量可認列為節電量，回售台電公司之發電量不能認列為節電量，各項再生能源申報資料均需提供佐證資料。
6. 提供 N 年度自發自用全年度數佐證資料 (編號 _____)。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

[修正說明]

- 一、配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，爰刪除「(一)節約熱能措施」表格及註之說明。
- 二、為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N 年(N 表示資料年)，例：115 年 1 月申報 114 年資料，N 為 114。

表十之四、年度用電量計算

項目	計算勾選	計算值(度)
年度用電量 (度)	☐ <u>N</u> 年全年實際用電量(註 1)	
	<u>N</u> 年電力使用具下列情形者，其用電量可於____年全年實際用電量中扣除：	
	☐ <u>N</u> 年啟用新增產線生產新產品之用電量：____度(註 2)。	
	☐ <u>N</u> 年製程開發研究所增加之用電量：____度(註 3)。	
	☐ 依「能源管理法」第 16 條所送能源使用說明書經經濟部核准範疇之用電量：____度(註 4)。能源使用說明書核准日期及文號：____年____月____日 字第____號。	
	☐ <u>N</u> 年配合循環經濟政策推動之原料或廢棄物前處理所增加之用電量：____度。	
	☐ <u>N</u> 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素所增加之用電量：____度(註 5)。	
☐ <u>N</u> 年為配合新法規所增加之用電量：____度(註 6)(註 7)。		
上述已勾選之項目總用電量加總：____度。		
佐證資料(編號____)		

註：

1. N 年全年實際用電量(度)係指受列管電號填於「表六之一」之 12 個月「購入電力」+「自備發電量」－「售電量」。購入電力：購入電力+再生能源之轉供度數。自備發電量：汽電共生之毛發電量+再生能源之自用電量+再生能源之售電量+廢熱發電+緊急發電。售電量：汽電共生之售電量+再生能源之售電量。
2. 提供 N 年新增產線使用電量(度)，單位產品耗能以及產線主要耗能設備規格等。
3. 提供 N 年製程開發研究之說明及其使用電量(度)。
4. 依能源管理法第十六條第一項規定，經中央主管機關核准能源使用說明書之新設或擴建用戶，且經中央主管機關核准該能源使用說明書之日起算 5 年內者。
5. 提供 N 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素說明及其使用電量(度)。
6. 提供 N 年為配合新法規(例如：食品安全衛生規範和環保法規)所新增用電量(度)及佐證資料(如新增設備完工證明等)。
7. 說明為符合 N 年新法規所配合執行之措施，須包含法規公告前之電能使用狀況說明、法規公告後之電能使用狀況說明，內容需包含設備名稱、設備規格、設備數量、投資金額、操作時數、操作調整內容、增加之電能使用量計算說明等。

[修正說明]

考量能源用戶節電之適用範圍及年度用電量之計算，針對通過能源使用說明書之新設或擴建能源用戶，因廠內狀態及設備皆為可行範圍之最佳設計，經評估 5 年內節電空間有限，可於用電量扣除，爰調整表格文字並新增註 4 說明。另為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N 年(N 表示資料年)，及修正對應之表頭，例：115 年 1 月申報 114 年資料，N 為 114。

表十之五、113 年平均節電率未達 1%說明(刪除)(修正後)

[修正說明]

一、本表刪除。

二、配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」(經能字第 10804605770 號)，爰刪除本附表。

表十之六、歷年平均年節電率總表(刪除)(修正後)

[修正說明]

一、本表刪除。

二、配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」(經能字第 10804605770 號)，爰刪除本附表。

十一、節約能源目標及執行計畫

表十一之一、規劃節約能源措施及執行計畫表

項次	節約能源 措施年度	節約能源 措施	節約能源 措施代碼 (註1)	上年度規 劃並執行	措施執行 說明	節約能源量及金額計算(註4)(註5)																																																																
1	☐ 跨年度成效(註2) ☐ N+1年度計畫(註3)			☐ 規劃執行 ☐ 新增措施	(1)實施區域	一、節約能源種類(擇一) ☐電力(度)☐燃料煤(公噸)☐燃料油(公秉)☐液化石油氣(公斤)☐天然氣(立方公尺)☐柴油(公秉)☐購入蒸汽(公噸)☐其他() 二、數值來源與單位說明區(註6)： 三、主要節能量公式套用(擇一)： 公式(1)：系統或單項設備全年總耗能×提升效益(%)×認列月數比例 <table><tr><td>系統或單項設備全年總耗能</td><td>×</td><td>提升效益</td><td>%</td><td>×</td><td>認列月數比例</td><td>/</td><td>12</td><td>=</td><td>節能量</td></tr><tr><td></td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>/</td><td>12</td><td>=</td><td></td></tr></table> 公式(2)：設備功率/容量×台數×全年操作時數(hr)×提升效益(%)×認列月數比例 <table><tr><td>備功率/容量</td><td>×</td><td>台數</td><td>×</td><td>全年操作時數</td><td>hr</td><td>×</td><td>提升效益</td><td>%</td><td>×</td><td>認列月數比例</td><td>/</td><td>12</td><td>=</td><td>節能量</td></tr><tr><td></td><td>×</td><td>台</td><td>×</td><td></td><td>hr</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>/</td><td>12</td><td>=</td><td></td></tr></table> 公式(3)：全年改善效益×認列月數比例 <table><tr><td>全年改善效益</td><td>×</td><td>認列月數比例</td><td>/</td><td>12</td><td>=</td><td>節能量</td></tr><tr><td></td><td>×</td><td></td><td>/</td><td>12</td><td>=</td><td></td></tr></table> 四、本項能源總節能量：_____ (註7)。	系統或單項設備全年總耗能	×	提升效益	%	×	認列月數比例	/	12	=	節能量		×		%	×		/	12	=		備功率/容量	×	台數	×	全年操作時數	hr	×	提升效益	%	×	認列月數比例	/	12	=	節能量		×	台	×		hr	×		%	×		/	12	=		全年改善效益	×	認列月數比例	/	12	=	節能量		×		/	12	=	
					系統或單項設備全年總耗能	×	提升效益	%	×	認列月數比例	/	12	=	節能量																																																								
	×		%	×		/	12	=																																																														
備功率/容量	×	台數	×	全年操作時數	hr	×	提升效益	%	×	認列月數比例	/	12	=	節能量																																																								
	×	台	×		hr	×		%	×		/	12	=																																																									
全年改善效益	×	認列月數比例	/	12	=	節能量																																																																
	×		/	12	=																																																																	
(2)施行對象 (設備或器具)	(3)具體作法	一、各項能源購買單價與節約金額計算： 1.節約能源量×平均能源購買單價/1000 <table><tr><td>節約能源量</td><td>×</td><td>平均能源購買單價</td><td>元/</td><td>1000</td><td>=</td><td>效益金額</td><td>千元</td></tr><tr><td></td><td>×</td><td></td><td>元/</td><td>1000</td><td>=</td><td></td><td>千元</td></tr></table> 二、其他效益說明與計算： 1.效益名稱：效益金額 <table><tr><td>效益名稱</td><td>:</td><td>效益金額</td><td>千元</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 三、本項總效益金額：____千元(註8)。	節約能源量	×	平均能源購買單價	元/	1000	=	效益金額	千元		×		元/	1000	=		千元	效益名稱	:	效益金額	千元																																																
節約能源量	×	平均能源購買單價	元/	1000	=	效益金額	千元																																																															
	×		元/	1000	=		千元																																																															
效益名稱	:	效益金額	千元																																																																			

						預估投資金額計算 一、設備費用說明： 1. 設備名稱(設備功率/容量)：購買單價(千元) ×台數 <table border="1"> <tr> <th>設備名稱</th> <th>設備功 (率/容 量)</th> <th>：</th> <th>購買 單價</th> <th>千元</th> <th>×</th> <th>台 數</th> <th>台</th> <th>=</th> <th>設備 費用</th> <th>千元</th> </tr> <tr> <td></td> <td>()</td> <td>：</td> <td></td> <td>千元</td> <td>×</td> <td></td> <td>台</td> <td>=</td> <td></td> <td>千元</td> </tr> </table> 二、其他費用說明： 1. 費用名稱：費用金額 <table border="1"> <tr> <th>費用名稱</th> <th>：</th> <th>費用金額</th> <th>千元</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 三、本項總投資金額：____千元(註9)。	設備名稱	設備功 (率/容 量)	：	購買 單價	千元	×	台 數	台	=	設備 費用	千元		()	：		千元	×		台	=		千元	費用名稱	：	費用金額	千元				
設備名稱	設備功 (率/容 量)	：	購買 單價	千元	×		台 數	台	=	設備 費用	千元																									
	()	：		千元	×			台	=		千元																									
費用名稱	：	費用金額	千元																																	

註：

1. 節約能源措施代碼請參照附錄一之說明。
2. N年已規劃並執行之節能措施，節能量計算跨年度至 N+1 年。例如 N 年 8 月完成某項節能措施，節能量之計算期間自 N 年 9 月起至 N+1 年 8 月止(最多以 12 個月為限)。其中 N 年 9~12 月之預計節能效益已於 N 年填報此表單，N+1 年 1~8 月之預計節能效益則於 N+1 年填報此表單。
3. N+1 年度規劃執行之節能措施(例如 N+1 年 6 月規劃完成某項節能措施)，當年可認列的預定節能量為 7~12 月，填寫此表單並請勾選 ☐ N+1 年度計畫。
4. 「預估節能量計算」：藉由設備能源使用量量測或設備效率提升與運轉時數來計算節約燃料油、電、燃料煤、天然氣、液化石油氣等能源之節約數量。
5. 同一項節約措施如可節省 2 種能源以上，請填「預估節能量計算(第二種能源)」，如有第 3 種以上節省能源，請自行增加「預估節能量計算(第三種能源)」之欄位。
6. 計算結果單位同「節約能源種類」選項括號內之單位，如設備有負載率或使用率需考量，請填寫正確全年操作時數並於「數值來源與單位說明區」中說明。
7. 「本項能源總節能量」係由「主要節能量公式套用」中任選公式計算結果之總和。
8. 「效益金額計算」為措施產生之各種節約能源量，各別乘上平均購買單價後加總所得，該項欄位單位為「千元」，請注意。
9. 「預估投資金額」請列舉投資項目、規格、單價及台數，進行相乘後所得，該項欄位單位為「千元」，請注意。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

[修正說明]

為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N 年及 N+1 年(N 表示資料年)及修正對應之表頭，例：115 年 1 月申報 114 年資料，N 為 114。

表十一之二、規劃節約能源措施暨節能量預估情形^(註1)

節約能源目標：節電__%，節熱__%。

項次 (註2)	預估投資金額 (千元)	預計執行計畫 完成年月		預計認列期間 (註3)			預 估 節 約 能 源 量							
				年度	起月	迄月	電力 (度)	燃料煤 (公噸)	燃料油 (公秉)	液化石油 氣 (公斤)	天然氣 (立方公 尺)	柴油 (公秉)	購入蒸汽 (公噸)	其他
1			年											
			月											
2			年											
			月											
3			年											
			月											
4			年											
			月											
5			年											
			月											
6			年											
			月											
7			年											
			月											
合計														

註：

- 依據能源管理法之規定，能源用戶每年需訂定節約能源目標及執行計畫，請依貴用戶之業務特性制定相關計畫。
- 項次同表十一之一之項次。
- 「預計認列期間」說明：例如於 N+1 年 5 月完成某項節能措施，預計節能量之計算期間自 N+1 年 6 月起至 N+2 年 5 月止(最多以 12 個月為限)。則 N+1 年 6 月至 12 月之預計節能量請填入表十一之一並勾選 ☐ N+1 年計畫，分別於(起月)和(迄月)欄填入 6 和 12，並計算該期間預計節能量填入「預估節約能源量」欄內。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

[修正說明]

為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之N年、N+1年及N+2年(N表示資料年)，並修正對應之表頭，例：115年1月申報114年資料，N為114、N+1為115、N+2為116。

表十一之三、規劃需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案與再生能源自發自用之節電量換算

(一) 需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案

月份	台電電號	措施名稱 (註1)	方案細項 (註1)	預估抑低量(瓩)	×	抑低時數(小時)	=	認列節電量(度) (註2)
1					×		=	
2					×		=	
3					×		=	
4					×		=	
5					×		=	
6					×		=	
7					×		=	
8					×		=	
9					×		=	
10					×		=	
11					×		=	
12					×		=	
合計(度)								

註：

1. 參與執行台電需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案，如下表措施對應方案，皆可認列為節電量。

措施名稱	代號	方案細項	措施名稱	代號	方案細項
計畫性調整 用電措施	(a)	月選8日型	儲冷式空調系統 離峰用電措施	(l)	儲冷式空調系統離峰用電措施
	(b)	日選時段型			
即時性 調整用電措施	(c)	保證反應型	再生能源義務用戶 儲能調整用電措施	(m)	義務時數型
	(d)	彈性反應型		(n)	累進回饋型
需量競價 措施	(e)	經濟型	其他	(z)	其他(____)
	(f)	可靠型			
	(g)	聯合型			
智慧型 調整用電措施	(h)	校園空調型			
需量反應參與 日前輔助服務	(i)	即時備轉容量			
	(j)	補充備轉容量			
	(k)	調頻備轉容量			

2. 公式：需量反應措施認列節電量 = 預估抑低量(瓩) × 抑低時數(小時)。

例：以需量競價措施(e)經濟型為例，某用戶於3月中有4天執行抑低，4天合計抑低2,105瓩，每天執行2小時，計算節電量為2,105瓩 × 2小時 = 4,210度。

3. 實際抑低量(非抑低契約容量)須有台灣電力股份有限公司之佐證資料(編號____)。

(二) 再生能源自發自用^(註1)

序號	再生能源種類 (註2)	再生能源設備登記電號 (註3)	設置區域 (註4)	設置時間 (註4)	裝置容量 (瓩)	年發電量 (度)	回售台電電量 (度)	自發自用 認列節電量 (度) (註5)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				
3				民國__年__月__日				
4				民國__年__月__日				
5				民國__年__月__日				
合計								

註：

1. 再生能源自發自用，可認列一年節電措施。
2. 再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」。(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)
案例：某用戶於廠房上方設置 611kW 之太陽能發電系統，預估 N+1 年全年發電量為 815,051 度，皆為自用電 = 認列節電量 815,051 度。
3. 如為既有設備，請填寫發電業執照、自用發電設備登記證或設備登記文件上所登記之併聯電號於「再生能源設備登記電號」欄位。
4. 「設置區域」請填寫再生能源裝設之位置，如：A 棟廠房屋頂 A 區；「設置時間」請填寫再生能源設備驗收竣工日期，並需提供驗收竣工證明。
5. 僅受列管電號範圍內之再生能源自發自用電量可認列為節電量，回售台電公司之發電量不能認列為節電量，各項再生能源申報資料均需提供佐證資料。
6. 提供 N+1 年度自發自用全年度數佐證資料(編號 ____)。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

[修正說明]

為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將註2、註6之年度調整為通用性之N+1年度(N表示資料年)，並修正對應之表頭，例：115年1月申報114年資料，N為114，N+1為115。

表十一之四、年度用電量估算

項目	計算勾選	估算值(度)
年度用電量 (度)(註1)	☐ 沿用 <u>N</u> 年全年實際用電量(註2)	
	<u>N+1</u> 年電力使用具下列情形者，其用電量可於年度用電量中扣除： ☐ <u>N+1</u> 年啟用新增產線生產新產品之用電量：____度(註3)。 ☐ <u>N+1</u> 年製程開發研究所增加之用電量：____度(註4)。 ☐ 依「能源管理法」第16條所送能源使用說明書經經濟部核准範疇之用電量：____度(註5)。能源使用說明書核准日期及文號：____年____月____日 字第____號。 ☐ <u>N+1</u> 年配合循環經濟政策推動之原料或廢棄物前處理所增加之用電量：____度。 ☐ <u>N+1</u> 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素所增加之用電量：____度(註6)。 ☐ <u>N+1</u> 年為配合新法規所增加之用電量：____度(註7)(註8)。 上述已勾選之項目總用電量加總：____度。 佐證資料(編號____)	
	☐ 其他估算方式(註9)	估算值(度)
	估算說明：	

註：

1. 年度用電量為能源用戶自行估算 N+1 年的全年用電量(度)。
2. 沿用 N 年全年實際用電量(度)係指預期 N+1 年全年用電量與 N 年相同。
3. 提供 N+1 年新增產線使用電量(度)，單位產品耗能以及產線主要耗能設備規格等。
4. 提供 N+1 年製程開發研究之說明及其使用電量(度)。
5. 依能源管理法第十六條第一項規定，經中央主管機關核准能源使用說明書之新設或擴建用戶，且經中央主管機關核准該能源使用說明書之日起算5年內者。
6. 提供 N+1 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素說明及其使用電量(度)。
7. 提供 N+1 年為配合新法規(例如：食品安全衛生規範和環保法規)所新增用電量(度)及佐證資料(如新增設備完工證明等)。
8. 說明為符合 N+1 年新法規所配合執行之措施，須包含法規公告前之電能使用狀況說明、法規公告後之電能使用狀況說明，內容需包含設備名稱、設備規格、設備數量、投資金額、操作時數、操作調整內容、增加之電能使用量計算說明等。
9. 其他估算方式需填寫估算方法或估算公式。

[修正說明]

- 一、為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N 年及 N+1 年(N 表示資料年)，並修正對應之表頭，例：115 年 1 月申報 114 年資料，N 為 114，N+1 為 115。
- 二、配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，酌作文字修正。

附錄一：節約能源措施代碼參照表^(註)

1.系統與設備類別節約能源措施代碼參照表

系統類別	類別代碼	設備類別	類別代碼	系統類別	類別代碼	設備類別	類別代碼
製程設備	A	-	Z	馬達設備	G	製程設備馬達	A
						冰水主機馬達	B
						空壓機馬達	C
						傳送馬達	D
						送排風馬達	E
						抽水機	F
						其他設備	G
空調設備	B	冰水主機	A	鍋爐設備	H	水管式鍋爐	A
		冰水泵	B			煙管式鍋爐	B
		區域水泵	C			熱媒式鍋爐	C
		冷卻水塔	D			貫流式鍋爐	D
		空調箱	E			廢熱鍋爐	E
		儲冰系統	F			熱水鍋爐	F
		其他設備	G			電熱鍋爐	G
						其他型式鍋爐	H
						送風機	I
						引風機	J
空壓設備	C	空壓機	A	汽電共生系統	I	抽水機	K
		乾燥機	B			發電鍋爐	A
		過濾器	C			渦輪機	B
		進氣風管	D			發電機	C
		冷卻水塔	E			送風機	D
		空壓機管路	F			引風機	E
		廢熱利用設備	G			抽水機	F
		其他設備	H			其他附屬設備	G
照明設備	D	螢光燈	A	蒸汽系統	J		
		水銀燈	B			蒸汽管路	A
		高壓鈉燈	C			保溫	B
		複金屬燈	D			閥	C
		LED 燈	E	加熱爐	K	其他附屬設備	D
		自動點滅設備	F			送風機	A
		其他設備	G			引風機	B
冷凍冷藏	E	冷凍設備	A	裂解爐	L	其他附屬設備	C
		冷藏設備	B			送風機	A
		其他設備	C			引風機	B
						其他附屬設備	C
電力系統	F	供電設備	A	其他	Z		
		變壓器	B			污水排水設備	A
		電容器	C			給水設備	B
		其他設備	D			電梯	C
						其他設備	D

2.措施類別節約能源措施代碼參照表

方法代碼	節能手法
01	汰舊換新
02	參數調整
03	變速或變頻調控
04	設備(單元)改善
05	維護保養
06	管理措施
07	其他

註：請依實際之節約能源措施代碼。編碼方式請參照上表先選擇「系統類別」之「類別代碼」、「設備類別」之「類別代碼」，搭配「節能方法」之「方法代碼」。舉例如下：

節能措施	代碼
冰水泵汰舊換新	BB01
水管式鍋爐調降空燃比	HA02
空壓機加裝變頻控制器	CA03
照明採用電子式安定器	DF04
冰水主機維護保養	BA05

附錄二：能源種類、編碼及單位參照表^(註)

能源種類	能源編碼	計量單位	能源種類	能源編碼	計量單位	能源種類	能源編碼	計量單位
煉焦煤	C01	公噸	燃料氣	L03	千立方公尺	垃圾	Z08	公噸
燃料煤	C02	公噸	煉油氣	O01	立方公尺	蔗渣	Z09	公噸
無煙煤	C03	公噸	液化石油氣	O02	公斤	木質顆粒	Z10	公噸
亞煙煤	C04	公噸	丙烷混合氣	O03	公升	棕櫚殼	Z11	公噸
焦炭	C05	公噸	煤油	O04	公升	菇類栽培介質廢棄物	Z12	公噸
煤球	C06	公噸	柴油	O05	公升	大豆油	Z13	公噸
焦爐氣	C07	千立方公尺	燃料油	O06	公秉	塔底油	Z14	公秉
高爐氣	C08	千立方公尺	石油焦	O07	公噸	殘渣油	Z15	公秉
轉爐氣	C09	千立方公尺	廢輪胎	Z01	公噸	甲醇	Z16	公斤
煤氣(混合)	C10	千立方公尺	廢機油	Z02	公秉	木材	Z17	公噸
水煤漿	C11	公噸	造紙排渣	Z03	公噸	(請自訂)	Z99	(請自訂)
電力	E01	度	污泥	Z04	公噸			
(請自訂其他電力種類)	E99	度	木屑	Z05	公噸			
天然氣	L01	立方公尺	稻殼	Z06	公噸			
液化天然氣	L02	立方公尺	黑液	Z07	公噸			

註：如有使用非上表條列之能源，請由 Z99 編列貴廠之能源使用種類與單位。

[修正說明]

配合能源用戶能源使用狀況，爰新增「(請自訂其他電力種類)之能源種類，能源編碼及計量單位」。

附錄三、合併申報申請表

申請日期 ____ 年 ____ 月 ____ 日

一、申請合併之電號及用戶編號

主申報 用戶編號	申請單位				申請理由	
	用戶名稱	台電電號	填表人	聯絡電話		
能源使用地址						
合併申報						
用戶編號	台電電號					
能源使用地址						

註：如有以下其一情形者，且經實地勘查符合者，得向主管機關申請合併申報：

- 1.同一地址多電號，例如：中山路1號、中山路1號2樓；
- 2.不同地址需相鄰，且證明用電(能)無法分割，例如：中山路1號、中山路1-1號、中山路3號。

二、佐證資料(例如：衛星圖、建築平面圖…)

--

公司章(印鑑)	能源管理人員簽名或蓋章_____ 填表人簽名或蓋章_____ 能源用戶負責人簽名或蓋章_____
--------------------------------	---

[修正說明]

為因應合併申報之實際需要，爰調整「一、申請合併之電號及用戶編號」之表格部分文字。

附錄四、產業園區、科學園區及科技產業園區清單

編號	名稱	類型
1	土城產業園區	產業園區
2	大甲幼獅產業園區	產業園區
3	大里產業園區	產業園區
4	大武崙產業園區	產業園區
5	大社產業園區	產業園區
6	大發產業園區	產業園區
7	大園產業園區	產業園區
8	中壢產業園區	產業園區
9	仁武產業園區	產業園區
10	元長產業園區	產業園區
11	內埔產業園區	產業園區
12	斗六產業園區	產業園區
13	台中產業園區	產業園區
14	台中港關連產業園區	產業園區
15	台南產業園區	產業園區
16	平鎮產業園區	產業園區
17	民雄產業園區	產業園區
18	永安產業園區	產業園區
19	永康產業園區	產業園區
20	田中產業園區	產業園區
21	光華產業園區	產業園區
22	全興產業園區	產業園區
23	安平產業園區	產業園區
24	朴子產業園區	產業園區
25	竹山產業園區	產業園區
26	竹南產業園區	產業園區
27	利澤產業園區	產業園區
28	和平產業園區	產業園區
29	官田產業園區	產業園區
30	林口工二產業園區	產業園區
31	林口工三產業園區	產業園區
32	林園產業園區	產業園區
33	社頭織襪產業園區	產業園區
34	芳苑產業園區	產業園區
35	南崗產業園區	產業園區
36	屏東產業園區	產業園區
37	屏南產業園區	產業園區
38	美崙產業園區	產業園區
39	桃園幼獅產業園區	產業園區
40	埤頭產業園區	產業園區
41	雲林離島式基礎產業園區	產業園區
42	雲林產業園區	產業園區
43	新北產業園區	產業園區

<u>44</u>	新竹產業園區	產業園區
<u>45</u>	新營產業園區	產業園區
<u>46</u>	瑞芳產業園區	產業園區
<u>47</u>	義竹產業園區	產業園區
<u>48</u>	嘉太產業園區	產業園區
<u>49</u>	彰濱產業園區	產業園區
<u>50</u>	福興產業園區	產業園區
<u>51</u>	銅鑼產業園區	產業園區
<u>52</u>	鳳山產業園區	產業園區
<u>53</u>	樹林產業園區	產業園區
<u>54</u>	頭份產業園區	產業園區
<u>55</u>	頭橋產業園區	產業園區
<u>56</u>	龍德產業園區	產業園區
<u>57</u>	龜山產業園區	產業園區
<u>58</u>	高雄臨海產業園區	產業園區
<u>59</u>	豐田產業園區	產業園區
<u>60</u>	豐樂產業園區	產業園區
<u>61</u>	觀音產業園區	產業園區
<u>62</u>	南港軟體產業園區	產業園區
<u>63</u>	新竹科學園區(新竹園區)	科學園區
<u>64</u>	新竹科學園區(竹南園區)	科學園區
<u>65</u>	新竹科學園區(龍潭園區)	科學園區
<u>66</u>	新竹科學園區(銅鑼園區)	科學園區
<u>67</u>	新竹科學園區(宜蘭園區)	科學園區
<u>68</u>	新竹科學園區(生醫園區)	科學園區
<u>69</u>	中部科學園區(台中園區)	科學園區
<u>70</u>	中部科學園區(虎尾園區)	科學園區
<u>71</u>	中部科學園區(后里園區、后里七星園區)	科學園區
<u>72</u>	中部科學園區(二林園區)	科學園區
<u>73</u>	中部科學園區(中興園區)	科學園區
<u>74</u>	南部科學園區(台南園區)	科學園區
<u>75</u>	南部科學園區(高雄園區)	科學園區
<u>76</u>	南部科學園區(橋頭園區)	科學園區
<u>77</u>	南部科學園區(嘉義園區)	科學園區
<u>78</u>	南部科學園區(屏東園區)	科學園區
<u>79</u>	屏東科技園區	科技產業園區
<u>80</u>	高雄軟體園區	科技產業園區
<u>81</u>	楠梓科技園區及第二園區	科技產業園區
<u>82</u>	臺中軟體園區	科技產業園區
<u>83</u>	臺中港科技園區	科技產業園區
<u>84</u>	臨廣科技園區	科技產業園區
<u>85</u>	成功物流園區	科技產業園區
<u>86</u>	前鎮科技園區	科技產業園區
<u>87</u>	潭子科技園區	科技產業園區

*園管局所轄產業園區簡介資料(<https://data.gov.tw/dataset/95111>)

*國家科學及技術委員會-園區分布及介紹(<https://www.nstc.gov.tw/>)

*新竹科學園區(<https://www.sipa.gov.tw/>)

*中部科學園區(<https://www.ctsp.gov.tw/>)

*南部科學園區(<https://www.stsp.gov.tw/>)

[修正說明]

配合實際狀況，新增及調整產業園區、科學園區及科技產業園區名稱、類型，編號依序遞移，並新增查詢網址。

能源查核制度申報表

中華民國 N 年(火力發電廠、垃圾焚化廠、汽電共生廠)

致貴能源用戶：

1. 貴能源用戶契約用電容量超過 800 瓩，屬於經濟部依據「能源管理法」列管之能源用戶。爰請貴能源用戶依「能源管理法」第 8 條、第 9 條、第 12 條規定，填寫本申報表後，以紙本、電子檔或網路方式向經濟部辦理申報；網路申報者，請於填寫完畢後，自申報系統列印「基本資料」簽名用印並經由數位拍照或掃描後，將電子檔透過系統上傳；電子檔申報者，電子郵寄時除附上本制度申報表電子檔，須另附上同網路申報之簽名用印電子檔；紙本申報者，郵寄前請確認「基本資料」該頁已完成簽名用印。
2. 依「能源管理法」第 11 條及「能源用戶自置或委託技師或合格能源管理人員設置登記辦法」第 4 條規定，本申報表應由貴能源用戶向經濟部能源署（或能源局、能源委員會）所辦理設置登記之技師或能源管理人員負責填寫並簽名（或蓋章）。前述能源管理人員，以依「技師或能源管理人員辦理能源管理業務資格認定辦法」第 3 條參加能源管理人員訓練，並取得「能源管理人員訓練合格證書」者為限，並應依能源管理法及相關子法規定執行職務；貴能源用戶倘須調動能源管理人員職務，應先向該署辦理異動登記後，始得為之。
3. 近期內調升契約用電容量超過 800 瓩之新增能源用戶，或原登記之技師或能源管理人員已離職之能源用戶，除應指派專人填寫本申報表外，應依法儘速向經濟部能源署申請技師或能源管理人員設置登記（或異動登記）。
4. 114 年至 117 年之年度節電率目標及平均年節電率目標，應依「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」辦理。
5. 依「能源管理法」第 21 條規定，未依規定申報使用能源資料或申報不實，或未辦理技師或能源管理人員設置登記之能源用戶，由經濟部通知限期改善；屆期不改善者，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰，並再限期改善；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
6. 依「能源管理法」第 23 條規定，違反經濟部所定關於能源使用及效率之規定者，由經濟部通知限期辦理；屆期不改善者，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰，並再限期辦理；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
7. 另依「能源管理法」第 24 條規定，未依規定建立能源查核制度或未訂定或未執行節約能源目標及計畫之能源用戶，由經濟部通知限期辦理；屆期不改善者，處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰，並再限期辦理；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
8. 本申報表中「N」即為資料年，例：115 年 1 月申報 114 年資料，N 為 114。

經濟部 謹致

[修正說明]

配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，於本申報表之前言調整第 4 點文字，並新增第 8 點說明。

一、填表人員

填表人員是否已由貴能源用戶依「能源管理法」第 11 條規定，向經濟部能源署(或能源局、能源委員會)完成辦理技師或能源管理人員設置登記？

☐ 是，技師或能源管理人員資料如下表：

技師或 能管員姓名	單位/職稱	設置登記核准編號 (範例：能技/節字第*****號)	登記日期		技師或能管員聯絡地址
			民國 年 月 日		
電話	分機	手機	傳真	分機	技師或能管員電子郵件

註：1.契約用電容量超過十萬瓩者，應有二名以上技師或能管員，且其中一名人員應自置之。

2.如貴能源用戶設置登記人數超過 1 人，其餘人員資料請填報於「二、其他技師或能源管理人員」。

☐ 否，填表人員資料如下表：

填表人姓名	單位/職稱	手機		填表人聯絡地址
電話	分機	傳真	分機	填表人電子郵件
未設置能源管理員原因說明(可複選)				後續設置登記改善方式
☐ 原能管員已不在職，現況為： ☐ 正在辦理能管員設置登記中，合格證書文號：能管字第_____號。 ☐ 參加能管員訓練未通過測驗。 ☐ 沒有符合參訓資格人員（專科以上學校理工科系畢業者）。 ☐ 欲委託技師或能管員，但尚未找到。 ☐ 本年度首次申報，尚未設置能管員。 ☐ 不清楚法規規定須設置能管員。 ☐ 其他：_____。				☐ 本能源用戶已規劃派員參加能管員訓練課程，並辦理後續設置登記事宜。 ☐ 本能源用戶將委託技師或合格能源管理人員。

二、其他技師或能源管理人員

請將其餘技師或能源管理人員資料填入下表：

技師或 能管員姓名	單位/職稱	設置登記核准編號 (範例：能技/節字第*****號)	登記日期	是否仍執行 能源管理業務
			民國__年__月__日	☐ 是 ☐ 否
			民國__年__月__日	☐ 是 ☐ 否
			民國__年__月__日	☐ 是 ☐ 否

註：1.如貴能源用戶已完成設置登記之技師或能源管理人員，因離職、退休、業務轉調或其他原因已不負責能源管理業務，應向經濟部能源署申請塗銷登記。

2.如上表不敷使用，請自行增列。

三、基本資料

填表日期： 年 月 日

總公司資料			
總公司名稱(註1)			
總公司地址			
代表人		統一編號	
能源用戶資料			
用戶全名		用戶編號	
統一編號		工廠登記證號	
行業編號 / 行業名稱		/	
能源使用地址			
用戶聯絡地址			
能源用戶負責人 / 職稱		所屬產業園區(註2)	
樓地板面積(m²)		空調使用面積(m²)	
員工人數(人)		主要產品(服務)	
能源使用狀況			
台電電號		台電經常契約容量(kW)	
非台電電號(註3)		非台電契約容量(kW)	
半尖峰契約容量(kW)		離峰契約容量(kW)	
緊急發電容量(kW)		汽電共生發電容量(kW)	
再生能源發電容量(kW) (註4)		工廠總能源支出占總製造 成本之比例(%) (註5)	
是否為中小企業(註6)			

註：

1. 「總公司名稱」係指具法律行為能力的法人名稱，例：○○股份有限公司台南分公司，總公司名稱為「○○股份有限公司」。

2. 若能源用戶位於產業園區、科學園區或科技產業園區內，請參考附錄四填寫「所屬產業園區」欄位，若無則免填。

3. 非台電用戶者，請於「電號」欄填供電之民營電廠(IPP)、汽電共生廠之廠名，並填入所屬電號，例：○○汽電股份有限公司/○○○○○電號。

4. 若能源用戶於電號使用範圍內設有再生能源發電裝置，請填下表並提供發電業執照、自用發電設備登記證或設備登記文件上所登記之「再生能源設備登記電號」，作為查核是否併接於能源用戶電號及自發自用之依據：

序號	再生能源種類	再生能源設備登記電號	設置區域	設置時間	裝置容量(瓩)	年發電量(度)	回售台電電量(度)	自發自用電量(度)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				


※再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」。(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)

5. 「工廠總能源支出費用占總製造成本之比例」之製造成本係指貴能源用戶所有與生產活動有關的成本，從原料的取得起到轉換為成品為止的一切成本都包括在內，通常將製造成本劃分為3類：直接材料+直接人工+製造費用。

6. 「中小企業」：依「中小企業認定標準」第2條，指依法辦理公司、有限合夥或商業登記，實收資本額或出資額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業。能源用戶請以總公司之「實收資本額」、「出資額」或「經常僱用員工數」判斷是否為中小企業。

7. 若能源用戶使用多個電表擬採合併申報方式辦理者，請填寫「附錄三、合併申報申請表」向經濟部申請；經經濟部同意後，能源用戶始得合併申報，核准合併申報之電表資料填入下表中：

	用戶編號		合併申報電號	契約容量 kW
合併申報 (註7)	1			
	2			

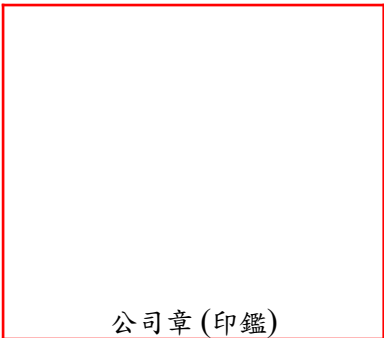

能源管理人員簽名或蓋章_____

填表人簽名或蓋章_____

能源用戶負責人簽名或蓋章_____

公司章(印鑑)

[修正說明]

配合能源用戶提供之契約容量資料，爰將能源使用狀況項下之「非台電經常契約容量(kW)」調整為「非台電契約容量(kW)」。

四、能源查核管理組織

管理階層人員	推行階層人員	執行階層人員
(訂定節能目標)	(擬定節能計畫、推動、 考核與管考)	(執行節能計畫， 發現問題並往上陳報)
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：

註：1.能源查核專責組織須完整填寫3階層人員，各階最少1人請勿空白，管理人員不得兼任推行人員或執行人員。

2.各組織人員填寫應包含：人員之姓名、職稱及職責與執行項目。

五、能源管理政策推動情形

編號	檢核項目	自我檢核內容敘述	
1	貴能源用戶(能源使用地址)是否已通過 ISO/CNS 50001 能源管理系統驗證？	☐ 是	通過 ISO/CNS 50001 能源管理系統驗證(註) 驗證機構名稱：_____
		☐ 否	證書有效期限：__年__月~__年__月 (若勾選本項，則無需填寫問題 2 至問題 5。)
2	貴能源用戶高階主管是否曾對外發布能源管理之能源政策聲明？	☐ 是	高階主管於報紙、網站或永續報告書(ESG)中，曾公開發布節約能源之能源管理政策。
		☐ 否	高階主管僅有對內宣達節約能源之重要性，但未對外發表任何公開聲明。
3	高階主管是否會定期檢討節約能源推動成效？	☐ 是	高階主管定期召開會議檢討節約能源之推動成效，並留下檢討紀錄。
		☐ 否	高階主管未參與檢討節約能源成效。
4	貴能源用戶是否優先採購能源效率較高的設備？	☐ 是	於採購文件中明列採購設備之能源效率規格，以突顯優先採購能源效率較高設備之決心。
		☐ 否	辦理採購時僅考量設備價格，不會考量該設備之能源使用效率。
5	貴能源用戶是否會回應由員工或供應商提出節約能源改善的建議？	☐ 是	對於員工或供應商提出有關節約能源改善的建議，已建立溝通管道。
		☐ 否	對於員工或供應商提出有關節約能源改善的建議，尚未建立溝通管道。
6	貴能源用戶是否監測且蒐集使用能源設備之運轉情形？	☐ 是	已裝設能源管理資訊系統(Energy Management Information System, EMIS)且即時蒐集能源數據，具備以下項目之能源即時數據可視化與歷史記錄查詢功能(可複選)： ☐ 電力系統 ☐ 製程系統 ☐ 空調系統 ☐ 空壓系統 ☐ 鍋爐系統 ☐ 泵浦系統 ☐ 照明系統 ☐ 其他系統_____。
		☐ 否	尚未裝設能源管理資訊系統(Energy Management Information System, EMIS)。

註：請提供 ISO/CNS 50001 證書佐證資料(如附件_____)。

六、能源使用資料

表六之一、能源使用量

月份	購入電力 (度)	毛發電量(千度)		售出蒸汽量 (公噸)	再生能源(度)		
		售電量 (千度)	廠內用電量 (千度)		轉供度數(度)	發電量(度)	
						售電量(度)	自用電量(度)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
合計							

月份	燃料煤 (公噸)	燃料油 (公秉)	液化石油氣 (公斤)	天然氣 (立方公尺)	柴油 (公升)	汽油 (公升)	垃圾 (公噸)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
合計							
每月平均安全 存量							
供應商名稱							-
客戶編號(註)							-

註：「客戶編號」請填報「供應商」出具之管理報表所載之「客戶」編號，例如：油號、天然氣用戶編號。若無客戶編號則免填。

[修正說明]

配合能源用戶能源使用狀況，新增「售出蒸氣量(公噸)」、「再生能源(度)、轉供度數(度)、發電量(度)」、「售電量(度)、自用電量(度)」欄位。

表六之二、能源種類與熱值轉換參數表

項次	能源種類			熱值計算方式	年使用量	總價(含稅) (元)	熱值(註) (百萬卡/單位)	壓力 (公斤/平方公分)
	編碼	名稱	單位					
1	C02	燃料煤	公噸	加權平均值				
2	O06	燃料油	公秉	加權平均值				
3	O02	液化石油氣	公斤	加權平均值				
4	L01	天然氣	立方公尺	加權平均值				
5	O05	柴油	公升	加權平均值				
6	E01	電力	度	加權平均值				-
7	S01	購入總蒸汽	公噸	加權平均值				
8	S02	售出總蒸汽	公噸	加權平均值				
9	S03	自用總蒸汽	公噸	加權平均值				
各類燃料氣及其他使用能源之能源種類請定義於下方								
10	Z99							
11								
12								
13								
14								
15								

註：如貴用戶有熱值之量測值，請填入熱值換算表；若無，請參考經濟部能源署提供之熱值統計數據。
(詳見能源署網站(<https://www.moeaea.gov.tw>) 首頁 > 能源統計 > 出版品 > 能源統計月報 > 附錄 > 能源產品單位熱值)

表六之三、能源成份

1. 煤(種類：煉焦煤、燃料煤、無煙煤、亞煙煤、焦炭、煤球)

項次	煤種類 (註)	產地	年使用 用量	高熱值	低熱值	總水 份	固有 水份	揮發 物	灰份	含硫 量	固定 碳	研磨率 H.G.I	灰中氧 化鈉	灰軟化 溫度	FOB 價格
			公噸	百萬卡/公噸		%	%	%	%	%	%	%	%	℃	新臺幣元/公噸
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															

註：煤種類分為：C01 煉焦煤、C02 燃料煤、C03 無煙煤、C04 亞煙煤、C05 焦炭、C06 煤球等，可填寫 C0X 編號即可。

2. 油

項次	燃油品牌	年使用量 (公秉)	高熱值 (百萬卡/公秉)	低熱值 (百萬卡/公秉)	比重(%)
1					
2					
3					
4					
5					

3. 柴油


項次	柴油品牌	年使用量 (公升)	高熱值 (千卡/公升)	低熱值 (千卡/公升)	比重(%)
1					
2					

4. 垃圾


高熱值(千卡/公噸)	中熱值(千卡/公噸)	低熱值(千卡/公噸)

七、能源平衡

圖七之一、電能平衡圖

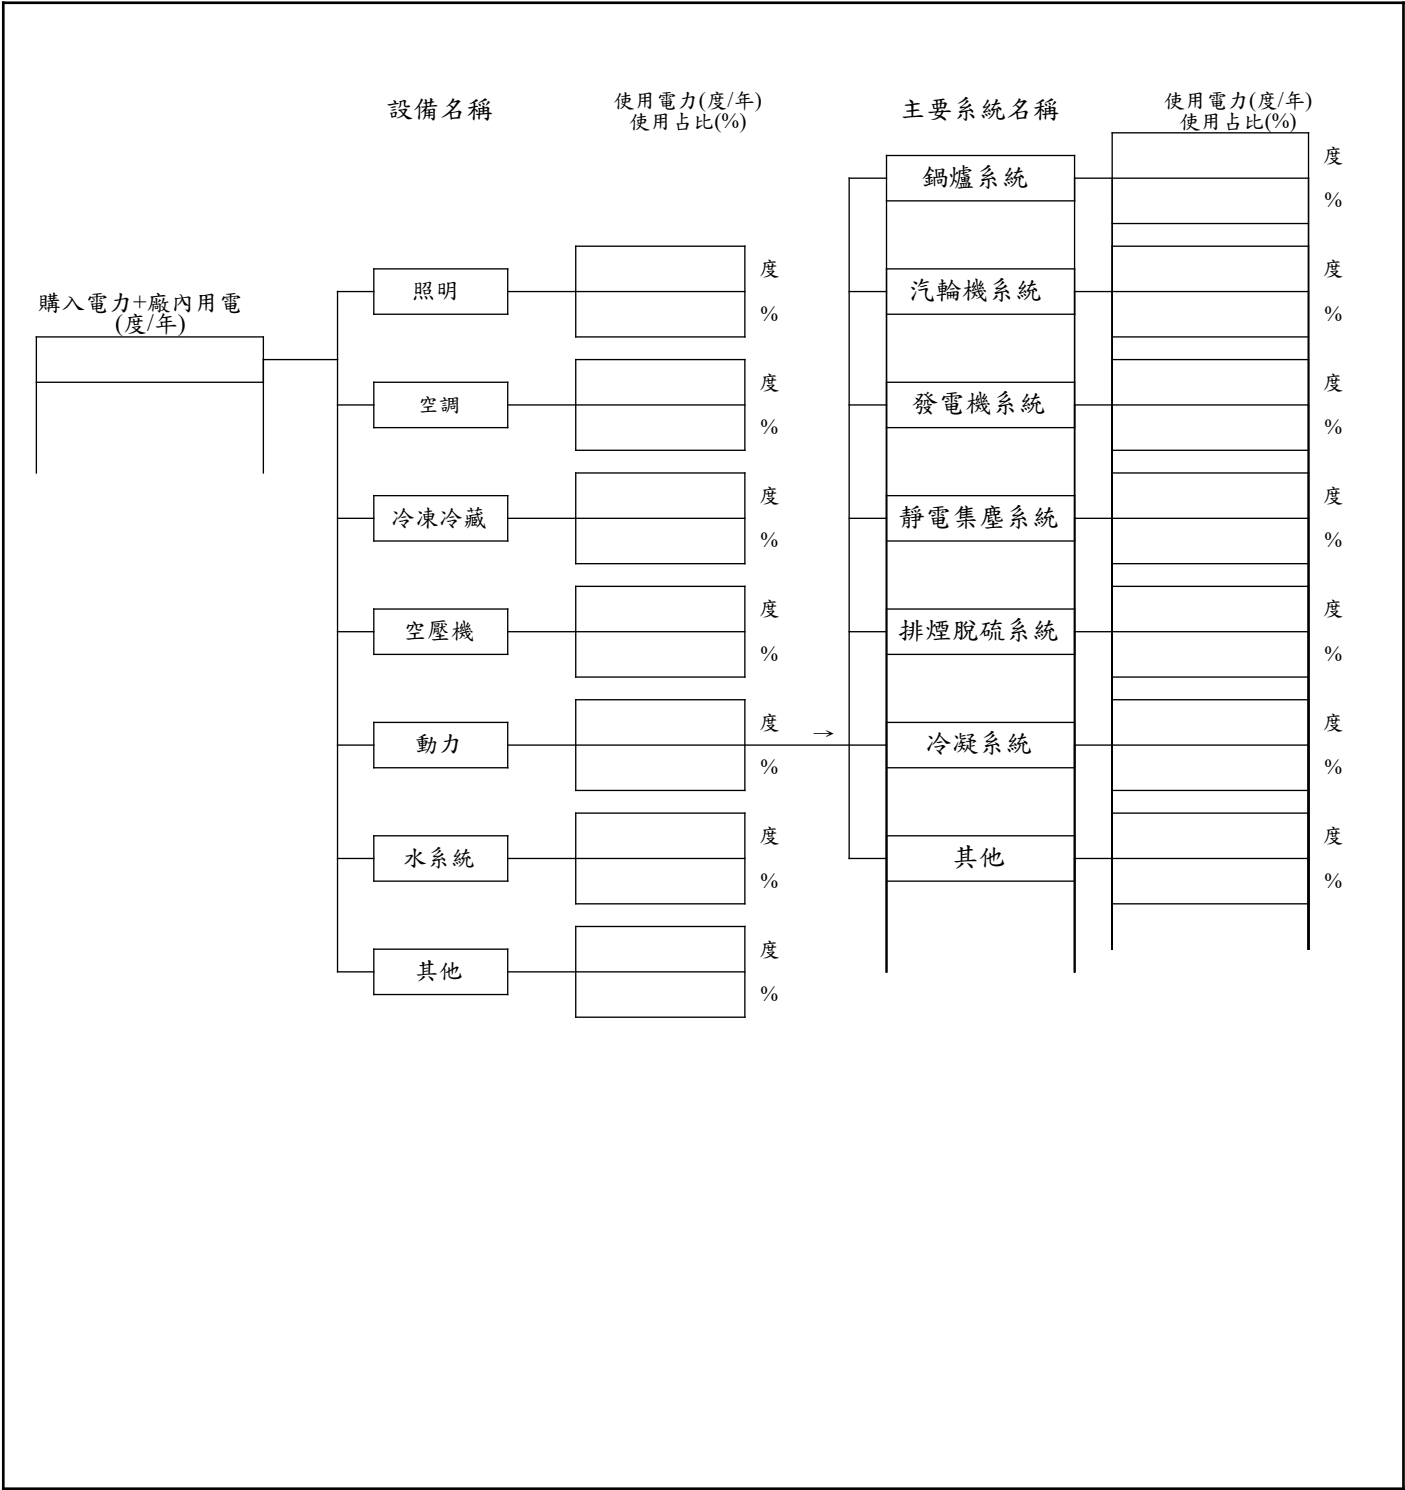

圖七之二、熱能平衡圖



註：1.請貴用戶將熱能平衡圖附上或繪製於表內。

2.貴用戶有熱值之量測值，請填入或修改「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」；若無，請參考經濟部能源署提供之熱值統計數據。

八、單位產品耗能

表八之一、主要產品單位產量耗能數量

發電機組 名稱 (註1)	年毛發電量 (千度)	每千度電耗用能源數量						
		廠內用電 (度)	燃料煤 (公斤)	燃料油 (公升)	天然氣 (立方公尺)	柴油 (公升)	汽油 (公升)	垃圾 (公噸) (註2)

註：1.以燃料別(煤、石油或天然氣)為發電系統分類，請填報每千度毛發電量耗用之能源數量。
2.垃圾燃料別欄位僅垃圾焚化廠填寫，火力發電廠與汽電共生廠不需填。

表八之二、單位垃圾、蒸汽發電量及廠用電量比率

發電機組 名稱	毛發電量 (千度)	廠內用電 (千度)	廠用電率 (%) (註1)	蒸汽量 (公噸)	單位蒸汽 發電量 (千度/公噸) (註2)	焚化 垃圾量 (公噸) (註3)	單位垃圾 發電量 (千度/公噸) (註4)

註：1.廠用電率 = (廠內用電 ÷ 毛發電量) × 100%。

2.單位蒸汽發電量 = 毛發電量 ÷ 蒸汽量。

3.「焚化垃圾量」欄位僅垃圾焚化廠填寫，火力發電廠與汽電共生廠不需填。

4.單位垃圾發電量 = 毛發電量 ÷ 焚化垃圾量，僅垃圾焚化廠填寫，火力發電廠與汽電共生廠不需填。

九、主要使用能源設備

表九之一、設備耗能概況表

1. 公用設備列表

項次	設備名稱 (註1)	廠牌	型式 (註2) (註3)	型號	登錄編號 (冰水機組 能源效率 標示)(註4)	馬達			電熱功 率(kW) (註5)	額定功率 (kW)(註6)	西元 製造 年份	新增或汰 換設備平 均投資金 額(千元/ 台) (註7)	設備容量 (註8)	
						馬力 (HP)	極數 (P)	效率等級 (IE2以 下、IE3、IE 4)					容量	單位
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

項次	現有台數 (備用台數) (註9)	變頻控制 台數 (註9)	年平均運 轉時數 (小時/台)	耗用 能源別 (註10)	設備耗能效率值 (註11)		重大使用能源設備 操作維護現況(註12)	
					設計值 (額定值)	單位	操作管理現況	維護現況
1	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
2	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
3	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
4	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
5	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
6	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
7	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
8	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護

註：

- 公用設備係指單一機械設備(例如：鍋爐、冰水主機、空壓機、汽電共生設備等)；新購置鍋爐、冰水主機、空壓機必需填寫設備耗能效率。
- 冰水機型式包括：水冷容積式(含渦卷式、往復式、螺旋式)、水冷離心式、氣冷式、熱回收式、其他。
- 空壓機型式包括：往復式、螺旋式、渦卷式、離心式、其他。
- 登錄編號：可於「中華民國蒸氣壓縮式冰水機組能源效率分級標示管理系統網站」(<https://www.chillerenergyranking.org.tw/>)查詢，查無登錄編號則免填。
- 電熱功率(kW)數值來源：設備中的加熱器、電熱管、電熱棒、電熱片等發熱元件之功率。
- 額定功率(kW)數值來源：銘牌資料(kW)或[馬達馬力(HP)×0.746+電熱功率(kW)]。
- 如為3年內新增或汰換設備，請填寫平均投資金額(千元/台)。

8. 設備容量之計量單位請自行填列(例如：電力設備為：kW(瓩)，鍋爐為：Ton/hr(公噸/小時)或 kcal/hr(熱量/小時)，空壓機及送風機或壓縮機等設備為：CMM(m³/min))，不同容量之設備請分開填列。
9. 現有台數(含備用台數)。備用台數等於現有台數時，年平均運轉時數得為 0。備用台數不納入變頻控制台數計算。
10. 耗用能源別，請填寫電能、燃料煤、燃料油、天然氣、液化石油氣等。
11. 設備耗能效率請填寫設計值(額定值)，其單位如：冰水機以比功率(kW/RT)、鍋爐以 $\eta\%$ 、空壓機以比功率(kW/CMM)表示，汽電共生系統以總熱效率($\eta\%$)表示。
12. 「重大使用能源設備操作維護現況」，請針對公用設備如：鍋爐系統、空調系統、空壓系統、汽電共生系統及其單元設備，進行操作維護現況檢視。

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。

[修正說明]

- 一、因利能源用戶查詢冰水機組登錄編號，配合網站名稱修改與網址更新，爰於註 4 更新查詢網址，並調整文字。
- 二、考量空壓機螺旋式及螺桿式為相同型式，刪除註 3 之「螺桿式」文字。

表九之二、冰水機群組與壓縮空氣系統概況表

1. 冰水機群組列表

項次	冰水機群組名稱 (註)	是否主要作為空調使用?
1		☐ 是 ☐ 否，說明_____
2		☐ 是 ☐ 否，說明_____
3		☐ 是 ☐ 否，說明_____

註：

- 「冰水機群組」：指由一台(含)以上或多台冰水機並聯運轉，冰水匯流構成一個出/回水密閉循環系統。冰水機群組包含冰水主機與附屬設備，冰水主機如：水冷式冰水主機、儲冰主機、氣冷式冰水主機(採冰水管路併聯系統)、熱泵主機(水對水，併聯系統)、非以電力為主要驅動之冰水主機(例：吸收式)、仍併在冰水管路之備機主機；附屬設備如：冰水泵、冷卻水泵、區域泵、中繼泵、冷卻水塔、融冰泵、儲冰泵、儲冰槽(動態儲冰)與仍併在管路之備機。
- 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

1-1. 冰水機群組名稱：_____

a. 冰水機

項次	設備類別	設備名稱	廠牌	型式	型號	馬力(HP)	冷凍噸數(RT)	台數
1								
2								
3								
4								
5								

註：

- 型式：水冷容積式(含渦卷式、往復式、螺旋式)、水冷離心式、氣冷式、熱回收式、其他。
- 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

b. 冰水泵

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

c. 冷卻水泵

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

d. 冷卻水塔

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

e. 其他附屬設備

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：

- 1.其他附屬設備包含：區域泵、中繼泵、融冰泵、儲冰泵、儲冰槽(動態儲冰)等。
- 2.本表不敷使用時，請自行複印填寫。


f. 冰水機群組系統能源效率(單一群組冰水主機總容量達1千冷凍噸以上)^(註1)

冰水機群組名稱	月份	月耗電量(kWh)	冰水機群組系統負荷(RTh)	效率值(kW/RT)	備註
	1月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	2月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	3月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	4月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	5月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	6月				☐ 整月未開機 ☐ 其他

	7 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	8 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	9 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	10 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	11 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	12 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他

* 註：

1. 冰水機群組系統包含冰水主機與附屬設備，單一群組內「冰水主機」(含備用機)總容量達1千冷凍噸以上者，應填寫本表。
2. 當年度新適用之能源用戶得免填「冰水機群組系統能源效率」內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手設置必要之裝置進行量測，以供次年度申報填寫。
3. 電力計、流量計及溫度計裝置點，示意如下圖。電力計量測範圍須包含冰水主機與附屬設備。若單一群組空調盤迴路僅含冰水主機與附屬設備，則電力計可設置於空調盤的總迴路。

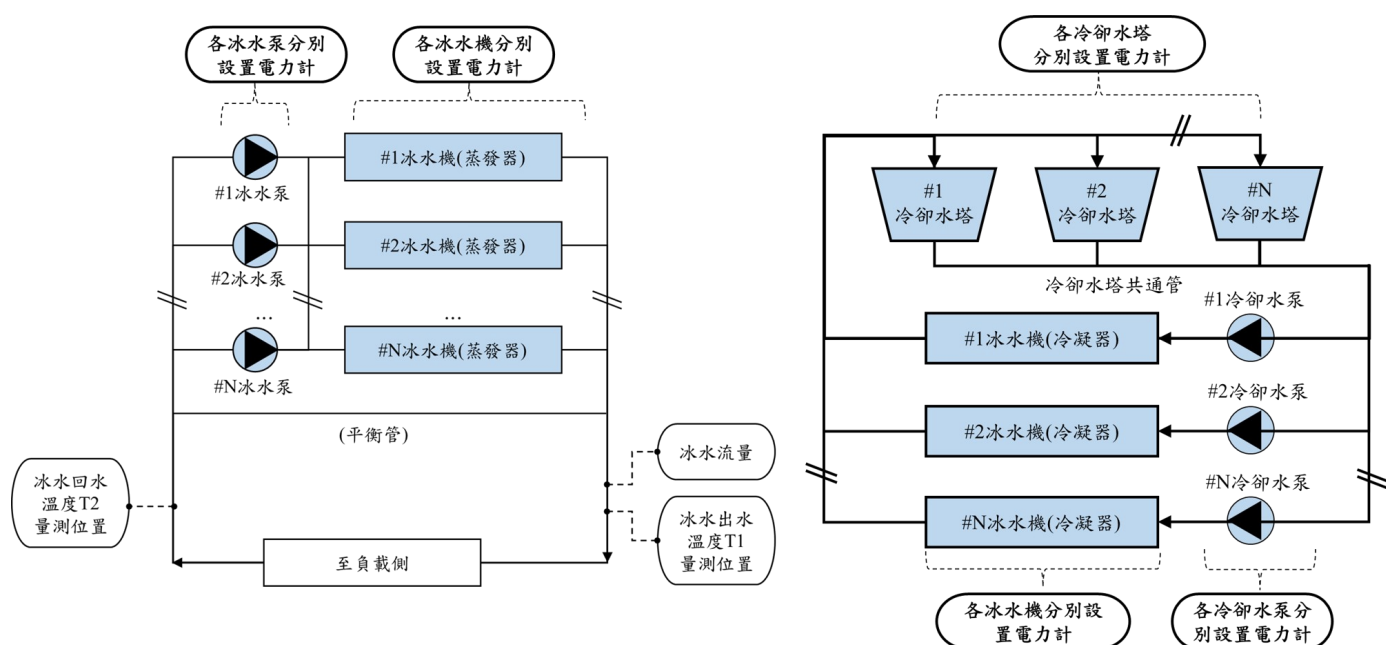

4. 請貴能源用戶每小時確實量測並記錄冰水機與附屬設備耗電量後，加總計算各月耗電量並填報於本表，另逐時記錄冰水機群組共管處之出水溫度、回水溫度與冰水流量，以供計算其系統負荷值。相關量測及計算紀錄，應至少保存五年。
5. 小時冰水機群組系統負荷=流體密度×每小時平均冰水流量×比熱容×每小時平均溫差×運轉時間。
6. 月冰水機群組系統負荷=當月份之每小時冰水機群組系統負荷總和。
7. 冰水機群組系統負荷及效率值之計算範例：
假定某公司冰水機群組系統A每日運轉8小時，其第一小時平均冰水流量為12,000公升/分鐘(LPM)，冰水共管平均出水溫度7°C、冰水共管平均回水溫度12°C，以水為流體，則密度為1kg/L、比熱容為1.0 kcal/(kg·°C)、1美制冷凍噸(RT)等於3,024 (kcal/h)，則第一小時冰水機群組系統功率為：

$$1 \text{ (kg/L)} \times 12,000 \text{ (L/min)} \times 1.0 \text{ kcal/(kg} \cdot \text{°C)} \times (12\text{°C} - 7\text{°C}) \times 60 \text{ (min/h)} = 3,600,000 \text{ (kcal/h)} \approx 1,190 \text{ RT}$$
，亦即該小時系統負荷為1,190RT×1hr=1,190RTh。
8. 以上述公式逐小時計算冰水機群組系統負荷分別為：
1,190 RTh、1,100 RTh、1,200 RTh、1,200 RTh、1,100 RTh、1,300 RTh、1,280 RTh、1,180 RTh，則當日冰水機群組系統總負荷為9,550 RTh。依前述邏輯可計算每日之負荷，將每日之負荷加總即為「月冰水機群組系統負荷」。
若當月份冰水機群組系統總耗電量為1,400,000 kWh，「冰水機群組系統負荷」為2,000,000 RTh，則系統效率值為1,400,000 kWh / 2,000,000 RTh = 0.7 (kW/RT)。

2.壓縮空氣系統列表

項次	壓縮空氣系統名稱 (註)
1	
2	
3	

註：

- 1.「壓縮空氣系統」：指由空壓機一台(含)或多台並聯，其後連接穩壓空氣桶、精密過濾器與附屬設備所組成。「空壓機」指出口額定壓力在 $7\sim 14\pm 0.5\text{ kgf/cm}^2$ 之三相電動機驅動之空氣壓縮機，其運作是將大氣中的空氣經壓縮機壓縮後產生加壓氣體。「空壓機」如：往復式空壓機、螺旋式空壓機、渦卷式空壓機、離心式空壓機、仍併在供電迴路及管路未拆除之備機。壓縮空氣系統之附屬設備如：冷凍式乾燥機、吸附式乾燥機、水冷用水泵、水冷用冷卻水塔。
- 2.本表不敷使用時，請自行複印填寫。

2-1. 壓縮空氣系統名稱：_____

a. 空壓機

項次	設備類別	設備名稱	廠牌	型式	型號	馬力(HP)	台數
1							
2							
3							
4							
5							

註：

- 1.型式：往復式、螺旋式、渦卷式、離心式、其他。
- 2.本表不敷使用時，請自行複印填寫。

b. 冷凍式乾燥機

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

c. 吸附式乾燥機

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

d. 其他附屬設備

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：


- 1.其他附屬設備包含：水冷用水泵、水冷用冷卻水塔等。
- 2.本表不敷使用時，請自行複印填寫。

e. 壓縮空氣系統能源效率(單一系統空壓機總功率達5百馬力以上)^(註1)

壓縮空氣系統名稱	月份	月耗電量(kWh)	月供氣量(m³)	效率值(kW/CMM)	備註
	1月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	2月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	3月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	4月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	5月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	6月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	7月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	8月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	9月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	10月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	11月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	12月				☐ 整月未開機 ☐ 其他

* 註：

- 1.「壓縮空氣系統」包含空壓機、穩壓空氣桶、精密過濾器與附屬設備(如冷凍式乾燥機、吸附式乾燥機、水冷用水泵、水冷用冷卻水塔等)，單一系統內「空壓機」(含備用機)總功率達5百馬力以上者，應填寫本表。
- 2.當年度新適用之能源用戶得免填「壓縮空氣系統能源效率」內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手設置必要之裝置進行量測，以供次年度申報填寫。
- 3.電力計及空氣流量計裝置點，示意如下。電力計量測範圍須包含空壓機與附屬設備。若單一系統配電盤迴路僅含空壓機與附屬設備，則電力計可設置於該配電盤。

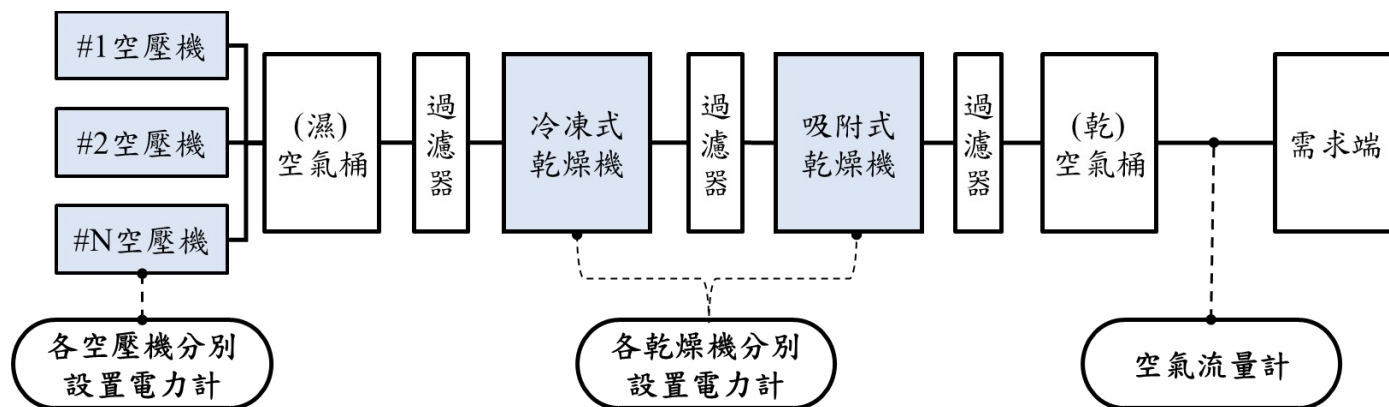

4. 請貴能源用戶每小時確實量測壓縮空氣系統之供氣量，並記錄空壓機與附屬設備每小時耗電量後，加總計算各月耗電量並填報於本表，相關量測及計算紀錄，應至少保存五年。
5. 小時耗電量=空壓機小時耗電量+冷凍式乾燥機小時耗電量+吸附式乾燥機小時耗電量+其他附屬設備小時耗電量。
6. 月耗電量=當月份之每小時壓縮空氣系統耗電量總和。
7. 小時供氣量=設置於壓縮空氣系統乾燥機後流量計所記錄之供氣量。
8. 月供氣量=當月份之每小時壓縮空氣系統供氣量總和。
9. 壓縮空氣系統效率值之計算範例：
 氣電比(kWh/m³)=產出 1m³ 壓縮空氣所消耗的電能=耗電量(kWh)/供氣量(m³)。
 壓縮空氣系統效率值(kW/CMM)=[輸入功率 kW]/[出氣量(m³/min)]=氣電比(kWh/m³)×60。
 假定某公司壓縮空氣系統「小時供氣量」為 655m³，「小時耗電量」為 95kWh。
 則氣電比=小時耗電量/小時供氣量=95kWh/655m³=0.15 kWh/m³。
 壓縮空氣系統效率值=0.15 kWh/m³×60=8.7(kW/CMM)。

[修正說明]

- 一、為使能源用戶進一步瞭解冰水機群組系統能源效率與壓縮空氣系統能源效率之電力計設置情形及耗電量計算，爰調整文字內容。
- 二、因空壓機螺旋式及螺桿式為相同型式，刪除「2.壓縮空氣系統列表」之註1「螺桿式空壓機」文字、「2-1.壓縮空氣系統名稱：_____a. 空壓機」之註1「螺桿式」文字。

表九之三、鍋爐資料表

1.鍋爐操作資料

項目	單位	項次 (註 1)		項次 (註 1)	
1.鍋爐編號/構造檢查號碼		/		/	
2.製造商					
3.類型					
4.啟用年份					
5.點火型式					
(註 2)		運轉值	設計值	運轉值	設計值
6.鍋爐產汽量	Ton/hr				
7.主蒸汽壓力	kg/cm ²				
8.主蒸汽溫度	°C				
9.再熱蒸汽壓力	kg/cm ²				
10.再熱蒸汽溫度	°C				
11.再熱蒸汽量	Ton/hr				
12.飼水溫度	°C				
13.鍋爐效率	%				
14.鍋爐連續沖放量	m ³ /day				
15.鍋爐連續沖放水溫	°C				
16.在 MCR 下，燃料使用量(註 3)		-			
煤	Ton/hr				
天然氣	Nm ³ /hr				
燃料油	Ton/hr				
17.省煤器之後 Flue Gas 含氧量	%				
18.煙囪之前 Flue Gas 含氧量	%				
19.鍋爐之燃燒系統		-			
使用燃料					
系統型式					
製造商					
燃燒器數目	個				
燃燒器之排列方式					
在 MCR 下，各燃燒器之燃料流通量	kg/h				
(如有使用其他種類燃料，請填下面資料)					
使用燃料					
系統型式					
製造商					
燃燒器數目	個				
燃燒器之排列方式					
在 MCR 下，各燃燒器之燃料流通量	kg/h				

註：

- 1.「鍋爐項次」同「表九之一、設備耗能概況表」之項次，且該設備為鍋爐才需填此表。
- 2.第 6 項至第 18 項中，請填寫年實際平均運轉值及其設計值。
- 3.MCR 乃指在無蒸汽供應廠外使用且保證最大電力輸出之情形。

2. 蒸汽鍋爐設備操作自我檢測表

蒸汽鍋爐設備操作自我檢測結果(註4)					
蒸汽鍋爐編號 (註4)	月份	最末排氣溫度 (°C) (註5)	最末排氣溫度 超過規定值之原因 (註6)	排氣含氧量 (%) (註7)	排氣含氧量 超過規定值之原因 (註6)
	1 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	2 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	3 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	4 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	5 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	6 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	7 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	8 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	9 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整

		☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
10 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
11 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
12 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。

註：

4. 「蒸汽鍋爐編號」同「表九之三、鍋爐資料表 1. 鍋爐操作資料」之「鍋爐編號」，且該設備之鍋爐種類為「蒸汽鍋爐」且鍋爐型式非「貫流式」才需填此表。
5. 鍋爐本體排氣出口處設有熱回收裝置時，「最末排氣溫度」為最末熱回收裝置排氣出口一公尺以內所量測之溫度，如無熱回收裝置，「最末排氣溫度」為鍋爐本體排氣出口一公尺以內所量測之溫度。每天至少檢測一次並保存紀錄，取平均值作為每月的檢測值。
6. 選填「其他」者需另行說明異常原因（請參考經濟部公告之「指定能源用戶使用蒸汽鍋爐應遵行之節約能源規定」）。
7. 「排氣含氧量」之量測位置應距離鍋爐本體排氣出口一公尺以內。每週至少檢測一次並保存紀錄，取平均值作為每月的檢測值。

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表九之四、靜電集塵器資料表

項目	單位	NO.1	NO.2	NO.3
1.設備編號				
2.製造商				
3.型式				
4.啟用年份				
5.處理燃氣量	m ³ /min			
6.燃氣流速	m ³ /sec			
7.集塵效率	%			
8.使用電壓	V			

註：第5項至第8項中，請填寫設計值。

表九之五、汽輪機資料表

項目	單位	NO.1		NO.2	
1.設備編號					
2.製造商					
3.型式					
4.啟用年份					
		運轉值	設計值	運轉值	設計值
5.設計熱消耗率	kcal/kWh				
6.額定轉速	rpm				
7.額定輸出容量	MW				

註：第5項至第7項中，請填寫年實際平均運轉值及其設計值。

表九之六、氣渦輪機資料表

項目	單位	NO.1		NO.2	
1.設備編號					
2.製造商					
3.型式					
4.啟用年份					
5.氣渦輪機入口燃氣溫度	°C				
氣渦輪機排氣溫度	°C				
6.廢熱鍋爐		運轉值	設計值	運轉值	設計值
主蒸汽產生量	Ton/hr				
主蒸汽溫度	°C				
主蒸汽壓力	kg/cm ²				
再熱蒸汽溫度	°C				
再熱蒸汽壓力	kg/cm ²				
廢熱鍋爐效率	%				
煙囪排氣溫度	°C				
		運轉值	設計值	運轉值	設計值
7.設計熱消耗率	kcal/kWh				
8.額定轉速	rpm				
9.額定輸出容量	MW				

註：第6項至第9項中，請填寫年實際平均運轉值及其設計值。

表九之七、發電機資料表

項目	單位	NO.1	NO.2	NO.3
1.設備編號				
2.製造商				
3.類型				
4.啟用年份				
5.冷卻系統之型式(如：氫氣、水等)				
6.功率因數				
7.額定轉速	rpm			
8.額定輸出容量	MW			

表九之八、主冷卻系統資料表

項目	單位	NO.1		NO.2	
1.設備編號					
2.製造商					
3.設備類型					
4.啟用年份					
		運轉值	設計值	運轉值	設計值
5.冷凝器之壓力	mmHg				
6.冷凝水水量	Ton/day				
7.冷凝水溫度	°C				
8.入口冷卻水溫度	°C				
9.出口冷卻水溫度	°C				
10.循環水泵個數	個				
11.各循環水泵容量	Ton/hr				
12.各循環水泵出口壓力	psi				
13.各循環水泵效率	%				
14.熱交換器型式					
15.水箱清洗方式					
16.水箱清洗頻率	次/月				
17.熱交換器吹砂頻率	次/年				
18.海水電解設備數目	個				
19.海水電解電壓	kV				
20.海水電解平均電流	Amp				

註：第 5 項至第 13 項中，請填寫年實際平均運轉值及其設計值。

表九之九、整廠運轉資料表

項目	單位	NO.1		NO.2	
1.機組編號(註 1)					
2.電廠類型					
3.機組建造年月/啟用年月		/		/	
4.機組額定容量	MW				
5.機組實際最大容量	MW				
6.機組投資費用	百萬元				
7.使用燃料種類及燃料費用	百萬元/年	/		/	
8.機組年度運轉模式及機組毛發電量(註 2)	千度(MWh)				
A.100%負載或 MCR 下之運轉時數(註 3)	hr/年				
B.80%-100%負載下之運轉時數	hr/年				
C.60%-80%負載下之運轉時數	hr/年				
D.60%負載以下之運轉時數	hr/年				
E.年度供電時數(=A+B+C+D)	hr/年				
K.等同於全負載之年運轉時數 (=A+B×0.9+C×0.7+D×0.6)	hr/年				
廠因子(註 4) (=K/I)	%				
容量因數(註 5) (=K/E)	%				
		運轉值	設計值	運轉值	設計值
M.廠毛熱耗率(註 6) (燃料低熱值×用量)/機組全年毛發電量	kcal/kWh				
在 MCR 下之總熱輸入	kcal/hr				
熱效率(=860/M)	%				
廠內用電率(=廠內用電/整廠毛發電量)	%				
9.年停機次數	次				
10.停機管理(註 7)					
(1)計畫性停機時數(F)	hr/年				
(2)非計畫性停機時數(=G+H)	hr/年				
G.跳機時數	hr/年				
H.停機時數	hr/年				
兩次跳機之間隔時數總和	hr/年				
I.總年度運轉時數(=E+F+G+H)	hr/年				
預期剩餘之使用壽命	hr				
11.廢氣排放情形(註 6)		運轉值	設計值	運轉值	設計值
懸浮微粒排放濃度	ppm				
SOx 排放濃度及排放量	ppm；噸/年				
NOx 排放濃度及排放量	ppm；噸/年				
CO 排放量	噸/年				
12.環保費用支出	百萬元/年				

註：

1. 請依機組別，將各機組編號之資料，分別填寫於各欄中。
2. 第 8 項機組運轉模式乃指其為基載、中載或尖載模式。
3. MCR 是指在無蒸汽供應廠外使用且保證最大電力輸出之情形。

4. 廠因子是指等同於全負載之運轉時間占年運轉時間之百分比(K/I)。
5. 容量因數是指發電機組容量平均被使用狀況(容量因數 = 平均負載 / 裝置容量 × 100%)。
6. 廠毛熱耗率及各廢氣排放濃度請填寫年實際平均運轉值及其設計值。
7. 停機管理：時數填寫可參考下表。

總年度運轉時數(I)					
本機組預計運轉時間					計畫性 停機 (F)
100% 運轉時數(A)	80%~100% 運轉時數(B)	60%~80% 運轉時數(C)	60%以下 運轉時數(D)	非計畫性 停機	
年度供電時數(E)				跳機 (G)	停機 (H)

[修正說明]

配合能源用戶之閱讀習慣，將資料表項目 8.機組年度運轉模式及機組毛發電量(註 2)之單位欄位將「MWh」調整為「千度(MWh)」。

[illegible]

[illegible]

1. N 年度新適用之能源用戶得免填表十內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手規劃並實施節能措施，以供 N+1 年度申報填寫。
2. 節約能源措施代碼請參照附錄一之說明。
3. 本表為追蹤用戶 N-1 年度表十一之一「節約能源措施及執行計畫表」實際執行成效，填寫之執行措施如為 N-1 年度表十一之一之規劃項目，請勾選 ☐ 規劃執行，反之請勾選 ☐ 新增措施。
4. 「跨年度成效」為節能效益分 2 年度申報之節能措施，節能量計算跨年度，例如：N-1 年 8 月完成某項節能措施，節能效益認列期間為 N-1 年 9 月起至 N 年 8 月止(最多以 12 個月為限)；其中 N-1 年度 4 個月之節能效益已於 N-1 年度填報此表單，N 年度 8 個月之節能效益則於 N 年度填報此表單。
5. 「N 年度計畫」為 N 年度執行之節能措施，說明：例如 N 年 1 月完成某項節能措施，節能效益認列期間為 N 年 2 月起至 N+1 年 1 月止(最多以 12 個月為限)，其中 N 年度 11 個月之節能效益於 N 年度填報此表單，N+1 年度 1 個月之節能效益則於 N+1 年度填報此表單。
6. 「節能量計算」：藉由設備能源使用量量測或設備效率提升與運轉時數來計算節約燃料油、電、燃料煤、天然氣、液化石油氣等能源之節約數量。
7. 同一項節約措施如可節省 2 種能源以上，請填「節能量計算(第二種能源)」，如有第 3 種以上節省能源，請自行增加「節能量計算(第三種能源)」之欄位。
8. 計算結果單位同「節約能源種類」選項括號內之單位，如設備有負載率或使用率需考量，請填寫正確全年操作時數並於「數值來源與單位說明區」中說明。
9. 「本項能源總節能量」係由「主要節能量公式套用」中任選公式計算結果之總和。
10. 「效益金額計算」為措施產生之各種節約能源量，各別乘上平均購買單價後加總所得，該項欄位單位為「千元」，請注意。
11. 「實際投資金額」請列舉投資項目、規格、單價及台數，進行相乘後所得，該項欄位單位為「千元」，請注意。

[修正說明]

二、配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」刪除部分文字。

表十之二、已執行節約能源措施執行成效分析表

項次 (註1)	實際投資 金額 (千元)	執行計畫 完成年月		認列期間 (註2)		效益 金額 (千元)	節 約 能 源 量							
				起月	迄月		電力 (度)	燃料煤 (公噸)	燃料油 (公秉)	液化石 油氣 (公斤)	天然氣 (立方 公尺)	柴油 (公秉)	購入蒸汽 (公噸)	其他
1			年											
			月											
2			年											
			月											
3			年											
			月											
4			年											
			月											
5			年											
			月											
6			年											
			月											
7			年											
			月											
8			年											
			月											
合計														

註：

1. 項次同表十之一之項次。

2. 「認列期間」說明：例如於 N 年 5 月完成某項節能措施，節能量之計算期間自 N 年 6 月起至 N+1 年 5 月止(最多以 12 個月為限)。因屬跨年度成效，N 年 6 月至 12 月之節能量請填入表十之二，分別於(起月)和(迄月)欄填入 6 和 12，並計算該期間節能量填入「節約能源量」欄內，N+1 年 1 月至 5 月之節能量請填入表十一之二。

[修正說明]為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N 年及 N+1 年(N 表示資料年)，並修正對應之表頭，例：115 年 1 月申報 114 年資料，N 為 114，N+1 為 115。

表十之三、已執行需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案與再生能源自發自用之節電量換算

(一) 需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案

月份	台電電號	措施名稱 (註1)(註4)	方案細項 (註1)(註4)	實際抑低量(瓩) (註3)	×	抑低時數(小時)	=	認列節電量(度) (註2)
1					×		=	
2					×		=	
3					×		=	
4					×		=	
5					×		=	
6					×		=	
7					×		=	
8					×		=	
9					×		=	
10					×		=	
11					×		=	
12					×		=	
合計(度)								

註：

1. 參與執行台電需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案，如下表措施對應方案，皆可認列為節電量。

措施名稱	代號	方案細項	措施名稱	代號	方案細項
計畫性調整 用電措施	(a)	月選8日型	儲冷式空調系統 離峰用電措施	(l)	儲冷式空調系統離峰用電措施
	(b)	日選時段型			
即時性 調整用電措施	(c)	保證反應型	再生能源義務用戶 儲能調整用電措施	(m)	義務時數型
	(d)	彈性反應型		(n)	累進回饋型
需量競價 措施	(e)	經濟型	其他	(z)	其他(____)
	(f)	可靠型			
	(g)	聯合型			
智慧型 調整用電措施	(h)	校園空調型			
需量反應參與 日前輔助服務	(i)	即時備轉容量			
	(j)	補充備轉容量			
	(k)	調頻備轉容量			

2. 公式：需量反應措施認列節電量 = 實際抑低量(瓩) × 抑低時數(小時)。

例：以需量競價措施(e)經濟型為例，某用戶於3月中有4天執行抑低，4天合計抑低2,105瓩，每天執行2小時，計算節電量為2,105瓩 × 2小時 = 4,210度。

3. 實際抑低量(非調降契約容量)須有台灣電力股份有限公司之佐證資料(編號____)。

4. 若參與「需量反應參與日前輔助服務」措施，佐證資料請提供聚合商提供之各月執行報告及列管電號「調度執行績效彙總表」，彙總表須加蓋聚合商大小印及能源用戶大小印後掃描上傳(編號____)。

(二) 再生能源自發自用^(註1)

序號	再生能源種類 (註2)	再生能源設備登記電號 (註3)	設置區域 (註4)	設置時間 (註4)	裝置容量 (瓩)	年發電量 (度)	回售台電電量 (度)	自發自用 認列節電量 (度) (註5)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				
3				民國__年__月__日				
4				民國__年__月__日				
5				民國__年__月__日				
合計								

註：

1. 再生能源自發自用，可認列一年節電措施。
2. 再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」。(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)
案例：某用戶於廠房上方設置 611kW 之太陽能發電系統，N 年全年發電量為 815,051 度，皆為自用電 = 認列節電量 815,051 度。
3. 請填寫發電業執照、自用發電設備登記證或設備登記文件上所登記之併聯電號於「再生能源設備登記電號」欄位。
4. 「設置區域」請填寫再生能源裝設之位置，如：A 棟廠房屋頂 A 區；「設置時間」請填寫再生能源設備驗收竣工日期，並需提供驗收竣工證明。
5. 僅受列管電號範圍內之再生能源自發自用電量可認列為節電量，回售台電公司之發電量不能認列為節電量，各項再生能源申報資料均需提供佐證資料。
6. 提供 N 年度自發自用全年度數佐證資料 (編號_____)。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

[修正說明]

- 一、配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，爰刪除「(一)節約熱能措施」表格及註之說明。
- 二、為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N 年(N 表示資料年)，例：115 年 1 月申報 114 年資料，N 為 114。

表十之四、年度用電量計算

項目	計算勾選	計算值(度)
年度用電量 (度)	☐ <u>N</u> 年全年實際用電量(註 1)	
	<u>N</u> 年電力使用具下列情形者，其用電量可於____ 年全年實際用電量中扣除：	
	☐ <u>N</u> 年啟用新增產線生產新產品之用電量：____ 度(註 2)。	
	☐ <u>N</u> 年製程開發研究所增加之用電量：____ 度(註 3)。	
	☐ 依「能源管理法」第 16 條所送能源使用說明書經經濟部核准範疇之用電量：____ 度(註 4)。能源使用說明書核准日期及文號：____ 年 ____ 月 ____ 日 字第____ 號	
	☐ <u>N</u> 年配合循環經濟政策推動之原料或廢棄物前處理所增加之用電量：____ 度。	
	☐ <u>N</u> 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素所增加之用電量：____ 度(註 5)。	
	☐ <u>N</u> 年為配合新法規所增加之用電量：____ 度(註 6)(註 7)。	
	上述已勾選之項目總用電量加總：____ 度。	
	佐證資料(編號____)	

註：

1. N 年全年實際用電量(度)係指受列管電號填於「表六之一」之 12 個月「購入電力」+「自備發電量」－「售電量」。購入電力：購入電力+再生能源之轉供度數。自備發電量：汽電共生之毛發電量+再生能源之自用電量+再生能源之售電量+廢熱發電+緊急發電。售電量：汽電共生之售電量+再生能源之售電量。
2. 提供 N 年新增產線使用電量(度)，單位產品耗能以及產線主要耗能設備規格等。
3. 提供 N 年製程開發研究之說明及其使用電量(度)。
4. 依能源管理法第十六條第一項規定，經中央主管機關核准能源使用說明書之新設或擴建用戶，且經中央主管機關核准該能源使用說明書之日起算 5 年內者。
5. 提供 N 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素說明及其使用電量(度)。
6. 提供 N 年為配合新法規(例如：食品安全衛生規範和環保法規)所新增用電量(度)及佐證資料(如新增設備完工證明等)。
7. 說明為符合 N 年新法規所配合執行之措施，須包含法規公告前之電能使用狀況說明、法規公告後之電能使用狀況說明，內容需包含設備名稱、設備規格、設備數量、投資金額、操作時數、操作調整內容增加之電能使用量計算說明等。

[修正說明]

考量能源用戶節電之適用範圍及年度用電量之計算，針對通過能源使用說明書之新設或擴建能源用戶，因廠內狀態及設備皆為可行範圍之最佳設計，經評估 5 年內節電空間有限，可於用電量扣除，爰調整表格文字並新增註 4 說明。另為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N 年(N 表示資料年)，及修正對應之表頭，例：115 年 1 月申報 114 年資料，N 為 114。

表十之五、113 年平均年節電率未達 1%說明(刪除)(修正後)
[修正說明]

一、本表刪除。

二、配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定
節約能源目標及執行計畫規定」(經能字第 10804605770
號)，爰刪除本附表。

表十之六、歷年平均年節電率總表(刪除)(修正後)

[修正說明]

一、本表刪除。

二、配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」(經能字第 10804605770 號)，爰刪除本附表。

十一、節約能源目標及執行計畫

表十一之一、規劃節約能源措施及執行計畫表

項次	節約能源措施年度	節約能源措施	節約能源措施代碼(註1)	上年度規劃並執行	措施執行說明	節約能源量及金額計算(註4)(註5)																																																																
1	☐ 跨年度成效(註2) ☐ N+1 年度計畫(註3)			☐ 規劃執行 ☐ 新增措施	(1) 實施區域 (2) 施行對象(設備或器具) (3) 具體作法	一、節約能源種類(擇一) ☐ 電力(度) ☐ 燃料煤(公噸) ☐ 燃料油(公秉) ☐ 液化石油氣(公斤) ☐ 天然氣(立方公尺) ☐ 柴油(公秉) ☐ 購入蒸汽(公噸) ☐ 其他() 二、數值來源與單位說明區(註6)： 三、主要節能量公式套用(擇一)： 公式(1)：系統或單項設備全年總耗能 × 提升效益(%) × 認列月數比例 <table border="1"> <tr> <td>系統或單項設備全年總耗能</td> <td>×</td> <td>提升效益</td> <td>%</td> <td>×</td> <td>認列月數比例</td> <td>/</td> <td>12</td> <td>=</td> <td>節能量</td> </tr> <tr> <td></td> <td>×</td> <td></td> <td>%</td> <td>×</td> <td></td> <td>/</td> <td>12</td> <td>=</td> <td></td> </tr> </table> 公式(2)：設備功率/容量 × 台數 × 全年操作時數(hr) × 提升效益(%) × 認列月數比例 <table border="1"> <tr> <td>備功率/容量</td> <td>×</td> <td>台數</td> <td>×</td> <td>全年操作時數</td> <td>hr</td> <td>×</td> <td>提升效益</td> <td>%</td> <td>×</td> <td>認列月數比例</td> <td>/</td> <td>12</td> <td>=</td> <td>節能量</td> </tr> <tr> <td></td> <td>×</td> <td>台</td> <td>×</td> <td></td> <td>hr</td> <td>×</td> <td></td> <td>%</td> <td>×</td> <td></td> <td>/</td> <td>12</td> <td>=</td> <td></td> </tr> </table> 公式(3)：全年改善效益 × 認列月數比例 <table border="1"> <tr> <td>全年改善效益</td> <td>×</td> <td>認列月數比例</td> <td>/</td> <td>12</td> <td>=</td> <td>節能量</td> </tr> <tr> <td></td> <td>×</td> <td></td> <td>/</td> <td>12</td> <td>=</td> <td></td> </tr> </table> 四、本項能源總節能量：_____ (註7)。	系統或單項設備全年總耗能	×	提升效益	%	×	認列月數比例	/	12	=	節能量		×		%	×		/	12	=		備功率/容量	×	台數	×	全年操作時數	hr	×	提升效益	%	×	認列月數比例	/	12	=	節能量		×	台	×		hr	×		%	×		/	12	=		全年改善效益	×	認列月數比例	/	12	=	節能量		×		/	12	=	
系統或單項設備全年總耗能	×	提升效益	%	×	認列月數比例	/	12	=	節能量																																																													
	×		%	×		/	12	=																																																														
備功率/容量	×	台數	×	全年操作時數	hr	×	提升效益	%	×	認列月數比例	/	12	=	節能量																																																								
	×	台	×		hr	×		%	×		/	12	=																																																									
全年改善效益	×	認列月數比例	/	12	=	節能量																																																																
	×		/	12	=																																																																	
						效益金額計算 一、各項能源購買單價與節約金額計算： 1. 節約能源量 × 平均能源購買單價 / 1000 <table border="1"> <tr> <td>節約能源量</td> <td>×</td> <td>平均能源購買單價</td> <td>元 /</td> <td>1000</td> <td>=</td> <td>效益金額</td> <td>千元</td> </tr> <tr> <td></td> <td>×</td> <td></td> <td>元 /</td> <td>1000</td> <td>=</td> <td></td> <td>千元</td> </tr> </table> 二、其他效益說明與計算： 1. 效益名稱：效益金額 <table border="1"> <tr> <td>效益名稱</td> <td>:</td> <td>效益金額</td> <td>千元</td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 三、本項總效益金額：____千元(註8)。	節約能源量	×	平均能源購買單價	元 /	1000	=	效益金額	千元		×		元 /	1000	=		千元	效益名稱	:	效益金額	千元		:																																										
節約能源量	×	平均能源購買單價	元 /	1000	=	效益金額	千元																																																															
	×		元 /	1000	=		千元																																																															
效益名稱	:	效益金額	千元																																																																			
	:																																																																					

						預估投資金額計算	一、設備費用說明： 1. 設備名稱(設備功率/容量)：購買單價(千元) ×台數										
							設備名稱	設備功率/容量	：	購買單價	千元	×	台數	台	=	設備費用	千元
							()	()	：	千元	×		台	=		千元	
							二、其他費用說明： 1. 費用名稱：費用金額										
							費用名稱	：	費用金額	千元							
							三、本項總投資金額：____千元(註9)。										

註：

- 節約能源措施代碼請參照附錄一之說明。
- N年已規劃並執行之節能措施，節能量計算跨年度至 N+1 年。例如 N 年 8 月完成某項節能措施，節能量之計算期間自 N 年 9 月起至 N+1 年 8 月止(最多以 12 個月為限)。其中 N 年 9~12 月之預計節能效益已於 N 年填報此表單，N+1 年 1~8 月之預計節能效益則於 N+1 年填報此表單。
- N+1 年度規劃執行之節能措施(例如 N+1 年 6 月規劃完成某項節能措施)，當年可認列的預定節能量為 7~12 月，填寫此表單並請勾選 ☐ N+1 年度計畫。
- 「預估節能量計算」：藉由設備能源使用量量測或設備效率提升與運轉時數來計算節約燃料油、電、燃料煤、天然氣、液化石油氣等能源之節約數量。
- 同一項節約措施如可節省 2 種能源以上，請填「預估節能量計算(第二種能源)」，如有第 3 種以上節省能源，請自行增加「預估節能量計算(第三種能源)」之欄位。
- 計算結果單位同「節約能源種類」選項括號內之單位，如設備有負載率或使用率需考量，請填寫正確全年操作時數並於「數值來源與單位說明區」中說明。
- 「本項能源總節能量」係由「主要節能量公式套用」中任選公式計算結果之總和。
- 「效益金額計算」為措施產生之各種節約能源量，各別乘上平均購買單價後加總所得，該項欄位單位為「千元」，請注意。
- 「預估投資金額」請列舉投資項目、規格、單價及台數，進行相乘後所得，該項欄位單位為「千元」，請注意。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

[修正說明]

為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N 年及 N+1 年(N 表示資料年)及修正對應之表頭，例：115 年 1 月申報 114 年資料，N 為 114。

表十一之二、規劃節約能源措施暨節能量預估情形^(註1)

節約能源目標：節電__%，節熱__%。

項次 (註2)	預估投資 金額 (千元)	預計執行 計畫完成 年月		預計認列期間 (註3)			預 估 節 約 能 源 量							
				年度	起月	迄月	電力 (度)	燃料煤 (公噸)	燃料油 (公秉)	液化石油 氣 (公斤)	天然氣 (立方公 尺)	柴油 (公秉)	購入蒸汽 (公噸)	其他
1			年											
			月											
2			年											
			月											
3			年											
			月											
4			年											
			月											
5			年											
			月											
6			年											
			月											
7			年											
			月											
合計														

註：

1. 依據能源管理法之規定，能源用戶每年需訂定節約能源目標及執行計畫，請依貴用戶之業務特性制定相關計畫。
2. 項次同表十一之一之項次。
3. 「預計認列期間」說明：例如於 N+1 年 5 月完成某項節能措施，預計節能量之計算期間自 N+1 年 6 月起至 N+2 年 5 月止(最多以 12 個月為限)。則 N+1 年 6 月至 12 月之預計節能量請填入表十一之一並勾選 ☐ N+1 年計畫，分別於(起月)和(迄月)欄填入 6 和 12，並計算該期間預計節能量填入「預估節約能源量」欄內。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

[修正說明]

為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N 年、N+1 年及 N+2 年(N 表示資料年)，並修正對應之表頭，例：115 年 1 月申報 114 年資料，N 為 114、N+1 為 115、N+2 為 116。

表十一之三、規劃需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案與再生能源自發自用之節電量換算

(一) 需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案

月份	台電電號	措施名稱 (註1)	方案細項 (註1)	預估抑低量(瓩)	×	抑低時數(小時)	=	認列節電量(度) (註2)
1					×		=	
2					×		=	
3					×		=	
4					×		=	
5					×		=	
6					×		=	
7					×		=	
8					×		=	
9					×		=	
10					×		=	
11					×		=	
12					×		=	
合計(度)								

註：

- 參與執行台電需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案，如下表措施對應方案，皆可認列為節電量。

措施名稱	代號	方案細項	措施名稱	代號	方案細項
計畫性調整 用電措施	(a)	月選8日型	儲冷式空調系統 離峰用電措施	(l)	儲冷式空調系統離峰用電措施
	(b)	日選時段型			
即時性 調整用電措施	(c)	保證反應型	再生能源義務用戶 儲能調整用電措施	(m)	義務時數型
	(d)	彈性反應型		(n)	累進回饋型
需量競價 措施	(e)	經濟型	其他	(z)	其他(____)
	(f)	可靠型			
	(g)	聯合型			
智慧型 調整用電措施	(h)	校園空調型			
需量反應參與 日前輔助服務	(i)	即時備轉容量			
	(j)	補充備轉容量			
	(k)	調頻備轉容量			

- 公式：需量反應措施認列節電量 = 預估抑低量(瓩) × 抑低時數(小時)。

例：以需量競價措施(e)經濟型為例，某用戶於3月中有4天執行抑低，4天合計抑低2,105瓩，每天執行2小時，計算節電量為2,105瓩 × 2小時 = 4,210度。

- 實際抑低量(非抑低契約容量)須有台灣電力股份有限公司之佐證資料(編號____)。

(二) 再生能源自發自用^(註1)

序號	再生能源種類 (註2)	再生能源設備登記電號 (註3)	設置區域 (註4)	設置時間 (註4)	裝置容量 (瓩)	年發電量 (度)	回售台電電量 (度)	自發自用 認列節電量 (度) (註5)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				
3				民國__年__月__日				
4				民國__年__月__日				
5				民國__年__月__日				
合計								

註：

1. 再生能源自發自用，可認列一年節電措施。
2. 再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」。(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)
案例：某用戶於廠房上方設置 611kW 之太陽能發電系統，預估 N+1 年全年發電量為 815,051 度，皆為自用電 = 認列節電量 815,051 度。
3. 如為既有設備，請填寫發電業執照、自用發電設備登記證或設備登記文件上所登記之併聯電號於「再生能源設備登記電號」欄位。
4. 「設置區域」請填寫再生能源裝設之位置，如：A 棟廠房屋頂 A 區；「設置時間」請填寫再生能源設備驗收竣工日期，並需提供驗收竣工證明。
5. 僅受列管電號範圍內之再生能源自發自用電量可認列為節電量，回售台電公司之發電量不能認列為節電量，各項再生能源申報資料均需提供佐證資料。
6. 提供 N+1 年自發自用全年度數佐證資料 (編號____)。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

[修正說明]

為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將註 2、註 6 之年度調整為通用性之 N+1 年(N 表示資料年)，並修正對應之表頭，例：115 年 1 月申報 114 年資料，N 為 114，N+1 為 115。

表十一之四、N+1年年度用電量估算

項目	計算勾選	估算值(度)
年度用電量 (度)(註1)	☐ 沿用 <u>N</u> 年全年實際用電量(註2)	
	<u>N+1</u> 年電力使用具下列情形者，其用電量可於年度用電量中扣除： ☐ <u>N+1</u> 年啟用新增產線生產新產品之用電量：____度(註3)。 ☐ <u>N+1</u> 年製程開發研究所增加之用電量：____度(註4)。 ☐ 依「能源管理法」第 16 條所送能源使用說明書經經濟部核准範疇之用電量：____度。(註5)能源使用說明書核准日期及文號：____年____月____日 字第____號 ☐ <u>N+1</u> 年配合循環經濟政策推動之原料或廢棄物前處理所增加之用電量：____度。 ☐ <u>N+1</u> 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素所增加之用電量：____度(註6)。 ☐ <u>N+1</u> 年為配合新法規所增加之用電量：____度(註7)(註8)。 上述已勾選之項目總用電量加總：____度。 佐證資料(編號____)	
	☐ 其他估算方式(註9)	估算值(度)
	估算說明：	

註：

1. 年度用電量為能源用戶自行估算 N+1 年的全年用電量(度)。
2. 沿用 N 年全年實際用電量(度)係指預期 N+1 年全年用電量與 N 年相同。
3. 提供 N+1 年新增產線使用電量(度)，單位產品耗能以及產線主要耗能設備規格等。
4. 提供 N+1 年製程開發研究之說明及其使用電量(度)。
5. 依能源管理法第十六條第一項規定，經中央主管機關核准能源使用說明書之新設或擴建用戶，且經中央主管機關核准該能源使用說明書之日起算 5 年內者。
6. 提供 N+1 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素說明及其使用電量(度)。
7. 提供 N+1 年為配合新法規(例如：食品安全衛生規範和環保法規)所新增用電量(度)及佐證資料(如新增設備完工證明等)。
8. 說明為符合 N+1 年新法規所配合執行之措施，須包含法規公告前之電能使用狀況說明、法規公告後之電能使用狀況說明，內容需包含設備名稱、設備規格、設備數量、投資金額、操作時數、操作調整內容、增加之電能使用量計算說明等。
9. 其他估算方式需填寫估算方法或估算公式。

[修正說明]

- 一、為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N 年及 N+1 年(N 表示資料年)，並修正對應之表頭，例：115 年 1 月申報 114 年資料，N 為 114，N+1 為 115。
- 二、配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，酌作文字修正。

附錄一：節約能源措施代碼參照表^(註)

1.系統與設備類別節約能源措施代碼參照表

系統類別	類別代碼	設備類別	類別代碼	系統類別	類別代碼	設備類別	類別代碼
製程設備	A	-	Z	馬達設備	G	製程設備馬達	A
						冰水主機馬達	B
						空壓機馬達	C
						傳送馬達	D
						送排風馬達	E
						抽水泵	F
						其他設備	G
空調設備	B	冰水主機	A	鍋爐設備	H	水管式鍋爐	A
		冰水泵	B			煙管式鍋爐	B
		區域水泵	C			熱媒式鍋爐	C
		冷卻水塔	D			貫流式鍋爐	D
		空調箱	E			廢熱鍋爐	E
		儲冰系統	F			熱水鍋爐	F
		其他設備	G			電熱鍋爐	G
						其他型式鍋爐	H
						送風機	I
						引風機	J
						抽水泵	K
空壓設備	C	空壓機	A	汽電共生系統	I	發電鍋爐	A
		乾燥機	B			渦輪機	B
		過濾器	C			發電機	C
		進氣風管	D			送風機	D
		冷卻水塔	E			引風機	E
		空壓機管路	F			抽水泵	F
		廢熱利用設備	G			其他附屬設備	G
		其他設備	H				
照明設備	D	螢光燈	A	蒸汽系統	J	蒸汽管路	A
		水銀燈	B			保溫	B
		高壓鈉燈	C			閥	C
		複金屬燈	D			其他附屬設備	D
		LED 燈	E	加熱爐	K	送風機	A
		自動點滅設備	F			引風機	B
		其他設備	G			其他附屬設備	C
冷凍冷藏	E	冷凍設備	A	裂解爐	L	送風機	A
		冷藏設備	B			引風機	B
		其他設備	C			其他附屬設備	C
電力系統	F	供電設備	A	其他	Z	污水排水設備	A
		變壓器	B			給水設備	B
		電容器	C			電梯	C
		其他設備	D			其他設備	D

2.措施類別節約能源措施代碼參照表

方法代碼	節能手法
01	汰舊換新
02	參數調整
03	變速或變頻調控
04	設備(單元)改善
05	維護保養
06	管理措施
07	其他

註：請依實際之節約能源措施代碼。編碼方式請參照上表先選擇「系統類別」之「類別代碼」、「設備類別」之「類別代碼」，搭配「節能方法」之「方法代碼」。舉例如下：

節能措施	代碼
冰水泵汰舊換新	BB01
水管式鍋爐調降空燃比	HA02
空壓機加裝變頻控制器	CA03
照明採用電子式安定器	DF04
冰水主機維護保養	BA05

附錄二：能源種類、編碼及單位參照表^(註)

能源種類	能源編碼	計量單位	能源種類	能源編碼	計量單位	能源種類	能源編碼	計量單位
煉焦煤	C01	公噸	燃料氣	L03	千立方公尺	垃圾	Z08	公噸
燃料煤	C02	公噸	煉油氣	O01	立方公尺	蔗渣	Z09	公噸
無煙煤	C03	公噸	液化石油氣	O02	公斤	木質顆粒	Z10	公噸
亞煙煤	C04	公噸	丙烷混合氣	O03	公升	棕櫚殼	Z11	公噸
焦炭	C05	公噸	煤油	O04	公升	菇類栽培介質廢棄物	Z12	公噸
煤球	C06	公噸	柴油	O05	公升	大豆油	Z13	公噸
焦爐氣	C07	千立方公尺	燃料油	O06	公秉	塔底油	Z14	公秉
高爐氣	C08	千立方公尺	石油焦	O07	公噸	殘渣油	Z15	公秉
轉爐氣	C09	千立方公尺	廢輪胎	Z01	公噸	甲醇	Z16	公斤
煤氣(混合)	C10	千立方公尺	廢機油	Z02	公秉	木材	Z17	公噸
水煤漿	C11	公噸	造紙排渣	Z03	公噸	(請自訂)	Z99	(請自訂)
電力	E01	度	污泥	Z04	公噸			
(請自訂其他電力種類)	E99	度	木屑	Z05	公噸			
天然氣	L01	立方公尺	稻殼	Z06	公噸			
液化天然氣	L02	立方公尺	黑液	Z07	公噸			

註：如有使用非上表條列之能源，請由 Z99 編列貴廠之能源使用種類與單位。

[修正說明]

配合能源用戶使用狀況，爰新增「(請自訂其他電力種類)之能源種類、能源編碼及計量單位」。

附錄三、合併申報申請表

申請日期 ____ 年 ____ 月 ____ 日

一、申請合併之電號及用戶編號

主申報 用戶編號	申請單位				申請理由	
	用戶名稱	台電電號	填表人	聯絡電話		
能源使用地址						
合併申報						
用戶編號	台電電號					
能源使用地址						

註：如有以下其一情形者，且經實地勘查符合者，得向主管機關申請合併申報：

- 1.同一地址多電號，例如：中山路1號、中山路1號2樓；
- 2.不同地址需相鄰，且證明用電(能)無法分割，例如：中山路1號、中山路1-1號、中山路3號。

二、佐證資料(例如：衛星圖、建築平面圖…)

--	--

公司章(印鑑)	能源管理人員簽名或蓋章_____ 填表人簽名或蓋章_____ 能源用戶負責人簽名或蓋章_____
--------------------------------	--

[修正說明]為因應合併申報之實際需求，爰調整「一、申請合併之電號及用戶編號」之表格部分文字。

附錄四、產業園區、科學園區及科技產業園區清單

編號	名稱	類型
1	土城產業園區	產業園區
2	大甲幼獅產業園區	產業園區
3	大里產業園區	產業園區
4	大武崙產業園區	產業園區
5	大社產業園區	產業園區
6	大發產業園區	產業園區
7	大園產業園區	產業園區
8	中壢產業園區	產業園區
9	仁武產業園區	產業園區
10	元長產業園區	產業園區
11	內埔產業園區	產業園區
12	斗六產業園區	產業園區
13	台中產業園區	產業園區
14	台中港關連產業園區	產業園區
15	台南產業園區	產業園區
16	平鎮產業園區	產業園區
17	民雄產業園區	產業園區
18	永安產業園區	產業園區
19	永康產業園區	產業園區
20	田中產業園區	產業園區
21	光華產業園區	產業園區
22	全興產業園區	產業園區
23	安平產業園區	產業園區
24	朴子產業園區	產業園區
25	竹山產業園區	產業園區
26	竹南產業園區	產業園區
27	利澤產業園區	產業園區
28	和平產業園區	產業園區
29	官田產業園區	產業園區
30	林口工二產業園區	產業園區
31	林口工三產業園區	產業園區
32	林園產業園區	產業園區
33	社頭織襪產業園區	產業園區
34	芳苑產業園區	產業園區
35	南崗產業園區	產業園區
36	屏東產業園區	產業園區
37	屏南產業園區	產業園區
38	美崙產業園區	產業園區
39	桃園幼獅產業園區	產業園區
40	埤頭產業園區	產業園區
41	雲林離島式基礎產業園區	產業園區
42	雲林產業園區	產業園區
43	新北產業園區	產業園區

<u>44</u>	新竹產業園區	產業園區
<u>45</u>	新營產業園區	產業園區
<u>46</u>	瑞芳產業園區	產業園區
<u>47</u>	義竹產業園區	產業園區
<u>48</u>	嘉太產業園區	產業園區
<u>49</u>	彰濱產業園區	產業園區
<u>50</u>	福興產業園區	產業園區
<u>51</u>	銅鑼產業園區	產業園區
<u>52</u>	鳳山產業園區	產業園區
<u>53</u>	樹林產業園區	產業園區
<u>54</u>	頭份產業園區	產業園區
<u>55</u>	頭橋產業園區	產業園區
<u>56</u>	龍德產業園區	產業園區
<u>57</u>	龜山產業園區	產業園區
<u>58</u>	高雄臨海產業園區	產業園區
<u>59</u>	豐田產業園區	產業園區
<u>60</u>	豐樂產業園區	產業園區
<u>61</u>	觀音產業園區	產業園區
<u>62</u>	南港軟體產業園區	產業園區
<u>63</u>	新竹科學園區(新竹園區)	科學園區
<u>64</u>	新竹科學園區(竹南園區)	科學園區
<u>65</u>	新竹科學園區(龍潭園區)	科學園區
<u>66</u>	新竹科學園區(銅鑼園區)	科學園區
<u>67</u>	新竹科學園區(宜蘭園區)	科學園區
<u>68</u>	新竹科學園區(生醫園區)	科學園區
<u>69</u>	中部科學園區(台中園區)	科學園區
<u>70</u>	中部科學園區(虎尾園區)	科學園區
<u>71</u>	中部科學園區(后里園區、后里七星園區)	科學園區
<u>72</u>	中部科學園區(二林園區)	科學園區
<u>73</u>	中部科學園區(中興園區)	科學園區
<u>74</u>	南部科學園區(台南園區)	科學園區
<u>75</u>	南部科學園區(高雄園區)	科學園區
<u>76</u>	南部科學園區(橋頭園區)	科學園區
<u>77</u>	南部科學園區(嘉義園區)	科學園區
<u>78</u>	南部科學園區(屏東園區)	科學園區
<u>79</u>	屏東科技園區	科技產業園區
<u>80</u>	高雄軟體園區	科技產業園區
<u>81</u>	楠梓科技園區及第二園區	科技產業園區
<u>82</u>	臺中軟體園區	科技產業園區
<u>83</u>	臺中港科技園區	科技產業園區
<u>84</u>	臨廣科技園區	科技產業園區
<u>85</u>	成功物流園區	科技產業園區
<u>86</u>	前鎮科技園區	科技產業園區
<u>87</u>	潭子科技園區	科技產業園區

*園管局所轄產業園區簡介資料(<https://data.gov.tw/dataset/95111>)

*國家科學及技術委員會-園區分布及介紹(<https://www.nstc.gov.tw/>)

*新竹科學園區(<https://www.sipa.gov.tw/>)

*中部科學園區(<https://www.ctsp.gov.tw/>)

*南部科學園區(<https://www.stsp.gov.tw/>)

[修正說明]

配合實際狀況，新增及調整產業園區、科學園區及科學產業園區名稱、類型，編號依序遞移，並新增查詢網址。

能源查核制度申報表

中華民國_____N_____年(非生產性質行業)

致貴能源用戶：

1. 貴能源用戶契約用電容量超過 800 瓩，屬於經濟部依據「能源管理法」列管之能源用戶。爰請貴能源用戶依「能源管理法」第 8 條、第 9 條、第 12 條規定，填寫本申報表後，以紙本、電子檔或網路方式向經濟部辦理申報；網路申報者，請於填寫完畢後，自申報系統列印「基本資料」簽名用印並經由數位拍照或掃描後，將電子檔透過系統上傳；電子檔申報者，電子郵寄時除附上本制度申報表電子檔，須另附上同網路申報之簽名用印電子檔；紙本申報者，郵寄前請確認「基本資料」該頁已完成簽名用印。
2. 依「能源管理法」第 11 條及「能源用戶自置或委託技師或合格能源管理人員設置登記辦法」第 4 條規定，本申報表應由貴能源用戶向經濟部能源署（或能源局、能源委員會）所辦理設置登記之技師或能源管理人員負責填寫並簽名（或蓋章）。前述能源管理人員，以依「技師或能源管理人員辦理能源管理業務資格認定辦法」第 3 條參加能源管理人員訓練，並取得「能源管理人員訓練合格證書」者為限，並應依能源管理法及相關子法規定執行職務；貴能源用戶倘須調動能源管理人員職務，應先向該署辦理異動登記後，始得為之。
3. 近期內調升契約用電容量超過 800 瓩之新增能源用戶，或原登記之技師或能源管理人員已離職之能源用戶，除應指派專人填寫本申報表外，亦應依法儘速向經濟部能源署申請技師或能源管理人員設置登記（或異動登記）。
4. 114 年至 117 年之年度節電率目標及平均年節電率目標，應依「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」辦理。
5. 依「能源管理法」第 21 條規定，未依規定申報使用能源資料或申報不實，或未辦理技師或能源管理人員設置登記之能源用戶，由經濟部通知限期改善；屆期不改善者，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰，並再限期改善；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
6. 依「能源管理法」第 23 條規定，違反經濟部所定關於能源使用及效率之規定者，由經濟部通知限期改善；屆期不改善者，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰，並再限期辦理；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
7. 另依「能源管理法」第 24 條規定，未依規定建立能源查核制度或未訂定或未執行節約能源目標及計畫之能源用戶，由經濟部通知限期辦理；屆期不改善者，處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰，並再限期辦理；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
8. 本申報表中「N」即為資料年，例：115 年 1 月申報 114 年資料，N 為 114。

經濟部 謹致

[修正說明]

配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，於本申報表之前言調整第 4 點文字，並新增第 8 點說明。

一、填表人員

填表人員是否已由貴能源用戶依「能源管理法」第 11 條規定，向經濟部能源署（或能源局、能源委員會）完成辦理技師或能源管理人員設置登記？

☐ 是，技師或能源管理人員資料如下表：

技師或能管員姓名	單位/職稱	設置登記核准編號	登記日期		技師或能管員聯絡地址
			民國	年 月 日	
電話	分機	手機	傳真	分機	技師或能管員電子郵件

註：1.設置登記核准編號為「技師或能源管理人員設置/異動登記表」中之「登記編號」。

2.契約用電容量超過十萬瓩者，應有二名以上技師或能管員，且其中一名人員應自置之。

3.如貴能源用戶設置登記人數超過 1 人，其餘已登記人員資料請填報於「二、其他技師或能源管理人員」。

☐ 否，填表人員資料如下表：

填表人姓名	單位/職稱	填表人電子郵件		填表人聯絡地址
電話	分機	傳真	分機	填表人手機
未設置能源管理員原因說明(可複選)				後續設置登記改善方式
☐ 原能管員已不在職，現況為： ☐ 正在辦理能管員設置登記中，合格證書文號：能管字第_____號。 ☐ 參加能管員訓練未通過測驗。 ☐ 沒有符合參訓資格人員（專科以上學校理工科系畢業者）。 ☐ 欲委託技師或能管員，但尚未找到。 ☐ 本年度首次申報，尚未設置能管員。 ☐ 不清楚法規規定須設置能管員。 ☐ 其他_____。				☐ 本能源用戶已規劃派員參加能管員訓練課程，並辦理後續設置登記事宜。 ☐ 本能源用戶將委託技師或合格能源管理人員。

二、其他技師或能源管理人員

如貴能源用戶設置登記之技師或能源管理人員超過 1 人，除填表人員外，請將其餘之技師或能源管理人員資料填入下表：

技師或能管員姓名	單位/職稱	設置登記核准編號	登記日期	是否仍執行能源管理業務
			民國 年 月 日	☐ 是 ☐ 否
			民國 年 月 日	☐ 是 ☐ 否
			民國 年 月 日	☐ 是 ☐ 否

註：1.如貴能源用戶已完成設置登記之技師或能源管理人員，因離職、退休、業務轉調或其他原因已不負責能源管理業務，應向經濟部能源署申請塗銷登記。

2.如上表不敷使用，請自行增列。

三、能源用戶基本資料

填表日期： 年 月 日

總公司資料			
01.總公司名稱(註1)：		02.總公司統一編號：	
03.總公司代表人(註2)：		04.總公司代表人職稱：	
05.總公司地址：			
能源用戶資料			
06.能源用戶編號：		07.能源用戶名稱：	
08.能源用戶負責人(註3)：		09.能源用戶負責人職稱：	
10.能源用戶統一編號：		11.用戶分類：	
12.行業編號及分類：			
13.能源使用地址：			
14.用戶連絡地址：			
15.營業規模(註4)：		(間、床、房) 16.員工人數(註5)：	
17.全年工作時數：		小時 18.總樓地板面積(註6)：	
19.總空調使用面積(註6)：		平方公尺 20.總室內停車場面積(註6)：	
21.總能源費用(註7)：		(萬元/年) 22.營業額：	
23.總能源費用占總支出費用之比例(註8)：		% 24.出租率(註9)：	
25.是否為中小企業(註10、11)：			

註：

1.「總公司名稱」係指具法律行為能力的法人名稱、機關名稱全銜，例：○○醫院 △△院區以其總公司之名義為法律行為時，則本欄應填總公司名稱「○○醫院」；○○醫院△△分院以其本身之名義為法律行為時，則本欄應填「○○醫院△△分院」。

2.「總公司代表人」依民法總則法人章節之規定填報。

3.「能源用戶負責人」係指列管電號所登記之單位負責人或列管電號實際能源使用之單位負責人。

4.「營業規模」僅學校(教室間數)、醫院(病床數)、旅館(房間數)為必填。

5.「員工人數」係指受列管電號供電範圍內全年平均工作人員人數，學校請填寫陳報教育部之專任教師數、職員數與學生數之總數、醫院請填寫陳報衛生福利部之執業醫事人員總數。

6.「總樓地板面積」、「總空調使用面積」及「總室內停車場面積」皆以申報電號供電範圍之面積填寫，並須檢附「總樓地板面積」之佐證資料，如：建築使用執照、消防檢測報告樓地板面積資料，若無前述2項資料，由貴單位自行彙整供電範圍各建築樓地板面積資料之報表，請加蓋用戶及負責人印信後上傳。

7.「總能源費用」係指貴能源用戶購買油電燃氣之費用。

8.「總支出費用」係指貴能源用戶所有支出費用(包含租金、人事費、油電燃氣費、設備維護費、設備採購費等支出)；「總能源費用占總支出費用之比例」=「總能源費用」÷「總支出費用」×100%。

9.「出租率」僅「用戶分類」為「辦公大樓」之能源用戶必填。

10.「中小企業」：依「中小企業認定標準」第2條，指依法辦理公司、有限合夥或商業登記，實收資本額或出資額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業。

11.能源用戶請以總公司之「實收資本額」、「出資額」或「經常僱用員工數」判斷是否為中小企業。公務機關、國防組織、管理委員會等無「公司登記」或「商業登記」之能源用戶，請填「否」。

12.若能源用戶使用多個電表擬採合併申報方式辦理者，請向經濟部申請；經經濟部同意後，能源用戶始得合併申報，核准合併申報之電表資料填入下表。

電號資料 (含合併申報) (註12)	序號	電號	經常 契約容量(瓩)	半尖峰/非夏月 契約容量(瓩)	週六半尖峰 契約容量(瓩)	離峰 契約容量(瓩)	備用 契約容量(瓩)
	1						
	2						
	3						

註：如上表不敷使用，請自行增列。



能源管理人員簽名或蓋章 _____
填表人簽名或蓋章 _____
能源用戶負責人簽名或蓋章 _____

註：公務機關/公務機構/公營事業機構/國防組織請用印信；非公務機關(如：民營公司/民營事業機構/管理委員會/管理負責人/設有代表人或管理人之非法人團體/全國性人民團體等)請用印信/印鑑。

[修正說明]
依據能源用戶電費帳單所載資訊，酌作文字修正，點次依序遞移。

四、能源查核組織與能源政策

表四之一、能源查核管理組織

類別	姓名	職稱	實際年度工作內容
管理階層人員 (訂定節能目標)			
推行階層人員 (擬定節能計畫，推動、考核與管考)			
執行階層人員 (執行節能計畫，發現問題並往上陳報)			

註：能源查核管理組織須完整填寫 3 階層人員。

表四之二、能源管理政策推動情形

編號	檢核項目	自我檢核內容敘述	
1	貴能源用戶(能源使用地址)是否已通過 ISO/CNS 50001 能源管理系統驗證？	☐ 是	通過 ISO/CNS 50001 能源管理系統驗證(註) 驗證機構名稱：_____
		☐ 否	證書有效期限：__年__月~__年__月 (若勾選本項，則無需填寫問題 2 至問題 5。)
2	貴能源用戶高階主管是否曾對外發布能源管理之能源政策聲明？	☐ 是	尚未通過 ISO/CNS 50001 能源管理系統驗證(請接續填寫下列問題 2~問題 6)。
		☐ 否	高階主管於報紙、網站或永續報告書(ESG)中，曾公開發布節約能源之能源管理政策。
3	高階主管是否會定期檢討節約能源推動成效？	☐ 是	高階主管僅有對內宣達節約能源之重要性，但未對外發表任何公開聲明。
		☐ 否	高階主管定期召開會議檢討節約能源之推動成效，並留下檢討紀錄。
4	貴能源用戶是否優先採購能源效率較高的設備？	☐ 是	高階主管未參與檢討節約能源成效。
		☐ 否	於採購文件中明列採購設備之能源效率規格，以突顯優先採購能源效率較高設備之決心。
5	貴能源用戶是否會回應由員工或供應商提出節約能源改善的建議？	☐ 是	辦理採購時僅考量設備價格，不會考量該設備之能源使用效率。
		☐ 否	對於員工或供應商提出有關節約能源改善的建議，已建立溝通管道。
6	貴能源用戶是否監測且蒐集使用能源設備之運轉情形？	☐ 是	對於員工或供應商提出有關節約能源改善的建議，尚未建立溝通管道。
		☐ 否	已裝設能源管理資訊系統(Energy Management Information System, EMIS)且即時蒐集能源數據，具備以下項目之能源即時數據可視化與歷史記錄查詢功能(可複選)： ☐ 電力系統 ☐ 空調系統 ☐ 空壓系統 ☐ 照明系統 ☐ 冷凍冷藏系統 ☐ 送排風系統 ☐ 給水污水系統 ☐ 鍋爐系統 ☐ 熱泵系統 ☐ 其他系統 _____。
		☐ 否	尚未裝設能源管理資訊系統(Energy Management Information System, EMIS)。

註：請提供 ISO/CNS 50001 證書佐證資料。

五、能源使用量^(註1)

表五之一、熱能使用量統計表

申報 月份 (註2)	燃料油		液化石油氣		天然氣		汽油(註3)		柴油(註3)	
	使用量 (公秉)	總價 (含稅) (元)	使用量 (公斤)	總價 (含稅) (元)	使用量 (立方 公尺)	總價 (含稅) (元)	使用量 (公升)	總價 (含稅) (元)	使用量 (公秉)	總價 (含稅) (元)
1 月										
2 月										
3 月										
4 月										
5 月										
6 月										
7 月										
8 月										
9 月										
10 月										
11 月										
12 月										
總計										
平均										
供應商 名稱										
客戶編 號(註4)										

註：

1. 請依據各月份帳單或收據載明之月份進行申報；若無帳單或收據，則以各月實際使用量填報。

2. 以上「申報月份」，係指帳單或收據載明之月份。

3. 若為車輛用油，則僅需申報行駛於列管電號供電區域內之油量。

4. 「客戶編號」請填報「供應商」出具之管理報表所載之「客戶」編號，例如：油號、天然氣用戶編號。若無客戶編號則免填。

表五之二、電能使用量統計表

編號	電號	契約用電別 (註1)	戶名	用電地址	行業別
1					

申報 月份 (註2)	契約容量(瓩)					最高需量(瓩)				用電度數(度)					轉供 度數 (度) (註3)	功因 (%)	總電費 (含稅) (元)
	經常	半尖峰/ 非夏月	週六半 尖峰	離峰	備用	尖峰	半尖峰/ 非夏月	週六 半尖峰	離峰	尖峰	半尖峰	週六 半尖峰	離峰	合計			
1月																	
2月																	
3月																	
4月																	
5月																	
6月																	
7月																	
8月																	
9月																	
10月																	
11月																	
12月																	
合計																	
平均																	

- 註：
1. 契約用電別請填電號登記之用電契約種類及用戶類型，如 65 需量綜合(高壓)非營業用、82 需量綜合(特高壓)軍用等。
 2. 「申報月份」，係指電費帳單（或收據）載明之月份（並非實際用電月份）。
 3. 「轉供度數」，係指能源用戶購買之再生能源電能經台電輸配電網轉供之用電量，該資料載明於每月電費帳單。

[修正說明]

依據能源用戶電費帳單所載資訊修正。

表五之三、單位能源使用效率因子

照明耗電功率占最高尖峰需量的比例(%)	空調耗電功率占最高尖峰需量的比例(%)	空調總裝置噸數 (美制冷凍噸)(註)		空調夏季最大的運轉噸數 (美制冷凍噸)(註)	
		中央空調系統	其他型式空調主機 (窗、箱型及分離式等)	中央空調系統	其他型式空調主機 (窗、箱型及分離式等)

註：1 美制冷凍噸(USRT)=3,024kcal/hr。

表五之四、電能績效自我評比表

每單位樓地板面積電能消耗量(EUI，度/平方公尺)						
月份	室內樓地板面積 (平方公尺)(註1)		EUI (度/平方公尺)		每季差異分析 (%) (註2)	原因(註3)
	N-1 年	N 年	N-1 年	N 年		
1 月					☐ 增加____%	
2 月					☐ 減少____%	
3 月						
4 月					☐ 增加____%	
5 月					☐ 減少____%	
6 月						
7 月					☐ 增加____%	
8 月					☐ 減少____%	
9 月						
10 月					☐ 增加____%	
11 月					☐ 減少____%	
12 月						
全年度					☐ 增加____%	
					☐ 減少____%	

註：

1. 室內樓地板面積=總樓地板面積-總室內停車場面積，皆以申報電號供電範圍之面積填寫。

2. 差異分析(%)= $\frac{N \text{ 年 EUI} - (N-1) \text{ 年 EUI}}{(N-1) \text{ 年 EUI}} \times 100\%$

3. 針對差異分析值超過 10 % 以上者，應填寫差異原因及說明。增加原因例如營運未滿一年、營運時間增加、設備增加、設備運轉時數增加、營運規模擴大、列管電號增加、改採熱泵、未定期保養或其他；減少原因例如營運時間減少、設備減少、設備運轉時數減少、營運規模縮小、列管電號減少、定期保養或其他。

[修正說明]

為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N-1 年及 N 年(N 表示資料年)。

表五之五、熱能績效自我評比表

每單位樓地板面積耗用能源數量 (EUI, 公斤油當量/平方公尺)					
月份	室內樓地板面積 (平方公尺)(註1)		EUI (公斤油當量/平方公尺)		每季差異分析 (%) (註2)
	N-1 年	N 年	N-1 年	N 年	
1 月					☐ 增加____%
2 月					☐ 減少____%
3 月					☐ 增加____%
4 月					☐ 減少____%
5 月					☐ 增加____%
6 月					☐ 減少____%
7 月					☐ 增加____%
8 月					☐ 減少____%
9 月					☐ 增加____%
10 月					☐ 減少____%
11 月					☐ 增加____%
12 月					☐ 減少____%
全年度					☐ 增加____% ☐ 減少____%

註：

1. 室內樓地板面積=總樓地板面積-總室內停車場面積，皆以申報電號供電範圍之面積填寫。

2. 差異分析(%) = $\frac{N \text{ 年 EUI} - (N-1) \text{ 年 EUI}}{(N-1) \text{ 年 EUI}} \times 100\%$

3. 針對差異分析值超過 10 % 以上者，應填寫差異原因及說明。增加原因例如營運未滿一年、營運時間增加、設備增加、設備運轉時數增加、營運規模擴大、列管電號增加、未定期保養或其他；減少原因例如營運時間減少、設備減少、設備運轉時數減少、改採熱泵、營運規模縮小、列管電號減少、定期保養或其他。

[修正說明]

一、配合能源統計單位之修正，爰將「公升油當量」修改為「公斤油當量」。

二、為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N-1 年及 N 年(N 表示資料年)，並更改能源統計單位。

六、能源流程分析

電能用量平衡圖

電力使用分布百分比%

台電電費單總用電度數 (含轉供度數)		1.空調設備	%
	度/年		度/年
總用電度數		2.照明設備	%
	100%		度/年
	度/年	3.冷凍冷藏設備	
再生能源自用總度數			%
	度/年		度/年
再生能源回售台電總度數		4.事務設備	%
	度/年		度/年
再生能源總發電量		5.送排風設備	%
	度/年		度/年
		6.給水污水設備	%
			度/年
		7.電梯設備	%
			度/年
		8.其他設備(註)	%
			度/年

熱能用量平衡圖

熱能使用分布百分比%

熱能種類		熱值 (百萬卡/年)	熱值占 比(%)
1	燃料油		
2	液化石油氣		
3	天然氣		
4	汽油		
5	柴油		
合計	總熱能熱值		100%
總熱能熱值		100%	
		百萬卡/年	
熱能種類	房間用	% 百萬卡/年	
熱能種類	三溫暖	% 百萬卡/年	
熱能種類	溫水游泳池	% 百萬卡/年	
熱能種類	洗衣房	% 百萬卡/年	
熱能種類	廚房餐廳	% 百萬卡/年	
熱能種類	消毒設備	% 百萬卡/年	
熱能種類	車輛	% 百萬卡/年	
熱能種類	發電機	% 百萬卡/年	
熱能種類	其他設備(註)	% 百萬卡/年	

註：貴能源用戶如有未列於「電(熱)能用量平衡圖」之設備（如：電台發射器、水處理設備、鍋爐泵及風車、電熱水器、瓦斯爐、熱水器等），請於「其他設備」欄內敘明。

七、建築資料

建築編號	用戶分類	建築名稱	建造年份 (民國年)	地下樓層	地上樓層	建築總樓地板面積 (平方公尺)	屋頂構造	建築入口大門方位
1								
2								
3								
4								
5								

八、電能系統資料

變壓器設備規格	建築物名稱					
	變壓器編號					
	廠牌					
	製造年份					
	變壓器容量	(千伏安)				
	變壓器型式(註1)					
	一次側電壓	(千伏特)				
	二次側電壓	(伏特)				
	迴路名稱					
	負載概述					
	效率 η	(%)				
變壓器運轉值(註2)	變壓器溫度	(°C)				
	一次側實際電壓	(千伏特)				
	二次側實際電壓	(伏特)				
	二次側最大負載電流	(安培)				
	功因	(%)(註3)				
	最大負載	(瓩)				
	負載率	(%)(註4)				
功因改善	功因自動調整器	(有/無)				
	裝置電容器量	(千乏)				

總盤抄表值 (註2)	電壓 (千伏特)		電流 (安培)		功因 (%)		高壓電容器量 (千乏)	
---------------	-------------	--	------------	--	-----------	--	----------------	--

緊急發電機	編號	1	2	3	4	5
	容量(千伏安)					
	電壓(伏特)					

- 註：
- 變壓器型式請擇一填寫「乾式」、「油式」或「非晶質式」。
 - 「變壓器運轉值」、「總盤抄表值」請填寫用電尖峰負載抄表數據。
 - 各迴路功因合理值應高於95%。
 - 變壓器負載率合理在50~75%，負載率低者，銅鐵損失大。負載率(%)=[(1.732×二次側實際電壓(伏特)×負載電流(安培)×功因(%)÷1,000(瓦/瓩))÷變壓器容量(千伏安)]÷功因(%)。

九、使用能源設備統計

表九之一、空調系統

(一) 冰水機群組列表^(註 1)

項次	建築名稱 ^(註 2)	冰水機群組名稱 ^(註 3)
1		
2		
3		
4		
5		

註：

- 1. 「冰水機群組」：指由一台(含)以上或多台冰水機並聯運轉，冰水匯流構成一個出/回水密閉循環系統。冰水機群組包含冰水主機與附屬設備，冰水主機如：水冷式冰水主機、儲冰主機、氣冷式冰水主機(採冰水管路併聯系統)、熱泵主機(水對水，併聯系統)、非以電力為主要驅動之冰水主機(例：吸收式)、仍併在冰水管路之備機主機；附屬設備如：冰水泵、冷卻水泵、區域泵、中繼泵、冷卻水塔、融冰泵、儲冰泵、儲冰槽(動態儲冰)與仍併在管路之備機。
- 2. 「建築名稱」：置放冰水機群組之建築名稱，需與「七、建築資料」中的建築名稱一致。
- 3. 「冰水機群組名稱」：若「A棟大樓」有2個冰水機群組，請分別申報此2個冰水組機群組名稱。
- 4. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表九之一、空調系統

(二) 冰水機群組系統能源效率(單一群組冰水主機總容量達1千冷凍噸以上)(註1)


建築名稱	冰水機群組名稱	月份	月耗電量 (kWh)	冰水機群組系統 負荷(RTh)	效率值 (kW / RT)	備註
		1 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		2 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		3 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		4 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		5 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		6 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		7 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		8 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		9 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		10 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		11 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		12 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____

註：

- 1.冰水機群組系統包含冰水主機與附屬設備，單一群組內之「冰水主機」（含備用機）總容量達1千冷凍噸以上者，應填寫本表。
- 2.當年度新適用之能源用戶得免填「冰水機群組系統能源效率」內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手設置必要之裝置進行量測，以供次年度申報填寫。
- 3.電力計、流量計及溫度計裝置點，示意如下圖。電力計量測範圍須包含冰水主機與附屬設備。若空調盤迴路僅含冰水主機與附屬設備，則電力計可設置於空調盤的總迴路。

[修正說明]

因應能源用戶現場配置及施工條件，儀表設置位置得視實際狀況彈性調整，新增註3部分文字。

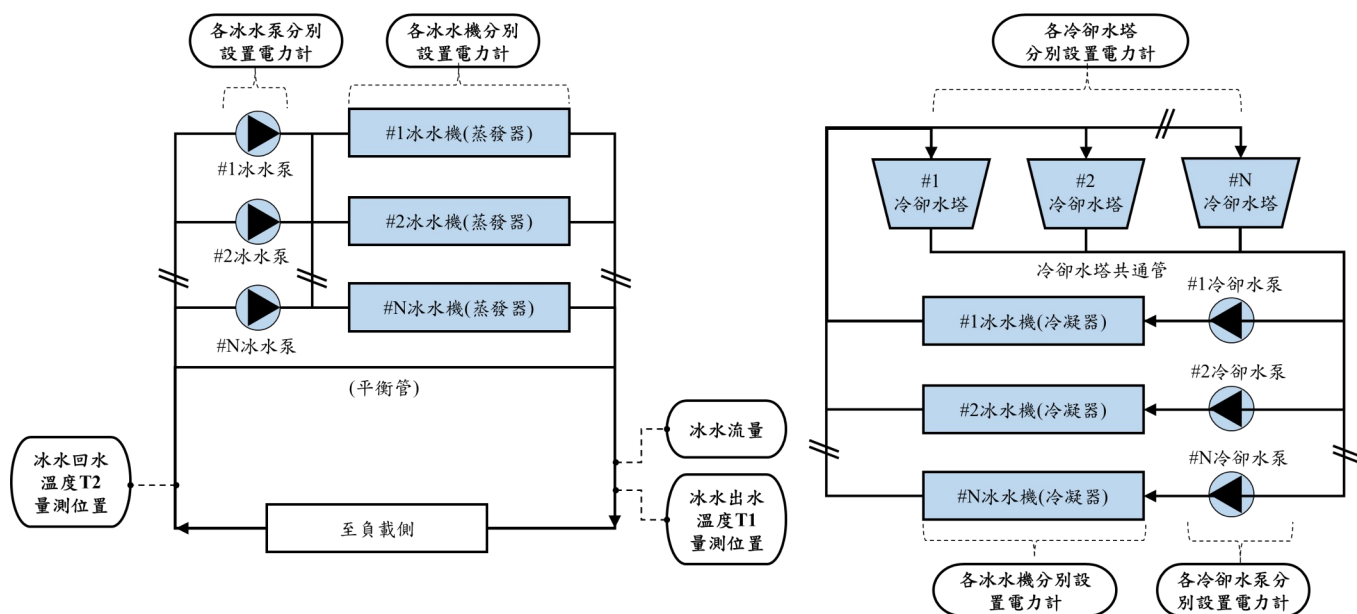

- 4.請貴能源用戶每小時確實量測並記錄冰水機群組主幹管之出水溫度、回水溫度、冰水流量及冰水主機與附屬設備耗電量，並計算各月冰水機群組系統負荷與耗電量後填報於本表。相關量測及計算紀錄，應至少保存五年。
- 5.小時冰水機群組系統負荷=流體密度×每小時平均冰水流量×比熱容×每小時平均溫差×運轉時間。
- 6.月冰水機群組系統負荷=當月份之每小時冰水機群組系統負荷總和。
- 7.冰水機群組系統負荷及效率值之計算範例：
假定某公司冰水機群組系統A每日運轉8小時，其第一小時平均冰水流量為12,000公升/分鐘(LPM)，冰水共管平均出水溫度7°C、冰水共管平均回水溫度12°C，以水為流體，則密度為1 kg/L、比熱容為1.0 kcal/(kg·°C)、1美制冷凍噸(RT)等於3,024 (kcal/h)，則第一小時冰水機群組系統功率為：

$$1 \text{ (kg/L)} \times 12,000 \text{ (L/min)} \times 1.0 \text{ kcal/(kg} \cdot \text{°C)} \times (12\text{°C} - 7\text{°C}) \times 60 \text{ (min/h)} = 3,600,000 \text{ (kcal/h)} \approx 1,190 \text{ RT}$$
 亦即該小時系統負荷為1,190RT*1hr=1,190RTh。
- 8.以上述公式逐小時計算冰水機群組系統負荷分別為：
 1,190 RTh、1,100 RTh、1,200 RTh、1,200 RTh、1,100 RTh、1,300 RTh、1,280 RTh、1,180 RTh，則當日冰水機群組系統總負荷為9,550 RTh。依前述邏輯可計算每日之負荷，將每日之負荷加總即為「月冰水機群組系統負荷」。

若當月份冰水機群組系統總耗電量為1,400,000 kWh，「冰水機群組系統負荷」為2,000,000 RTh，則系統效率值為1,400,000 kWh / 2,000,000 RTh = 0.7 (kW/RT)

表九之一、空調系統

(三) 空調系統設備

建築物名稱																					
設備名稱	設備編號	廠牌	冰水機群組名稱 (註1)	型式	有無變頻控制	有無節能標章 (註2)	能源效率等級 (註2)	登錄編號 (冰水機組能源效率標示) (註3)	設備電功率		製造年份 民國年	設備容量		馬達(註4)					現有數量 (台)	運轉時數 (小時/年)	使用能源種類
									電壓 (伏特)	功率值 (瓩)		容量	單位	效率標準 (註5)	功率值 (瓩)	馬力 (HP)	極數 (P)	額定效率 (%)			
1.中央空調主機																					
2.儲冰槽																					
3.冰水泵																					
4.冷卻水泵																					
5.區域水泵																					
6.冷卻水塔																					
7.空調箱																					
8.小型送風機																					
9.箱型冷氣機																					
10.窗型冷氣機																					
11.分離式冷氣機																					
12.空調加熱設備																					
13.其他設備																					

註：

- 1.「冰水機群組名稱」：請填寫本棟建築於「表九之一、(一)冰水機群組列表」申報之「冰水機群組名稱」，此欄位僅冰水機群組之冰水主機與附屬設備為必填；若冰水主機或附屬設備屬同一冰水機群組，請填寫相同的「冰水機群組名稱」。
- 2.「有無節能標章」、「能源效率等級」僅「9.箱型冷氣機」、「10.窗型冷氣機」、「11.分離式冷氣機」為必填。
- 3.「登錄編號」：可於「中華民國蒸氣壓縮式冰水機組能源效率分級標示管理系統網站」(<https://www.chillerenergyranking.org.tw>)查詢，查無登錄編號則免填。
- 4.「馬達」資料（「效率標準」、「功率值」、「馬力」、「極數」、「額定效率」）僅泵浦類、風車類為必填。
- 5.「效率標準」請依馬達銘牌之額定規格填寫 IE1、IE2、IE3 或 IE4。

[修正說明]

配合實務現況，更新相關網站之名稱與網址。

表九之二、照明系統

建築物名稱									
燈具種類	廠牌	照明設備裝設區域(註1)	燈具規格			燈具電功率值	製造年份	現有數量	運轉時數
			燈管型式	容量規格(註2)	安定器型式	(瓦/具)	民國年	(具)	(小時/年)
1.日光燈									
2.省電燈泡									
3.鹵素燈									
4.複金屬燈									
5.高壓鈉燈									
6.高壓水銀燈									
7.LED 燈									
8.其他									

註：

- 1.「照明設備裝設區域」：照明設備裝設之位置說明或備註，例：3樓公共區域走道、地下1樓A倉庫、B區1樓專櫃等。
- 2.「容量規格」填寫範例，如：20W×4 或 40W×2。

表九之三、其他系統

建築物名稱																			
系統/設備 名稱	設備 編號	廠牌	冰水 機群 組名 稱 (註1)	型 式	有 無 變頻 控制 (註2)	有無 裝設 電力 回生 裝置 (註2)	設備電功率		製 造 年 份	設備容量		馬達(註3)					現 有 數 量	運 轉 時 數	使 用 能 源 種 類
							電 壓 (伏特)	功 率 值 (瓩)	民 國 年	容 量	單 位	效 率 標 準 (註4)	功 率 值 (瓩)	馬 力 (HP)	極 數 (P)	額 定 效 率 (%)			
1.冷凍冷藏系統																			
1.1 冷凍設備																			
1.2 冷藏設備																			
1.3 其他設備																			
2.事務設備系統																			
2.1 個人電腦（顯示器）																			
2.2 影印機																			
2.3 飲水機																			
2.4 其他設備																			
3.送排風系統																			
3.1 停車場排風機																			
3.2 屋頂抽排風機																			
3.3 廚房抽排風機																			
3.4 廁所排風機																			
3.5 其他設備																			
4.給水污水系統																			
4.1 污水排水設備																			
4.2 給水設備																			
4.3 其他設備																			
5.電梯系統																			
5.1 病床梯																			
5.2 客梯																			
5.3 電扶梯																			
5.4 貨梯																			
5.5 其他設備																			
6.鍋爐系統(註5)																			
6.1 蒸汽鍋爐																			
6.2 熱水鍋爐																			
6.3 其他鍋爐																			
7.熱泵系統																			
7.1 熱泵(註6)																			
7.2 熱泵水泵																			
7.3 熱泵輔助加熱器																			
7.4 熱泵儲水槽																			
8.壓縮空氣系統																			
8.1 空壓機																			
8.2 冷凍式乾燥機																			
8.3 吸附式乾燥機																			
8.4 冷卻水泵																			
8.5 冷卻水塔																			
8.6 增壓機																			
9.其他系統																			
9.1 電熱水器																			
9.2 其他設備																			

註：

- 「冰水機群組名稱」：請填寫本棟建築於「表九之一、(一)冰水機群組列表」申報之「冰水機群組名稱」，此欄位僅冰水機群組之冰水主機與附屬設備為必填；若冰水主機或附屬設備屬同一冰水機群組，請填寫相同的「冰水機群組名稱」。
- 「有無變頻控制」、「有無裝設電力回生裝置」僅「5.電梯系統」為必填。
- 「馬達」資料（「效率標準」、「功率值」、「馬力」、「極數」、「額定效率」）僅泵浦類、風車類、「5.電梯系統」為必填。
- 「效率標準」請依馬達銘牌之額定規格填寫 IE1、IE2、IE3 或 IE4。
- 鍋爐設備電功率係指鍋爐送風機之額定電功率；鍋爐設備容量請填寫鍋爐之額定蒸發量(公噸/小時)或額定發熱量(仟卡/小時，1 BTU/小時＝0.252 仟卡/小時)；鍋爐請填寫貫流式、煙管式、水管式或其他。
- 熱泵之「型式」請填寫「空氣源(空氣對水)」、「水源(水對水)」、「地熱源」、「太陽輻射源與大氣熱源型(雙熱源型)」。

表九之四、系統耗電量彙整統計

系統名稱	系統設備利用率(%)(註)	全年運轉時數(%) (實際運轉時數/8,760 小時)
1.空調系統		
2.照明系統		
3.冷凍冷藏系統		
4.事務設備系統		
5.送排風系統		
6.給水污水系統		
7.電梯系統		
8.鍋爐系統		
9.熱泵系統		
10.壓縮空氣系統		
11.其他系統		

註：系統設備利用率(%)=系統設備年平均運轉容量÷系統設備總容量×100 (%)。

例：空調主機年平均運轉容量 1,000 噸，空調主機系統總容量 2,000 噸，則系統設備利用率=1,000 噸÷2,000 噸=50%。

表九之五、重大使用能源設備登錄表

項次	系統名稱	設備名稱	操作管理現況	維護現況
1			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
2			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
3			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
4			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
5			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
6			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
7			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
8			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
9			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
10			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養

註：

1. 「重大使用能源設備」之定義：陸用之燃煤、燃油及燃氣蒸汽鍋爐，但不包括貫流式鍋爐。
2. 「依標準程序規定操作」係指依設備操作手冊所規定之參數及程序進行設備操作。
3. 「定期實施維護保養」係指依設備操作手冊所規定之維護時間及頻率進行設備維護保養。
4. 「維護現況」，請針對註1所指之設備進行操作維護現況檢視。
5. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表九之六、鍋爐設備操作概況表

鍋爐 項次 (註1)	鍋爐設備操作概況								
	構造 檢查號碼 (註2)	鍋爐種類	鍋爐型式	能源種類	年度能源使用量		鍋爐容量		操作狀態
					數量	單位	容量	單位	
		☐ 蒸汽鍋爐(註3) ☐ 熱水鍋爐(註4) ☐ 其他鍋爐	☐ 水管式(註5) ☐ 煙管式(註6) ☐ 貫流式(註7) ☐ 其他	☐ 燃料油 ☐ 液化石油氣 ☐ 天然氣 ☐ 柴油 ☐ 電力		公秉 公斤 立方公尺 公秉 度		☐ 公噸/小時 ☐ 百萬千卡/小時	☐ 正常使用中。 ☐ 已無操作。 ☐ 平時不使用，設備維修時使用。
		☐ 蒸汽鍋爐 ☐ 熱水鍋爐 ☐ 其他鍋爐	☐ 水管式 ☐ 煙管式 ☐ 貫流式 ☐ 其他	☐ 燃料油 ☐ 液化石油氣 ☐ 天然氣 ☐ 柴油 ☐ 電力		公秉 公斤 立方公尺 公秉 度		☐ 公噸/小時 ☐ 百萬千卡/小時	☐ 正常使用中。 ☐ 已無操作。 ☐ 平時不使用，設備維修時使用。
		☐ 蒸汽鍋爐 ☐ 熱水鍋爐 ☐ 其他鍋爐	☐ 水管式 ☐ 煙管式 ☐ 貫流式 ☐ 其他	☐ 燃料油 ☐ 液化石油氣 ☐ 天然氣 ☐ 柴油 ☐ 電力		公秉 公斤 立方公尺 公秉 度		☐ 公噸/小時 ☐ 百萬千卡/小時	☐ 正常使用中。 ☐ 已無操作。 ☐ 平時不使用，設備維修時使用。
		☐ 蒸汽鍋爐 ☐ 熱水鍋爐 ☐ 其他鍋爐	☐ 水管式 ☐ 煙管式 ☐ 貫流式 ☐ 其他	☐ 燃料油 ☐ 液化石油氣 ☐ 天然氣 ☐ 柴油 ☐ 電力		公秉 公斤 立方公尺 公秉 度		☐ 公噸/小時 ☐ 百萬千卡/小時	☐ 正常使用中。 ☐ 已無操作。 ☐ 平時不使用，設備維修時使用。

註：

1. 「鍋爐項次」同「表九之三、其他系統」申報之鍋爐設備項次。
2. 「構造檢查號碼」需填報之設備：陸用之燃煤、燃油及燃氣蒸汽鍋爐，但不包括貫流式鍋爐。
3. 蒸汽鍋爐：係指以火焰、燃燒氣體、其他高溫氣體或以電熱加熱於水或熱媒，使發生超過大氣壓之壓力蒸汽，供給他用之裝置及其附屬過熱器。
4. 熱水鍋爐：係指以火焰、燃燒氣體、其他高溫氣體或以電熱加熱於有壓力之水，供給他用之裝置。
5. 水管式鍋爐(Water-tube boiler)：火焰(燃燒氣體)於燃燒室內加熱管內爐水之鍋爐。
6. 煙管式鍋爐(火管式，Fire-tube boiler)：管內通過火焰(燃燒氣體)加熱管外爐水之鍋爐。
7. 貫流式鍋爐(Once-through boiler)：加熱方式類似水管式鍋爐，但無汽鼓之鍋爐。
8. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表九之七、蒸汽鍋爐設備操作自我檢測表

蒸汽鍋爐設備操作自我檢測結果					
蒸汽鍋爐項次 (註1)	月份	最末排氣溫度 (°C) (註2)	最末排氣溫度超過規定值 之原因(註4)	排氣含氧量 (%) (註3)	排氣含氧量超過規定值 之原因(註4)
	1月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	2月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	3月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	4月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	5月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	6月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	7月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	8月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	9月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損

蒸汽鍋爐設備操作自我檢測結果					
蒸汽鍋爐項次 (註1)	月份	最末排氣溫度 (°C) (註2)	最末排氣溫度超過規定值之原因(註4)	排氣含氧量 (%) (註3)	排氣含氧量超過規定值之原因(註4)
			☐ 其他(請說明): _____		☐ 其他(請說明): _____
	10 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明): _____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明): _____
	11 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明): _____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明): _____
	12 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明): _____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明): _____

註：


- 1.「蒸汽鍋爐項次」同「表九之六、鍋爐設備操作概況表」之「鍋爐項次」，且該設備之鍋爐種類為「蒸汽鍋爐」及鍋爐型式為非「貫流式」才需填此表。
- 2.鍋爐本體排氣出口處設有熱回收裝置時，「最末排氣溫度」為最末熱回收裝置排氣出口 1 公尺以內所量測之溫度，如無熱回收裝置，「最末排氣溫度」為鍋爐本體排氣出口 1 公尺以內所量測之溫度。每天至少檢測 1 次並保存紀錄，取平均值作為每月的檢測值。
- 3.「排氣含氧量」之量測位置應距離鍋爐本體排氣出口 1 公尺以內。每週至少檢測 1 次並保存紀錄，取平均值作為每月的檢測值。
- 4.選填「其他」者需另行說明異常原因（請參考經濟部公告之「指定能源用戶使用蒸汽鍋爐應遵行之節約能源規定」）。
- 5.本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表九之八、資料中心能源使用效率自我檢測表(註1)

項次	資料中心		不斷電系統 (註2)				資料中心能源使用效率 (PUE)自我檢測結果 (註3)			資料中心 環境溫度 設定值 (°C)	資訊設備電力 量測位置 (註9)	是否裝設 PUE 監測儀表 (註10)(註11)
	建築 名稱 (註4)	樓層 (註4)	類型 (註5)	容量 (kVA)	數量 (台)	平均 效率 (%) (註6)	資料中心 基礎設施 全年電力 使用量 (a)(註7)	資訊設 備全年 電力使 用量 (b)(註8)	PUE 值 (a+b)/b			
1			☐ UPS ☐ SMR								☐ UPS (SMR)輸入 ☐ UPS (SMR)輸出 ☐ PDU 輸出 ☐ 其他_____	☐ 是, 已裝設 PUE 監測儀表。 (註12) ☐ 否, 未裝設 PUE 監測儀表。
2			☐ UPS ☐ SMR								☐ UPS (SMR)輸入 ☐ UPS (SMR)輸出 ☐ PDU 輸出 ☐ 其他_____	☐ 是, 已裝設 PUE 監測儀表。 (註12) ☐ 否, 未裝設 PUE 監測儀表。
3			☐ UPS ☐ SMR								☐ UPS (SMR)輸入 ☐ UPS (SMR)輸出 ☐ PDU 輸出 ☐ 其他_____	☐ 是, 已裝設 PUE 監測儀表。 (註12) ☐ 否, 未裝設 PUE 監測儀表。

註：

- 「表九之八、資料中心能源使用效率自我檢測表」僅「表三、能源用戶基本資料」之「用戶分類」為「電信公司(電信機房)」、「電腦機房(資訊設備)」及「電腦機房(電信交換機設備)」之能源用戶必填。
- 同一資料中心若有多種規格之不斷電系統，所有規格皆須填報。
- 資料中心能源使用效率(PUE)=(資料中心基礎設施電力使用量+資訊設備電力使用量)÷資訊設備電力使用量；資料中心基礎設施包含：電力系統、空調系統、照明系統、監控系統及其他設施設備等。
- 「建築名稱」請與「七、建築資料」之「建築名稱」一致；「樓層」請填寫資料中心設置的樓層，例：3樓或3~5樓等。
- 不斷電系統類型請填「UPS」或「SMR」。
- 「平均效率(%)」=(不斷電系統輸出端功率÷輸入端功率)×100%。
- 請上傳「資料中心基礎設施全年電力使用量」數據佐證資料，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 請上傳「資訊設備全年電力使用量」數據佐證資料，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 請填報「資訊設備全年電力使用量」之量測位置。
- 「PUE 監測儀表」係指量測資料中心基礎設施全年電力使用量及資訊設備全年電力使用量所需電力計，如為「非獨立空調」之資料中心，所需儀表除電力計外，尚須包含流量計、溫度計或能量計(如 BTU 儀表)。
- PUE 監測儀表裝設位置可參考 ISO/IEC 30134 標準，ISO/IEC 30134 將 PUE 量測分為三個等級：PUE1 為基礎級、PUE2 為中級、PUE3 為進階級，針對資訊設備全年電力使用量之量測位置，建議至少選擇基礎級以上之量測位置，示意如下圖。

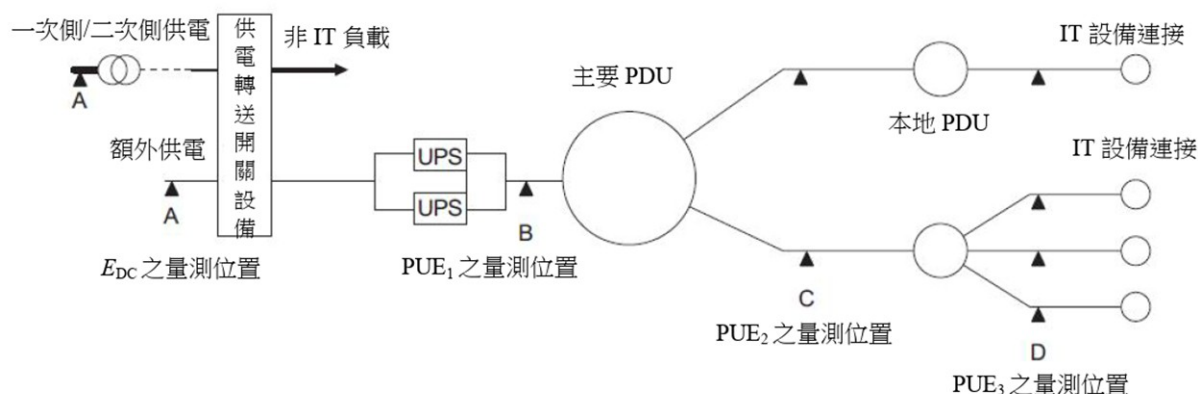

- 請提供監測儀表設置佐證資料：(1)監控系統畫面(需加蓋用戶及負責人印信)、(2)監測記錄(包含資料中心基礎設施各月電力使用量、資訊設備各月電力使用量)。

13.本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表十之一、已執行節約能源改善方案具體成效分析表(註1)

項次	節約能源措施來源	節約能源措施代碼 (註2)	能源種類 (單選)	已執行之節約能源措施	節約能源項目採取之執行計畫說明	改善前狀況	改善後狀況	節約能源量及金額計算(註3)																																																
1	☐ 跨年度成效 (註4) ☐ N年度計畫 (註5)		☐ 電力 (度) ☐ 燃料油 (公秉) ☐ 液化石油氣 (公斤) ☐ 天然氣 (立方公尺) ☐ 汽油 (公升) ☐ 柴油 (公秉)		(1) 實施區域： (2) 施行對象 (設備或器具)： (3) 具體作法：			執行計畫期間(年月~年月)(註4、註5) 年 月起 ~ 年 月止																																																
								一、數值來源與單位說明區(註6)： 																																																
								二、節能量公式套用(擇一)																																																
								公式(1)：系統或單項設備效率提升之節能措施節能量計算																																																
								<table><tr><td>系統或單項設備全年總耗能</td><td>(能源單位)</td><td>×</td><td>提升效益</td><td>%</td><td>×</td><td>認列月數比例</td><td>%</td><td>=</td><td>節能量</td><td>(能源單位)</td></tr><tr><td></td><td>(能源單位)</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>=</td><td></td><td>(能源單位)</td></tr><tr><td></td><td>(能源單位)</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>=</td><td></td><td>(能源單位)</td></tr></table>												系統或單項設備全年總耗能	(能源單位)	×	提升效益	%	×	認列月數比例	%	=	節能量	(能源單位)		(能源單位)	×		%	×		%	=		(能源單位)		(能源單位)	×		%	×		%	=		(能源單位)				
								系統或單項設備全年總耗能	(能源單位)	×	提升效益	%	×	認列月數比例	%	=	節能量	(能源單位)																																						
									(能源單位)	×		%	×		%	=		(能源單位)																																						
									(能源單位)	×		%	×		%	=		(能源單位)																																						
								公式(2)：設備汰換或操作調整之節能措施節能量計算																																																
								改善前設備能源使用量估算：																																																
<table><tr><td>項次</td><td>設備功率(kW)</td><td>×</td><td>台數</td><td>×</td><td>運轉時數</td><td>小時</td><td>×</td><td>設備負載率或使用率(註6)</td><td>%</td><td>×</td><td>認列月數比例</td><td>%</td><td>=</td><td>能源使用量(kWh)</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>×</td><td></td><td>×</td><td></td><td>小時</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>=</td><td>(kWh)</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>×</td><td></td><td>×</td><td></td><td>小時</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>=</td><td>(kWh)</td></tr></table>												項次	設備功率(kW)	×	台數	×	運轉時數	小時	×	設備負載率或使用率(註6)	%	×	認列月數比例	%	=	能源使用量(kWh)	1		×		×		小時	×		%	×		%	=	(kWh)	2		×		×		小時	×		%	×		%	=	(kWh)
項次	設備功率(kW)	×	台數	×	運轉時數	小時	×	設備負載率或使用率(註6)	%	×	認列月數比例	%	=	能源使用量(kWh)																																										
1		×		×		小時	×		%	×		%	=	(kWh)																																										
2		×		×		小時	×		%	×		%	=	(kWh)																																										
改善後設備能源使用量估算：																																																								
<table><tr><td>項次</td><td>設備功率(kW)</td><td>×</td><td>台數</td><td>×</td><td>運轉時數</td><td>小時</td><td>×</td><td>設備負載率或使用率(註6)</td><td>%</td><td>×</td><td>認列月數比例</td><td>%</td><td>=</td><td>能源使用量(kWh)</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>×</td><td></td><td>×</td><td></td><td>小時</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>=</td><td>(kWh)</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>×</td><td></td><td>×</td><td></td><td>小時</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>=</td><td>(kWh)</td></tr></table>												項次	設備功率(kW)	×	台數	×	運轉時數	小時	×	設備負載率或使用率(註6)	%	×	認列月數比例	%	=	能源使用量(kWh)	1		×		×		小時	×		%	×		%	=	(kWh)	2		×		×		小時	×		%	×		%	=	(kWh)
項次	設備功率(kW)	×	台數	×	運轉時數	小時	×	設備負載率或使用率(註6)	%	×	認列月數比例	%	=	能源使用量(kWh)																																										
1		×		×		小時	×		%	×		%	=	(kWh)																																										
2		×		×		小時	×		%	×		%	=	(kWh)																																										
總節能量計算																																																								
<table><tr><td>改善前設備能源使用量加總</td><td>(kWh)</td><td>-</td><td>改善後設備能源使用量加總</td><td>(kWh)</td><td>=</td><td>總節能量</td><td>(kWh)</td></tr><tr><td></td><td>(kWh)</td><td>-</td><td></td><td>(kWh)</td><td>=</td><td></td><td>(kWh)</td></tr></table>												改善前設備能源使用量加總	(kWh)	-	改善後設備能源使用量加總	(kWh)	=	總節能量	(kWh)		(kWh)	-		(kWh)	=		(kWh)																													
改善前設備能源使用量加總	(kWh)	-	改善後設備能源使用量加總	(kWh)	=	總節能量	(kWh)																																																	
	(kWh)	-		(kWh)	=		(kWh)																																																	
公式(3)：其他節能措施節能量計算公式說明 																																																								
三、本項措施總節能量： (能源單位)(註7)																																																								
								一、各項能源購買單價與節約金額計算：																																																
								<table><tr><td>項次</td><td>節約能源量</td><td>×</td><td>平均能源購買單價</td><td>(元/能源單位)</td><td>=</td><td>節約金額</td><td>(元)</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>×</td><td></td><td>(元/能源單位)</td><td>=</td><td></td><td>(元)</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>×</td><td></td><td>(元/能源單位)</td><td>=</td><td></td><td>(元)</td></tr></table>												項次	節約能源量	×	平均能源購買單價	(元/能源單位)	=	節約金額	(元)	1		×		(元/能源單位)	=		(元)	2		×		(元/能源單位)	=		(元)													
								項次	節約能源量	×	平均能源購買單價	(元/能源單位)	=	節約金額	(元)																																									
								1		×		(元/能源單位)	=		(元)																																									
2		×		(元/能源單位)	=		(元)																																																	
二、其他節能效益說明與計算： 																																																								
三、本項措施總節能效益金額： (元)(註8)																																																								

項次	節約能源措施來源	節約能源措施代碼 (註2)	能源種類 (單選)	已執行之節約能源措施	節約能源項目採取之執行計畫說明	改善前狀況	改善後狀況	節約能源量及金額計算(註3)											
實際投資金額計算								一、設備投資費用計算公式套用：											
								項次	設備名稱	設備功率或容量	(kW/台或 RT/台)	×	購買單價	(元/kW 或 元/RT)	×	台數	=	設備費用	(元)
								1			(kW/台或 RT/台)	×		(元/kW 或 元/RT)	×		=		(元)
								2			(kW/台或 RT/台)	×		(元/kW 或 元/RT)	×		=		(元)
								二、其他投資費用計算說明：											
								項次	費用名稱				投資費用	(元)					
								1						(元)					
								2						(元)					
								三、本項措施總投資金額：					(元) (註9)						

註：

1. N 年度新適用之能源用戶得免填表十內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手規劃並實施節能措施，以供 N+1 年度申報填寫。
2. 「節約能源措施代碼」請參照附錄之說明。
3. 「節約能源量及金額計算」欄之「節能量計算」，例如：藉由設備能源使用量量測或設備效率提昇與運轉時數來計算節約電力、燃料油、液化石油氣、天然氣、汽油、柴油等能源之節約數量，並換算成節能效益金額之算式（新臺幣，下同）。「實際投資金額」請列舉投資項目與金額。
4. 跨年度成效為節能效益分 2 年度申報之節能措施，節能量計算跨年度，例如：N-1 年 8 月完成某項節能措施，執行計畫期間為 N-1 年 9 月起至 N 年 8 月止(最多以 12 個月為限)；其中 N-1 年度之節能效益已於 N-1 年度填報，N 年度之節能效益則於表十之一至表十之二填報。
5. N 年度計畫為 N 年度提出的節能措施，說明：例如 N-1 年 12 月完成某項節能措施，執行計畫期間為 N 年 1 月起至 N 年 12 月止(最多以 12 個月為限)。
6. 設備負載率或使用率：依設備全年運轉狀況自行評估，並於「一、數值來源與單位說明區」說明。
7. 「三、本項措施總節能量」為「二、節能量公式套用」中各項節能量計算結果之總和。
8. 「三、本項措施總節能效益金額」為「一、各項能源購買單價與節約金額計算」、「二、其他節能效益說明與計算」中各項節能效益金額計算結果之總和。
9. 「三、本項措施總投資金額」為「一、設備投資費用計算公式套用」、「二、其他投資費用計算說明」中各項設備費用及投資費用之總和。
10. 若申報之節能措施屬能源管理措施，應保存該管理措施之文件或相關執行紀錄文件。
11. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

[修正說明]

為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N-1 年、N 年及 N+1 年(N 表示資料年)，並修正對應之表頭。

表十之二、已執行節約能源措施執行成效分析表

項次 (註1)	節約能源 措施來源	節約 能源 措施 代碼 (註2)	已執行 之節約 能源措 施	執行 計畫 期間 (年月~年月)		節能 效益 金額 (千元)	投資 金額 (千元)	效 益 計 算		抑低 尖峰 需量 (瓩)	節 約 能 源 量(註3)																
								起月	迄月		電力 (度)	燃料油 (公秉)	液化石 油氣 (公斤)	天然氣 (立方 公尺)	汽油 (公升)	柴油 (公秉)											
1	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N年度計 畫(註5)				年																						
					月起																						
					年																						
					月止																						
2	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N年度計 畫(註5)				年																						
					月起																						
					年																						
					月止																						
3	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N年度計 畫(註5)				年																						
					月起																						
					年																						
					月止																						
4	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N年度計 畫(註5)				年																						
					月起																						
					年																						
					月止																						
5	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N年度計 畫(註5)				年																						
					月起																						
					年																						
					月止																						
6	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N年度計 畫(註5)				年																						
					月起																						
					年																						
					月止																						
7	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N年度計 畫(註5)				年																						
					月起																						
					年																						
					月止																						
8	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N年度計 畫(註5)				年																						
					月起																						
					年																						
					月止																						
9	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N年度計 畫(註5)				年																						
					月起																						
					年																						
					月止																						
10	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N年度計 畫(註5)				年																						
					月起																						
					年																						
					月止																						
合 計																											

註：

1. 為表十之一中所填之項次。
2. 「節約能源措施代碼」請參照附錄之說明。
3. 「節約能源量」依表十之一中申報之節能量填寫。
4. 跨年度成效為節能效益分2年度申報之節能措施，節能量計算跨年度，例如：N年8月完成某項節能措施，執行計畫期間為N年9月起至N+1年8月止(最多以12個月為限)，N年效益計算期間分別於(起月)和(迄月)欄填入9和12，並計算該期間節能量後，填入「節約能源」欄內；N+1年1月至8月另於表十一之一、表十一之二中填寫。
5. N年度計畫為N年度提出的節能措施，例如：N-1年12月完成某項節能措施，執行計畫期間為N年1月起至N年12月止(最多以12個月為限)，N年效益計算期間分別於(起月)和(迄月)欄填入1和12，並計算該期間節能量後，填入「節約能源」欄內。

[修正說明]

為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之N-1年、N年及N+1年(N表示資料年)，並修正對應之表頭。

表十之三、已執行需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案與
再生能源自發自用之節電量換算

(一)需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案

月份	台電電號	措施名稱 (註1)(註4)	方案細項 (註1)(註4)	實際抑低量 (瓩)(註3)	×	抑低時數 (小時)	=	認列節電量 (度)(註2)
1					×		=	
2					×		=	
3					×		=	
4					×		=	
5					×		=	
6					×		=	
7					×		=	
8					×		=	
9					×		=	
10					×		=	
11					×		=	
12					×		=	
合計(度)								

註：

1.參與執行台電需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案，如下表措施對應方案，皆可認列為節電量。

措施名稱	代號	方案細項	措施名稱	代號	方案細項
計畫性調整 用電措施	(a)	月選8日型	儲冷式空調系統 離峰用電措施	(l)	儲冷式空調系統離峰用 電措施
	(b)	日選時段型			
即時性 調整用電措施	(c)	保證反應型	再生能源義務用戶 儲能調整用電措施	(m)	義務時數型
	(d)	彈性反應型		(n)	累進回饋型
需量競價 措施	(e)	經濟型	其他	(o)	其他(____)
	(f)	可靠型			
	(g)	聯合型			
智慧型 調整用電措施	(h)	校園空調型			
需量反應參與 日前輔助服務	(i)	即時備轉容量			
	(j)	補充備轉容量			
	(k)	調頻備轉容量			

2.公式：需量反應措施認列節電量=實際抑低量(瓩)×抑低時數(小時)。

例：以需量競價措施(c)經濟型為例，某用戶於3月中有4天執行抑低，4天合計抑低2,105瓩，每天執行2小時，計算節電量為2,105瓩×2小時=4,210度。

3.各項需量反應措施實際抑低量(非調降契約容量)須有台灣電力股份有限公司之相關佐證資料。

4.若參與「需量反應參與日前輔助服務」措施，佐證資料請提供聚合商提供之各月執行報告及列管電號「調度執行績效彙總表」(範例檔案下載)，彙總表須加蓋聚合商大小印及能源用戶大小印後掃描上傳。

(二)再生能源自發自用(註1)

序 號	再生能 源種類 (註2)	再生能源設 置登記電號 (註3)	設置區域 (註4)	設置時間 (註4)	裝置容量 (瓩)	年發電量 (度)	回售台電 電量 (度)	自發自用 認列節電量 (度) (註5)(註6)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				
3				民國__年__月__日				
4				民國__年__月__日				
5				民國__年__月__日				
合計								

註：

- 1.請填報受列管電號範圍內之再生能源自發自用資料，例：某用戶設置611kW之太陽能發電系統，N年全年發電量為815,051度，皆為自用電=認列節電量為815,051度。
- 2.再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)。
- 3.「再生能源設置登記電號」請填寫該項再生能源設備「發電業執照」、「自用發電設備登記證」或「設備登記文件」上所登記之「併聯電號」。
- 4.「設置區域」請填寫再生能源裝設之位置，例：A棟大樓屋頂A區；「設置時間」請填寫再生能源設備驗收竣工日期，並需提供驗收竣工證明。
- 5.僅受列管電號範圍內之再生能源自發自用電量可認列為節電量，回售台電之發電量不能認列為節電量，各項再生能源申報資料均需提供佐證資料，並請將表十之三列印後加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 6.再生能源自發自用，僅可認列一年節電措施。

[修正說明]

- 一、配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，爰刪除「(一)節約熱能措施」表格及註之說明。
- 二、為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之N年(N表示資料年)，並修正需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案中註1「其他」之代號。

表十之四、年度用電量計算

項目	計算勾選	計算值(度)
年度用電量 (度)	<u>N</u> 年全年實際用電量(註1)	
	<u>N</u> 年電力使用具下列情形者，其用電量可於 <u>N</u> 年全年實際用電量中扣除：(可複選) ☐ 1. <u>N</u> 年啟用之新建築用電量：_____度。(註2) ☐ 2. <u>N</u> 年啟用之新設備用電量：_____度。(註3) ☐ 3. <u>N</u> 年運輸軌道牽引電力之電量：_____度。(註4) ☐ 4. <u>N</u> 年具安全考量之用電區域用電量：_____度。(註5) ☐ 5. <u>N</u> 年工程施作區域用電量：_____度。(註6) ☐ 6. 為配合 <u>N</u> 年新法規導致用電量增加；增加之用電量：_____度。(註7) ☐ 7. <u>N</u> 年電動車充換電設施用電量：_____度。(註8) ☐ 8. <u>N</u> 年依「能源管理法」第16條所送能源使用說明書經經濟部核准範疇之用電量：_____度。能源使用說明書核准日期及文號：_____年____月____日____字第_____號。(註9)	

註：

1. N 年全年實際用電量(度)為受列管電號之 N 年 1 月至 12 月電費單用電度數及表十之三「再生能源自發自用」之「自發自用認列節電量」合計。
2. 提供 N 年啟用之新建築使用執照、建築電力流向說明及新建築占 N 年全年用電量之比例，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
3. 提供 N 年啟用之新設備規格資料、設備運轉情形說明及新設備運轉占 N 年全年用電量之比例，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
4. 提供 N 年軌道牽引電力估算之佐證資料，並估算軌道牽引之用電量(度)，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
5. 提供用電區安全考量之相關法規或需求文件(如醫療安全需求規範等)，說明並估算 N 年此用電區域之用電量(度)，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
6. 提供 N 年工程施作區域之工程資料，包含工程施作期間、施作範圍、工程區域 N 年用電量計算說明公式，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
7. 說明為符合 N 年新法規所配合執行之措施，須包含法規公告前之能源使用狀況說明、法規公告後之電能使用狀況說明，內容需包含設備名稱、設備規格、設備數量、投資金額、操作時數、操作調整內容、增加之電能使用量計算說明等，佐證資料皆需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
8. 僅列管電號供電之電動車充換電設施用電量可扣除，需提供 N 年電動車充換電設施用電量之佐證資料，佐證資料應包含：(1)電動車充換電設施與列管電號併聯之佐證資料、(2)電動車充換電設施用途(國道客運電動車、公車電動車、私人汽車電動車、電動機車)、(3)設備規格(電壓、電流、快充、慢充、交流電、直流電、製造年份)、(4)設備數量、(5)電力使用數量(度)，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
9. 列管電號供電範圍有依能源管理法第十六條第一項規定製作能源使用說明書之新設或擴建用戶，且經中央主管機關核准該能源使用說明書之日起算五年內者，其經濟部核准範疇之用電量可扣除並需提供佐證資料，佐證資料應包含：(1)經濟部能源使用說明書審查通過函文、(2)能源使用說明書核定本、(3)核准範疇之 N 年用電量計算說明，需加蓋用戶及負責人印信後上傳。

[修正說明]

- 一、配合表十之三(二)再生能源自發自用之「自發自用認列節電量」欄位文字，將原註1「認列節電量」文字，修正為「自發自用認列節電量」。
- 二、考量能源用戶節電之適用範圍及年度用電量之計算，針對通過能源使用說明書之新設或擴建能源用戶，因廠內狀態及設備皆為可行範圍之最佳設計，經評估5年內節電空間有限，可於用電量扣除，爰調整表格文字及新增註9之說明。
- 三、為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N 年(N 表示資料年)，並修正對應之表頭。

表十之五、113 年平均年節電率未達 1%說明(刪除)(修正後)
[修正說明]

一、本表刪除。

二、配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，爰刪除本附表。

表十之六、歷年平均年節電率總表(刪除)(修正後)

[修正說明]

一、本表刪除。

二、配合「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，爰刪除本附表。

十一、節約能源目標及執行計畫(註1)

表十一之一、規劃節約能源措施執行計畫表

項次	節約能源措施來源	節約能源措施代碼(註2)	能源種類(單選)	預計執行之節約能源措施	節約能源項目採取之執行計畫說明	執行計畫所需之人力、經費及節能量估算(註3)
1	☐跨年度成效(註4) ☐N+1年度計畫(註5)		☐電力(度) ☐燃料油(公秉) ☐液化石油氣(公斤) ☐天然氣(立方公尺) ☐汽油(公升) ☐柴油(公秉)			

項次	節約能源措施來源	節約能源措施代碼 (註2)	能源種類 (單選)	預計執行之節約能源措施	節約能源項目採取之執行計畫說明	執行計畫所需之人力、經費及節能量估算 (註3)																																																
						一、設備投資費用計算公式套用： <table border="1"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>設備名稱</th> <th>設備功率或容量</th> <th>(kW/台或RT/台)</th> <th>×</th> <th>購買單價</th> <th>(元/kW或元/RT)</th> <th>×</th> <th>台數</th> <th>=</th> <th>設備費用</th> <th>(元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>(kW/台或RT/台)</td> <td>×</td> <td></td> <td>(元/kW或元/RT)</td> <td>×</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> <td>(元)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>(kW/台或RT/台)</td> <td>×</td> <td></td> <td>(元/kW或元/RT)</td> <td>×</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> <td>(元)</td> </tr> </tbody> </table> 二、其他投資費用計算說明： <table border="1"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>費用名稱</th> <th>投資費用</th> <th>(元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>(元)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>(元)</td> </tr> </tbody> </table> 三、本項措施總投資金額： (元) (註9)	項次	設備名稱	設備功率或容量	(kW/台或RT/台)	×	購買單價	(元/kW或元/RT)	×	台數	=	設備費用	(元)	1			(kW/台或RT/台)	×		(元/kW或元/RT)	×		=		(元)	2			(kW/台或RT/台)	×		(元/kW或元/RT)	×		=		(元)	項次	費用名稱	投資費用	(元)	1			(元)	2			(元)
項次	設備名稱	設備功率或容量	(kW/台或RT/台)	×	購買單價	(元/kW或元/RT)	×	台數	=	設備費用	(元)																																											
1			(kW/台或RT/台)	×		(元/kW或元/RT)	×		=		(元)																																											
2			(kW/台或RT/台)	×		(元/kW或元/RT)	×		=		(元)																																											
項次	費用名稱	投資費用	(元)																																																			
1			(元)																																																			
2			(元)																																																			

註：

- 依據能源管理法之規定，能源用戶每年需訂定節約能源目標及執行計畫，請依貴用戶之業務特性制定相關計畫。
- 「節約能源措施代碼」請參照附錄之說明。
- 「執行計畫所需之人力、經費及節能量估算」欄之「節能量估算」，例如：藉由設備能源使用量量測或設備效率提昇與運轉時數來計算節約電力、燃料油、液化石油氣、天然氣、汽油、柴油等能源之節約數量，並換算成節能效益金額之算式（新臺幣，下同）。「預計投資金額估算」請列舉投資項目與金額。
- 跨年度成效為節能效益分2年度申報之節能措施，節能量計算跨年度，說明：例如 N+1 年8月完成某項節能措施，執行計畫期間為 N+1 年9月起至 N+2 年8月止(最多以12個月為限)；其中 N+1 年度之節能效益於表十一之一至表十一之二填報，N+2 年度之節能效益則於 N+2 年度填報。
- N+1 年度計畫為 N+1 年度提出的節能措施，說明：例如 N 年12月完成某項節能措施，執行計畫期間為 N+1 年1月起至 N+1 年12月止(最多以12個月為限)。
- 設備負載率或使用率：依設備全年運轉狀況自行評估，並於「一、數值來源與單位說明區」說明。
- 「三、本項措施預估總節能量」為「二、節能量公式套用」中各項節能量估算結果之總和。
- 「三、本項措施預估總節能效益金額」為「一、各項能源購買單價與節約金額計算」、「二、其他節能效益說明與計算」中各項節能效益金額估算結果之總和。
- 「三、本項措施總投資金額」為「一、設備投資費用計算公式套用」、「二、其他投資費用計算說明」中各項設備費用及投資費用之總和。
- 若申報之節能措施屬能源管理措施，應保存該管理措施之文件或相關執行紀錄文件。
- 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

[修正說明]

為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之N年、N+1年及N+2年(N表示資料年)，並修正對應之表頭。

表十一之二、規劃節約能源措施暨節能量預估情形

項次 (註1)	節約能源 措施來源	節約 能源 措施 代碼 (註2)	預計執行 之節約能 源措施	預計執行 計畫期間 (年~年)	節能 效益 金額 (千元)	投資 金額 (千元)	效益計算 期間		抑低 尖峰 需量 (瓩)	節約能源量(註3)					
							起月	迄月		電力 (度)	燃料油 (公秉)	液化石 油氣 (公斤)	天然氣 (立方 公尺)	汽油 (公升)	柴油 (公秉)
1	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N+1年度 計畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
2	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N+1年度 計畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
3	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N+1年度 計畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
4	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N+1年度 計畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
5	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N+1年度 計畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
6	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N+1年度 計畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
7	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N+1年度 計畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
8	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N+1年度 計畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
9	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N+1年度 計畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
10	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ N+1年度 計畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
合 計															

註：

- 1.為表十一之一中所填之項次。
- 2.「節約能源措施代碼」請參照附錄之說明。
- 3.「節約能源量」依表十一之一中申報之節能量填寫。
- 4.跨年度成效為節能效益分2年度申報之節能措施，節能量計算跨年度，例如：N+1年8月完成某項節能措施，預計執行計畫期間為N+1年9月起至N+2年8月止(最多以12個月為限)，N+1年效益計算期間分別於(起月)和(迄月)欄填入9和12，並計算該期間節能量後，填入「節約能源」欄內；而N+2年1月至8月則於N+2年填報。
- 5.N+1年計畫為N+1年提出的節能措施，例如：N年12月完成某項節能措施，預計執行計畫期間為N+1年1月起至N+1年12月止(最多以12個月為限)，N+1年效益計算期間分別於(起月)和(迄月)欄填入1和12，並計算該期間節能量後，填入「節約能源」欄內。

[修正說明]

為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之N年、N+1年及N+2年(N表示資料年)，並修正對應之表頭。

表十一之三、規劃需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案與再生能源自發自用之節電量換算

(一)需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案

月份	台電電號	措施名稱 (註1)	方案細項 (註1)	預估抑低量 (瓩)	×	抑低時數 (小時)	=	認列節電量 (度)(註2)
1					×		=	
2					×		=	
3					×		=	
4					×		=	
5					×		=	
6					×		=	
7					×		=	
8					×		=	
9					×		=	
10					×		=	
11					×		=	
12					×		=	
合計(度)								

註：

1.參與執行台電需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案，如下表措施對應方案，皆可認列為節電量。

措施名稱	代號	方案細項	措施名稱	代號	方案細項
計畫性調整 用電措施	(a)	月選8日型	儲冷式空調系統 離峰用電措施	(l)	儲冷式空調系統離峰用 電措施
	(b)	日選時段型			
即時性 調整用電措施	(c)	保證反應型	再生能源義務用戶 儲能調整用電措施	(m)	義務時數型
	(d)	彈性反應型		(n)	累進回饋型
需量競價 措施	(e)	經濟型	其他	(o)	其他(____)
	(f)	可靠型			
	(g)	聯合型			
智慧型 調整用電措施	(h)	校園空調型			
需量反應參與 日前輔助服務	(i)	即時備轉容量			
	(j)	補充備轉容量			
	(k)	調頻備轉容量			

2.公式：需量反應措施認列節電量=預估抑低量(瓩)×抑低時數(小時)。

例：需量競價措施(e)經濟型為例，某用戶於3月中有4天執行抑低，4天合計抑低2,105瓩，每天執行2小時，計算節電量為2,105瓩×2小時=4,210度。

(二)再生能源自發自用^(註1)

序號	再生能源種類 (註2)	再生能源設置登記電號 (註3)	設置區域 (註4)	設置時間 (註4)	裝置容量 (瓩)	年發電量 (度)	回售台電 電量 (度)	自發自用 認列節電量 (度) (註5)(註6)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				
3				民國__年__月__日				
4				民國__年__月__日				
5				民國__年__月__日				
合計								

註：

- 1.請填報受列管電號範圍內之再生能源自發自用資料，例：某用戶設置611kW之太陽能發電系統，預估N+1年全年發電量為815,051度，皆為自用電=認列節電量為815,051度。
- 2.再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)。
- 3.「再生能源設置登記電號」請填寫該項再生能源設備「發電業執照」、「自用發電設備登記證」或「設備登記文件」上所登記之「併聯電號」。
- 4.「設置區域」請填寫再生能源裝設之位置，例：A棟大樓屋頂A區；「設置時間」請填寫再生能源設備驗收竣工日期，並需提供驗收竣工證明。
- 5.僅受列管電號範圍內之再生能源自發自用電量可認列為節電量，回售台電之發電量不能認列為節電量，各項再生能源申報資料均需提供佐證資料，並請將表十一之三列印後加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 6.再生能源自發自用，僅可認列一年節電措施。

[修正說明]

為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之N+1年(N表示資料年)，並修正對應之表頭。

表十一之四、年度用電量估算

項目	估算勾選	估算值(度)
年度用電量 (註1) (度)	☐ 沿用 <u>N</u> 年全年實際用電量(註2)	
	<u>N+1</u> 年電力使用具下列情形者，其用電量可於年度用電量中扣除：(可複選) ☐ 1. <u>N+1</u> 年啟用之新建築用電量：_____度。(註3) ☐ 2. <u>N+1</u> 年啟用之新設備用電量：_____度。(註4) ☐ 3. <u>N+1</u> 年運輸軌道牽引電力之電量：_____度。(註5) ☐ 4. <u>N+1</u> 年工程施作區域用電量：_____度。(註6) ☐ 5. <u>N+1</u> 年電動車充換電設施用電量：_____度。(註7) ☐ 6. <u>N+1</u> 年依「能源管理法」第16條所送能源使用說明書經經濟部核准範疇之用電量：_____度。能源使用說明書核准日期及文號： 年 月 日 字第 _____號。(註8)	勾選項目用電量加總(度)
	☐ 其他估算方式(註9)	估算值(度)
	估算說明：	

註：

- 「年度用電量」為能源用戶沿用 N 年全年實際用電量或以「其他估算方式」估算之 N+1 年的全年用電量。
- 沿用 N 年全年實際用電量(度)係指預期 N+1 年全年用電量與 N 年相同。
- 提供 N+1 年將啟用之新建築使用執照、建築電力流向說明及新建築預計占 N+1 年全年用電量之比例，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 提供 N+1 年將啟用之新設備規格資料、設備運轉情形說明及新設備運轉預計占 N+1 年全年用電量之比例，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 提供 N+1 年軌道牽引電力估算之佐證資料，並估算軌道牽引之用電量(度)，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 提供 N+1 年工程施作區域之工程資料，包含工程施作期間、施作範圍、工程區域 N+1 年用電量估算說明公式，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 僅列管電號供電之電動車充換電設施用電量可扣除，需提供 N+1 年電動車充換電設施預估用電量之佐證資料，佐證資料應包含：(1)電動車充換電設施與列管電號併聯之佐證資料、(2)電動車充換電設施用途(國道客運電動車、公車電動車、私人汽車電動車、電動機車)、(3)設備規格(電壓、電流、快充、慢充、交流電、直流電、製造年份)、(4)設備數量、(5)電力使用數量估算值(度)及估算說明，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 列管電號供電範圍有依能源管理法第十六條第一項規定製作能源使用說明書之新設或擴建用戶，且經中央主管機關核准該能源使用說明書之日起算五年內者，其經濟部核准範疇之用電量可扣除並需提供佐證資料，佐證資料應包含：(1)經濟部能源使用說明書審查通過函文、(2)能源使用說明書核定本、(3)核准範疇之 N+1 年用電量計算說明，需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 勾選「其他估算方式」需說明估算方法或估算公式。

[修正說明]

- 考量能源用戶節電之適用範圍及年度用電量之計算，針對通過能源使用說明書之新設或擴建能源用戶，因廠內狀態及設備皆為可行範圍之最佳設計，經評估 5 年內節電空間有限，可於用電量扣除，爰新增註 8 之說明。
- 為使申報表所列年度可適用於各年度申報使用，將年度調整為通用性之 N 年及 N+1 年(N 表示資料年)，並修正對應之表頭。

附錄一、節約能源措施代碼表^(註)

系統類別	類別代碼	設備類別	類別代碼	節能方法	方法代碼
1.空調設備	A	1. 中央空調主機	A	能源管理	00
		2. 儲冰槽	B	系統整合	01
		3. 冰水泵	C	可停電力	02
		4. 冷卻水泵	D	負載需量調整	03
		5. 區域水泵	E	新設或增設	04
		6. 冷卻水塔	F	設備改善	05
		7. 空調箱	G	汰舊換新	06
		8. 小型送風機	H	增設監控系統控制	07
		9. 箱型冷氣機	I	操作調整	08
		10. 窗型冷氣機	J	保養維修	09
		11. 分離式冷氣機	K	廢棄物利用	10
		12. 空調加熱設備	L	熱回收	11
		13. 其他設備	M	水回收	12
2.照明設備	L	1. 日光燈	A		
		2. 省電燈泡	B	採用變頻器	20
		3. 鹵素燈	C	增設儲冰系統	21
		4. 複金屬燈	D	加強保溫	22
		5. 高壓鈉燈	E	外氣冷房	23
		6. 高壓水銀燈	F	溫度合理調整與控制	24
		7. 電子安定器	G	台數控制	25
		8. 自然採光	H	採用熱泵加熱系統	26
		9. 控制開關	I	加強善散熱效果	27
		10. 其他設備	J		
3.冷凍冷藏設備	F	1. 冷凍設備	A	採用電子安定器	31
		2. 冷藏設備	B	採用調光電子安定器	32
		3. 其他設備	C	採用省電燈泡	33
4.事務設備	R	1. 個人電腦	A	採用高效率三波長燈管	34
		2. 影印機	B	採用高效率光源	35
		3. 飲水機	C	採用時間開關	36
		4. 其他設備	D	採用照度開關	37
5.送排風設備	B	1. 停車場排風機	A	採用紅外線開關	38
		2. 屋頂抽排風機	B	採用二線式照明控制開關	39
		3. 廚房抽排風機	C	採用自然採光	40
		4. 廁所排風機	D		
		5. 其他設備	E	採用太陽能電池	51
6.給水污水設備	W	1. 污水排水設備	A	採用隔熱貼紙	52
		2. 給水設備	B	採用液晶顯示器	53
		3. 其他設備	C	採用省電模式	54
7.電梯設備	E	1. 病床梯	A		
		2. 客梯	B		
		3. 電扶梯	C	契約容量合理化調整	61
		4. 貨梯	D	採用功因調整器	62
		5. 其他設備	E	採用電壓調整器	63
8.其他設備	O	1. 蒸汽鍋爐	A		
		2. 電熱水器	B		
		3. 熱泵熱水系統	C	其他節能措施	99
		4. 製程	D		
		5. 其他設備	E		
9.電力系統	P	1. 供電負載(功率電壓電流)	A		
		2. 變壓器	B		
		3. 功因改善進相電容器	C		
		4. 緊急發電機	D		

註：請依實際之節約能源措施代碼。編碼方式請參照上表先選擇「系統類別」、「設備類別」之「類別代碼」，搭配「節能方法」之「方法代碼」。舉例如下：

節能措施	代碼
冷凍設備加裝變頻控制器	FA20
中央空調主機汰舊換新	AA06
照明採用電子式安定器	LG06
設置空調節能監控系統	AA07
鍋爐調降空氣對燃料之比例	OA08

[修正說明]

配合新增之附錄，原「附錄」修正為「附錄一、」。

附錄二、合併申報申請表

申請日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

一、申請合併之電號及用戶編號

主申報 能源用戶編號	申請單位					申請理由
	能源用戶 名稱	電號	電號戶名	填表人	聯絡電話	
能源使用地址						
合併申報						
能源用戶編號	能源用戶名稱	電號	電號戶名			
能源使用地址						

註：如有以下其一情形者，且經實地勘查符合者，得向主管機關申請合併申報：

1. 電號戶名相同，且同一地址多電號，例如：中山路1號、中山路1號2樓；
2. 電號戶名相同，且不同地址多電號，則需證明用電(能)無法分割，例如：中山路1號、中山路1-1號、中山路3號。
3. 電號戶名相同，且屬適用公用售電業電動車充換電設施電價之用戶，或經中央主管機關認定為電動車充換電設施用戶者，得以下列原則申請合併申報：
 - (1) 依區域劃分原則，於同一區域內提出合併申報
 - (2) 與申報主體所在地縣市相鄰參照國家發展委員會的區域劃分，分為四個區域：
北部區域（臺北市、新北市、基隆市、新竹市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣）
中部區域（臺中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣）
南部區域（高雄市、臺南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣）
東部區域（花蓮縣、臺東縣）

二、佐證資料(例如：電費單、電力單線圖、現場照片、衛星圖、建築平面圖…)

--

能源用戶
印信 (註)

能源管理人員簽名或蓋章 _____
填表人簽名或蓋章 _____
能源用戶負責人簽名或蓋章 _____

註：公務機關/公務機構/公營事業機構/國防組織請用印信；非公務機關(如：民營公司/民營事業機構/管理委員會/管理負責人/設有代表人或管理人之法人團體/全國性人民團體等)請用印信/印鑑。

[修正說明]

一、本附錄新增。

二、因應部分能源用戶確有合併申報之實務需求，爰新增本附錄。

能源查核制度申報表

中華民國_____年(工業及其他生產性質行業)

致貴能源用戶：

1. 貴能源用戶契約用電容量超過 800 瓩，屬於經濟部依據「能源管理法」列管之能源用戶。爰請貴能源用戶依「能源管理法」第 8 條、第 9 條、第 12 條規定，填寫本申報表後，以紙本、電子檔或網路方式向經濟部辦理申報；網路申報者，請於填寫完畢後，自申報系統列印「基本資料」簽名用印並經由數位拍照或掃描後，將電子檔透過系統上傳；電子檔申報者，電子郵寄時除附上本制度申報表電子檔，須另附上同網路申報之簽名用印電子檔；紙本申報者，郵寄前請確認「基本資料」該頁已完成簽名用印。
2. 依「能源管理法」第 11 條及「能源用戶自置或委託技師或合格能源管理人員設置登記辦法」第 4 條規定，本申報表應由貴能源用戶向經濟部能源署（或能源局、能源委員會）所辦理設置登記之技師或能源管理人員負責填寫並簽名（或蓋章）。前述能源管理人員，以依「技師或能源管理人員辦理能源管理業務資格認定辦法」第 3 條參加能源管理人員訓練，並取得「能源管理人員訓練合格證書」者為限，並應依能源管理法及相關子法規定執行職務；貴能源用戶倘須調動能源管理人員職務，應先向該署辦理異動登記後，始得為之。
3. 近期內調升契約用電容量超過 800 瓩之新增能源用戶，或原登記之技師或能源管理人員已離職之能源用戶，除應指派專人填寫本申報表外，應依法儘速向經濟部能源署申請技師或能源管理人員設置登記（或異動登記）。
4. 依「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，貴能源用戶 104 年至 113 年期間之平均年節電率應達 1% 以上；另 114 年至 117 年之年度節電率目標及平均年節電率目標，應依「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」辦理。
5. 依「能源管理法」第 21 條規定，未依規定申報使用能源資料或申報不實，或未辦理技師或能源管理人員設置登記之能源用戶，由經濟部通知限期改善；屆期不改善者，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰，並再限期改善；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
6. 依「能源管理法」第 23 條規定，違反經濟部所定關於能源使用及效率之規定者，由經濟部通知限期辦理；屆期不改善者，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰，並再限期辦理；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
7. 另依「能源管理法」第 24 條規定，未依規定建立能源查核制度或未訂定或未執行節約能源目標及計畫之能源用戶，由經濟部通知限期辦理；屆期不改善者，處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰，並再限期辦理；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。

經濟部 謹致

一、填表人員

填表人員是否已由貴能源用戶依「能源管理法」第 11 條規定，向經濟部能源署（或能源局、能源委員會）完成辦理技師或能源管理人員設置登記？

☐ 是，技師或能源管理人員資料如下表：

技師或 能管員姓名	單位/職稱	設置登記核准編號 (範例：能技/節字第*****號)	登記日期		技師或能管員聯絡地址
			民國 年 月 日		
電話	分機	手機	傳真	分機	技師或能管員電子郵件

註：1.契約用電容量超過十萬瓩者，應有二名以上技師或能管員，且其中一名人員應自置之。

2.如貴能源用戶設置登記人數超過 1 人，其餘人員資料請填報於「二、其他技師或能源管理人員」。

☐ 否，填表人員資料如下表：

填表人姓名	單位/職稱	手機		填表人聯絡地址	
電話	分機	傳真	分機	填表人電子郵件	
未設置能源管理員原因說明(可複選)				後續設置登記改善方式	
☐ 原能管員已不在職，現況為： ☐ 正在辦理能管員設置登記中，合格證書文號：能管字第_____號。 ☐ 參加能管員訓練未通過測驗。 ☐ 沒有符合參訓資格人員（專科以上學校理工科系畢業者）。 ☐ 欲委託技師或能管員，但尚未找到。				☐ 本能源用戶已規劃派員參加能管員訓練課程，並辦理後續設置登記事宜。 ☐ 本能源用戶將委託技師或合格能源管理人員。	
☐ 不清楚法規規定須設置能管員。					
☐ 其他：_____。					

二、其他技師或能源管理人員

請將其餘之技師或能源管理人員資料填入下表：

技師或 能管員姓名	單位/職稱	設置登記核准編號 (範例：能技/節字第*****號)	登記日期	是否仍執行 能源管理業務
			民國__年__月__日	☐ 是 ☐ 否
			民國__年__月__日	☐ 是 ☐ 否
			民國__年__月__日	☐ 是 ☐ 否

註：1.如貴能源用戶已完成設置登記之技師或能源管理人員，因離職、退休、業務轉調或其他原因已不負責能源管理業務，應向經濟部能源署申請塗銷登記。

2.如上表不敷使用，請自行增列。

三、基本資料

填表日期： 年 月 日

總公司資料			
總公司名稱(註1)			
總公司地址			
代表人		統一編號	
能源用戶資料			
用戶全名		用戶編號	
統一編號		工廠登記證號	
行業編號 / 行業名稱			
能源使用地址			
用戶聯絡地址			
能源用戶負責人 / 職稱	/	所屬產業園區(註2)	
樓地板面積(m ²)		空調使用面積(m ²)	
員工人數(人)		主要產品(服務)	
能源使用狀況			
台電電號		台電經常契約容量(kW)	
非台電電號(註3)		非台電經常契約容量(kW)	
半尖峰契約容量(kW)		離峰契約容量(kW)	
緊急發電容量(kW)		汽電共生發電容量(kW)	
再生能源發電容量(kW)(註4)		工廠總能源支出占總製造成本之比例(%) (註5)	
是否為中小企業(註6)			

註：

- 「總公司名稱」係指具法律行為能力的法人名稱，例：○○股份有限公司台南分公司，總公司名稱為「○○股份有限公司」。
- 若能源用戶位於產業園區、科學園區或科技產業園區內，請參考附錄四填寫「所屬產業園區」欄位，若無則免填。
- 非台電用戶者，請於「電號」欄填供電之民營電廠(IPP)、汽電共生廠之廠名，並填入所屬電號，例：○○汽電股份有限公司/○○○○○電號。
- 若能源用戶於電號使用範圍內設有再生能源發電裝置，請填下表並提供發電業執照、自用發電設備登記證或設備登記文件上所登記之「再生能源設備登記電號」，作為查核是否併接於能源用戶電號及自發自用之依據：

序號	再生能源種類	再生能源設備登記電號	設置區域	設置時間	裝置容量(瓩)	年發電量(度)	回售台電電量(度)	自發自用電量(度)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				

※再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」。(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)

- 「工廠總能源支出費用占總製造成本之比例」之製造成本係指貴能源用戶所有與生產活動有關的成本，從原料的取得起到轉換為成品為止的一切成本都包括在內，通常將製造成本劃分為3類：直接材料 + 直接人工 + 製造費用。
- 「中小企業」：依「中小企業認定標準」第2條，指依法辦理公司、有限合夥或商業登記，實收資本額或出資額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業。能源用戶請以總公司之「實收資本額」、「出資額」或「經常僱用員工數」判斷是否為中小企業。
- 若能源用戶使用多個電表擬採合併申報方式辦理者，請填寫「附錄三、合併申報申請表」向經濟部申請；經經濟部同意後，能源用戶始得合併申報，核准合併申報之電表資料填入下表：

	用戶編號	合併申報電號	契約容量 kW
合併申報 (註7)	1		
	2		

公司章(印鑑)

能源管理人員簽名或蓋章_____

填表人簽名或蓋章_____

能源用戶負責人簽名或蓋章_____

四、能源查核管理組織

管理階層人員	推行階層人員	執行階層人員
(訂定節能目標)	(擬定節能計畫、推動、 考核與管考)	(執行節能計畫， 發現問題並往上陳報)
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：

註：1.能源查核專責組織須完整填寫3階層人員，各階最少1人請勿空白，管理人員不得兼任推行人員或執行人員。

2.各組織人員填寫應包含：人員之姓名、職稱及職責與執行項目。

五、能源管理政策推動情形

編號	檢核項目	自我檢核內容敘述	
1	貴能源用戶(能源使用地址)是否已通過 ISO/CNS 50001 能源管理系統驗證？	☐ 是	通過 ISO/CNS 50001 能源管理系統驗證(註) 驗證機構名稱：_____
		☐ 否	證書有效期限：__年__月~__年__月 (若勾選本項，則無需填寫問題 2 至問題 5。)
2	貴能源用戶高階主管是否曾對外發布能源管理之能源政策聲明？	☐ 是	高階主管於報紙、網站或永續報告書(ESG)中，曾公開發布節約能源之能源管理政策。
		☐ 否	高階主管僅有對內宣達節約能源之重要性，但未對外發表任何公開聲明。
3	高階主管是否會定期檢討節約能源推動成效？	☐ 是	高階主管定期召開會議檢討節約能源之推動成效，並留下檢討紀錄。
		☐ 否	高階主管未參與檢討節約能源成效。
4	貴能源用戶是否優先採購能源效率較高的設備？	☐ 是	於採購文件中明列採購設備之能源效率規格，以突顯優先採購能源效率較高設備之決心。
		☐ 否	辦理採購時僅考量設備價格，不會考量該設備之能源使用效率。
5	貴能源用戶是否會回應由員工或供應商提出節約能源改善的建議？	☐ 是	對於員工或供應商提出有關節約能源改善的建議，已建立溝通管道。
		☐ 否	對於員工或供應商提出有關節約能源改善的建議，尚未建立溝通管道。
6	貴能源用戶是否監測且蒐集使用能源設備之運轉情形？	☐ 是	已裝設能源管理資訊系統(Energy Management Information System, EMIS)且即時蒐集能源數據，具備以下項目之能源即時數據可視化與歷史記錄查詢功能(可複選)： ☐ 電力系統 ☐ 製程系統 ☐ 空調系統 ☐ 空壓系統 ☐ 鍋爐系統 ☐ 泵浦系統 ☐ 照明系統 ☐ 其他系統_____。
		☐ 否	尚未裝設能源管理資訊系統(Energy Management Information System, EMIS)。

註：請提供 ISO/CNS 50001 證書佐證資料(如附件_____)。

六、能源使用資料

表六之一、能源使用量-1

月份	購入電力(度)(註1)					燃料煤 (公噸)	燃料油 (公秉)	液化石油氣 (公斤)
	尖峰	半尖峰	離峰	週六半尖峰	合計			
1月								
2月								
3月								
4月								
5月								
6月								
7月								
8月								
9月								
10月								
11月								
12月								
合計								
每月平均安全存量								
供應商名稱								
客戶編號(註5)								

月份	天然氣 (立方公尺)	柴油 (公升)	蒸汽量 (公噸)(註2)			汽電共生(度)(註3)				再生能源(度) (註4)			廢熱發電 (度)	緊急發電 (度)
			購入	自產自用	自產售出	毛發電量	售電量	自發自用		轉供 度數 (度) (註6)	發電量			
								廠用電量	自用電量		售電量	自用電量		
1月														
2月														
3月														
4月														
5月														
6月														
7月														
8月														
9月														
10月														
11月														
12月														
合計														
每月平均安全 存量														
供應商名稱				-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
客戶編號(註5)				-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

註：

- 1.電力欄請填購入電量，依電費單「計費期間」將尖峰與離峰(或再區分半尖峰、週六半尖峰)用電分開填列。
- 2.貴廠如依用途產生與回收再使用多種壓力與蒸汽量，請將各壓力與用量填寫於「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」。「自產自用」僅填寫投入產品製程部分之蒸汽量，熱值以您填寫於「表六之二」之加權平均值計算。
- 3.毛發電量 = 售電量 + 廠用電量 + 自用電量。

4. 再生能源定義請參考「再生能源發展條例」。(能源署網站 (<https://www.moeaea.gov.tw>) 首頁 > 能源法規 > 法令規章 > 再生能源)
5. 「客戶編號」請填報「供應商」出具之管理報表所載之「客戶」編號，例如：油號、天然氣用戶編號。若無客戶編號則免填。
6. 「轉供度數」，係指能源用戶購買之再生能源電能經台電輸配電網轉供之用電量，該資料載明於每月電費帳單。

表六之一、能源使用量-2^(註7)

月份	各類燃料氣及其他使用能源(請參照「附錄二」填入能源種類、編碼) ^{(註8)(註9)}						
	能源編碼 (查表)						
	自訂 能源種類 (單位)	<u> </u> ()	<u> </u> ()	<u> </u> ()	<u> </u> ()	<u> </u> ()	<u> </u> ()
1 月							
2 月							
3 月							
4 月							
5 月							
6 月							
7 月							
8 月							
9 月							
10 月							
11 月							
12 月							
合計							
每月平均安全存量							
供應商名稱							
客戶編號 ^(註10)							

註：

- 如貴廠有使用非屬「表六之一、能源使用量-1」所列填寫項目之能源，請將該能源 1~12 月份使用量填寫於此表。
- 請先選定每欄之能源種類後再開始填每月使用量，由「附錄二：能源種類、編碼及單位參照表」查詢符合之能源名稱，並填寫「能源編碼」即可，該欄之使用量數值請符合該能源種類之「計量單位」。如無符合之能源名稱，請於上表「編碼」處填寫 Z99，並自訂「能源名稱」與「單位」，並將自訂能源種類填寫於「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」以利計算總能源使用量。
- 例如：(1)一貫作業鋼鐵廠應包含高爐氣、焦爐氣、轉爐氣；(2)石化業生產過程應包含燃料氣；(3)煉油業應包含煉油氣。
- 「客戶編號」請填報「供應商」出具之管理報表所載之「客戶」編號，例如：油號、天然氣用戶編號。若無客戶編號則免填。

表六之二、能源種類與熱值轉換參數表

項次	能源種類			熱值計算方式	年使用量	總價(含稅) (元)	熱值(註) (百萬卡/單位)	壓力 (公斤/平方公分)
	編碼	名稱	單位					
1	C02	燃料煤	公噸	加權平均值				
2	O06	燃料油	公秉	加權平均值				
3	O02	液化石油氣	公斤	加權平均值				
4	L01	天然氣	立方公尺	加權平均值				
5	O05	柴油	公升	加權平均值				
6	E01	電力	度	加權平均值				-
7	S01	購入總蒸汽	公噸	加權平均值				
8	S02	售出總蒸汽	公噸	加權平均值				
9	S03	自用總蒸汽	公噸	加權平均值				
各類燃料氣及其他使用能源：(填寫於「表六之一、能源使用量-2」之能源種類請定義於下方)								
10	Z99							
11								
12								
13								
14								
15								

註：如貴用戶有熱值之量測值，請填入熱值換算表；若無，請參考經濟部能源署提供之熱值統計數據。
(詳見能源署網站(<https://www.moeaea.gov.tw>) 首頁 > 能源統計 > 出版品 > 能源統計月報 > 附錄 > 能源產品單位熱值)

表六之三、能源成份

1. 煤(種類：煉焦煤、燃料煤、無煙煤、亞煙煤、焦炭、煤球)

項次	煤種類 (註)	產地	年使用 用量	高熱值	低熱值	總水 份	固有 水份	揮發 物	灰份	含硫 量	固定 碳	研磨率 H.G.I	灰中氧 化鈉	灰軟化 溫度	FOB 價格
			公噸	百萬卡/公噸		%	%	%	%	%	%	%	%	℃	新臺幣元/公噸
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															


註：煤種類分為：C01 煉焦煤、C02 燃料煤、C03 無煙煤、C04 亞煙煤、C05 焦炭、C06 煤球等，可填寫 C0X 編號即可。

2. 油

項次	燃油品牌	年使用量 (公秉)	高熱值 (百萬卡/公秉)	低熱值 (百萬卡/公秉)	比重(%)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

七、能源平衡

圖七之一、生產流程圖



註：1.生產流程圖應包含：(1)主要原物料名稱。(2)中間與最終產品名稱。(3)生產設備名稱。
2.生產流程圖可用「方塊圖」，以適當註解的幾何圖形(方塊和箭線等)來示意。

廠(場)別 (註1)		系統名稱		使用電力(度/年) 使用占比(%)		製程設備名稱		使用電力(度/年) 使用占比(%)	
購入電力 (度/年)(註3) 自備發電量 (度/年)(註4) 售出電力 (度/年)(註5) 汽電廠內用電 (度/年)		製程動力		度	%	製程設備名稱 使用電力(度/年) 使用占比(%)		度	%
		空調		度	%			度	%
		空壓機		度	%			度	%
		冷凍冷藏		度	%			度	%
		污水處理		度	%	電熱設備名稱 使用電力(度/年) 使用占比(%)		度	%
		集塵設備		度	%			度	%
		電熱 (註2)		度	%			度	%
		照明		度	%			度	%
		其他		度	%	其他設備名稱 使用電力(度/年) 使用占比(%)		度	%
								度	%
					度		%		

5. 售出電力：汽電共生之售電量 + 再生能源之售電量。

圖七之三、熱能平衡圖

廠(場)別																																																																					
購入蒸汽		公噸																																																																			
熱能設備名稱 燃料別 年使用量 占比(%) (註2)																																																																					
售出蒸汽	公噸																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">燃料年使用量</th> </tr> <tr> <td>燃料煤</td> <td></td> <td>公噸</td> </tr> <tr> <td>燃料油</td> <td></td> <td>公秉</td> </tr> <tr> <td>天然氣</td> <td></td> <td>立方公尺</td> </tr> <tr> <td>液化石油氣</td> <td></td> <td>公斤</td> </tr> <tr> <td>柴油</td> <td></td> <td>公升</td> </tr> <tr> <th colspan="3">燃料氣及其他使用能源</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>千立方公尺(或其他)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>總熱值</td> <td></td> <td>Mcal</td> </tr> </table>			燃料年使用量			燃料煤		公噸	燃料油		公秉	天然氣		立方公尺	液化石油氣		公斤	柴油		公升	燃料氣及其他使用能源					千立方公尺(或其他)										總熱值		Mcal																															
燃料年使用量																																																																					
燃料煤		公噸																																																																			
燃料油		公秉																																																																			
天然氣		立方公尺																																																																			
液化石油氣		公斤																																																																			
柴油		公升																																																																			
燃料氣及其他使用能源																																																																					
		千立方公尺(或其他)																																																																			
總熱值		Mcal																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">熱值換算表(註3)</th> </tr> <tr> <td colspan="3">熱值轉換請定義於「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」</td> </tr> </table>			熱值換算表(註3)			熱值轉換請定義於「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」																																																															
熱值換算表(註3)																																																																					
熱值轉換請定義於「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>熱能設備名稱</th> <th>燃料別</th> <th>使用量</th> <th>占比(%)</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">汽電共生</td> <td>售出</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自用</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">蒸汽鍋爐</td> <td>燃料別</td> <td>使用量</td> <td>占比(%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">熱媒鍋爐</td> <td>燃料別</td> <td>使用量</td> <td>占比(%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">廢熱鍋爐</td> <td>燃料別</td> <td>使用量</td> <td>占比(%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">加熱爐</td> <td>燃料別</td> <td>使用量</td> <td>占比(%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">熱處理爐</td> <td>燃料別</td> <td>使用量</td> <td>占比(%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">裂解爐</td> <td>燃料別</td> <td>使用量</td> <td>占比(%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">旋窯/窯爐</td> <td>燃料別</td> <td>使用量</td> <td>占比(%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">其他</td> <td>燃料別</td> <td>使用量</td> <td>占比(%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			熱能設備名稱	燃料別	使用量	占比(%)	汽電共生	售出			自用			蒸汽鍋爐	燃料別	使用量	占比(%)				熱媒鍋爐	燃料別	使用量	占比(%)				廢熱鍋爐	燃料別	使用量	占比(%)				加熱爐	燃料別	使用量	占比(%)				熱處理爐	燃料別	使用量	占比(%)				裂解爐	燃料別	使用量	占比(%)				旋窯/窯爐	燃料別	使用量	占比(%)				其他	燃料別	使用量	占比(%)			
熱能設備名稱	燃料別	使用量	占比(%)																																																																		
汽電共生	售出																																																																				
	自用																																																																				
蒸汽鍋爐	燃料別	使用量	占比(%)																																																																		
熱媒鍋爐	燃料別	使用量	占比(%)																																																																		
廢熱鍋爐	燃料別	使用量	占比(%)																																																																		
加熱爐	燃料別	使用量	占比(%)																																																																		
熱處理爐	燃料別	使用量	占比(%)																																																																		
裂解爐	燃料別	使用量	占比(%)																																																																		
旋窯/窯爐	燃料別	使用量	占比(%)																																																																		
其他	燃料別	使用量	占比(%)																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>製程設備名稱</th> <th>占比(%) (註2)</th> </tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>			製程設備名稱	占比(%) (註2)																																																																	
製程設備名稱	占比(%) (註2)																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>製程設備名稱</th> <th>占比(%) (註2)</th> </tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>			製程設備名稱	占比(%) (註2)																																																																	
製程設備名稱	占比(%) (註2)																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>製程設備名稱</th> <th>占比(%) (註2)</th> </tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>			製程設備名稱	占比(%) (註2)																																																																	
製程設備名稱	占比(%) (註2)																																																																				

註：

1. 若貴用戶製程眾多，可先繪一總圖，以各製程為子項目做總熱能平衡圖，再以每一製程為單位分別繪製主要製程之熱能平衡圖，表格不敷使用時可自行列印填報。
2. 占比為使用量占總熱值之百分比。
3. 貴用戶有熱值之量測值，請填入或修改「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」；若無，請參考經濟部能源署提供之熱值統計數據。

八、單位產品耗能

請依行業別選取申報表申報：

一、水泥業請填寫：

表八之一、主要產品單位產量耗能數量(水泥業)

表八之二、主要產品單位產量耗能績效自我評比表

二、煉油業請填寫：

表八之一、主要產品單位產量耗能數量(煉油業)

表八之二、主要產品單位產量耗能績效自我評比表

三、非上述行業請填寫：

表八之一、主要產品單位產量耗能數量(其他行業)

表八之二、主要產品單位產量耗能績效自我評比表

表八之一、主要產品單位產量耗能數量(水泥業)

月份	熟料 產量 (公噸)	水泥 產量 (公噸)	水泥 自產量 (公噸)	購入 熟料 (公噸)	售出 熟料 (公噸)	開工 時數 (小時/月)	摻配料 添加比例(%) (註1)
1月							
2月							
3月							
4月							
5月							
6月							
7月							
8月							
9月							
10月							
11月							
12月							
合計							

月份	購入 電量 (千度)	廢熱 發電 (千度)	重油 發電 (千度)	耗煤量(註2)		替代燃料 (註3) (公噸)	煤高/低熱值(註4)	
				公噸	基準		千卡/公斤煤	基準 (註4)
1月								
2月								
3月								
4月								
5月								
6月								
7月								
8月								
9月								
10月								
11月								
12月								
合計								

註：

1. 摻配料係指原料添加時除石灰石、黏土、矽砂、石膏等以外之添加物，如廢爐渣、飛灰、污泥、廢石材等。
2. 耗煤量基準代號請填 AR、AD、D：AR = 到達基 (as received basis)；AD = 氣乾基 (air-dried basis)；D = 乾基 (dry basis)。
3. 請於替代燃料表格中填入石油焦、廢輪胎或其他使用燃料。
4. 煤高/低熱值及基準欄位請填入該月使用燃料煤之平均高低熱值及基準；如[6340/6640，AR/D]代表煤之高熱值為 6,340kcal/kg，其基準為 AR；煤之低熱值為 6,640kcal/kg，基準為 D。

表八之一、主要產品單位產量耗能數量(煉油業)

製程名稱(註1)：_____ 產品或出料品名：_____ 最低產量或處理量：_____ 製程啟用時間：_____

月份	進料規格 (註3)	出料規格 (註3)	電力使用 設計值 (LFOE/單位)	熱能使用 設計值 (LFOE/單位)	產量或處理量				每單位產量或處理量耗用 能源數量(註2)	
					設計產量 或處理量	實際產量 或處理量	單位	運轉 時數 (小時/月)	電力 (LFOE/單位)	熱能 (LFOE/單位)
1 月										
2 月										
3 月										
4 月										
5 月										
6 月										
7 月										
8 月										
9 月										
10 月										
11 月										
12 月										
合計										

註：

- 1.請分別填寫常壓蒸餾單元(CDU)、真空蒸餾單元(VDU)、重油煤裂單元(RCC)、氫氣工場(HYD)、柴油加氫脫硫單元(HDS)、真空製氣油加氫脫硫單元(VGO)、烷化工廠(ALK)、常壓殘餘油加氫脫硫單元(RDS)、甲基第三丁醚工場(MTB)、煤組等主要製程。
- 2.請就主要(處理)產品之單位耗能數量進行估算分析(每項主要製程填寫一張，請自行影印)。直接供應製程使用之公用設備使用能源應列入填報。
- 3.進出料規格項請填入當月生產比例最大之(處理)產品規格及比例，實際產量請填全製程該月各規格(處理)產量之總和。

表八之一、主要產品單位產量耗能數量(其他行業)

產品名稱(註1)：_____ 產量單位(註2)：_____ 主要原料：_____ 占全廠耗能比例：__%。

月份	規格 (註3)	良率 (%)	廢原料 比例(%)	折合率 及折合 基準	產量及產值(註4)						
					設計產量 (單位/月)	實際產量 (單位/月)	折合產量 (單位/月)	產能 利用率(%) (註5)	設備 利用率(%) (註6)	產值 (百萬元)	開工時數 (小時/月)
1月											
2月											
3月											
4月											
5月											
6月											
7月											
8月											
9月											
10月											
11月											
12月											
合計											

月份	每單位產品耗用能源數量(註7)						
	電力 (度/單位)	燃料煤 (公斤/單位)	燃料油 (公升/單位)	液化石油氣 (公斤/單位)	天然氣 (立方公尺/單位)	蒸汽 (公噸/單位)	其他能源編碼 (註8)
1月							
2月							
3月							
4月							
5月							
6月							
7月							
8月							
9月							
10月							
11月							
12月							
合計							

註：

- 每種產品名稱填寫一張，不同規格亦需每種規格分開填寫一張，表格不敷使用時，請自行影印。
 - 造紙業產品名稱欄位填寫如：塗佈白紙板日產量300噸以上、塗佈白紙板日產量300噸以下、裱面紙板A級日產量500噸以上、裱面紙板A級日產量500噸以下、裱面紙板B2級日產量500噸以上、裱面紙板B2級日產量500噸以下、裱面紙板B4級日產量500噸以上、裱面紙板B4級日產量500噸以下等等。
- 產品全年產量單位，請儘可能使用統一比較之單位，如公噸、公斤、立方公尺、平方公尺、公秉、公升等。
 - 電子業產量單位如：TFT-LCD、彩色濾光片、背光模組，DRAM、磊晶矽晶圓及元件，以上產品單位為千片、發光二極體磊晶與晶粒產品單位為M(百萬粒)、汽車用鉛酸蓄電池及機車用鉛酸蓄電池以台為單位。
 - 紡織業與人纖業填寫時請填寫產品之丹尼數、支數等規格，產量之單位一律以「公噸」表示。

3. 每種產品規格填寫一張，舉例如下：

- 3.1. 電子業產品規格如：TFT-LCD、彩色濾光片、背光模組規格為：m×m，發光二極體磊晶與晶粒規格可區分：一般亮度、高亮度。
- 3.2. 紡織業與人纖業之「規格」：聚酯絲類於「產品名稱」請再以「直紡」與「粒紡」分類填寫，並於「規格」請分成「SDY」或「FDY」或「POY」或其它。聚胺絲類於「產品名稱」請再以「尼龍 6(N6)」或「尼龍 66(N66)」分類填寫，並於「規格」分成「FDY」及「POY」或其它。聚酯加工絲與聚胺加工絲產品類，於「規格」請分成「ATY」或「DTY」或其它。

4. 產品產量計算說明：

- 4.1. 電子業產量：TFT-LCD、彩色濾光片、背光模組以投入量(母玻璃)計算。
- 4.2. 化工業產量：乙烯單耗請以主單元(Master Units)計算。
- 4.3. 紡織業與人纖業『折合產量』：請填寫折合至指定規格後之產量。請將下列產品規格折合成指定規格後再填寫至『折合產量』，聚酯絲分成直紡與粒紡並請折合至『120 丹尼』、聚酯加工絲『75 丹尼』、聚胺絲『70 丹尼』、聚胺加工絲『70 丹尼』、螺縐棉『1.5 丹尼』、棉紗環錠『30 支』、棉紗 O.E.『10 支』、混紡紗『30 支』。非上述產品，請於『折合率及折合基準』欄中註明規格與折合率。

5. 產能利用率 = 當月實際產量 ÷ 當月設計產量 × 100%。

6. 設備利用率 = 當月實際運轉時數 ÷ (當月時數 - 當月計畫性停機時數) × 100%。

7. 每單位產品耗用能源數量 = 月耗用能源量除以月產量(分為實際產量或折合產量)，公用設備使用之能源應列入填報，且全廠各產品單位產量耗能源乘以產量之總耗用能源量不應大於「表六之一」所填寫之能源使用量。「合計」欄位請以該年度單位耗能數量與實際產量加權平均計算之。

7.1. 紡織業與人纖業「每單位產品耗用能源量」計算範圍：各項產品均需包含生產製造時公用設備之能源使用量。聚酯絲和聚胺絲不含聚合製程。聚酯粒和聚胺粒則以聚合製程為主。

7.2. 紡織業與人纖業之「每單位產品耗用能源數量」=月耗用能源量除以月折合產量，「合計」欄位請以該年度單位耗能數量與折合產量加權平均計算之。

8. 產品製程使用到「其他能源」，請填入已定義於「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」能源編碼，並使用定義之「計量單位」填寫其數值。

表八之二、主要產品單位產量耗能績效自我評比表

產品名稱：(註1)_____ 產量單位：_____										
月份	實際產量 (單位)		單位產品 耗電量 (度/單位)		單位產品 耗熱量 (Mcal/單位)		每季單位產品耗能 (Mcal/單位)		每季單耗差異分析(%) (去年與前年比)(註2)	原因(註2)
	112 年	113 年	112 年	113 年	112 年	113 年	112 年	113 年		
1 月									☐ 增加 ____% ☐ 減少 ____%	
2 月										
3 月										
4 月									☐ 增加 ____% ☐ 減少 ____%	
5 月										
6 月										
7 月									☐ 增加 ____% ☐ 減少 ____%	
8 月										
9 月										
10 月									☐ 增加 ____% ☐ 減少 ____%	
11 月										
12 月										
全年度									☐ 增加 ____% ☐ 減少 ____%	
熱值轉換情形	熱值轉換請定義於「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」(註3)(註4)									

註：

1. 每種產品填寫一張，不同規格亦需每種規格分開填寫一張，表格不敷使用時，請自行影印。
2. 針對差異分析值超過 10% 以上者，應填寫差異原因說明。增加與減少原因可填寫例如：產量減少、產量增加、停用某項設備、產品規格增加、製程調整、產線合併、工廠外移、設備投資與更新、能源價格上漲、執行節能措施等，其他請自行說明。
3. 如貴用戶有熱值之量測值，請填入熱值換算表；若無，請參考經濟部能源署提供之熱值統計數據。
4. 貴用戶有熱值之測試值，請填入或修改「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」；若無，請參考經濟部能源署提供之熱值統計數據。

九、主要使用能源設備

表九之一、公用設備耗能概況表

1.公用設備列表

項次	設備名稱 (註1)	廠牌	型式 (註2) (註3)	型號	登錄編號 (冰水機組能 源效率標示) (註4)	馬達			電熱功 率(kW) (註5)	額定 功率 (kW)(註6)	西元 製造 年份	新增或 汰換設 備平均 投資金 額(千元/ 台)(註7)	設備容量 (註8)	
						馬力(HP)	極數(P)	效率等級(IE2 以下、 IE3、IE4)					容量	單位
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

項次	現有台數 (備用台數) (註9)	變頻控制 台數 (註9)	年平均運 轉時數 (小時/台)	耗用 能源別 (註10)	設備耗能效率值 (註11)		重大使用能源設備 操作維護現況(註12)	
					設計值 (額定值)	單位	操作管理現況	維護現況
1	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
2	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
3	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
4	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
5	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
6	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
7	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
8	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護

註：

- 公用設備係指單一機械設備(例如：鍋爐、冰水主機、空壓機、汽電共生設備等)；新購置鍋爐、冰水主機、空壓機必需填寫設備耗能效率。
- 冰水機型式包括：水冷容積式(含渦卷式、往復式、螺旋式)、水冷離心式、氣冷式、熱回收式、其他。
- 空壓機型式包括：往復式、螺旋式、螺桿式、渦卷式、離心式、其他。
- 登錄編號：可於「中華民國蒸氣壓縮式冰水主機能源效率分級標示管理系統網站」(<https://ranking.energylabel.org.tw/IbICE/>)查詢，查無登錄編號則免填。
- 電熱功率(kW)數值來源：設備中的加熱器、電熱管、電熱棒、電熱片等發熱元件之功率。
- 額定功率(kW)數值來源：銘牌資料(kW)或[馬達馬力(HP)×0.746+電熱功率(kW)]。
- 如為3年內新增或汰換設備，請填寫平均投資金額(千元/台)。
- 設備容量之計量單位請自行填列(例如：電力設備為：kW(瓩)，鍋爐為：Ton/hr(公噸/小時)或kcal/hr(熱量/小時)，空壓機及送風機或壓縮機等設備為：CMM(m³/min))，不同容量之設備請分開填列。

9. 現有台數(含備用台數)。備用台數等於現有台數時，年平均運轉時數得為0。備用台數不納入變頻控制台數計算。
10. 耗用能源別，請填寫電能、燃料煤、燃料油、天然氣、液化石油氣等。
11. 設備耗能效率請填寫設計值(額定值)，其單位如：冰水機以比功率(kW/RT)、鍋爐以 $\eta\%$ 、空壓機以比功率(kW/CMM)表示，汽電共生系統以總熱效率($\eta\%$)表示。
12. 「重大使用能源設備操作維護現況」，請針對公用設備如：鍋爐系統、空調系統、空壓系統、汽電共生系統及其單元設備，進行操作維護現況檢視。

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。

2.鍋爐設備操作概況表

鍋爐 項次 (註 13)	構造 檢查 號碼	鍋爐種類 (註 14~17)	鍋爐 型式 (註 18~20)	鍋爐設備操作概況						操作狀態
				年度能源使用量 (註 21)(註 22)			生質燃料 種類 (註 23)	鍋爐容量		
				種類	數量	單位		容量	單位	
		☐ 蒸汽鍋爐 ☐ 熱水鍋爐 ☐ 熱媒鍋爐 ☐ 廢熱鍋爐 ☐ 其他鍋爐	☐ 水管式 ☐ 煙管式 ☐ 貫流式 ☐ 其他	☐ 1.燃料煤 ☐ 塊狀 ☐ 粉狀 ☐ 2.燃料油 ☐ 3.天然氣 ☐ 4.生質燃料 ☐ 5.液化石油氣 ☐ 6.電力 ☐ 其他_____		公噸 公秉 立方公尺 公噸 公斤 度 _____	☐ 木顆粒 ☐ 棕櫚殼 ☐ 菇類栽培介質廢棄物 ☐ 其他_____	☐ 公噸/小時 ☐ 百萬千卡/小時	☐ 正常使用 ☐ 已無操作 ☐ 平時不使用，僅購入蒸汽供及設備維修時使用 ☐ 平時不使用，僅購入蒸汽供及設備維修時使用	
☐ 使用 1~3 種燃料與第 4 種混燒，請計算生質燃料熱值比率： 生質燃料熱值比率 = 生質燃料年入熱量 / 年度總入熱量 _____ = _____ / _____										
		☐ 蒸汽鍋爐 ☐ 熱水鍋爐 ☐ 熱媒鍋爐 ☐ 廢熱鍋爐 ☐ 其他鍋爐	☐ 水管式 ☐ 煙管式 ☐ 貫流式 ☐ 其他	☐ 1.燃料煤 ☐ 塊狀 ☐ 粉狀 ☐ 2.燃料油 ☐ 3.天然氣 ☐ 4.生質燃料 ☐ 5.液化石油氣 ☐ 6.電力 ☐ 其他_____		公噸 公秉 立方公尺 公噸 公斤 度 _____	☐ 木顆粒 ☐ 棕櫚殼 ☐ 菇類栽培介質廢棄物 ☐ 其他_____	☐ 公噸/小時 ☐ 百萬千卡/小時	☐ 正常使用 ☐ 已無操作 ☐ 平時不使用，僅購入蒸汽供及設備維修時使用 ☐ 平時不使用，僅購入蒸汽供及設備維修時使用	
☐ 使用 1~3 種燃料與第 4 種混燒，請計算生質燃料熱值比率： 生質燃料熱值比率 = 生質燃料年入熱量 / 年度總入熱量 _____ = _____ / _____										

註：

- 「鍋爐項次」同「1.公用設備列表」之項次，且該設備為鍋爐才填此表。
- 蒸汽鍋爐：係指以火焰、燃燒氣體、其他高溫氣體或以電熱加熱於水或熱媒，使發生超過大氣壓之壓力蒸汽，供給他用之裝置及其附屬過熱器。
- 熱水鍋爐：係指以火焰、燃燒氣體、其他高溫氣體或以電熱加熱於有壓力之水，供給他用之裝置。
- 熱媒鍋爐：係將蒸汽鍋爐或熱水鍋爐其內容物裝水的部份以熱媒取代，此熱媒大部分為熱媒油，因熱媒油在大氣壓力下其沸點可高達攝氏三百多度以上，作為加熱或熱交換使用，可在低壓時得到較高的溫度。
- 廢熱鍋爐：係回收製程廢熱產製蒸汽或熱水之裝置。
- 水管式鍋爐(Water-tube boiler)：火焰(燃燒氣體)於燃燒室內加熱管內爐水之鍋爐。
- 煙管式鍋爐(火管式，Fire-tube boiler)：管內通過火焰(燃燒氣體)加熱管外爐水之鍋爐。
- 貫流式鍋爐(Once-through boiler)：加熱方式類似水管式鍋爐，但無汽鼓之鍋爐。
- 採生質燃料混燒化石燃料(燃料煤、燃料油或天然氣)產製蒸汽者，除填寫各類燃料年度使用量，並應保存各類混燒燃料之(低)熱值證明文件及每一年度各類燃料之使用量紀錄。無熱值證明文件者，計算各燃料入熱量時，煤炭以 6,080 千卡/公斤，燃料油 9,600 千卡/公升，天然氣 9,000 千卡/立方公尺，木顆粒與棕櫚殼以 4,900 千卡/公斤，菇類栽培介質廢棄物以 5,800 千卡/公斤作為計算之參考值；必要時用戶應取樣並委託通過財團法人全國認證基金會(Taiwan Accreditation Foundation，簡稱 TAF)認證之檢驗室檢測及出具報告。
- 請依據下式自行試算特定鍋爐混燒時生質燃料熱值比率。

生質燃料年入熱量(A) = (生質燃料年使用量) × (生質燃料熱值) = _____ 千卡/年

年度總入熱量(B) = (A) + (燃料煤等化石燃料年使用量) × (燃料煤等化石燃料熱值) = _____ 千卡/年

生質燃料熱值比率 = (A) / (B) = _____ %

23. 未使用生質燃料者免填。本表所稱生質燃料，係指木顆粒燃料、棕櫚殼或菇類栽培介質廢棄物三種。除前三種外，木材、木屑、樹皮、淤渣、黑液、廢棄輪胎或其他都市及產業廢棄物等則請列為 ☐ 其他。

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。

3. 蒸汽鍋爐設備操作自我檢測表

蒸汽鍋爐設備操作自我檢測結果(註 22)					
蒸汽鍋爐項次 (註 24)	月份	最末排氣溫度(°C) (註 25)	最末排氣溫度 超過規定值之原因 (註 26)	排氣含氧量 (%) (註 27)	排氣含氧量 超過規定值之原因 (註 26)
	1 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	2 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	3 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	4 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	5 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	6 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	7 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	8 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	9 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉

		☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	10 月	☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	11 月	☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	12 月	☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____

註：

24. 「蒸汽鍋爐項次」同「2. 鍋爐設備操作概況表」之「鍋爐項次」，且該設備之鍋爐種類為「蒸汽鍋爐」且鍋爐型式非「貫流式」才需填此表。
25. 鍋爐本體排氣出口處設有熱回收裝置時，「最末排氣溫度」為「最末熱回收裝置」排氣出口一公尺以內所量測之溫度；如未設熱回收裝置，「最末排氣溫度」為「鍋爐本體」排氣出口一公尺以內所量測之溫度。每天至少檢測一次並保存紀錄，取平均值作為每月的檢測值。
26. 選填「其他」者需另行說明異常原因(請參考經濟部公告之「指定能源用戶使用蒸汽鍋爐應遵行之節約能源規定」)。
27. 「排氣含氧量」之量測位置應距離鍋爐本體排氣出口一公尺以內。每週至少檢測一次並保存紀錄，取平均值作為每月的檢測值。

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表九之二、製程設備耗能概況表

項次	製程類別 (註1)	設備名稱 (註2)	廠牌	型式	馬達			電熱 功率 (kW) (註3)	額定功率 (kW)(註4)	西元 製造 年份	新增或汰 換設備平 均投資金 額(千元/ 台) (註5)	設備容量 (註6)	
					馬力(HP)	極數 (P)	效率等級 (IE2 以 下、IE3、 IE4)					容量	單位
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

項次	現有台數 (備用台數) (註7)	變頻控制 台數 (註7)	年平均運 轉時數 (小時/台)	耗用 能源別 (註8)	設備耗能效率值 (註9)		
					設計值 (額定值)	單位	產品產出量或入料量
1	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量
2	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量
3	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量
4	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量
5	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量
6	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量
7	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量
8	總共_____台 (含備用__台)						☐ 產品產出量 ☐ 入料量

註：

- 1.請自行定義「製程類別」，請以製程或產線呈現，例：電鍍製程、SMT 產線。
- 2.製程設備係指單一耗能機械設備。
- 3.電熱功率(kW)數值來源：設備中的加熱器、電熱管、電熱棒、電熱片等發熱元件之功率。
- 4.額定功率(kW)數值來源：銘牌資料(kW)或[馬達馬力(HP)×0.746+電熱功率(kW)]。
- 5.如為3年內新增或汰換設備，請填寫平均投資金額(千元/台)。
- 6.設備容量之計量單位請自行填列，不同容量之設備請分開填列。
- 7.現有台數(含備用台數)。備用台數等於現有台數時，年平均運轉時數得為0。備用台數不納入變頻控制台數計算。
- 8.耗用能源別，請填寫電能、燃料煤、燃料油、天然氣、液化石油氣等。
- 9.設備耗能效率請填寫設計值(額定值)與對應單位，或以「能源使用量/產品產出量」、「能源使用熱值/產品產出量」填寫，例如：度電/公噸、百萬卡/公噸、百萬卡/公秉表示，並請勾選☐產品產出量；若以「能源使用熱值/入料量」表示，請勾選☐入料量。

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表九之三、冰水機群組與壓縮空氣系統概況表

1. 冰水機群組列表

項次	冰水機群組名稱 (註)	是否主要作為空調使用?
1		○是 ○否, 說明_____
2		○是 ○否, 說明_____
3		○是 ○否, 說明_____

註：

1. 「冰水機群組」：指由一台(含)以上或多台冰水機並聯運轉，冰水匯流構成一個出/回水密閉循環系統。冰水機群組包含冰水主機與附屬設備，冰水主機如：水冷式冰水主機、儲冰主機、氣冷式冰水主機(採冰水管路併聯系統)、熱泵主機(水對水，併聯系統)、非以電力為主要驅動之冰水主機(例：吸收式)、仍併在冰水管路之備機主機；附屬設備如：冰水泵、冷卻水泵、區域泵、中繼泵、冷卻水塔、融冰泵、儲冰泵、儲冰槽(動態儲冰)與仍併在管路之備機。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

1-1. 冰水機群組名稱：_____

a. 冰水機

項次	設備類別	設備名稱	廠牌	型式	型號	馬力(HP)	冷凍噸數(RT)	台數
1								
2								
3								
4								
5								

註：

1. 型式：水冷容積式(含渦卷式、往復式、螺旋式)、水冷離心式、氣冷式、熱回收式、其他。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

b. 冰水泵

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

c. 冷卻水泵

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

d. 冷卻水塔

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

e. 其他附屬設備

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：

1. 其他附屬設備包含：區域泵、中繼泵、融冰泵、儲冰泵、儲冰槽(動態儲冰)等。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。


f. 冰水機群組系統能源效率(單一群組冰水主機總容量達1千冷凍噸以上)^(註1)

冰水機群組名稱	月份	月耗電量(kWh)	冰水機群組系統負荷(RTh)	效率值(kW/RT)	備註
	1月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	2月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	3月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	4月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	5月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	6月				☐ 整月未開機 ☐ 其他

	7 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	8 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	9 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	10 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	11 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	12 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他

* 註：

1. 冰水機群組系統包含冰水主機與附屬設備，單一群組內「冰水主機」(含備用機)總容量達 1 千冷凍噸以上者，應填寫本表。
2. 當年度新適用之能源用戶得免填「冰水機群組系統能源效率」內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手設置必要之裝置進行量測，以供次年度申報填寫。
3. 電力計、流量計及溫度計裝置點，示意如下圖。電力計量測範圍須包含冰水主機與附屬設備。

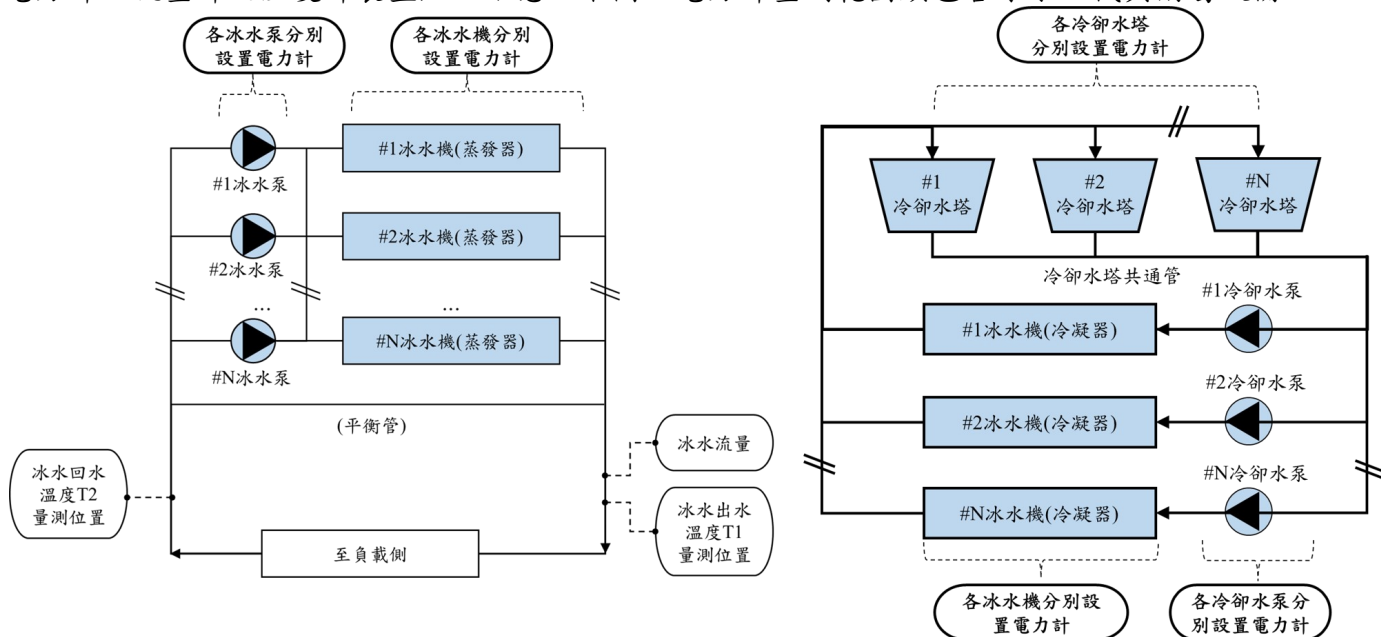

4. 請貴能源用戶每小時確實量測並記錄冰水機與附屬設備耗電量後，加總計算各月耗電量並填報於本表，另逐時記錄冰水機群組共管處之出水溫度、回水溫度與冰水流量，以供計算其系統負荷值。相關量測及計算紀錄，應至少保存五年。
5. 小時冰水機群組系統負荷=流體密度×每小時平均冰水流量×比熱容×每小時平均溫差×運轉時間。
6. 月冰水機群組系統負荷=當月份之每小時冰水機群組系統負荷總和。
7. 冰水機群組系統負荷及效率值之計算範例：
假定某公司冰水機群組系統 A 每日運轉 8 小時，其第一小時平均冰水流量為 12,000 公升/分鐘 (LPM)，冰水共管平均出水溫度 7°C、冰水共管平均回水溫度 12°C，以水為流體，則密度為 1 kg/L、比熱容為 1.0 kcal/(kg·°C)、1 美制冷凍噸(RT)等於 3,024 (kcal/h)，則第一小時冰水機群組系統功率為：

$$1 \text{ (kg/L)} \times 12,000 \text{ (L/min)} \times 1.0 \text{ kcal/(kg} \cdot \text{°C)} \times (12\text{°C} - 7\text{°C}) \times 60 \text{ (min/h)} = 3,600,000 \text{ (kcal/h)} \approx 1,190 \text{ RT}$$
 亦即該小時系統負荷為 1,190RT×1hr=1,190RTh。
8. 以上述公式逐小時計算冰水機群組系統負荷分別為：
 1,190 RTh、1,100 RTh、1,200 RTh、1,200 RTh、1,100 RTh、1,300 RTh、1,280 RTh、1,180 RTh，
 則當日冰水機群組系統總負荷為 9,550 RTh。依前述邏輯可計算每日之負荷，將每日之負荷加總即為「月冰水機群組系統負荷」。
 若當月份冰水機群組系統總耗電量為 1,400,000 kWh，「冰水機群組系統負荷」為 2,000,000 RTh，則系統效率值為 $1,400,000 \text{ kWh} / 2,000,000 \text{ RTh} = 0.7 \text{ (kW/RT)}$ 。

2. 壓縮空氣系統列表

項次	壓縮空氣系統名稱 (註)
1	
2	
3	

註：

1. 「壓縮空氣系統」：指由空壓機一台(含)或多台並聯，其後連接穩壓空氣桶、精密過濾器與附屬設備所組成。「空壓機」指出口額定壓力在 $7\sim 14\pm 0.5 \text{ kgf/cm}^2$ 之三相電動機驅動之空氣壓縮機，其運作是將大氣中的空氣經壓縮機壓縮後產生加壓氣體。「空壓機」如：往復式空壓機、螺旋式空壓機、螺桿式空壓機、渦卷式空壓機、離心式空壓機、仍併在供電迴路及管路未拆除之備機。壓縮空氣系統之附屬設備如：冷凍式乾燥機、吸附式乾燥機、水冷用水泵、水冷用冷卻水塔。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

2-1. 壓縮空氣系統名稱：_____

a. 空壓機

項次	設備類別	設備名稱	廠牌	型式	型號	馬力(HP)	台數
1							
2							
3							
4							
5							

註：

1. 型式：往復式、螺旋式、螺桿式、渦卷式、離心式、其他。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

b. 冷凍式乾燥機

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

c. 吸附式乾燥機

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

d. 其他附屬設備

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：


1. 其他附屬設備包含：水冷用水泵、水冷用冷卻水塔等。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

e. 壓縮空氣系統能源效率(單一系統空壓機總功率達五百馬力以上)^(註1)

壓縮空氣系統名稱	月份	月耗電量(kWh)	月供氣量(m ³)	效率值(kW/CMM)	備註
	1月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	2月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	3月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	4月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	5月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	6月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	7月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	8月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	9月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	10月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	11月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	12月				☐ 整月未開機 ☐ 其他

* 註：

1. 「壓縮空氣系統」包含空壓機、穩壓空氣桶、精密過濾器與附屬設備(如冷凍式乾燥機、吸附式乾燥機、水冷用水泵、水冷用冷卻水塔等)，單一系統內「空壓機」(含備用機)總功率達五百馬力以上者，應填寫本表。
2. 當年度新適用之能源用戶得免填「壓縮空氣系統能源效率」內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手設置必要之裝置進行量測，以供次年度申報填寫。
3. 電力計及空氣流量計裝置點，示意如下。電力計量測範圍須包含空壓機與附屬設備。

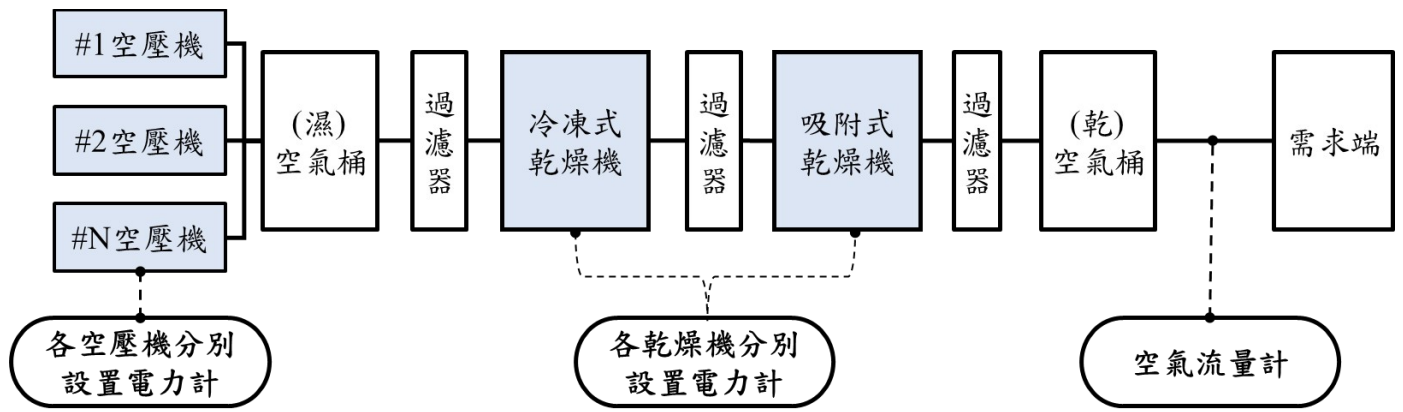

4. 請貴能源用戶每小時確實量測壓縮空氣系統之供氣量，並記錄空壓機與附屬設備每小時耗電量後，加總計算各月耗電量並填報於本表，相關量測及計算紀錄，應至少保存五年。
5. 小時耗電量=空壓機小時耗電量+冷凍式乾燥機小時耗電量+吸附式乾燥機小時耗電量。
6. 月耗電量=當月份之每小時壓縮空氣系統耗電量總和。
7. 小時供氣量=設置於壓縮空氣系統乾燥機後流量計所記錄之供氣量。
8. 月供氣量=當月份之每小時壓縮空氣系統供氣量總和。
9. 壓縮空氣系統效率值之計算範例：

氣電比(kWh/m^3)=產出 1m^3 壓縮空氣所消耗的電能=耗電量(kWh)/供氣量(m^3)。

壓縮空氣系統效率值(kW/CMM)=[輸入功率 kW]/[出氣量(m^3/min)]=氣電比(kWh/m^3) $\times 60$ 。

假定某公司壓縮空氣系統「小時供氣量」為 655m^3 ，「小時耗電量」為 95kWh 。

則氣電比=小時耗電量/小時供氣量= $95\text{kWh}/655\text{m}^3=0.15\text{kWh/m}^3$ 。

壓縮空氣系統效率值= $0.15\text{kWh/m}^3\times 60=8.7(\text{kW/CMM})$ 。

[illegible]

[illegible]

1. 當年度新適用之能源用戶得免填表十內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手規劃並實施節能措施使平均年節電率達1%以上，以供次年度申報填寫。
2. 節約能源措施代碼請參照附錄一之說明。
3. 本表為追蹤用戶去年表十一之一「節約能源措施及執行計畫表」實際執行成效，填寫之執行措施如為去年表十一之一之規劃項目，請勾選☐規劃執行，反之請勾選☐新增措施。
4. 「跨年度成效」為節能效益分2年度申報之節能措施，節能量計算跨年度，例如：112年8月完成某項節能措施，節能效益認列期間為112年9月起至113年8月止(最多以12個月為限)；其中112年度4個月之節能效益已於上一年度填報此表單(勾選☐當年度計畫)，113年度8個月之節能效益則於今年填報此表單(勾選☐跨年度成效)。
5. 「當年度計畫」為當年度執行之節能措施，說明：例如113年1月完成某項節能措施，節能效益認列期間為113年2月起至114年1月止(最多以12個月為限)，其中113年度11個月之節能效益於今年填報此表單(勾選☐當年度計畫)，114年度1個月之節能效益則於明年填報此表單(勾選☐跨年度成效)。
6. 「節能量計算」：藉由設備能源使用量量測或設備效率提升與運轉時數來計算節約燃料油、電、燃料煤、天然氣、液化石油氣等能源之節約數量。
7. 同一項節約措施如可節省2種能源以上，請填「節能量計算(第二種能源)」，如有第3種以上節省能源，請自行增加「節能量計算(第三種能源)」之欄位。
8. 計算結果單位同「節約能源種類」選項括號內之單位，如設備有負載率或使用率需考量，請填寫正確全年操作時數並於「數值來源與單位說明區」中說明。
9. 「本項能源總節能量」係由「主要節能量公式套用」中任選公式計算結果之總和。
10. 「效益金額計算」為措施產生之各種節約能源量，各別乘上平均購買單價後加總所得，該項欄位單位為「千元」，請注意。
11. 「實際投資金額」請列舉投資項目、規格、單價及台數，進行相乘後所得，該項欄位單位為「千元」，請注意。

表十之二、113 年節約能源措施執行成效分析表

項次 (註1)	實際投資金額 (千元)	執行計畫完成 年月		認列期間 (註2)		效益 金額 (千元)	節 約 能 源 量							
				起月	迄月		電力 (度)	燃料煤 (公噸)	燃料油 (公秉)	液化石 油氣 (公斤)	天然氣 (立方 公尺)	柴油 (公秉)	購入蒸汽 (公噸)	其他
1			年											
			月											
2			年											
			月											
3			年											
			月											
4			年											
			月											
5			年											
			月											
6			年											
			月											
7			年											
			月											
8			年											
			月											
合計														

註：

1. 項次同表十之一之項次。
2. 「認列期間」說明：例如於 113 年 5 月完成某項節能措施，節能量之計算期間自 113 年 6 月起至 114 年 5 月止(最多以 12 個月為限)。因屬跨年度成效，113 年 6 月至 12 月之節能量請填入表十之二，分別於(起月)和(迄月)欄填入 6 和 12，並計算該期間節能量填入「節約能源量」欄內，114 年 1 月至 5 月之節能量請填入表十一之二。

表十之三、113 年節約熱能、需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案與再生能源自發自用之節電量換算

(一) 節約熱能措施

節約能源種類	節熱量(kcal)			/	電力熱值 860 (kcal/kWh)	×	用戶類型 之發電效率(%)	=	節電量 (度)	節約熱能 換算之節電量 合計(度)(註1)	113 年 度用電量之 0.5%(註2)	節約熱能 認列節電量 (度)
	節約量(單位)	×	熱值									
燃料煤	(公噸)	×		/	860 (kcal/kWh)	×		=				
燃料油	(公秉)	×		/		×		=				
液化石油氣	(公斤)	×		/		×		=				
天然氣	(立方公尺)	×		/		×		=				
柴油	(公秉)	×		/		×		=				
購入蒸汽	(公噸)	×		/		×		=				
其他()		×		/		×		=				
其他()		×		/		×		=				
其他()		×		/		×		=				

註：

1. 節約熱能換算之節電量：

公式：節約熱能換算節電量之轉換效率係數

用戶類型	火力電廠	汽電共生廠	其餘能源用戶
轉換效率係數	40%	20%	10%

案例：某用戶進行鍋爐尾氣熱回收，節省天然氣 251,161 立方公尺。

節約熱能換算之節電量

= 節約量 × 熱值 ÷ 860 (千卡/度) × 10%

= 251,161 (立方公尺) × 8,000 (千卡/立方公尺) ÷ 860 (千卡/度) × 10%

= 233,638 度

2. 能源用戶每年認列節約熱能措施之「節電量合計(度)」以不超過年度用電量之 0.5%(度)為限，若「節電量合計(度)」超過「年度用電量之 0.5%(度)」，則：「認列節電量(度)」= 113 年 1 月至 12 月電費單加總之用電量 × 0.5%。

3. 熱值數據請參考經濟部能源署提供之熱值統計數據。(能源署網站 (<https://www.moeaea.gov.tw>) 首頁 > 能源統計 > 出版品 > 能源統計月報 > 附錄 > 能源產品單位熱值)

(二) 需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案

月份	台電電號	措施名稱 (註1)(註4)	方案細項 (註1)(註4)	實際抑低量(瓩) (註3)	×	抑低時數(小時)	=	認列節電量(度) (註2)
1					×		=	
2					×		=	
3					×		=	
4					×		=	
5					×		=	
6					×		=	
7					×		=	
8					×		=	
9					×		=	
10					×		=	
11					×		=	

月份	台電電號	措施名稱 (註1)(註4)	方案細項 (註1)(註4)	實際抑低量(瓩) (註3)	×	抑低時數(小時)	=	認列節電量(度) (註2)
12					×		=	
合計(度)								

註：

1. 參與執行台電需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案，如下表措施對應方案，皆可認列為節電量。

措施名稱	代號	方案細項	措施名稱	代號	方案細項
計畫性調整 用電措施	(a)	月選8日型	儲冷式空調系統 離峰用電措施	(l)	儲冷式空調系統離峰用電措施
	(b)	日選時段型			
即時性 調整用電措施	(c)	保證反應型	再生能源義務用戶 儲能調整用電措施	(m)	義務時數型
	(d)	彈性反應型		(n)	累進回饋型
需量競價 措施	(e)	經濟型	其他	(z)	其他(____)
	(f)	可靠型			
	(g)	聯合型			
智慧型 調整用電措施	(h)	校園空調型			
需量反應參與 日前輔助服務	(i)	即時備轉容量			
	(j)	補充備轉容量			
	(k)	調頻備轉容量			

2. 公式：需量反應措施認列節電量 = 實際抑低量(瓩) × 抑低時數(小時)。

例：以需量競價措施(e)經濟型為例，某用戶於3月中有4天執行抑低，4天合計抑低2,105瓩，每天執行2小時，計算節電量為2,105瓩 × 2小時 = 4,210度。

3. 實際抑低量(非調降契約容量)須有台灣電力股份有限公司之佐證資料(編號____)。

4. 若參與「需量反應參與日前輔助服務」措施，佐證資料請提供聚合商提供之各月執行報告及列管電號「調度執行績效彙總表」，彙總表須加蓋聚合商大小印及能源用戶大小印後掃描上傳(編號____)。

(三) 再生能源自發自用 (註1)

序號	再生能源 種類 (註2)	再生能源設 備登記電號 (註3)	設置區域 (註4)	設置時間 (註4)	裝置容量 (瓩)	年發電量 (度)	回售台電電量 (度)	自發自用 認列節電量 (度) (註5)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				
3				民國__年__月__日				
4				民國__年__月__日				
5				民國__年__月__日				
合計								

註：

1. 再生能源自發自用，可認列一年節電措施。
2. 再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」。(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)

案例：某用戶於廠房上方設置611kW之太陽能發電系統，113年全年發電量為815,051度，皆為自用電 = 認列節電量815,051度。

- 3.請填寫發電業執照、自用發電設備登記證或設備登記文件上所登記之併聯電號於「再生能源設備登記電號」欄位。
- 4.「設置區域」請填寫再生能源裝設之位置，如：A棟廠房屋頂A區；「設置時間」請填寫再生能源設備驗收竣工日期，並需提供驗收竣工證明。
- 5.僅受列管電號範圍內之再生能源自發自用電量可認列為節電量，回售台電公司之發電量不能認列為節電量，各項再生能源申報資料均需提供佐證資料。
- 6.提供申報資料年自發自用全年度數佐證資料（編號 _____）。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

表十之四、113 年年度節電率^(註 1)

項目	節電成效		
年度節電量 ^(註 2) (度)	項目		措施成效(度) 措施成效合計值(度) (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	(a)	節約電能措施	
	(b)	節約熱能措施	
	(c)	需量反應負載管理相關措施 及電力交易平台方案	
	(d)	再生能源自發自用措施	
年度用電量 (度)	計算勾選		計算值(度)(f)
	☐ 113 年全年實際用電量 ^(註 3)		
	113 年電力使用具下列情形者，其用電量可於 113 年全年實際用電量中扣除： ☐ 113 年啟用新增產線生產新產品之用電量：____度 ^(註 4) 。 ☐ 113 年製程開發研究所增加之用電量：____度 ^(註 5) 。 ☐ 依「能源管理法」第 16 條所送能源使用說明書經經濟部核准範疇之用電量：____度。 ☐ 113 年配合循環經濟政策推動之原料或廢棄物前處理所增加之用電量：____度。 ☐ 113 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素所增加之用電量：____度 ^(註 6) 。 ☐ 113 年為配合新法規所增加之用電量：____度 ^{(註 7)(註 8)} 。 上述已勾選之項目總用電量加總(g)：____度。 佐證資料(編號____)		
113 年度節電率(%) $\frac{e}{e+f-g} \times 100 \%$			
104~113 年 平均年節電率(%)			

註：

1. 「依能源管理法第 16 條所稱大型投資生產計畫新設能源使用設施，所送能源使用說明書經經濟部核准之用戶」或其他經經濟部認定排除適用「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」之能源用戶無需填列本表，惟需提供經經濟部核可之佐證資料。
2. 113 年全年實際用電量(度)係指受列管電號填於「表六之一」之 12 個月「購入電力」+「自備發電量」-「售電量」。購入電力：購入電力+再生能源之轉供度數。自備發電量：汽電共生之毛發電量+再生能源之自用電量+再生能源之售電量+廢熱發電+緊急發電。售電量：汽電共生之售電量+再生能源之售電量。
3. 113 年全年實際用電量(度)係指受列管電號填於「表六之一」之 12 個月「購入電力」+「自備發電量」-「售電量」。購入電力：購入電力+再生能源之轉供度數。自備發電量：汽電共生之毛發電量+再生能源之自用電量+再生能源之售電量+廢熱發電+緊急發電。售電量：汽電共生之售電量+再生能源之售電量。
4. 提供 113 年新增產線使用電量(度)，單位產品耗能以及產線主要耗能設備規格等。
5. 提供 113 年製程開發研究之說明及其使用電量(度)。
6. 提供 113 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素說明及其使用電量(度)。
7. 提供 113 年為配合新法規(例如：食品安全衛生規範和環保法規)所新增用電量(度)及佐證資料(如新增設備完工證明等)。
8. 說明為符合 113 年新法規所配合執行之措施，須包含法規公告前之電能使用狀況說明、法規公告後之電能使用狀況說明，內容需包含設備名稱、設備規格、設備數量、投資金額、操作時數、操作調整內容、增加之電能使用量計算說明等。

表十之五、113 年平均年節電率未達 1%說明^(註 1)

項次	類別(單選)	內容
1	☐ 113 年停工、停產、遷廠、關廠、廠房合併。 (註 2)	說明：
2	☐ 新廠運轉時間未滿一年。(註 3)	說明：
3	☐ 其他理由(註 4)	說明：

註：

1. 能源用戶於中華民國 104 年至 113 年之執行計畫，其平均年節電率應達 1%以上。違反者，依有關法令規定處理。
2. 提供 113 年停工、停產、遷廠、關廠、廠房合併事實認定證明或拆遷工程資料佐證。
3. 營運時間係指正式營運時間不足 12 個月，用電時間係指台電電號用電不足 12 個月，正式營運時間須提供佐證資料(如新聞稿、貴單位網站資訊等)。
4. 其他理由應為具體事項並提供佐證資料，若為資金、人力、技術缺乏或營運不佳，經濟部得不予核定。

表十之六、歷年平均年節電率總表^(註 1)

年度	年度節電量(度) ^(註 2)	年度用電量(度)	平均年節電率(%) ^(註 3)
104 年	S_{104}	C_{104}	R_{104}
105 年	S_{105}	C_{105}	R_{105}
106 年	S_{106}	C_{106}	R_{106}
107 年	S_{107}	C_{107}	R_{107}
108 年	S_{108}	C_{108}	R_{108}
109 年	S_{109}	C_{109}	R_{109}
110 年	S_{110}	C_{110}	R_{110}
111 年	S_{111}	C_{111}	R_{111}
112 年	S_{112}	C_{112}	R_{112}
113 年	S_{113}	C_{113}	R_{113}

註：

1. 自 105 年開始填報此表，並填於 104 年之欄位，106 年須填 104 年及 105 年 2 個欄位，以此類推，114 年則填滿 104~113 年欄位。
2. 「年度節電量」指能源用戶實施各項節電措施，每年度節省之用電量，其計算期間，自實施日之次月起算，最多以十二個月為限但計算期間跨年度者，節省之用電量按年度分別計算，例如： S_{113} 指 114 年度填報表十之四中已執行節約能源措施所有節電量的加總。
3. 104 年至 113 年之平均年節電率，依下列公式計算：

$$R_{104} = S_{104} / (S_{104} + C_{104}) \times 100\%$$

$$R_{105} = (S_{104} + S_{105}) / (S_{104} + S_{105} + C_{104} + C_{105}) \times 100\%$$

$$R_{106} = (S_{104} + S_{105} + S_{106}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + C_{104} + C_{105} + C_{106}) \times 100\%$$

$$R_{107} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107}) \times 100\%$$

$$R_{108} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108}) \times 100\%$$

$$R_{109} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109}) \times 100\%$$

$$R_{110} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109} + C_{110}) \times 100\%$$

$$R_{111} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109} + C_{110} + C_{111}) \times 100\%$$

$$R_{112} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + S_{112}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + S_{112} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109} + C_{110} + C_{111} + C_{112}) \times 100\%$$

$$R_{113} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + S_{112} + S_{113}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + S_{112} + S_{113} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109} + C_{110} + C_{111} + C_{112} + C_{113}) \times 100\%$$

項次	節約能源 措施年度	節約能 源措施	節約能源 措施代碼 (註 1)	上年度規 劃並執行	措施執行 說明	節約能源量及金額計算(註 4)(註 5)																																																																																				
1	☐ 跨年度成效(註 2) ☐ 當年度計畫(註 3)			☐ 規劃執 行 ☐ 新增措 施	(1)實施區域 (2)施行對象 (設備或器具) (3)具體作法	一、節約能源種類(擇一) ☐電力 (度) ☐燃料煤 (公噸) ☐燃料油 (公秉) ☐液化石 油氣 (公斤) ☐天然氣 (立方公尺) ☐柴油 (公秉) ☐購入蒸汽 (公噸) ☐其他 () 二、數值來源與單位說明區(註 6)： 三、主要節能量公式套用(擇一)： 公式(1)：系統或單項設備全年總耗能 × 提升效益(%) × 認列月數比例 <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統或單 項設備全 年總耗能</th> <th>×</th> <th>提升效益 %</th> <th>×</th> <th>認列月數 比例</th> <th>/</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>節能量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>×</td> <td>%</td> <td>×</td> <td></td> <td>/</td> <td>12</td> <td>=</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 公式(2)：設備功率/容量 × 台數 × 全年操作時數(hr) × 提升效益(%) × 認列月數比例 <table border="1"> <thead> <tr> <th>備功率/ 容量</th> <th>×</th> <th>台數</th> <th>×</th> <th>全年 操作 時數</th> <th>hr</th> <th>×</th> <th>提升 效 益</th> <th>×</th> <th>認列月 數比例</th> <th>/</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>節 能 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>×</td> <td>台</td> <td>×</td> <td></td> <td>hr</td> <td>×</td> <td>%</td> <td>×</td> <td></td> <td>/</td> <td>12</td> <td>=</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 公式(3)：全年改善效益×認列月數比例 <table border="1"> <thead> <tr> <th>全年改善效益</th> <th>×</th> <th>認列月數 比例</th> <th>/</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>節能量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>×</td> <td></td> <td>/</td> <td>12</td> <td>=</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 四、本項能源總節能量：_____ (註 7)。 效益金額計算 一、各項能源購買單價與節約金額計算： 1.節約能源量 × 平均能源購買單價 / 1000 <table border="1"> <thead> <tr> <th>節約能源量</th> <th>×</th> <th>平均能源 購買單價</th> <th>元/</th> <th>1000</th> <th>=</th> <th>效益金額</th> <th>千元</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>×</td> <td></td> <td>元/</td> <td>1000</td> <td>=</td> <td></td> <td>千元</td> </tr> </tbody> </table> 二、其他效益說明與計算： 1. 效益名稱：效益金額 <table border="1"> <thead> <tr> <th>效益名稱</th> <th>:</th> <th>效益金額</th> <th>千元</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 三、本項總效益金額：____千元(註 8)。	系統或單 項設備全 年總耗能	×	提升效益 %	×	認列月數 比例	/	12	=	節能量		×	%	×		/	12	=		備功率/ 容量	×	台數	×	全年 操作 時數	hr	×	提升 效 益	×	認列月 數比例	/	12	=	節 能 量		×	台	×		hr	×	%	×		/	12	=		全年改善效益	×	認列月數 比例	/	12	=	節能量		×		/	12	=		節約能源量	×	平均能源 購買單價	元/	1000	=	效益金額	千元		×		元/	1000	=		千元	效益名稱	:	效益金額	千元		:		
系統或單 項設備全 年總耗能	×	提升效益 %	×	認列月數 比例	/	12	=	節能量																																																																																		
	×	%	×		/	12	=																																																																																			
備功率/ 容量	×	台數	×	全年 操作 時數	hr	×	提升 效 益	×	認列月 數比例	/	12	=	節 能 量																																																																													
	×	台	×		hr	×	%	×		/	12	=																																																																														
全年改善效益	×	認列月數 比例	/	12	=	節能量																																																																																				
	×		/	12	=																																																																																					
節約能源量	×	平均能源 購買單價	元/	1000	=	效益金額	千元																																																																																			
	×		元/	1000	=		千元																																																																																			
效益名稱	:	效益金額	千元																																																																																							
	:																																																																																									

[illegible]

註：

1. 節約能源措施代碼請參照附錄一之說明。
2. 上年度(113 年)已規劃並執行之節能措施，節能量計算跨年度至當年(114 年)。例如 113 年 8 月完成某項節能措施，節能量之計算期間自 113 年 9 月起至 114 年 8 月止(最多以 12 個月為限)。其中 113 年 9~12 月之預計節能效益已於上年度填報此表單(勾選□當年度計畫)，114 年 1~8 月之預計節能效益則於今年填報此表單(勾選□跨年度成效)。
3. 當年度(114 年)規劃執行之節能措施(例如 114 年 6 月規劃完成某項節能措施)，當年可認列的預定節能量為 7~12 月，填寫此表單並請勾選□當年度計畫。
4. 「預估節能量計算」：藉由設備能源使用量量測或設備效率提升與運轉時數來計算節約燃料油、電、燃料煤、天然氣、液化石油氣等能源之節約數量。
5. 同一項節約措施如可節省 2 種能源以上，請填「預估節能量計算(第二種能源)」，如有第 3 種以上節省能源，請自行增加「預估節能量計算(第三種能源)」之欄位。
6. 計算結果單位同「節約能源種類」選項括號內之單位，如設備有負載率或使用率需考量，請填寫正確全年操作時數並於「數值來源與單位說明區」中說明。
7. 「本項能源總節能量」係由「主要節能量公式套用」中任選公式計算結果之總和。
8. 「效益金額計算」為措施產生之各種節約能源量，各別乘上平均購買單價後加總所得，該項欄位單位為「千元」，請注意。
9. 「預估投資金額」請列舉投資項目、規格、單價及台數，進行相乘後所得，該項欄位單位為「千元」，請注意。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

表十一之二、114 年節約能源措施暨節能量預估情形^(註 1)

節約能源目標：節電__%，節熱__%。

項次 (註2)	預估投資金額 (千元)	預計執行計畫 完成年月		預計認列期間 (註3)			預 估 節 約 能 源 量							
				年度	起月	迄月	電力 (度)	燃料煤 (公噸)	燃料油 (公秉)	液化石油 氣 (公斤)	天然氣 (立方公 尺)	柴油 (公秉)	購入蒸汽 (公噸)	其他
1			年											
			月											
2			年											
			月											
3			年											
			月											
4			年											
			月											
5			年											
			月											
6			年											
			月											
7			年											
			月											
合計														

註：

- 依據能源管理法之規定，能源用戶每年需訂定節約能源目標及執行計畫，請依貴用戶之業務特性制定相關計畫。
- 項次同表十一之一之項次。
- 「預計認列期間」說明：例如於 114 年 5 月完成某項節能措施，預計節能量之計算期間自 114 年 6 月起至 115 年 5 月止(最多以 12 個月為限)。則 114 年 6 月至 12 月之預計節能量請填入表十一之一並勾選 ☐ 當年度計畫，分別於(起月)和(迄月)欄填入 6 和 12，並計算該期間預計節能量填入「預估節約能源量」欄內。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

表十一之三、114 年需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案與再生能源自發自用之節電量換算

(一) 需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案

月份	台電電號	措施名稱 (註 1)	方案細項 (註 1)	預估抑低量(瓩)	×	抑低時數(小時)	=	認列節電量(度) (註 2)
1					×		=	
2					×		=	
3					×		=	
4					×		=	
5					×		=	
6					×		=	
7					×		=	
8					×		=	
9					×		=	
10					×		=	
11					×		=	
12					×		=	
合計(度)								

註：

1. 參與執行台電需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案，如下表措施對應方案，皆可認列為節電量。

措施名稱	代號	方案細項	措施名稱	代號	方案細項
計畫性調整 用電措施	(a)	月選 8 日型	儲冷式空調系統 離峰用電措施	(l)	儲冷式空調系統離峰用電措施
	(b)	日選時段型			
即時性 調整用電措施	(c)	保證反應型	再生能源義務用戶 儲能調整用電措施	(m)	義務時數型
	(d)	彈性反應型		(n)	累進回饋型
需量競價 措施	(e)	經濟型	其他	(z)	其他(____)
	(f)	可靠型			
	(g)	聯合型			
智慧型 調整用電措施	(h)	校園空調型			
需量反應參與 日前輔助服務	(i)	即時備轉容量			
	(j)	補充備轉容量			
	(k)	調頻備轉容量			

2. 公式：需量反應措施認列節電量 = 預估抑低量(瓩) × 抑低時數(小時)。

例：以需量競價措施(e)經濟型為例，某用戶於3月中有4天執行抑低，4天合計抑低2,105 瓩，每天執行2小時，計算節電量為2,105 瓩 × 2 小時 = 4,210 度。

3. 實際抑低量(非抑低契約容量)須有台灣電力股份有限公司之佐證資料(編號____)。

(二) 再生能源自發自用^(註1)

序號	再生能源種類 (註2)	再生能源設備登記電號 (註3)	設置區域 (註4)	設置時間 (註4)	裝置容量 (瓩)	年發電量 (度)	回售台電電量 (度)	自發自用 認列節電量 (度) (註5)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				
3				民國__年__月__日				
4				民國__年__月__日				
5				民國__年__月__日				
合計								

註：

1. 再生能源自發自用，可認列一年節電措施。
2. 再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」。(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)
案例：某用戶於廠房上方設置 611kW 之太陽能發電系統，預估 114 年全年發電量為 815,051 度，皆為自用電 = 認列節電量 815,051 度。
3. 如為既有設備，請填寫發電業執照、自用發電設備登記證或設備登記文件上所登記之併聯電號於「再生能源設備登記電號」欄位。
4. 「設置區域」請填寫再生能源裝設之位置，如：A 棟廠房屋頂 A 區；「設置時間」請填寫再生能源設備驗收竣工日期，並需提供驗收竣工證明。
5. 僅受列管電號範圍內之再生能源自發自用電量可認列為節電量，回售台電公司之發電量不能認列為節電量，各項再生能源申報資料均需提供佐證資料。
6. 提供申報資料年自發自用全年度數佐證資料(編號 ____)。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

表十一之四、114 年年度用電量估算

項目	節電成效	
年度用電量 (度)(註 1)	計算勾選	估算值(度)
	☐ 沿用 113 年全年實際用電量(註 2)	
	114 年電力使用具下列情形者，其用電量可於年度用電量中扣除： ☐ 114 年啟用新增產線生產新產品之用電量：____度(註 3)。 ☐ 114 年製程開發研究所增加之用電量：____度(註 4)。 ☐ 依「能源管理法」第 16 條所送能源使用說明書經經濟部核准範疇之用電量：____度(註 5)。能源使用說明書核准日期及文號：____年____月____日 字第____號 ☐ 114 年配合循環經濟政策推動之原料或廢棄物前處理所增加之用電量：____度。 ☐ 114 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素所增加之用電量：____度(註 6)。 ☐ 114 年為配合新法規所增加之用電量：____度(註 7)(註 8)。 上述已勾選之項目總用電量加總：____度。 佐證資料(編號____)	
	☐ 其他估算方式(註 9)	估算值(度)
	估算說明：	

註：

1. 年度用電量為能源用戶自行估算 114 年的全年用電量(度)。
2. 沿用 113 年全年實際用電量(度)係指預期 114 年全年用電量與 113 年相同。
3. 提供 114 年新增產線使用電量(度)，單位產品耗能以及產線主要耗能設備規格等。
4. 提供 114 年製程開發研究之說明及其使用電量(度)。
5. 依能源管理法第十六條第一項規定，經中央主管機關核准能源使用說明書之新設用戶，且經中央主管機關核准該能源使用說明書之日起算 5 年內者。
6. 提供 114 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素說明及其使用電量(度)。
7. 提供 114 年為配合新法規(例如：食品安全衛生規範和環保法規)所新增用電量(度)及佐證資料(如新增設備完工證明等)。
8. 說明為符合 114 年新法規所配合執行之措施，須包含法規公告前之電能使用狀況說明、法規公告後之電能使用狀況說明，內容需包含設備名稱、設備規格、設備數量、投資金額、操作時數、操作調整內容、增加之電能使用量計算說明等。
9. 其他估算方式需填寫估算方法或估算公式。

附錄一：節約能源措施代碼參照表^(註)

1.系統與設備類別節約能源措施代碼參照表

系統類別	類別代碼	設備類別	類別代碼	系統類別	類別代碼	設備類別	類別代碼
製程設備	A	-	Z	馬達設備	G	製程設備馬達	A
						冰水主機馬達	B
						空壓機馬達	C
						傳送馬達	D
						送排風馬達	E
						抽水泵	F
						其他設備	G
空調設備	B	冰水主機	A	鍋爐設備	H	水管式鍋爐	A
		冰水泵	B			煙管式鍋爐	B
		區域水泵	C			熱媒式鍋爐	C
		冷卻水塔	D			貫流式鍋爐	D
		空調箱	E			廢熱鍋爐	E
		儲冰系統	F			熱水鍋爐	F
		其他設備	G			電熱鍋爐	G
						其他型式鍋爐	H
						送風機	I
						引風機	J
						抽水泵	K
空壓設備	C	空壓機	A	汽電共生系統	I	發電鍋爐	A
		乾燥機	B			渦輪機	B
		過濾器	C			發電機	C
		進氣風管	D			送風機	D
		冷卻水塔	E			引風機	E
		空壓機管路	F			抽水泵	F
		廢熱利用設備	G			其他附屬設備	G
		其他設備	H				
照明設備	D	螢光燈	A	蒸汽系統	J	蒸汽管路	A
		水銀燈	B			保溫	B
		高壓鈉燈	C			閥	C
		複金屬燈	D			其他附屬設備	D
		LED 燈	E	加熱爐	K	送風機	A
		自動點滅設備	F			引風機	B
		其他設備	G			其他附屬設備	C
冷凍冷藏	E	冷凍設備	A	裂解爐	L	送風機	A
		冷藏設備	B			引風機	B
		其他設備	C			其他附屬設備	C
電力系統	F	供電設備	A	其他	Z	污水排水設備	A
		變壓器	B			給水設備	B
		電容器	C			電梯	C
		其他設備	D			其他設備	D

2.措施類別節約能源措施代碼參照表

方法代碼	節能手法
01	汰舊換新
02	參數調整
03	變速或變頻調控
04	設備(單元)改善
05	維護保養
06	管理措施
07	其他

註：請依實際之節約能源措施代碼。編碼方式請參照上表先選擇「系統類別」之「類別代碼」、「設備類別」之「類別代碼」，搭配「節能方法」之「方法代碼」。舉例如下：

節能措施	代碼
冰水泵汰舊換新	BB01
水管式鍋爐調降空燃比	HA02
空壓機加裝變頻控制器	CA03
照明採用電子式安定器	DF04
冰水主機維護保養	BA05

附錄二：能源種類、編碼及單位參照表^(註)

能源種類	能源編碼	計量單位	能源種類	能源編碼	計量單位	能源種類	能源編碼	計量單位
煉焦煤	C01	公噸	煉油氣	O01	立方公尺	蔗渣	Z09	公噸
燃料煤	C02	公噸	液化石油氣	O02	公斤	木質顆粒	Z10	公噸
無煙煤	C03	公噸	丙烷混合氣	O03	公升	棕櫚殼	Z11	公噸
亞煙煤	C04	公噸	煤油	O04	公升	菇類栽培介質廢棄物	Z12	公噸
焦炭	C05	公噸	柴油	O05	公升	大豆油	Z13	公噸
煤球	C06	公噸	燃料油	O06	公秉	塔底油	Z14	公秉
焦爐氣	C07	千立方公尺	石油焦	O07	公噸	殘渣油	Z15	公秉
高爐氣	C08	千立方公尺	廢輪胎	Z01	公噸	甲醇	Z16	公斤
轉爐氣	C09	千立方公尺	廢機油	Z02	公秉	木材	Z17	公噸
煤氣(混合)	C10	千立方公尺	造紙排渣	Z03	公噸	(請自訂)	Z99	(請自訂)
水煤漿	C11	公噸	污泥	Z04	公噸			
電力	E01	度	木屑	Z05	公噸			
天然氣	L01	立方公尺	稻殼	Z06	公噸			
液化天然氣	L02	立方公尺	黑液	Z07	公噸			
燃料氣	L03	千立方公尺	垃圾	Z08	公噸			

註：如有使用非上表條列之能源，請由 Z99 編列貴廠之能源使用種類與單位。

附錄三、合併申報申請表

申請日期 ____ 年 ____ 月 ____ 日

一、申請合併之電號及用戶編號

申報 用戶編號	申請單位				申請理由
	公司名稱	電號	申請人	聯絡電話	
用戶地址					
合併申報					
用戶編號	電號	經常契約容量	啟用/停用		
			☐ 啟用		
電號地址				☐ 停用	

註：如有以下其一情形者，且經實地勘查符合者，得向主管機關申請合併申報：

- 1.同一地址多電號，例如：中山路1號、中山路1號2樓；
- 2.不同地址需相鄰，且證明用電(能)無法分割，例如：中山路1號、中山路1-1號、中山路3號。

二、佐證資料(例如：衛星圖、建築平面圖…)

--	--

公司章(印鑑)	能源管理人員簽名或蓋章_____ 填表人簽名或蓋章_____ 能源用戶負責人簽名或蓋章_____
--	---

附錄四、產業園區、科學園區及科技產業園區清單

編號	名稱	類型
1	土城產業園區	產業園區
2	大甲幼獅產業園區	產業園區
3	大里產業園區	產業園區
4	大武崙產業園區	產業園區
5	仁大產業園區(大社)	產業園區
6	大發產業園區	產業園區
7	大園產業園區	產業園區
8	中壢產業園區	產業園區
9	仁大產業園區(仁武)	產業園區
10	元長產業園區	產業園區
11	內埔產業園區	產業園區
12	斗六產業園區	產業園區
13	台中產業園區	產業園區
14	台中港關連產業園區	產業園區
15	台南產業園區	產業園區
16	平鎮產業園區	產業園區
17	民雄產業園區	產業園區
18	永安產業園區	產業園區
19	永康產業園區	產業園區
20	田中產業園區	產業園區
21	光華產業園區	產業園區
22	全興產業園區	產業園區
23	安平產業園區	產業園區
24	朴子產業園區	產業園區
25	竹山產業園區	產業園區
26	竹南產業園區	產業園區
27	利澤產業園區	產業園區
28	和平產業園區	產業園區
29	官田產業園區	產業園區
30	林口產業園區	產業園區
31	林園產業園區	產業園區
32	社頭織襪產業園區	產業園區
33	芳苑產業園區	產業園區
34	南崗產業園區	產業園區
35	屏東產業園區	產業園區
36	屏南產業園區	產業園區
37	美崙產業園區	產業園區
38	桃園幼獅產業園區	產業園區
39	埤頭產業園區	產業園區
40	雲林離島式基礎產業園區	產業園區
41	雲林產業園區	產業園區
42	新北產業園區	產業園區
43	新竹產業園區	產業園區

44	新營產業園區	產業園區
45	瑞芳產業園區	產業園區
46	義竹產業園區	產業園區
47	嘉太產業園區	產業園區
48	彰濱產業園區	產業園區
49	福興產業園區	產業園區
50	銅鑼產業園區	產業園區
51	鳳山產業園區	產業園區
52	樹林產業園區	產業園區
53	頭份產業園區	產業園區
54	頭橋產業園區	產業園區
55	龍德產業園區	產業園區
56	龜山產業園區	產業園區
57	高雄臨海產業園區	產業園區
58	豐田產業園區	產業園區
59	豐樂產業園區	產業園區
60	觀音產業園區	產業園區
61	南港軟體產業園區	產業園區
62	新竹科學工業園區	科學園區
63	竹南科學園區	科學園區
64	龍潭科學園區	科學園區
65	銅鑼科學園區	科學園區
66	宜蘭科學園區	科學園區
67	新竹生物醫學園區	科學園區
68	中部科學園區(台中)	科學園區
69	中部科學園區(虎尾)	科學園區
70	中部科學園區(后里)	科學園區
71	中部科學園區(二林)	科學園區
72	中部科學園區(中興)	科學園區
73	南部科學園區(台南)	科學園區
74	南部科學園區(高雄)	科學園區
75	屏東科技園區	科技產業園區
76	高雄軟體園區	科技產業園區
77	楠梓科技園區	科技產業園區
78	臺中軟體園區	科技產業園區
79	臺中港科技園區	科技產業園區
80	臨廣科技園區	科技產業園區
81	成功物流園區	科技產業園區
82	前鎮科技園區	科技產業園區
83	潭子科技園區	科技產業園區

能源查核制度申報表

中華民國____年(火力發電廠、垃圾焚化廠、汽電共生廠)

致貴能源用戶：

1. 貴能源用戶契約用電容量超過 800 瓩，屬於經濟部依據「能源管理法」列管之能源用戶。爰請貴能源用戶依「能源管理法」第 8 條、第 9 條、第 12 條規定，填寫本申報表後，以紙本、電子檔或網路方式向經濟部辦理申報；網路申報者，請於填寫完畢後，自申報系統列印「基本資料」簽名用印並經由數位拍照或掃描後，將電子檔透過系統上傳；電子檔申報者，電子郵寄時除附上本制度申報表電子檔，須另附上同網路申報之簽名用印電子檔；紙本申報者，郵寄前請確認「基本資料」該頁已完成簽名用印。
2. 依「能源管理法」第 11 條及「能源用戶自置或委託技師或合格能源管理人員設置登記辦法」第 4 條規定，本申報表應由貴能源用戶向經濟部能源署（或能源局、能源委員會）所辦理設置登記之技師或能源管理人員負責填寫並簽名（或蓋章）。前述能源管理人員，以依「技師或能源管理人員辦理能源管理業務資格認定辦法」第 3 條參加能源管理人員訓練，並取得「能源管理人員訓練合格證書」者為限，並應依能源管理法及相關子法規定執行職務；貴能源用戶倘須調動能源管理人員職務，應先向該署辦理異動登記後，始得為之。
3. 近期內調升契約用電容量超過 800 瓩之新增能源用戶，或原登記之技師或能源管理人員已離職之能源用戶，除應指派專人填寫本申報表外，應依法儘速向經濟部能源署申請技師或能源管理人員設置登記（或異動登記）。
4. 依「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，貴能源用戶 104 年至 113 年期間之平均年節電率應達 1% 以上；另 114 年至 117 年之年度節電率目標及平均年節電率目標，應依「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」辦理。
5. 依「能源管理法」第 21 條規定，未依規定申報使用能源資料或申報不實，或未辦理技師或能源管理人員設置登記之能源用戶，由經濟部通知限期改善；屆期不改善者，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰，並再限期改善；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
6. 依「能源管理法」第 23 條規定，違反經濟部所定關於能源使用及效率之規定者，由經濟部通知限期辦理；屆期不改善者，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰，並再限期辦理；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
7. 另依「能源管理法」第 24 條規定，未依規定建立能源查核制度或未訂定或未執行節約能源目標及計畫之能源用戶，由經濟部通知限期辦理；屆期不改善者，處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰，並再限期辦理；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。

經濟部 謹致

一、填表人員

填表人員是否已由貴能源用戶依「能源管理法」第 11 條規定，向經濟部能源署(或能源局、能源委員會)完成辦理技師或能源管理人員設置登記？

☐ 是，技師或能源管理人員資料如下表：

技師或 能管員姓名	單位/職稱	設置登記核准編號 (範例：能技/節字第*****號)	登記日期		技師或能管員聯絡地址
			民國 年 月 日		
電話	分機	手機	傳真	分機	技師或能管員電子郵件

註：1.契約用電容量超過十萬瓩者，應有二名以上技師或能管員，且其中一名人員應自置之。

2.如貴能源用戶設置登記人數超過 1 人，其餘人員資料請填報於「二、其他技師或能源管理人員」。

☐ 否，填表人員資料如下表：

填表人姓名	單位/職稱	手機		填表人聯絡地址
電話	分機	傳真	分機	填表人電子郵件
未設置能源管理員原因說明(可複選)				後續設置登記改善方式
☐ 原能管員已不在職，現況為： ☐ 正在辦理能管員設置登記中，合格證書文號：能管字第_____號。 ☐ 參加能管員訓練未通過測驗。 ☐ 沒有符合參訓資格人員（專科以上學校理工科系畢業者）。 ☐ 欲委託技師或能管員，但尚未找到。 ☐ 本年度首次申報，尚未設置能管員。 ☐ 不清楚法規規定須設置能管員。 ☐ 其他：_____。				☐ 本能源用戶已規劃派員參加能管員訓練課程，並辦理後續設置登記事宜。 ☐ 本能源用戶將委託技師或合格能源管理人員。

二、其他技師或能源管理人員

請將其餘技師或能源管理人員資料填入下表：

技師或 能管員姓名	單位/職稱	設置登記核准編號 (範例：能技/節字第*****號)	登記日期	是否仍執行 能源管理業務
			民國__年__月__日	☐ 是 ☐ 否
			民國__年__月__日	☐ 是 ☐ 否
			民國__年__月__日	☐ 是 ☐ 否

註：1.如貴能源用戶已完成設置登記之技師或能源管理人員，因離職、退休、業務轉調或其他原因已不負責能源管理業務，應向經濟部能源署申請塗銷登記。

2.如上表不敷使用，請自行增列。

三、基本資料

填表日期： 年 月 日

總公司資料			
總公司名稱(註1)			
總公司地址			
代表人		統一編號	
能源用戶資料			
用戶全名		用戶編號	
統一編號		工廠登記證號	
行業編號 / 行業名稱		/	
能源使用地址			
用戶聯絡地址			
能源用戶負責人 / 職稱	/	所屬產業園區(註2)	
樓地板面積(m²)		空調使用面積(m²)	
員工人數(人)		主要產品(服務)	
能源使用狀況			
台電電號		台電經常契約容量(kW)	
非台電電號(註3)		非台電經常契約容量(kW)	
半尖峰契約容量(kW)		離峰契約容量(kW)	
緊急發電容量(kW)		汽電共生發電容量(kW)	
再生能源發電容量(kW) (註4)		工廠總能源支出占總製造成本之比例(%) (註5)	
是否為中小企業(註6)			

註：

1. 「總公司名稱」係指具法律行為能力的法人名稱，例：○○股份有限公司台南分公司，總公司名稱為「○○股份有限公司」。

2. 若能源用戶位於產業園區、科學園區或科技產業園區內，請參考附錄四填寫「所屬產業園區」欄位，若無則免填。

3. 非台電用戶者，請於「電號」欄填供電之民營電廠(IPP)、汽電共生廠之廠名，並填入所屬電號，例：○○汽電股份有限公司/○○○○○電號。

4. 若能源用戶於電號使用範圍內設有再生能源發電裝置，請填下表並提供發電業執照、自用發電設備登記證或設備登記文件上所登記之「再生能源設備登記電號」，作為查核是否併接於能源用戶電號及自發自用之依據：

序號	再生能源種類	再生能源設備登記電號	設置區域	設置時間	裝置容量(瓩)	年發電量(度)	回售台電電量(度)	自發自用電量(度)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				

※再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」。(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)

5. 「工廠總能源支出費用占總製造成本之比例」之製造成本係指貴能源用戶所有與生產活動有關的成本，從原料的取得起到轉換為成品為止的一切成本都包括在內，通常將製造成本劃分為3類：直接材料+直接人工+製造費用。

6. 「中小企業」：依「中小企業認定標準」第2條，指依法辦理公司、有限合夥或商業登記，實收資本額或出資額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業。能源用戶請以總公司之「實收資本額」、「出資額」或「經常僱用員工數」判斷是否為中小企業。

7. 若能源用戶使用多個電表擬採合併申報方式辦理者，請填寫「附錄三、合併申報申請表」向經濟部申請；經經濟部同意後，能源用戶始得合併申報，核准合併申報之電表資料填入下表中：

	用戶編號		合併申報電號	契約容量 kW
合併申報 (註7)	1			
	2			

公司章(印鑑)

能源管理人員簽名或蓋章 _____

填表人簽名或蓋章 _____

能源用戶負責人簽名或蓋章 _____

四、能源查核管理組織

管理階層人員	推行階層人員	執行階層人員
(訂定節能目標)	(擬定節能計畫、推動、 考核與管考)	(執行節能計畫， 發現問題並往上陳報)
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：
姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：	姓名： 職稱： 職責/執行項目：

註：1.能源查核專責組織須完整填寫3階層人員，各階最少1人請勿空白，管理人員不得兼任推行人員或執行人員。

2.各組織人員填寫應包含：人員之姓名、職稱及職責與執行項目。

五、能源管理政策推動情形

編號	檢核項目	自我檢核內容敘述	
1	貴能源用戶(能源使用地址)是否已通過 ISO/CNS 50001 能源管理系統驗證？	☐ 是	通過 ISO/CNS 50001 能源管理系統驗證(註) 驗證機構名稱：_____
		☐ 否	證書有效期限：__年__月~__年__月 (若勾選本項，則無需填寫問題 2 至問題 5。)
2	貴能源用戶高階主管是否曾對外發布能源管理之能源政策聲明？	☐ 是	高階主管於報紙、網站或永續報告書(ESG)中，曾公開發布節約能源之能源管理政策。
		☐ 否	高階主管僅有對內宣達節約能源之重要性，但未對外發表任何公開聲明。
3	高階主管是否會定期檢討節約能源推動成效？	☐ 是	高階主管定期召開會議檢討節約能源之推動成效，並留下檢討紀錄。
		☐ 否	高階主管未參與檢討節約能源成效。
4	貴能源用戶是否優先採購能源效率較高的設備？	☐ 是	於採購文件中明列採購設備之能源效率規格，以突顯優先採購能源效率較高設備之決心。
		☐ 否	辦理採購時僅考量設備價格，不會考量該設備之能源使用效率。
5	貴能源用戶是否會回應由員工或供應商提出節約能源改善的建議？	☐ 是	對於員工或供應商提出有關節約能源改善的建議，已建立溝通管道。
		☐ 否	對於員工或供應商提出有關節約能源改善的建議，尚未建立溝通管道。
6	貴能源用戶是否監測且蒐集使用能源設備之運轉情形？	☐ 是	已裝設能源管理資訊系統(Energy Management Information System, EMIS)且即時蒐集能源數據，具備以下項目之能源即時數據可視化與歷史記錄查詢功能(可複選)： ☐ 電力系統 ☐ 製程系統 ☐ 空調系統 ☐ 空壓系統 ☐ 鍋爐系統 ☐ 泵浦系統 ☐ 照明系統 ☐ 其他系統_____。
		☐ 否	尚未裝設能源管理資訊系統(Energy Management Information System, EMIS)。

註：請提供 ISO/CNS 50001 證書佐證資料(如附件_____)。

六、能源使用資料

表六之一、能源使用量

月份	購入電力(度)	毛發電量(千度)	
		售電量 (千度)	廠內用電量 (千度)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
合計			

月份	燃料煤 (公噸)	燃料油 (公秉)	液化石油氣 (公斤)	天然氣 (立方公尺)	柴油 (公升)	汽油 (公升)	垃圾 (公噸)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
合計							
每月平均安全 存量							
供應商名稱							-
客戶編號(註)							-

註：「客戶編號」請填報「供應商」出具之管理報表所載之「客戶」編號，例如：油號、天然氣用戶編號。若無客戶編號則免填。

表六之二、能源種類與熱值轉換參數表

項次	能源種類			熱值計算方式	年使用量	總價(含稅) (元)	熱值(註) (百萬卡/單位)	壓力 (公斤/平方公分)
	編碼	名稱	單位					
1	C02	燃料煤	公噸	加權平均值				
2	O06	燃料油	公秉	加權平均值				
3	O02	液化石油氣	公斤	加權平均值				
4	L01	天然氣	立方公尺	加權平均值				
5	O05	柴油	公升	加權平均值				
6	E01	電力	度	加權平均值				-
7	S01	購入總蒸汽	公噸	加權平均值				
8	S02	售出總蒸汽	公噸	加權平均值				
9	S03	自用總蒸汽	公噸	加權平均值				
各類燃料氣及其他使用能源之能源種類請定義於下方								
10	Z99							
11								
12								
13								
14								
15								

註：如貴用戶有熱值之量測值，請填入熱值換算表；若無，請參考經濟部能源署提供之熱值統計數據。
(詳見能源署網站(<https://www.moeaea.gov.tw>) 首頁 > 能源統計 > 出版品 > 能源統計月報 > 附錄 > 能源產品單位熱值)

表六之三、能源成份

1. 煤(種類：煉焦煤、燃料煤、無煙煤、亞煙煤、焦炭、煤球)

項次	煤種類 (註)	產地	年使用 量	高熱值	低熱值	總水 份	固有 水份	揮發 物	灰份	含硫 量	固定 碳	研磨率 H.G.I	灰中氧 化鈉	灰軟化 溫度	FOB 價格
			公噸	百萬卡/公噸		%	%	%	%	%	%	%	%	℃	新臺幣元/公噸
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															

註：煤種類分為：C01 煉焦煤、C02 燃料煤、C03 無煙煤、C04 亞煙煤、C05 焦炭、C06 煤球等，可填寫 C0X 編號即可。

2. 油

項次	燃油品牌	年使用量 (公秉)	高熱值 (百萬卡/公秉)	低熱值 (百萬卡/公秉)	比重(%)
1					
2					
3					
4					
5					

3. 柴油


項次	柴油品牌	年使用量 (公升)	高熱值 (千卡/公升)	低熱值 (千卡/公升)	比重(%)
1					
2					

4. 垃圾


高熱值(千卡/公噸)	中熱值(千卡/公噸)	低熱值(千卡/公噸)

七、能源平衡

圖七之一、電能平衡圖

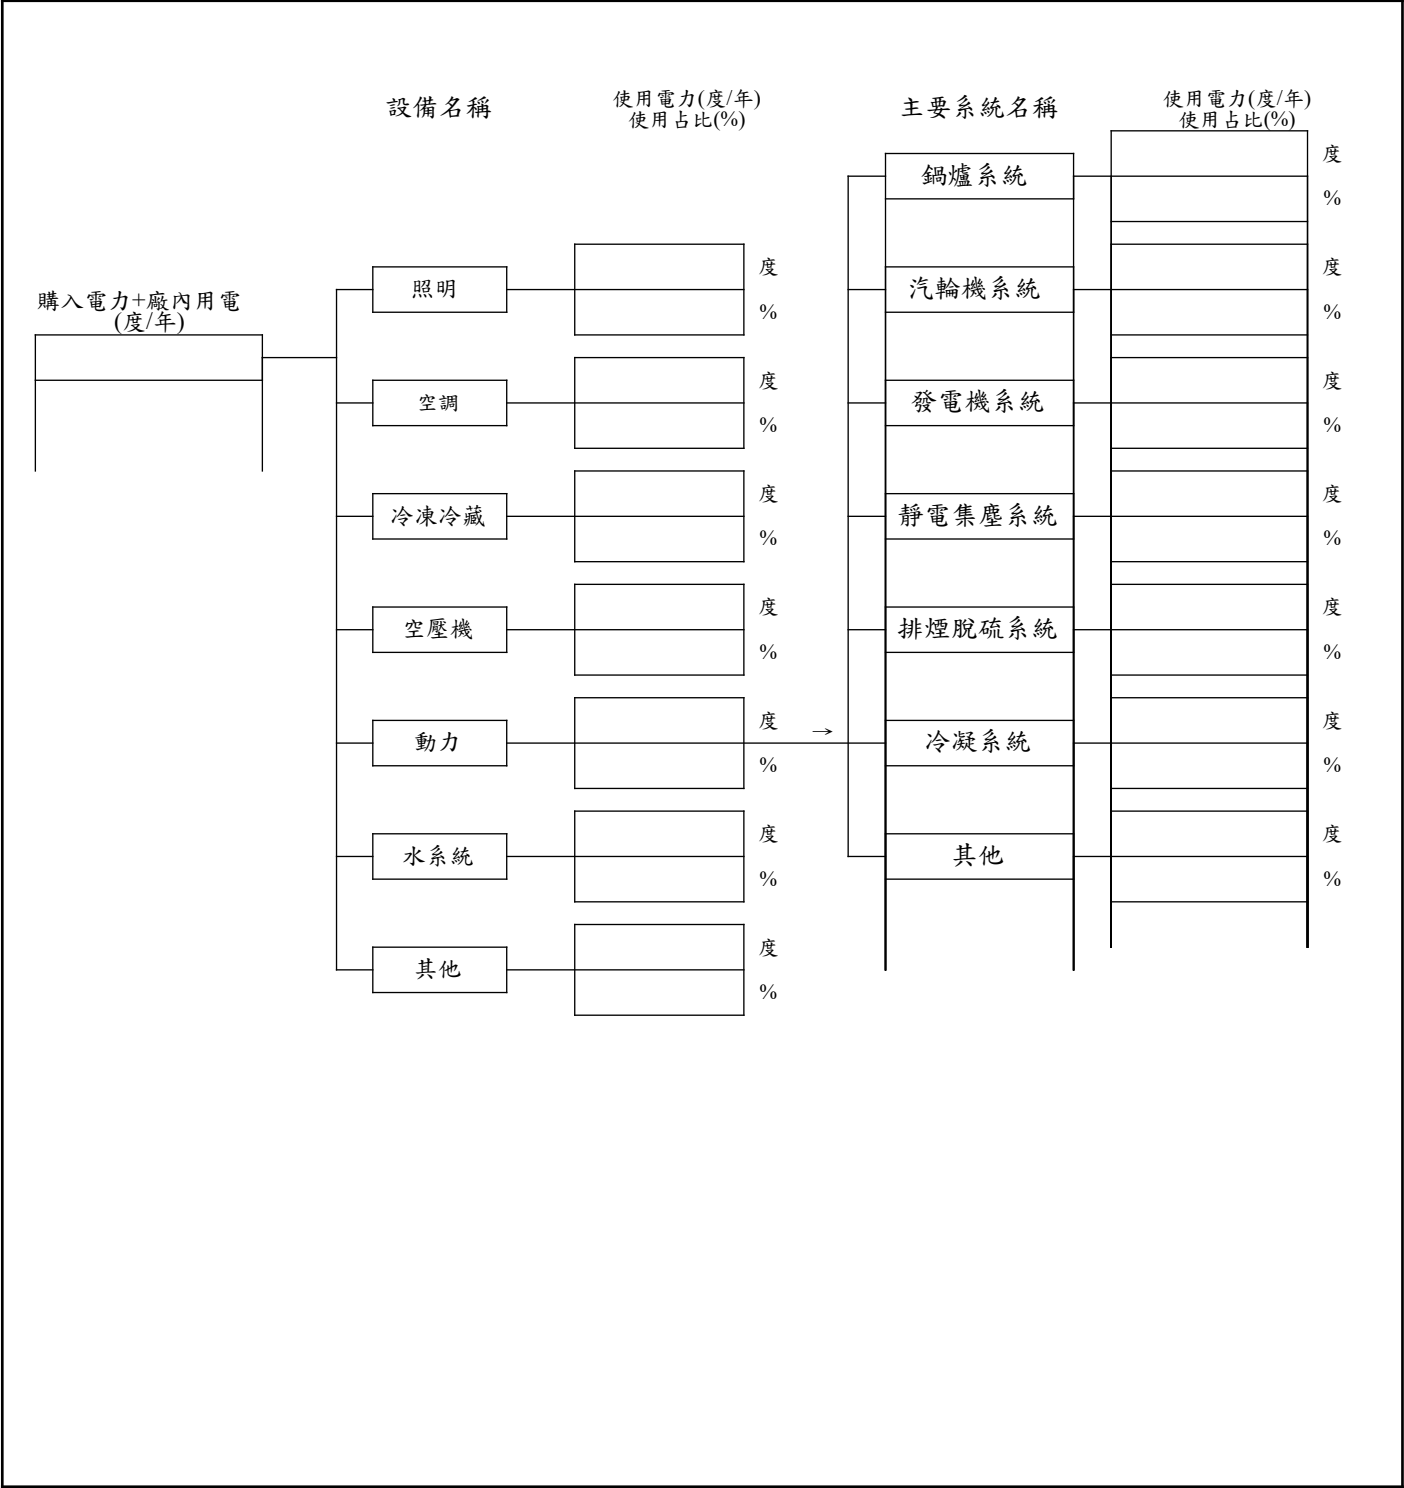

圖七之二、熱能平衡圖



註：1.請貴用戶將熱能平衡圖附上或繪製於表內。

2.貴用戶有熱值之量測值，請填入或修改「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」；若無，請參考經濟部能源署提供之熱值統計數據。

八、單位產品耗能

表八之一、主要產品單位產量耗能數量

發電機組 名稱 (註1)	年毛發電量 (千度)	每千度電耗用能源數量						
		廠內用電 (度)	燃料煤 (公斤)	燃料油 (公升)	天然氣 (立方公尺)	柴油 (公升)	汽油 (公升)	垃圾 (公噸) (註2)

註：1.以燃料別(煤、石油或天然氣)為發電系統分類，請填報每千度毛發電量耗用之能源數量。
2.垃圾燃料別欄位僅垃圾焚化廠填寫，火力發電廠與汽電共生廠不需填。

表八之二、單位垃圾、蒸汽發電量及廠用電量比率

發電機組 名稱	毛發電量 (千度)	廠內用電 (千度)	廠用電率 (%) (註1)	蒸汽量 (公噸)	單位蒸汽 發電量 (千度/公噸) (註2)	焚化 垃圾量 (公噸) (註3)	單位垃圾 發電量 (千度/公噸) (註4)

註：1.廠用電率 = (廠內用電 ÷ 毛發電量) × 100%。

2.單位蒸汽發電量 = 毛發電量 ÷ 蒸汽量。

3.「焚化垃圾量」欄位僅垃圾焚化廠填寫，火力發電廠與汽電共生廠不需填。

4.單位垃圾發電量 = 毛發電量 ÷ 焚化垃圾量，僅垃圾焚化廠填寫，火力發電廠與汽電共生廠不需填。

九、主要使用能源設備

表九之一、設備耗能概況表

1. 公用設備列表

項次	設備名稱 (註1)	廠牌	型式 (註2) (註3)	型號	登錄編號 (冰水機組 能源效率 標示)(註4)	馬達			電熱功 率(kW) (註5)	額定功率 (kW)(註6)	西元 製造 年份	新增或汰 換設備平 均投資金 額(千元/ 台) (註7)	設備容量 (註8)	
						馬力 (HP)	極數 (P)	效率等級 (IE2以 下、IE3、IE 4)					容量	單位
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

項次	現有台數 (備用台數) (註9)	變頻控制 台數 (註9)	年平均運 轉時數 (小時/台)	耗用 能源別 (註10)	設備耗能效率值 (註11)		重大使用能源設備 操作維護現況(註12)	
					設計值 (額定值)	單位	操作管理現況	維護現況
1	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
2	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
3	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
4	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
5	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
6	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
7	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護
8	總共_____台 (含備用_____台)						☐ 依標準程序操作 ☐ 依使用者個別經驗操作	☐ 定期實施設備維護 ☐ 不定期實施設備維護

註：

- 公用設備係指單一機械設備(例如：鍋爐、冰水主機、空壓機、汽電共生設備等)；新購置鍋爐、冰水主機、空壓機必需填寫設備耗能效率。
- 冰水機型式包括：水冷容積式(含渦卷式、往復式、螺旋式)、水冷離心式、氣冷式、熱回收式、其他。
- 空壓機型式包括：往復式、螺旋式、螺桿式、渦卷式、離心式、其他。
- 登錄編號：可於「中華民國蒸氣壓縮式冰水主機能源效率分級標示管理系統網站」(<https://ranking.energylabel.org.tw/lbICE/>)查詢，查無登錄編號則免填。
- 電熱功率(kW)數值來源：設備中的加熱器、電熱管、電熱棒、電熱片等發熱元件之功率。
- 額定功率(kW)數值來源：銘牌資料(kW)或[馬達馬力(HP)×0.746+電熱功率(kW)]。
- 如為3年內新增或汰換設備，請填寫平均投資金額(千元/台)。

8. 設備容量之計量單位請自行填列(例如：電力設備為：kW(瓩)，鍋爐為：Ton/hr(公噸/小時)或 kcal/hr(熱量/小時)，空壓機及送風機或壓縮機等設備為：CMM(m³/min))，不同容量之設備請分開填列。
9. 現有台數(含備用台數)。備用台數等於現有台數時，年平均運轉時數得為 0。備用台數不納入變頻控制台數計算。
10. 耗用能源別，請填寫電能、燃料煤、燃料油、天然氣、液化石油氣等。
11. 設備耗能效率請填寫設計值(額定值)，其單位如：冰水機以比功率(kW/RT)、鍋爐以 $\eta\%$ 、空壓機以比功率(kW/CMM)表示，汽電共生系統以總熱效率($\eta\%$)表示。
12. 「重大使用能源設備操作維護現況」，請針對公用設備如：鍋爐系統、空調系統、空壓系統、汽電共生系統及其單元設備，進行操作維護現況檢視。

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表九之二、冰水機群組與壓縮空氣系統概況表

1. 冰水機群組列表

項次	冰水機群組名稱 (註)	是否主要作為空調使用?
1		☐ 是 ☐ 否，說明_____
2		☐ 是 ☐ 否，說明_____
3		☐ 是 ☐ 否，說明_____

註：

1. 「冰水機群組」：指由一台(含)以上或多台冰水機並聯運轉，冰水匯流構成一個出/回水密閉循環系統。冰水機群組包含冰水主機與附屬設備，冰水主機如：水冷式冰水主機、儲冰主機、氣冷式冰水主機(採冰水管路併聯系統)、熱泵主機(水對水，併聯系統)、非以電力為主要驅動之冰水主機(例：吸收式)、仍併在冰水管路之備機主機；附屬設備如：冰水泵、冷卻水泵、區域泵、中繼泵、冷卻水塔、融冰泵、儲冰槽(動態儲冰)與仍併在管路之備機。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

1-1. 冰水機群組名稱：_____

a. 冰水機

項次	設備類別	設備名稱	廠牌	型式	型號	馬力(HP)	冷凍噸數(RT)	台數
1								
2								
3								
4								
5								

註：

1. 型式：水冷容積式(含渦卷式、往復式、螺旋式)、水冷離心式、氣冷式、熱回收式、其他。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

b. 冰水泵

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

c. 冷卻水泵

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

d. 冷卻水塔

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

e. 其他附屬設備

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：

1. 其他附屬設備包含：區域泵、中繼泵、融冰泵、儲冰泵、儲冰槽(動態儲冰)等。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。


f. 冰水機群組系統能源效率(單一群組冰水主機總容量達1千冷凍噸以上)^(註1)

冰水機群組名稱	月份	月耗電量(kWh)	冰水機群組系統負荷(RTh)	效率值(kW/RT)	備註
	1月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	2月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	3月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	4月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	5月				☐ 整月未開機 ☐ 其他

	6 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	7 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	8 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	9 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	10 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	11 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他
	12 月			☐ 整月未開機 ☐ 其他

* 註：

1. 冰水機群組系統包含冰水主機與附屬設備，單一群組內「冰水主機」(含備用機)總容量達1千冷凍噸以上者，應填寫本表。
2. 當年度新適用之能源用戶得免填「冰水機群組系統能源效率」內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手設置必要之裝置進行量測，以供次年度申報填寫。
3. 電力計、流量計及溫度計裝置點，示意如下圖。電力計量測範圍須包含冰水主機與附屬設備。

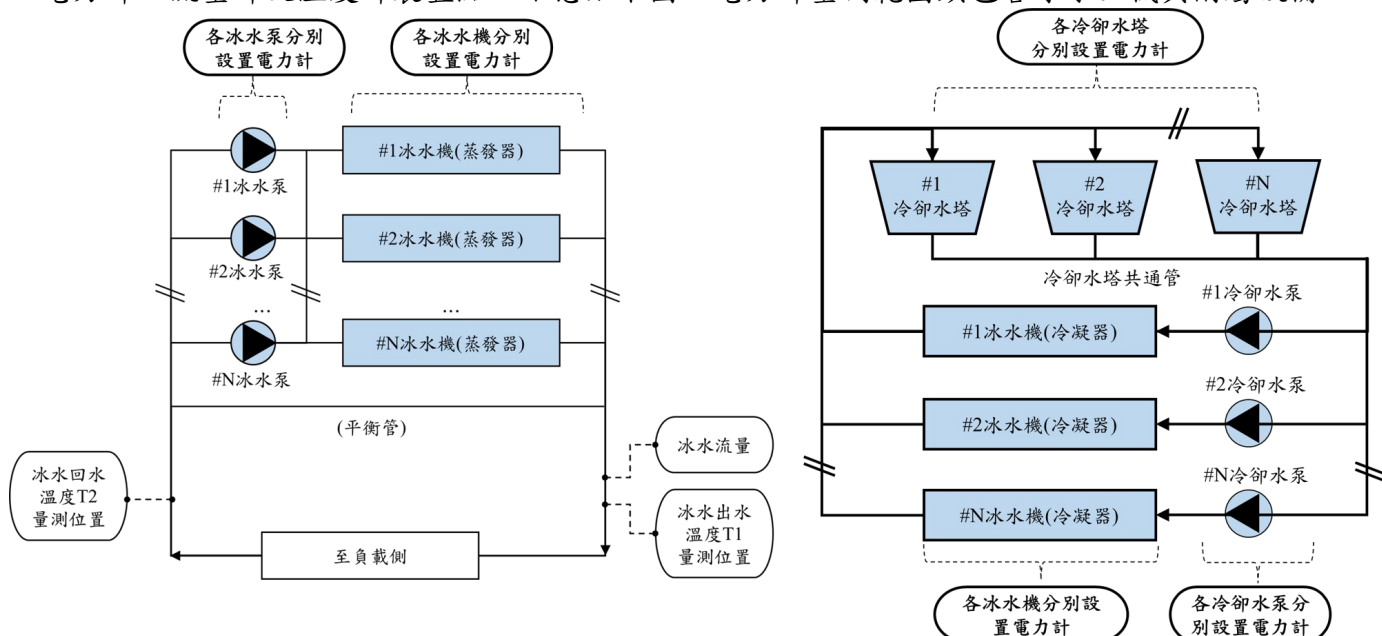

4. 請貴能源用戶每小時確實量測並記錄冰水機與附屬設備耗電量後，加總計算各月耗電量並填報於本表，另逐時記錄冰水機群組共管處之出水溫度、回水溫度與冰水流量，以供計算其系統負荷值。相關量測及計算紀錄，應至少保存五年。
5. 小時冰水機群組系統負荷=流體密度×每小時平均冰水流量×比熱容×每小時平均溫差×運轉時間。
6. 月冰水機群組系統負荷=當月份之每小時冰水機群組系統負荷總和。
7. 冰水機群組系統負荷及效率值之計算範例：
假定某公司冰水機群組系統A每日運轉8小時，其第一小時平均冰水流量為12,000公升/分鐘(LPM)，冰水共管平均出水溫度7°C、冰水共管平均回水溫度12°C，以水為流體，則密度為1 kg/L、比熱容為1.0 kcal/(kg·°C)、1美制冷凍噸(RT)等於3,024 (kcal/h)，則第一小時冰水機群組系統功率為：

$$1 \text{ (kg/L)} \times 12,000 \text{ (L/min)} \times 1.0 \text{ kcal/(kg} \cdot \text{°C)} \times (12\text{°C} - 7\text{°C}) \times 60 \text{ (min/h)} = 3,600,000 \text{ (kcal/h)} \approx 1,190 \text{ RT}$$
 亦即該小時系統負荷為1,190RT×1hr=1,190RTh。
8. 以上述公式逐小時計算冰水機群組系統負荷分別為：
1,190 RTh、1,100 RTh、1,200 RTh、1,200 RTh、1,100 RTh、1,300 RTh、1,280 RTh、1,180 RTh，則當日冰水機群組系統總負荷為9,550 RTh。依前述邏輯可計算每日之負荷，將每日之負荷加總即為「月冰水機群組系統負荷」。

若當月份冰水機群組系統總耗電量為 1,400,000 kWh，「冰水機群組系統負荷」為 2,000,000 RTh，則系統效率值為 $1,400,000 \text{ kWh} / 2,000,000 \text{ RTh} = 0.7 \text{ (kW/RT)}$ 。

2. 壓縮空氣系統列表

項次	壓縮空氣系統名稱 (註)
1	
2	
3	

註：

1. 「壓縮空氣系統」：指由空壓機一台(含)或多台並聯，其後連接穩壓空氣桶、精密過濾器與附屬設備所組成。「空壓機」指出口額定壓力在 $7 \sim 14 \pm 0.5 \text{ kgf/cm}^2$ 之三相電動機驅動之空氣壓縮機，其運作是將大氣中的空氣經壓縮機壓縮後產生加壓氣體。「空壓機」如：往復式空壓機、螺旋式空壓機、螺桿式空壓機、渦卷式空壓機、離心式空壓機、仍併在供電迴路及管路未拆除之備機。壓縮空氣系統之附屬設備如：冷凍式乾燥機、吸附式乾燥機、水冷用水泵、水冷用冷卻水塔。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

2-1. 壓縮空氣系統名稱：_____

a. 空壓機

項次	設備類別	設備名稱	廠牌	型式	型號	馬力(HP)	台數
1							
2							
3							
4							
5							

註：

1. 型式：往復式、螺旋式、螺桿式、渦卷式、離心式、其他。
2. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

b. 冷凍式乾燥機

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

c. 吸附式乾燥機

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					

5					
---	--	--	--	--	--

註：本表不敷使用時，請自行複印填寫。

d. 其他附屬設備

項次	設備名稱	廠牌	型號	馬力(HP)	台數
1					
2					
3					
4					
5					

註：


- 1.其他附屬設備包含：水冷用水泵、水冷用冷卻水塔等。
- 2.本表不敷使用時，請自行複印填寫。

e. 壓縮空氣系統能源效率(單一系統空壓機總功率達五百馬力以上)^(註1)

壓縮空氣系統名稱	月份	月耗電量(kWh)	月供氣量(m ³)	效率值(kW/CMM)	備註
	1月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	2月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	3月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	4月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	5月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	6月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	7月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	8月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	9月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	10月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	11月				☐ 整月未開機 ☐ 其他
	12月				☐ 整月未開機 ☐ 其他

* 註：

- 1.「壓縮空氣系統」包含空壓機、穩壓空氣桶、精密過濾器與附屬設備(如冷凍式乾燥機、吸附式乾燥機、水冷用水泵、水冷用冷卻水塔等)，單一系統內「空壓機」(含備用機)總功率達五百馬力以上者，應填寫本表。
- 2.當年度新適用之能源用戶得免填「壓縮空氣系統能源效率」內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手設置必要之裝置進行量測，以供次年度申報填寫。
- 3.電力計及空氣流量計裝置點，示意如下。電力計量測範圍須包含空壓機與附屬設備。

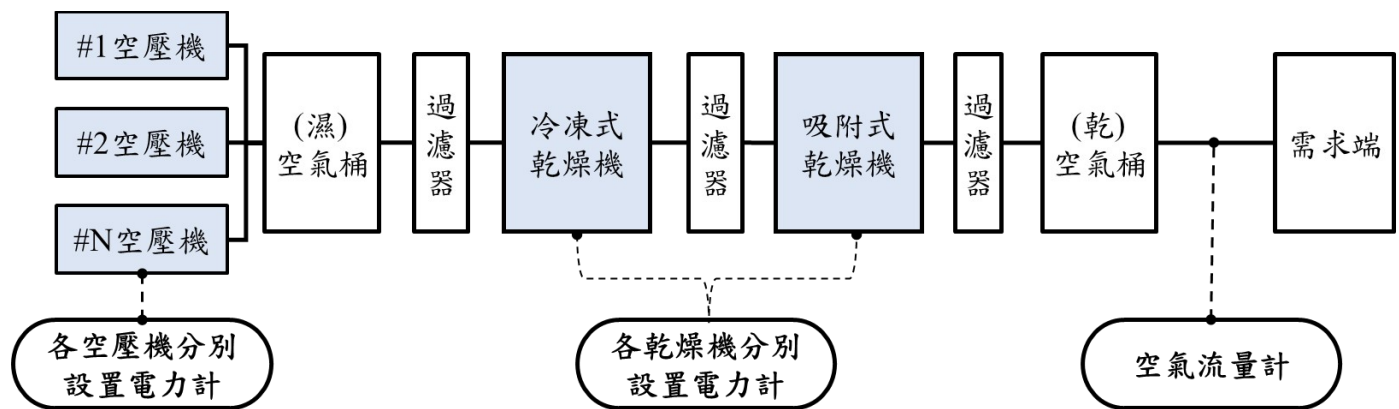

4. 請貴能源用戶每小時確實量測壓縮空氣系統之供氣量，並記錄空壓機與附屬設備每小時耗電量後，加總計算各月耗電量並填報於本表，相關量測及計算紀錄，應至少保存五年。
5. 小時耗電量=空壓機小時耗電量+冷凍式乾燥機小時耗電量+吸附式乾燥機小時耗電量。
6. 月耗電量=當月份之每小時壓縮空氣系統耗電量總和。
7. 小時供氣量=設置於壓縮空氣系統乾燥機後流量計所記錄之供氣量。
8. 月供氣量=當月份之每小時壓縮空氣系統供氣量總和。
9. 壓縮空氣系統效率值之計算範例：
 氣電比(kWh/m^3)=產出 1m^3 壓縮空氣所消耗的電能=耗電量(kWh)/供氣量(m^3)。
 壓縮空氣系統效率值(kW/CMM)=[輸入功率 kW]/[出氣量(m^3/min)]=氣電比(kWh/m^3) $\times 60$ 。
 假定某公司壓縮空氣系統「小時供氣量」為 655m^3 ，「小時耗電量」為 95kWh 。
 則氣電比=小時耗電量/小時供氣量= $95\text{kWh}/655\text{m}^3=0.15\text{ kWh}/\text{m}^3$ 。
 壓縮空氣系統效率值= $0.15\text{ kWh}/\text{m}^3\times 60=8.7(\text{kW}/\text{CMM})$ 。

表九之三、鍋爐資料表

1.鍋爐操作資料

項目	單位	項次 (註 1)		項次 (註 1)	
1.鍋爐編號/構造檢查號碼		/		/	
2.製造商					
3.類型					
4.啟用年份					
5.點火型式					
(註 2)		運轉值	設計值	運轉值	設計值
6.鍋爐產汽量	Ton/hr				
7.主蒸汽壓力	kg/cm ²				
8.主蒸汽溫度	°C				
9.再熱蒸汽壓力	kg/cm ²				
10.再熱蒸汽溫度	°C				
11.再熱蒸汽量	Ton/hr				
12.飼水溫度	°C				
13.鍋爐效率	%				
14.鍋爐連續沖放量	m ³ /day				
15.鍋爐連續沖放水溫	°C				
16.在 MCR 下，燃料使用量(註 3)		-			
煤	Ton/hr				
天然氣	Nm ³ /hr				
燃料油	Ton/hr				
17.省煤器之後 Flue Gas 含氧量	%				
18.煙囪之前 Flue Gas 含氧量	%				
19.鍋爐之燃燒系統		-			
使用燃料					
系統型式					
製造商					
燃燒器數目	個				
燃燒器之排列方式					
在 MCR 下，各燃燒器之燃料流通量	kg/h				
(如有使用其他種類燃料，請填下面資料)					
使用燃料					
系統型式					
製造商					
燃燒器數目	個				
燃燒器之排列方式					
在 MCR 下，各燃燒器之燃料流通量	kg/h				

註：

- 1.「鍋爐項次」同「表九之一、設備耗能概況表」之項次，且該設備為鍋爐才需填此表。
- 2.第 6 項至第 18 項中，請填寫年實際平均運轉值及其設計值。
- 3.MCR 乃指在無蒸汽供應廠外使用且保證最大電力輸出之情形。

2. 蒸汽鍋爐設備操作自我檢測表

蒸汽鍋爐設備操作自我檢測結果(註4)					
蒸汽鍋爐編號 (註4)	月份	最末排氣溫度 (°C) (註5)	最末排氣溫度 超過規定值之原因 (註6)	排氣含氧量 (%) (註7)	排氣含氧量 超過規定值之原因 (註6)
	1 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	2 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	3 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	4 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	5 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	6 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	7 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	8 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
	9 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整

		☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
10 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
11 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。
12 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____。		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____。

註：

4. 「蒸汽鍋爐編號」同「表九之三、鍋爐資料表 1. 鍋爐操作資料」之「鍋爐編號」，且該設備之鍋爐種類為「蒸汽鍋爐」且鍋爐型式非「貫流式」才需填此表。
5. 鍋爐本體排氣出口處設有熱回收裝置時，「最末排氣溫度」為最末熱回收裝置排氣出口一公尺以內所量測之溫度，如無熱回收裝置，「最末排氣溫度」為鍋爐本體排氣出口一公尺以內所量測之溫度。每天至少檢測一次並保存紀錄，取平均值作為每月的檢測值。
6. 選填「其他」者需另行說明異常原因（請參考經濟部公告之「指定能源用戶使用蒸汽鍋爐應遵行之節約能源規定」）。
7. 「排氣含氧量」之量測位置應距離鍋爐本體排氣出口一公尺以內。每週至少檢測一次並保存紀錄，取平均值作為每月的檢測值。

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表九之四、靜電集塵器資料表

項目	單位	NO.1	NO.2	NO.3
1.設備編號				
2.製造商				
3.型式				
4.啟用年份				
5.處理燃氣量	m ³ /min			
6.燃氣流速	m ³ /sec			
7.集塵效率	%			
8.使用電壓	V			

註：第5項至第8項中，請填寫設計值。

表九之五、汽輪機資料表

項目	單位	NO.1		NO.2	
1.設備編號					
2.製造商					
3.型式					
4.啟用年份					
		運轉值	設計值	運轉值	設計值
5.設計熱消耗率	kcal/kWh				
6.額定轉速	rpm				
7.額定輸出容量	MW				

註：第5項至第7項中，請填寫年實際平均運轉值及其設計值。

表九之六、氣渦輪機資料表

項目	單位	NO.1		NO.2	
1.設備編號					
2.製造商					
3.型式					
4.啟用年份					
5.氣渦輪機入口燃氣溫度	°C				
氣渦輪機排氣溫度	°C				
6.廢熱鍋爐		運轉值	設計值	運轉值	設計值
主蒸汽產生量	Ton/hr				
主蒸汽溫度	°C				
主蒸汽壓力	kg/cm ²				
再熱蒸汽溫度	°C				
再熱蒸汽壓力	kg/cm ²				
廢熱鍋爐效率	%				
煙囪排氣溫度	°C				
		運轉值	設計值	運轉值	設計值
7.設計熱消耗率	kcal/kWh				
8.額定轉速	rpm				
9.額定輸出容量	MW				

註：第6項至第9項中，請填寫年實際平均運轉值及其設計值。

表九之七、發電機資料表

項目	單位	NO.1	NO.2	NO.3
1.設備編號				
2.製造商				
3.類型				
4.啟用年份				
5.冷卻系統之型式(如：氫氣、水等)				
6.功率因數				
7.額定轉速	rpm			
8.額定輸出容量	MW			

表九之八、主冷卻系統資料表

項目	單位	NO.1		NO.2	
1.設備編號					
2.製造商					
3.設備類型					
4.啟用年份					
		運轉值	設計值	運轉值	設計值
5.冷凝器之壓力	mmHg				
6.冷凝水水量	Ton/day				
7.冷凝水溫度	°C				
8.入口冷卻水溫度	°C				
9.出口冷卻水溫度	°C				
10.循環水泵個數	個				
11.各循環水泵容量	Ton/hr				
12.各循環水泵出口壓力	psi				
13.各循環水泵效率	%				
14.熱交換器型式					
15.水箱清洗方式					
16.水箱清洗頻率	次/月				
17.熱交換器吹砂頻率	次/年				
18.海水電解設備數目	個				
19.海水電解電壓	kV				
20.海水電解平均電流	Amp				

註：第 5 項至第 13 項中，請填寫年實際平均運轉值及其設計值。

表九之九、整廠運轉資料表

項目	單位	NO.1		NO.2	
1.機組編號(註 1)					
2.電廠類型					
3.機組建造年月/啟用年月		/		/	
4.機組額定容量	MW				
5.機組實際最大容量	MW				
6.機組投資費用	百萬元				
7.使用燃料種類及燃料費用	百萬元/年	/		/	
8.機組年度運轉模式及機組毛發電量(註 2)	MWh				
A.100%負載或 MCR 下之運轉時數(註 3)	hr/年				
B.80%-100%負載下之運轉時數	hr/年				
C.60%-80%負載下之運轉時數	hr/年				
D.60%負載以下之運轉時數	hr/年				
E.年度供電時數(=A+B+C+D)	hr/年				
K.等同於全負載之年運轉時數 (=A+B×0.9+C×0.7+D×0.6)	hr/年				
廠因子(註 4) (=K/I)	%				
容量因數(註 5) (=K/E)	%				
		運轉值	設計值	運轉值	設計值
M.廠毛熱耗率(註 6) (燃料低熱值×用量)/機組全年毛發電量	kcal/kWh				
在 MCR 下之總熱輸入	kcal/hr				
熱效率(=860/M)	%				
廠內用電率(=廠內用電/整廠毛發電量)	%				
9.年停機次數	次				
10.停機管理(註 7)					
(1)計畫性停機時數(F)	hr/年				
(2)非計畫性停機時數(=G+H)	hr/年				
G.跳機時數	hr/年				
H.停機時數	hr/年				
兩次跳機之間隔時數總和	hr/年				
I.總年度運轉時數(=E+F+G+H)	hr/年				
預期剩餘之使用壽命	hr				
11.廢氣排放情形(註 6)		運轉值	設計值	運轉值	設計值
懸浮微粒排放濃度	ppm				
SOx 排放濃度及排放量	ppm；噸/年				
NOx 排放濃度及排放量	ppm；噸/年				
CO 排放量	噸/年				
12.環保費用支出	百萬元/年				

註：

- 1.請依機組別，將各機組編號之資料，分別填寫於各欄中。
- 2.第 8 項機組運轉模式乃指其為基載、中載或尖載模式。
- 3.MCR 是指在無蒸汽供應廠外使用且保證最大電力輸出之情形。

4. 廠因子是指等同於全負載之運轉時間占年運轉時間之百分比(K/I)。
5. 容量因數是指發電機組容量平均被使用狀況(容量因數 = 平均負載 / 裝置容量 × 100%)。
6. 廠毛熱耗率及各廢氣排放濃度請填寫年實際平均運轉值及其設計值。
7. 停機管理：時數填寫可參考下表。

總年度運轉時數(I)					
本機組預計運轉時間					計畫性 停機 (F)
100% 運轉時數(A)	80%~100% 運轉時數(B)	60%~80% 運轉時數(C)	60%以下 運轉時數(D)	非計畫性 停機	
年度供電時數(E)				跳機 (G)	停機 (H)

[illegible]

[illegible]

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

表十之二、113 年節約能源措施執行成效分析表

項次 (註1)	實際投資 金額 (千元)	執行計畫 完成年月		認列期間 (註2)		效益 金額 (千元)	節 約 能 源 量							
				起月	迄月		電力 (度)	燃料煤 (公噸)	燃料油 (公秉)	液化石 油氣 (公斤)	天然氣 (立方 公尺)	柴油 (公秉)	購入蒸汽 (公噸)	其他
1			年											
			月											
2			年											
			月											
3			年											
			月											
4			年											
			月											
5			年											
			月											
6			年											
			月											
7			年											
			月											
8			年											
			月											
合計														

註：

1. 項次同表十之一之項次。
2. 「認列期間」說明：例如於 113 年 5 月完成某項節能措施，節能量之計算期間自 113 年 6 月起至 114 年 5 月止(最多以 12 個月為限)。因屬跨年度成效，113 年 6 月至 12 月之節能量請填入表十之二，分別於(起月)和(迄月)欄填入 6 和 12，並計算該期間節能量填入「節約能源量」欄內，114 年 1 月至 5 月之節能量請填入表十一之二。

表十之三、113 年節約熱能、需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案與再生能源自發自用之節電量換算

(一) 節約熱能措施

節約能源種類	節熱量(kcal)			電力熱值 860 (kcal/kWh)	×	用戶類型 之發電效率(%)	=	節電量 (度)	節約熱能 換算之節電 量合計 (度)(註1)	113 年度 用電量 之 0.5% (註2)	節約熱能 認列節電 量(度)
	節約量(單位)	×	熱值								
燃料煤	(公噸)	×		860 (kcal/kWh)	×		=				
燃料油	(公秉)	×			×		=				
液化石油氣	(公斤)	×			×		=				
天然氣	(立方公尺)	×			×		=				
柴油	(公秉)	×			×		=				
購入蒸汽	(公噸)	×			×		=				
其他()		×			×		=				
其他()		×			×		=				
其他()		×			×		=				

註：

1.節約熱能換算之節電量：

公式：節約熱能換算節電量之轉換效率係數

用戶類型	火力電廠	汽電共生廠	其餘能源用戶
轉換效率係數	40%	20%	10%

案例：某用戶進行鍋爐尾氣熱回收，節省天然氣 251,161 立方公尺。

節約熱能換算之節電量

$$\begin{aligned}
 &= \text{節約量} \times \text{熱值} \div 860 (\text{千卡/度}) \times 10\% \\
 &= 251,161 (\text{立方公尺}) \times 8,000 (\text{千卡/立方公尺}) \div 860 (\text{千卡/度}) \times 10\% \\
 &= 233,638 \text{ 度}
 \end{aligned}$$

2.能源用戶每年認列節約熱能措施之「節電量合計(度)」以不超過年度用電量之 0.5%(度)為限，若「節電量合計(度)」超過「年度用電量之 0.5%(度)」，則：「認列節電量(度)」= 113 年 1 月至 12 月電費單加總之用電量 × 0.5%。

3.熱值數據請參考經濟部能源署提供之熱值統計數據。(能源署網站 (<https://www.moeaea.gov.tw>) 首頁 > 能源統計 > 出版品 > 能源統計月報 > 附錄 > 能源產品單位熱值)

(二) 需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案

月份	台電電號	措施名稱 (註1)(註4)	方案細項 (註1)(註4)	實際抑低量(瓩) (註3)	×	抑低時數(小時)	=	認列節電量(度) (註2)
1					×		=	
2					×		=	
3					×		=	
4					×		=	
5					×		=	
6					×		=	
7					×		=	
8					×		=	
9					×		=	
10					×		=	
11					×		=	
12					×		=	

月份	台電電號	措施名稱 (註1)(註4)	方案細項 (註1)(註4)	實際抑低量(瓩) (註3)	×	抑低時數(小時)	=	認列節電量(度) (註2)
合計(度)								

註：

1. 參與執行台電需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案，如下表措施對應方案，皆可認列為節電量。

措施名稱	代號	方案細項	措施名稱	代號	方案細項
計畫性調整 用電措施	(a)	月選8日型	儲冷式空調系統 離峰用電措施	(l)	儲冷式空調系統離峰用電措施
	(b)	日選時段型			
即時性 調整用電措施	(c)	保證反應型	再生能源義務用戶 儲能調整用電措施	(m)	義務時數型
	(d)	彈性反應型		(n)	累進回饋型
需量競價 措施	(e)	經濟型	其他	(z)	其他(____)
	(f)	可靠型			
	(g)	聯合型			
智慧型 調整用電措施	(h)	校園空調型			
需量反應參與 日前輔助服務	(i)	即時備轉容量			
	(j)	補充備轉容量			
	(k)	調頻備轉容量			

2. 公式：需量反應措施認列節電量 = 實際抑低量(瓩) × 抑低時數(小時)。

例：以需量競價措施(e)經濟型為例，某用戶於3月中有4天執行抑低，4天合計抑低2,105瓩，每天執行2小時，計算節電量為2,105瓩 × 2小時 = 4,210度。

3. 實際抑低量(非調降契約容量)須有台灣電力股份有限公司之佐證資料(編號____)。

4. 若參與「需量反應參與日前輔助服務」措施，佐證資料請提供聚合商提供之各月執行報告及列管電號「調度執行績效彙總表」，彙總表須加蓋聚合商大小印及能源用戶大小印後掃描上傳(編號____)。

(三) 再生能源自發自用^(註1)

序號	再生能源 種類 (註2)	再生能源設 備登記電號 (註3)	設置區域 (註4)	設置時間 (註4)	裝置容量 (瓩)	年發電量 (度)	回售台電電量 (度)	自發自用 認列節電量 (度) (註5)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				
3				民國__年__月__日				
4				民國__年__月__日				
5				民國__年__月__日				
合計								

註：

1. 再生能源自發自用，可認列一年節電措施。
2. 再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」。(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)

案例：某用戶於廠房上方設置611kW之太陽能發電系統，113年全年發電量為815,051度，皆為自用電 = 認列節電量815,051度。

- 3.請填寫發電業執照、自用發電設備登記證或設備登記文件上所登記之併聯電號於「再生能源設備登記電號」欄位。
- 4.「設置區域」請填寫再生能源裝設之位置，如：A棟廠房屋頂A區；「設置時間」請填寫再生能源設備驗收竣工日期，並需提供驗收竣工證明。
- 5.僅受列管電號範圍內之再生能源自發自用電量可認列為節電量，回售台電公司之發電量不能認列為節電量，各項再生能源申報資料均需提供佐證資料。
- 6.提供申報資料年自發自用全年度數佐證資料（編號_____）。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

表十之四、113 年年度節電率^(註 1)

項目	節電成效		
年度節電量 ^(註 2) (度)	項目		措施成效(度)
	(a)	節約電能措施	
	(b)	節約熱能措施	
	(c)	需量反應負載管理相關措施及 電力交易平台方案	
	(d)	再生能源自發自用措施	
年度用電量 (度)	計算勾選		計算值(度)(f)
	☐ 113 年全年實際用電量 ^(註 3)		
	113 年電力使用具下列情形者，其用電量可於 113 年全年實際用電量中扣除： ☐ 113 年啟用新增產線生產新產品之用電量：____度 ^(註 4) 。 ☐ 113 年製程開發研究所增加之用電量：____度 ^(註 5) 。 ☐ 依「能源管理法」第 16 條所送能源使用說明書經經濟部核准範疇之用電量：____度。 ☐ 113 年配合循環經濟政策推動之原料或廢棄物前處理所增加之用電量：____度。 ☐ 113 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素所增加之用電量：____度 ^(註 6) 。 ☐ 113 年為配合新法規所增加之用電量：____度 ^{(註 7)(註 8)} 。 上述已勾選之項目總用電量加總(g)：____度。 佐證資料(編號____)		
113 年度節電率(%) $\frac{e}{e+f-g} \times 100\%$			
104~113 年 平均年節電率(%)			

註：

- 「依能源管理法第 16 條所稱大型投資生產計畫新設能源使用設施，所送能源使用說明書經經濟部核准之用戶」或其他經經濟部認定排除適用「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」之能源用戶無需填列本表，惟需提供經經濟部核可之佐證資料。
- 「年度節電量」為(a)表十之二「節約能源量」之「電力」、(b)表十之三「節約熱能措施」、(c)表十之三「需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案」與(d)表十之三「再生能源自發自用」之「認列節電量」合計。
- 113 年全年實際用電量(度)係指受列管電號填於「表六之一」之 12 個月「購入電力」+「自備發電量」-「售電量」。購入電力：購入電力+再生能源之轉供度數。自備發電量：汽電共生之毛發電量+再生能源之自用電量+再生能源之售電量+廢熱發電+緊急發電。售電量：汽電共生之售電量+再生能源之售電量。
- 提供 113 年新增產線使用電量(度)，單位產品耗能以及產線主要耗能設備規格等。
- 提供 113 年製程開發研究之說明及其使用電量(度)。
- 提供 113 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素說明及其使用電量(度)。
- 提供 113 年為配合新法規(例如：食品安全衛生規範和環保法規)所新增用電量(度)及佐證資料(如新增設備完工證明等)。
- 說明為符合 113 年新法規所配合執行之措施，須包含法規公告前之電能使用狀況說明、法規公告後之電能使用狀況說明，內容需包含設備名稱、設備規格、設備數量、投資金額、操作時數、操作調整內容、增加之電能使用量計算說明等。

表十之五、113 年平均年節電率未達 1%說明^(註 1)

項次	類別(單選)	內容
1	☐ 113 年停工、停產、遷廠、關廠、廠房合併。 (註 2)	說明：
2	☐ 新廠運轉時間未滿一年。(註 3)	說明：
3	☐ 其他理由(註 4)	說明：

註：

1. 能源用戶於中華民國 104 年至 113 年之執行計畫，其平均年節電率應達 1%以上。違反者，依有關法令規定處理。
2. 提供 113 年停工、停產、遷廠、關廠、廠房合併事實認定證明或拆遷工程資料佐證。
3. 營運時間係指正式營運時間不足 12 個月，用電時間係指台電電號用電不足 12 個月，正式營運時間須提供佐證資料(如新聞稿、貴單位網站資訊等)。
4. 其他理由應為具體事項並提供佐證資料，若為資金、人力、技術缺乏或營運不佳，經濟部得不予核定。

表十之六、歷年平均年節電率總表^(註1)

年度	年度節電量(度) ^(註2)	年度用電量(度)	平均年節電率(%) ^(註3)
104 年	S_{104}	C_{104}	R_{104}
105 年	S_{105}	C_{105}	R_{105}
106 年	S_{106}	C_{106}	R_{106}
107 年	S_{107}	C_{107}	R_{107}
108 年	S_{108}	C_{108}	R_{108}
109 年	S_{109}	C_{109}	R_{109}
110 年	S_{110}	C_{110}	R_{110}
111 年	S_{111}	C_{111}	R_{111}
112 年	S_{112}	C_{112}	R_{112}
113 年	S_{113}	C_{113}	R_{113}

註：

1. 自 105 年開始填報此表，並填於 104 年之欄位，106 年須填 104 年及 105 年 2 個欄位，以此類推，114 年則填滿 104~113 年欄位。
2. 「年度節電量」指能源用戶實施各項節電措施，每年度節省之用電量，其計算期間，自實施日之次月起算，最多以十二個月為限但計算期間跨年度者，節省之用電量按年度分別計算，例如： S_{113} 指 114 年度填報表十之四中已執行節約能源措施所有節電量的加總。
3. 104 年至 113 年之平均年節電率，依下列公式計算：

$$R_{104} = S_{104} / (S_{104} + C_{104}) \times 100\%$$

$$R_{105} = (S_{104} + S_{105}) / (S_{104} + S_{105} + C_{104} + C_{105}) \times 100\%$$

$$R_{106} = (S_{104} + S_{105} + S_{106}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + C_{104} + C_{105} + C_{106}) \times 100\%$$

$$R_{107} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107}) \times 100\%$$

$$R_{108} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108}) \times 100\%$$

$$R_{109} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109}) \times 100\%$$

$$R_{110} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109} + C_{110}) \times 100\%$$

$$R_{111} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109} + C_{110} + C_{111}) \times 100\%$$

$$R_{112} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + S_{112}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + S_{112} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109} + C_{110} + C_{111} + C_{112}) \times 100\%$$

$$R_{113} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + S_{112} + S_{113}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + S_{112} + S_{113} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109} + C_{110} + C_{111} + C_{112} + C_{113}) \times 100\%$$

十一、節約能源目標及執行計畫

表十一之一、114 年節約能源措施及執行計畫表

[illegible]

						預估 投資 金額 計算	一、設備費用說明： 1. 設備名稱(設備功率/容量)：購買單價(千元) ×台數									
							設備 名稱	設備功 (率/容 量)	:	購買 單價	千元	×	台 數	=	設備 費用	千元
							()	:		千元	×		台	=		千元
							二、其他費用說明： 1. 費用名稱：費用金額									
							費用名稱		:	費用金額		千元				
						三、本項總投資金額：____千元(註9)。										

註：

- 節約能源措施代碼請參照附錄一之說明。
- 上年度(113年)已規劃並執行之節能措施，節能量計算跨年度至當年(114年)。例如113年8月完成某項節能措施，節能量之計算期間自113年9月起至114年8月止(最多以12個月為限)。其中113年9~12月之預計節能效益已於上年度填報此表單(勾選☐當年度計畫)，114年1~8月之預計節能效益則於今年填報此表單(勾選☐跨年度成效)。
- 當年度(114年)規劃執行之節能措施(例如114年6月規劃完成某項節能措施)，當年可認列的預定節能量為7~12月，填寫此表單並請勾選☐當年度計畫。
- 「預估節能量計算」：藉由設備能源使用量量測或設備效率提升與運轉時數來計算節約燃料油、電、燃料煤、天然氣、液化石油氣等能源之節約數量。
- 同一項節約措施如可節省2種能源以上，請填「預估節能量計算(第二種能源)」，如有第3種以上節省能源，請自行增加「預估節能量計算(第三種能源)」之欄位。
- 計算結果單位同「節約能源種類」選項括號內之單位，如設備有負載率或使用率需考量，請填寫正確全年操作時數並於「數值來源與單位說明區」中說明。
- 「本項能源總節能量」係由「主要節能量公式套用」中任選公式計算結果之總和。
- 「效益金額計算」為措施產生之各種節約能源量，各別乘上平均購買單價後加總所得，該項欄位單位為「千元」，請注意。
- 「預估投資金額」請列舉投資項目、規格、單價及台數，進行相乘後所得，該項欄位單位為「千元」，請注意。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

表十一之二、114 年節約能源措施暨節能量預估情形^(註 1)

節約能源目標：節電__%，節熱__%。

項次 (註2)	預估投資 金額 (千元)	預計執行 計畫完成 年月		預計認列期間 (註3)			預 估 節 約 能 源 量							
				年度	起月	迄月	電力 (度)	燃料煤 (公噸)	燃料油 (公秉)	液化石油 氣 (公斤)	天然氣 (立方公 尺)	柴油 (公秉)	購入蒸汽 (公噸)	其他
1			年											
			月											
2			年											
			月											
3			年											
			月											
4			年											
			月											
5			年											
			月											
6			年											
			月											
7			年											
			月											
合計														

註：

1. 依據能源管理法之規定，能源用戶每年需訂定節約能源目標及執行計畫，請依貴用戶之業務特性制定相關計畫。
2. 項次同表十一之一之項次。
3. 「預計認列期間」說明：例如於 114 年 5 月完成某項節能措施，預計節能量之計算期間自 114 年 6 月起至 115 年 5 月止(最多以 12 個月為限)。則 114 年 6 月至 12 月之預計節能量請填入表十一之一並勾選 ☐ 當年度計畫，分別於(起月)和(迄月)欄填入 6 和 12，並計算該期間預計節能量填入「預估節約能源量」欄內。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

表十一之三、114 年需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案與再生能源自發自用之節電量換算

(一) 需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案

月份	台電電號	措施名稱 (註 1)	方案細項 (註 1)	預估抑低量(瓩)	×	抑低時數(小時)	=	認列節電量(度) (註 2)
1					×		=	
2					×		=	
3					×		=	
4					×		=	
5					×		=	
6					×		=	
7					×		=	
8					×		=	
9					×		=	
10					×		=	
11					×		=	
12					×		=	
合計(度)								

註：

1. 參與執行台電需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案，如下表措施對應方案，皆可認列為節電量。

措施名稱	代號	方案細項	措施名稱	代號	方案細項
計畫性調整 用電措施	(a)	月選 8 日型	儲冷式空調系統 離峰用電措施	(l)	儲冷式空調系統離峰用電措施
	(b)	日選時段型			
即時性 調整用電措施	(c)	保證反應型	再生能源義務用戶 儲能調整用電措施	(m)	義務時數型
	(d)	彈性反應型		(n)	累進回饋型
需量競價 措施	(e)	經濟型	其他	(z)	其他(____)
	(f)	可靠型			
	(g)	聯合型			
智慧型 調整用電措施	(h)	校園空調型			
需量反應參與 日前輔助服務	(i)	即時備轉容量			
	(j)	補充備轉容量			
	(k)	調頻備轉容量			

2. 公式：需量反應措施認列節電量 = 預估抑低量(瓩) × 抑低時數(小時)。

例：以需量競價措施(e)經濟型為例，某用戶於3月中有4天執行抑低，4天合計抑低2,105 瓩，每天執行2小時，計算節電量為2,105 瓩 × 2 小時 = 4,210 度。

3. 實際抑低量(非抑低契約容量)須有台灣電力股份有限公司之佐證資料(編號____)。

(二) 再生能源自發自用^(註1)

序號	再生能源種類 (註2)	再生能源設備登記電號 (註3)	設置區域 (註4)	設置時間 (註4)	裝置容量 (瓩)	年發電量 (度)	回售台電電量 (度)	自發自用 認列節電量 (度) (註5)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				
3				民國__年__月__日				
4				民國__年__月__日				
5				民國__年__月__日				
合計								

註：

1. 再生能源自發自用，可認列一年節電措施。
2. 再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」。(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)
案例：某用戶於廠房上方設置 611kW 之太陽能發電系統，預估 114 年全年發電量為 815,051 度，皆為自用電 = 認列節電量 815,051 度。
3. 如為既有設備，請填寫發電業執照、自用發電設備登記證或設備登記文件上所登記之併聯電號於「再生能源設備登記電號」欄位。
4. 「設置區域」請填寫再生能源裝設之位置，如：A 棟廠房屋頂 A 區；「設置時間」請填寫再生能源設備驗收竣工日期，並需提供驗收竣工證明。
5. 僅受列管電號範圍內之再生能源自發自用電量可認列為節電量，回售台電公司之發電量不能認列為節電量，各項再生能源申報資料均需提供佐證資料。
6. 提供申報資料年自發自用全年度數佐證資料(編號 ____)。

※本表不敷使用時請自行複印填寫。

表十一之四、114 年年度用電量估算

項目	節電成效	
年度用電量 (度)(註 1)	計算勾選	計算值(度)
	☐ 沿用 113 年全年實際用電量(註 2)	
	114 年電力使用具下列情形者，其用電量可於年度用電量中扣除： ☐ 114 年啟用新增產線生產新產品之用電量：____度(註 3)。 ☐ 114 年製程開發研究所增加之用電量：____度(註 4)。 ☐ 依「能源管理法」第 16 條所送能源使用說明書經經濟部核准範疇之用電量：____度。(註 5)能源使用說明書核准日期及文號：____年____月____日 字第____號 ☐ 114 年配合循環經濟政策推動之原料或廢棄物前處理所增加之用電量：____度。 ☐ 114 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素所增加之用電量：____度(註 6)。 ☐ 114 年為配合新法規所增加之用電量：____度(註 7)(註 8)。 上述已勾選之項目總用電量加總：____度。 佐證資料(編號____)	
	☐ 其他估算方式(註 9)	計算值(度)
	估算說明： 	

註：

1. 年度用電量為能源用戶自行估算 114 年的全年用電量(度)。
2. 沿用 113 年全年實際用電量(度)係指預期 114 年全年用電量與 113 年相同。
3. 提供 114 年新增產線使用電量(度)，單位產品耗能以及產線主要耗能設備規格等。
4. 提供 114 年製程開發研究之說明及其使用電量(度)。
5. 依能源管理法第十六條第一項規定，經中央主管機關核准能源使用說明書之新設用戶，且經中央主管機關核准該能源使用說明書之日起算 5 年內者。
6. 提供 114 年公用事業能源用戶因應災害防救等特殊因素說明及其使用電量(度)。
7. 提供 114 年為配合新法規(例如：食品安全衛生規範和環保法規)所新增用電量(度)及佐證資料(如新增設備完工證明等)。
8. 說明為符合 114 年新法規所配合執行之措施，須包含法規公告前之電能使用狀況說明、法規公告後之電能使用狀況說明，內容需包含設備名稱、設備規格、設備數量、投資金額、操作時數、操作調整內容、增加之電能使用量計算說明等。
9. 其他估算方式需填寫估算方法或估算公式。

附錄一：節約能源措施代碼參照表^(註)

1.系統與設備類別節約能源措施代碼參照表

系統類別	類別代碼	設備類別	類別代碼	系統類別	類別代碼	設備類別	類別代碼
製程設備	A	-	Z	馬達設備	G	製程設備馬達	A
						冰水主機馬達	B
						空壓機馬達	C
						傳送馬達	D
						送排風馬達	E
						抽水馬達	F
						其他設備	G
空調設備	B	冰水主機	A	鍋爐設備	H	水管式鍋爐	A
		冰水泵	B			煙管式鍋爐	B
		區域水泵	C			熱媒式鍋爐	C
		冷卻水塔	D			貫流式鍋爐	D
		空調箱	E			廢熱鍋爐	E
		儲冰系統	F			熱水鍋爐	F
		其他設備	G			電熱鍋爐	G
						其他型式鍋爐	H
						送風機	I
						引風機	J
						抽水馬達	K
空壓設備	C	空壓機	A	汽電共生系統	I	發電鍋爐	A
		乾燥機	B			渦輪機	B
		過濾器	C			發電機	C
		進氣風管	D			送風機	D
		冷卻水塔	E			引風機	E
		空壓機管路	F			抽水馬達	F
		廢熱利用設備	G			其他附屬設備	G
		其他設備	H				
照明設備	D	螢光燈	A	蒸汽系統	J	蒸汽管路	A
		水銀燈	B			保溫	B
		高壓鈉燈	C			閥	C
		複金屬燈	D			其他附屬設備	D
		LED 燈	E	加熱爐	K	送風機	A
		自動點滅設備	F			引風機	B
		其他設備	G			其他附屬設備	C
冷凍冷藏	E	冷凍設備	A	裂解爐	L	送風機	A
		冷藏設備	B			引風機	B
		其他設備	C			其他附屬設備	C
電力系統	F	供電設備	A	其他	Z	污水排水設備	A
		變壓器	B			給水設備	B
		電容器	C			電梯	C
		其他設備	D			其他設備	D

2.措施類別節約能源措施代碼參照表

方法代碼	節能手法
01	汰舊換新
02	參數調整
03	變速或變頻調控
04	設備(單元)改善
05	維護保養
06	管理措施
07	其他

註：請依實際之節約能源措施代碼。編碼方式請參照上表先選擇「系統類別」之「類別代碼」、「設備類別」之「類別代碼」，搭配「節能方法」之「方法代碼」。舉例如下：

節能措施	代碼
冰水泵汰舊換新	BB01
水管式鍋爐調降空燃比	HA02
空壓機加裝變頻控制器	CA03
照明採用電子式安定器	DF04
冰水主機維護保養	BA05

附錄二：能源種類、編碼及單位參照表^(註)

能源種類	能源編碼	計量單位	能源種類	能源編碼	計量單位	能源種類	能源編碼	計量單位
煉焦煤	C01	公噸	煉油氣	O01	立方公尺	蔗渣	Z09	公噸
燃料煤	C02	公噸	液化石油氣	O02	公斤	木質顆粒	Z10	公噸
無煙煤	C03	公噸	丙烷混合氣	O03	公升	棕櫚殼	Z11	公噸
亞煙煤	C04	公噸	煤油	O04	公升	菇類栽培介質廢棄物	Z12	公噸
焦炭	C05	公噸	柴油	O05	公升	大豆油	Z13	公噸
煤球	C06	公噸	燃料油	O06	公秉	塔底油	Z14	公秉
焦爐氣	C07	千立方公尺	石油焦	O07	公噸	殘渣油	Z15	公秉
高爐氣	C08	千立方公尺	廢輪胎	Z01	公噸	甲醇	Z16	公斤
轉爐氣	C09	千立方公尺	廢機油	Z02	公秉	木材	Z17	公噸
煤氣(混合)	C10	千立方公尺	造紙排渣	Z03	公噸	(請自訂)	Z99	(請自訂)
水煤漿	C11	公噸	污泥	Z04	公噸			
電力	E01	度	木屑	Z05	公噸			
天然氣	L01	立方公尺	稻殼	Z06	公噸			
液化天然氣	L02	立方公尺	黑液	Z07	公噸			
燃料氣	L03	千立方公尺	垃圾	Z08	公噸			

註：如有使用非上表條列之能源，請由 Z99 編列貴廠之能源使用種類與單位。

附錄三、合併申報申請表

申請日期 ____ 年 ____ 月 ____ 日

一、申請合併之電號及用戶編號

申報 用戶編號	申請單位				申請理由
	公司名稱	電號	申請人	聯絡電話	
用戶地址					
合併申報					
用戶編號	電號		經常契約容量	啟用/停用	
				☐ 啟用 ☐ 停用	
電號地址					

註：如有以下其一情形者，且經實地勘查符合者，得向主管機關申請合併申報：

- 1.同一地址多電號，例如：中山路1號、中山路1號2樓；
- 2.不同地址需相鄰，且證明用電(能)無法分割，例如：中山路1號、中山路1-1號、中山路3號。

二、佐證資料(例如：衛星圖、建築平面圖…)

--	--

能源管理人員簽名或蓋章_____

填表人簽名或蓋章_____

能源用戶負責人簽名或蓋章_____

公司章(印鑑)

附錄四、產業園區、科學園區及科技產業園區清單

編號	名稱	類型
1	土城產業園區	產業園區
2	大甲幼獅產業園區	產業園區
3	大里產業園區	產業園區
4	大武崙產業園區	產業園區
5	仁大產業園區(大社)	產業園區
6	大發產業園區	產業園區
7	大園產業園區	產業園區
8	中壢產業園區	產業園區
9	仁大產業園區(仁武)	產業園區
10	元長產業園區	產業園區
11	內埔產業園區	產業園區
12	斗六產業園區	產業園區
13	台中產業園區	產業園區
14	台中港關連產業園區	產業園區
15	台南產業園區	產業園區
16	平鎮產業園區	產業園區
17	民雄產業園區	產業園區
18	永安產業園區	產業園區
19	永康產業園區	產業園區
20	田中產業園區	產業園區
21	光華產業園區	產業園區
22	全興產業園區	產業園區
23	安平產業園區	產業園區
24	朴子產業園區	產業園區
25	竹山產業園區	產業園區
26	竹南產業園區	產業園區
27	利澤產業園區	產業園區
28	和平產業園區	產業園區
29	官田產業園區	產業園區
30	林口產業園區	產業園區
31	林園產業園區	產業園區
32	社頭織襪產業園區	產業園區
33	芳苑產業園區	產業園區
34	南崗產業園區	產業園區
35	屏東產業園區	產業園區
36	屏東產業園區	產業園區
37	美崙產業園區	產業園區
38	桃園幼獅產業園區	產業園區
39	埤頭產業園區	產業園區
40	雲林離島式基礎產業園區	產業園區
41	雲林產業園區	產業園區
42	新北產業園區	產業園區
43	新竹產業園區	產業園區

44	新營產業園區	產業園區
45	瑞芳產業園區	產業園區
46	義竹產業園區	產業園區
47	嘉太產業園區	產業園區
48	彰濱產業園區	產業園區
49	福興產業園區	產業園區
50	銅鑼產業園區	產業園區
51	鳳山產業園區	產業園區
52	樹林產業園區	產業園區
53	頭份產業園區	產業園區
54	頭橋產業園區	產業園區
55	龍德產業園區	產業園區
56	龜山產業園區	產業園區
57	高雄臨海產業園區	產業園區
58	豐田產業園區	產業園區
59	豐樂產業園區	產業園區
60	觀音產業園區	產業園區
61	南港軟體產業園區	產業園區
62	新竹科學工業園區	科學園區
63	竹南科學園區	科學園區
64	龍潭科學園區	科學園區
65	銅鑼科學園區	科學園區
66	宜蘭科學園區	科學園區
67	新竹生物醫學園區	科學園區
68	中部科學園區(台中)	科學園區
69	中部科學園區(虎尾)	科學園區
70	中部科學園區(后里)	科學園區
71	中部科學園區(二林)	科學園區
72	中部科學園區(中興)	科學園區
73	南部科學園區(台南)	科學園區
74	南部科學園區(高雄)	科學園區
75	屏東科技園區	科技產業園區
76	高雄軟體園區	科技產業園區
77	楠梓科技園區	科技產業園區
78	臺中軟體園區	科技產業園區
79	臺中港科技園區	科技產業園區
80	臨廣科技園區	科技產業園區
81	成功物流園區	科技產業園區
82	前鎮科技園區	科技產業園區
83	潭子科技園區	科技產業園區

能源查核制度申報表

中華民國_____年(非生產性質行業)

致貴能源用戶：

1. 貴能源用戶契約用電容量超過 800 瓩，屬於經濟部依據「能源管理法」列管之能源用戶。爰請貴能源用戶依「能源管理法」第 8 條、第 9 條、第 12 條規定，填寫本申報表後，以紙本、電子檔或網路方式向經濟部辦理申報；網路申報者，請於填寫完畢後，自申報系統列印「基本資料」簽名用印並經由數位拍照或掃描後，將電子檔透過系統上傳；電子檔申報者，電子郵寄時除附上本制度申報表電子檔，須另附上同網路申報之簽名用印電子檔；紙本申報者，郵寄前請確認「基本資料」該頁已完成簽名用印。
2. 依「能源管理法」第 11 條及「能源用戶自置或委託技師或合格能源管理人員設置登記辦法」第 4 條規定，本申報表應由貴能源用戶向經濟部能源署（或能源局、能源委員會）所辦理設置登記之技師或能源管理人員負責填寫並簽名（或蓋章）。前述能源管理人員，以依「技師或能源管理人員辦理能源管理業務資格認定辦法」第 3 條參加能源管理人員訓練，並取得「能源管理人員訓練合格證書」者為限，並應依能源管理法及相關子法規定執行職務；貴能源用戶倘須調動能源管理人員職務，應先向該署辦理異動登記後，始得為之。
3. 近期內調升契約用電容量超過 800 瓩之新增能源用戶，或原登記之技師或能源管理人員已離職之能源用戶，除應指派專人填寫本申報表外，亦應依法儘速向經濟部能源署申請技師或能源管理人員設置登記（或異動登記）。
4. 依「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，貴能源用戶 104 年至 113 年期間之平均年節電率應達 1% 以上；另 114 年至 117 年之年度節電率目標及平均年節電率目標，應依「中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」辦理。
5. 依「能源管理法」第 21 條規定，未依規定申報使用能源資料或申報不實，或未辦理技師或能源管理人員設置登記之能源用戶，由經濟部通知限期改善；屆期不改善者，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰，並再限期改善；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
6. 依「能源管理法」第 23 條規定，違反經濟部所定關於能源使用及效率之規定者，由經濟部通知限期辦理；屆期不改善者，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰，並再限期辦理；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。
7. 另依「能源管理法」第 24 條規定，未依規定建立能源查核制度或未訂定或未執行節約能源目標及計畫之能源用戶，由經濟部通知限期辦理；屆期不改善者，處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰，並再限期辦理；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。

經濟部 謹致

一、填表人員

填表人員是否已由貴能源用戶依「能源管理法」第 11 條規定，向經濟部能源署（或能源局、能源委員會）完成辦理技師或能源管理人員設置登記？

☐ 是，技師或能源管理人員資料如下表：

技師或能管員姓名	單位/職稱	設置登記核准編號	登記日期		技師或能管員聯絡地址
			民國	年 月 日	
電話	分機	手機	傳真	分機	技師或能管員電子郵件

註：1.設置登記核准編號為「技師或能源管理人員設置/異動登記表」中之「登記編號」。

2.契約用電容量超過十萬瓩者，應有二名以上技師或能管員，且其中一名人員應自置之。

3.如貴能源用戶設置登記人數超過 1 人，其餘已登記人員資料請填報於「二、其他技師或能源管理人員」。

☐ 否，填表人員資料如下表：

填表人姓名	單位/職稱	填表人電子郵件		填表人聯絡地址
電話	分機	傳真	分機	填表人手機
未設置能源管理員原因說明(可複選)				後續設置登記改善方式
☐ 原能管員已不在職，現況為： ☐ 正在辦理能管員設置登記中，合格證書文號：能管字第_____號。 ☐ 參加能管員訓練未通過測驗。 ☐ 沒有符合參訓資格人員（專科以上學校理工科系畢業者）。 ☐ 欲委託技師或能管員，但尚未找到。 ☐ 本年度首次申報，尚未設置能管員。 ☐ 不清楚法規規定須設置能管員。 ☐ 其他_____。				☐ 本能源用戶已規劃派員參加能管員訓練課程，並辦理後續設置登記事宜。 ☐ 本能源用戶將委託技師或合格能源管理人員。

二、其他技師或能源管理人員

如貴能源用戶設置登記之技師或能源管理人員超過 1 人，除填表人員外，請將其餘之技師或能源管理人員資料填入下表：

技師或能管員姓名	單位/職稱	設置登記核准編號	登記日期	是否仍執行能源管理業務
			民國 年 月 日	☐ 是 ☐ 否
			民國 年 月 日	☐ 是 ☐ 否
			民國 年 月 日	☐ 是 ☐ 否

註：1.如貴能源用戶已完成設置登記之技師或能源管理人員，因離職、退休、業務轉調或其他原因已不負責能源管理業務，應向經濟部能源署申請塗銷登記。

2.如上表不敷使用，請自行增列。

三、能源用戶基本資料

填表日期： 年 月 日

總公司資料			
01.總公司名稱(註1)：		02.總公司統一編號：	
03.總公司代表人(註2)：		04.總公司代表人職稱：	
05.總公司地址：			
能源用戶資料			
06.能源用戶編號：		07.能源用戶名稱：	
08.能源用戶負責人(註3)：		09.能源用戶負責人職稱：	
10.能源用戶統一編號：		11.電號：	
12.能源使用地址：			
13.用戶連絡地址：			
14.行業編號及分類：		15.用戶分類：	
16.營業規模(註4)：	(間、床、房)	17.員工人數(註5)：	
18.全年工作時數：	小時	19.總樓地板面積(註6)：	平方公尺
20.總空調使用面積(註6)：	平方公尺	21.總室內停車場面積(註6)：	平方公尺
22.總能源費用(註7)：	(萬元/年)	23.營業額：	(百萬元/年)
24.總能源費用占總支出費用之比例(註8)：	%	25.出租率(註9)：	%
26.是否為中小企業(註10、11)：			

- 註：
- 「總公司名稱」係指具法律行為能力的法人名稱、機關名稱全銜，例：○○醫院△△院區以其總公司之名義為法律行為時，則本欄應填總公司名稱「○○醫院」；○○醫院△△分院以其本身之名義為法律行為時，則本欄應填「○○醫院△△分院」。
 - 「總公司代表人」依民法總則法人章節之規定填報。
 - 「能源用戶負責人」係指列管電號所登記之單位負責人或列管電號實際能源使用之單位負責人。
 - 「營業規模」僅學校(教室間數)、醫院(病床數)、旅館(房間數)為必填。
 - 「員工人數」係指受列管電號供電範圍內全年平均工作人員人數，學校請填寫陳報教育部之專任教師數、職員數與學生數之總數、醫院請填寫陳報衛生福利部之執業醫事人員總數。
 - 「總樓地板面積」、「總空調使用面積」及「總室內停車場面積」皆以申報電號供電範圍之面積填寫，並須檢附「總樓地板面積」之佐證資料，如：建築使用執照、消防檢測報告樓地板面積資料，若無前述2項資料，由貴單位自行彙整供電範圍各建築樓地板面積資料之報表，請加蓋用戶及負責人印信後上傳。
 - 「總能源費用」係指貴能源用戶購買油電燃氣之費用。
 - 「總支出費用」係指貴能源用戶所有支出費用(包含租金、人事費、油電燃氣費、設備維護費、設備採購費等支出)；「總能源費用占總支出費用之比例」=「總能源費用」÷「總支出費用」×100%。
 - 「出租率」僅「用戶分類」為「辦公大樓」之能源用戶必填。
 - 「中小企業」：依「中小企業認定標準」第2條，指依法辦理公司、有限合夥或商業登記，實收資本額或出資額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業。
 - 能源用戶請以總公司之「實收資本額」、「出資額」或「經常僱用員工數」判斷是否為中小企業。公務機關、國防組織、管理委員會等無「公司登記」或「商業登記」之能源用戶，請填「否」。
 - 若能源用戶使用多個電表擬採合併申報方式辦理者，請向經濟部申請；經經濟部同意後，能源用戶始得合併申報，核准合併申報之電表資料填入下表。

合併申報 (註12)	序號	合併申報電號	契約容量(瓩)
	1		
	2		
	3		

註：如上表不敷使用，請自行增列。

能源用戶
印信 (註)

能源管理人員簽名或蓋章
填表人簽名或蓋章
能源用戶負責人簽名或蓋章

註：公務機關/公務機構/公營事業機構/國防組織請用印信；非公務機關(如：民營公司/民營事業機構/管理委員會/管理負責人/設有代表人或管理人之非法人團體/全國性人民團體等)請用印信/印鑑。

四、能源查核組織與能源政策

表四之一、能源查核管理組織

類別	姓名	職稱	實際年度工作內容
管理階層人員 (訂定節能目標)			
推行階層人員 (擬定節能計畫，推動、考核與管考)			
執行階層人員 (執行節能計畫，發現問題並往上陳報)			

註：能源查核管理組織須完整填寫 3 階層人員。

表四之二、能源管理政策推動情形

編號	檢核項目	自我檢核內容敘述	
1	貴能源用戶(能源使用地址)是否已通過 ISO/CNS 50001 能源管理系統驗證？	☐ 是	通過 ISO/CNS 50001 能源管理系統驗證(註) 驗證機構名稱：_____
		☐ 否	證書有效期限：__年__月~__年__月 (若勾選本項，則無需填寫問題 2 至問題 5。)
2	貴能源用戶高階主管是否曾對外發布能源管理之能源政策聲明？	☐ 是	尚未通過 ISO/CNS 50001 能源管理系統驗證(請接續填寫下列問題 2~問題 6)。
		☐ 否	高階主管於報紙、網站或永續報告書(ESG)中，曾公開發布節約能源之能源管理政策。
3	高階主管是否會定期檢討節約能源推動成效？	☐ 是	高階主管僅有對內宣達節約能源之重要性，但未對外發表任何公開聲明。
		☐ 否	高階主管定期召開會議檢討節約能源之推動成效，並留下檢討紀錄。
4	貴能源用戶是否優先採購能源效率較高的設備？	☐ 是	高階主管未參與檢討節約能源成效。
		☐ 否	於採購文件中明列採購設備之能源效率規格，以突顯優先採購能源效率較高設備之決心。
5	貴能源用戶是否會回應由員工或供應商提出節約能源改善的建議？	☐ 是	辦理採購時僅考量設備價格，不會考量該設備之能源使用效率。
		☐ 否	對於員工或供應商提出有關節約能源改善的建議，已建立溝通管道。
6	貴能源用戶是否監測且蒐集使用能源設備之運轉情形？	☐ 是	對於員工或供應商提出有關節約能源改善的建議，尚未建立溝通管道。
		☐ 否	已裝設能源管理資訊系統(Energy Management Information System, EMIS)且即時蒐集能源數據，具備以下項目之能源即時數據可視化與歷史記錄查詢功能(可複選)： ☐ 電力系統 ☐ 空調系統 ☐ 空壓系統 ☐ 照明系統 ☐ 冷凍冷藏系統 ☐ 送排風系統 ☐ 給水污水系統 ☐ 鍋爐系統 ☐ 熱泵系統 ☐ 其他系統 _____。
		☐ 否	尚未裝設能源管理資訊系統(Energy Management Information System, EMIS)。

註：請提供 ISO/CNS 50001 證書佐證資料。

五、能源使用量^(註1)

表五之一、熱能使用量統計表

申報 月份 (註2)	燃料油		液化石油氣		天然氣		汽油(註3)		柴油(註3)	
	使用量 (公秉)	總價 (含稅) (元)	使用量 (公斤)	總價 (含稅) (元)	使用量 (立方 公尺)	總價 (含稅) (元)	使用量 (公升)	總價 (含稅) (元)	使用量 (公秉)	總價 (含稅) (元)
1 月										
2 月										
3 月										
4 月										
5 月										
6 月										
7 月										
8 月										
9 月										
10 月										
11 月										
12 月										
總計										
平均										
供應商 名稱										
客戶編 號(註4)										

註：

1. 請依據各月份帳單或收據載明之月份進行申報；若無帳單或收據，則以各月實際使用量填報。
2. 以上「申報月份」，係指帳單或收據載明之月份。
3. 若為車輛用油，則僅需申報行駛於列管電號供電區域內之用油量。
4. 「客戶編號」請填報「供應商」出具之管理報表所載之「客戶」編號，例如：油號、天然氣用戶編號。若無客戶編號則免填。

表五之二、電能使用量統計表

編號	電號	契約用電別 (註1)	戶名	用電地址	行業別
1					

申報 月份 (註2)	經常契約 容量 (瓩)	最高需量(瓩)				用電度數(度)					轉供度 數(度) (註3)	功 因 (%)	總電費 (含稅) (元)
		尖峰	半尖 峰	週六 半尖峰	離峰	尖峰	半尖 峰	週六 半尖峰	離峰	合計			
1月													
2月													
3月													
4月													
5月													
6月													
7月													
8月													
9月													
10月													
11月													
12月													
合計													
平均													

註：

1. 契約用電別請填電號登記之用電契約種類及用戶類型，如 65 需量綜合(高壓)非營業用、82 需量綜合(特高壓)軍用等。
2. 「申報月份」，係指電費帳單（或收據）載明之月份（並非實際用電月份）。
3. 「轉供度數」，係指能源用戶購買之再生能源電能經台電輸配電網轉供之用電量，該資料載明於每月電費帳單。

表五之三、單位能源使用效率因子

照明耗電功率占最高尖峰需量的比例(%)	空調耗電功率占最高尖峰需量的比例(%)	空調總裝置噸數 (美制冷凍噸)(註)		空調夏季最大的運轉噸數 (美制冷凍噸)(註)	
		中央空調系統	其他型式空調主機 (窗、箱型及分離式等)	中央空調系統	其他型式空調主機 (窗、箱型及分離式等)

註：1 美制冷凍噸(USRT)=3,024kcal/hr。

表五之四、電能績效自我評比表

每單位樓地板面積電能消耗量(EUI，度/平方公尺)						
月份	112 年室內 樓地板面積 (註 1)	113 年室內 樓地板面積 (註 1)	112 年 EUI	113 年 EUI	每季差異分析 (%) (註 2)	原因(註 3)
	(平方公尺)	(平方公尺)	(度/平方公尺)	(度/平方公尺)		
1 月					☐ 增加____%	
2 月					☐ 減少____%	
3 月						
4 月					☐ 增加____%	
5 月					☐ 減少____%	
6 月						
7 月					☐ 增加____%	
8 月					☐ 減少____%	
9 月						
10 月					☐ 增加____%	
11 月					☐ 減少____%	
12 月						
全年度					☐ 增加____%	
					☐ 減少____%	

註：

1. 室內樓地板面積=總樓地板面積-總室內停車場面積，皆以申報電號供電範圍之面積填寫。

2. 差異分析(%)= $\frac{113\text{年EUI}-112\text{年EUI}}{112\text{年EUI}} \times 100\%$

3. 針對差異分析值超過 10 % 以上者，應填寫差異原因及說明。增加原因例如營運未滿一年、營運時間增加、設備增加、設備運轉時數增加、營運規模擴大、列管電號增加、改採熱泵、未定期保養或其他；減少原因例如營運時間減少、設備減少、設備運轉時數減少、營運規模縮小、列管電號減少、定期保養或其他。

表五之五、熱能績效自我評比表

每單位樓地板面積耗用能源數量 (EUI, 公升油當量/平方公尺)						
月份	112 年室內 樓地板面積 (註 1)	113 年室內 樓地板面積 (註 1)	112 年 EUI	113 年 EUI	每季差異分析 (%) (註 2)	原因(註 3)
	(平方公尺)	(平方公尺)	(公升油當量/平方公尺)	(公升油當量/平方公尺)		
1 月					☐ 增加 ____ %	
2 月					☐ 減少 ____ %	
3 月						
4 月					☐ 增加 ____ %	
5 月					☐ 減少 ____ %	
6 月						
7 月					☐ 增加 ____ %	
8 月					☐ 減少 ____ %	
9 月						
10 月					☐ 增加 ____ %	
11 月					☐ 減少 ____ %	
12 月						
全年度					☐ 增加 ____ % ☐ 減少 ____ %	

註：

1. 室內樓地板面積=總樓地板面積-總室內停車場面積，皆以申報電號供電範圍之面積填寫。

2. 差異分析(%)= $\frac{113 \text{ 年 EUI} - 112 \text{ 年 EUI}}{112 \text{ 年 EUI}} \times 100\%$

3. 針對差異分析值超過 10 % 以上者，應填寫差異原因及說明。增加原因例如營運未滿一年、營運時間增加、設備增加、設備運轉時數增加、營運規模擴大、列管電號增加、未定期保養或其他；減少原因例如營運時間減少、設備減少、設備運轉時數減少、改採熱泵、營運規模縮小、列管電號減少、定期保養或其他。

六、能源流程分析

電能用量平衡圖

電力使用分布百分比%

台電電費單總用電度數 (含轉供度數)		1.空調設備	%
	度/年		度/年
總用電度數		2.照明設備	%
	100%		度/年
	度/年	3.冷凍冷藏設備	
再生能源自用總度數			%
	度/年		度/年
再生能源回售台電總度數		4.事務設備	%
	度/年		度/年
再生能源總發電量		5.送排風設備	%
	度/年		度/年
		6.給水污水設備	%
			度/年
		7.電梯設備	%
			度/年
		8.其他設備(註)	%
			度/年

熱能用量平衡圖

熱能使用分布百分比%

熱能種類		熱值 (百萬卡/年)	熱值占 比(%)
1	燃料油		
2	液化石油氣		
3	天然氣		
4	汽油		
5	柴油		
合計	總熱能熱值		100%
總熱能熱值		100%	
		百萬卡/年	
熱能種類	房間用	% 百萬卡/年	
熱能種類	三溫暖	% 百萬卡/年	
熱能種類	溫水游泳池	% 百萬卡/年	
熱能種類	洗衣房	% 百萬卡/年	
熱能種類	廚房餐廳	% 百萬卡/年	
熱能種類	消毒設備	% 百萬卡/年	
熱能種類	車輛	% 百萬卡/年	
熱能種類	發電機	% 百萬卡/年	
熱能種類	其他設備(註)	% 百萬卡/年	

註：貴能源用戶如有未列於「電(熱)能用量平衡圖」之設備（如：電台發射器、水處理設備、鍋爐泵及風車、電熱水器、瓦斯爐、熱水器等），請於「其他設備」欄內敘明。

七、建築資料

建築編號	用戶分類	建築名稱	建造年份 (民國年)	地下樓層	地上樓層	建築總樓地板面積 (平方公尺)	屋頂構造	建築入口大門方位
1								
2								
3								
4								
5								

八、電能系統資料

變壓器設備規格	建築物名稱					
	變壓器編號					
	廠牌					
	製造年份					
	變壓器容量	(千伏安)				
	變壓器型式(註1)					
	一次側電壓	(千伏特)				
	二次側電壓	(伏特)				
	迴路名稱					
	負載概述					
	效率 η	(%)				
變壓器運轉值(註2)	變壓器溫度	(°C)				
	一次側實際電壓	(千伏特)				
	二次側實際電壓	(伏特)				
	二次側最大負載電流	(安培)				
	功因	(%)(註3)				
	最大負載	(瓩)				
功因改善	負載率	(%)(註4)				
	功因自動調整器	(有/無)				
	裝置電容器量	(千乏)				

總盤抄表值 (註2)	電壓 (千伏特)		電流 (安培)		功因 (%)		高壓電容器量 (千乏)	
---------------	-------------	--	------------	--	-----------	--	----------------	--

緊急發電機	編號	1	2	3	4	5
	容量(千伏安)					
	電壓(伏特)					

- 註：
- 變壓器型式請擇一填寫「乾式」、「油式」或「非晶質式」。
 - 「變壓器運轉值」、「總盤抄表值」請填寫用電尖峰負載抄表數據。
 - 各迴路功因合理值應高於95%。
 - 變壓器負載率合理在50~75%，負載率低者，銅鐵損失大。負載率(%)=[(1.732×二次側實際電壓(伏特)×負載電流(安培)×功因(%)÷1,000(瓦/瓩))÷變壓器容量(千伏安)]÷功因(%)。

九、使用能源設備統計

表九之一、空調系統

(一) 冰水機群組列表^(註 1)

項次	建築名稱 ^(註 2)	冰水機群組名稱 ^(註 3)
1		
2		
3		
4		
5		

註：

- 1. 「冰水機群組」：指由一台(含)以上或多台冰水機並聯運轉，冰水匯流構成一個出/回水密閉循環系統。冰水機群組包含冰水主機與附屬設備，冰水主機如：水冷式冰水主機、儲冰主機、氣冷式冰水主機(採冰水管路併聯系統)、熱泵主機(水對水，併聯系統)、非以電力為主要驅動之冰水主機(例：吸收式)、仍併在冰水管路之備機主機；附屬設備如：冰水泵、冷卻水泵、區域泵、中繼泵、冷卻水塔、融冰泵、儲冰泵、儲冰槽(動態儲冰)與仍併在管路之備機。
- 2. 「建築名稱」：置放冰水機群組之建築名稱，需與「七、建築資料」中的建築名稱一致。
- 3. 「冰水機群組名稱」：若「A 棟大樓」有 2 個冰水機群組，請分別申報此 2 個冰水組機群組名稱。
- 4. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。


表九之一、空調系統

(二) 冰水機群組系統能源效率(單一群組冰水主機總容量達1千冷凍噸以上)(註1)

建築名稱	冰水機群組名稱	月份	月耗電量 (kWh)	冰水機群組系統 負荷(RTh)	效率值 (kW / RT)	備註
		1 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		2 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		3 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		4 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		5 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		6 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		7 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		8 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		9 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		10 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		11 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____
		12 月				☐ 整月未開主機 ☐ 其他_____

註：

1. 冰水機群組系統包含冰水主機與附屬設備，單一群組內之「冰水主機」（含備用機）總容量達1千冷凍噸以上者，應填寫本表。
2. 當年度新適用之能源用戶得免填「冰水機群組系統能源效率」內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手設置必要之裝置進行量測，以供次年度申報填寫。
3. 電力計、流量計及溫度計裝置點，示意如下圖。電力計量測範圍須包含冰水主機與附屬設備。

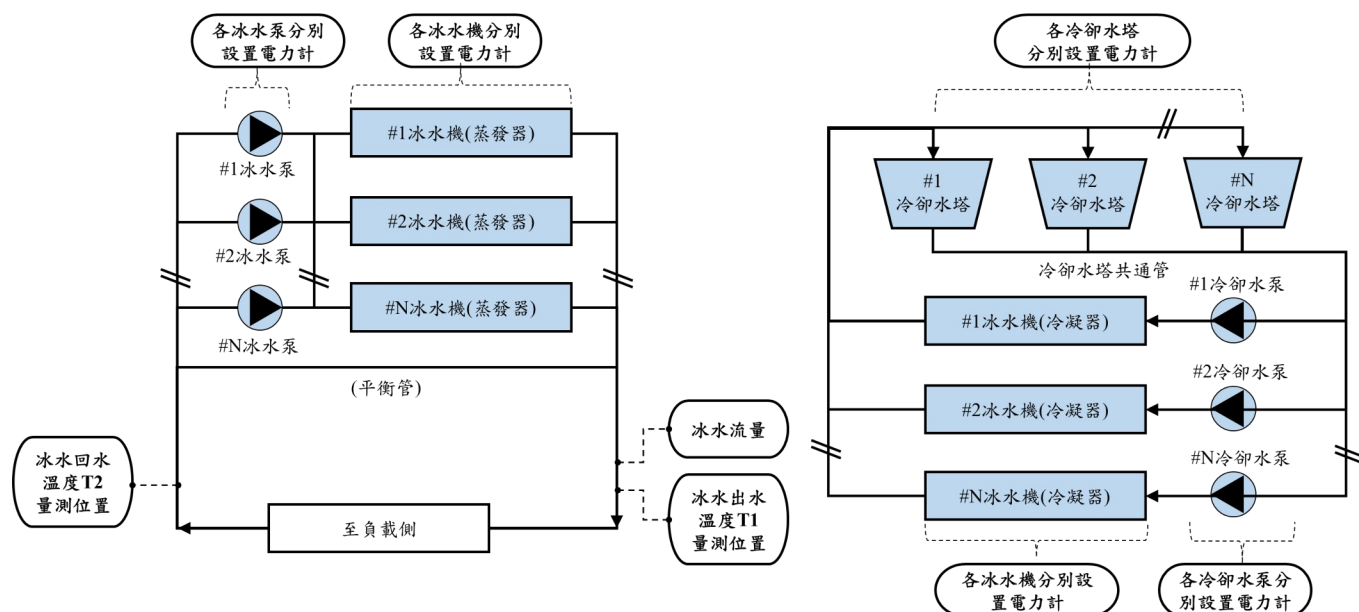

4. 請貴能源用戶每小時確實量測並記錄冰水機群組主幹管之出水溫度、回水溫度、冰水流量及冰水主機與附屬設備耗電量，並計算各月冰水機群組系統負荷與耗電量後填報於本表。相關量測及計算紀錄，應至少保存五年。
5. 小時冰水機群組系統負荷=流體密度×每小時平均冰水流量×比熱容×每小時平均溫差×運轉時間。
6. 月冰水機群組系統負荷=當月份之每小時冰水機群組系統負荷總和。
7. 冰水機群組系統負荷及效率值之計算範例：
假定某公司冰水機群組系統 A 每日運轉 8 小時，其第一小時平均冰水流量為 12,000 公升/分鐘(LPM)，冰水共管平均出水溫度 7°C、冰水共管平均回水溫度 12°C，以水為流體，則密度為 1 kg/L、比熱容為 1.0 kcal/(kg·°C)、1 美制冷凍噸(RT)等於 3,024 (kcal/h)，則第一小時冰水機群組系統功率為：
 $1 \text{ (kg/L)} \times 12,000 \text{ (L/min)} \times 1.0 \text{ kcal/(kg} \cdot \text{°C)} \times (12^\circ\text{C} - 7^\circ\text{C}) \times 60 \text{ (min/h)} = 3,600,000 \text{ (kcal/h)} \approx 1,190 \text{ RT}$ ，亦即該小時系統負荷為 1,190RT*1hr=1,190RTh。
8. 以上述公式逐小時計算冰水機群組系統負荷分別為：
1,190 RTh、1,100 RTh、1,200 RTh、1,200 RTh、1,100 RTh、1,300 RTh、1,280 RTh、1,180 RTh，則當日冰水機群組系統總負荷為 9,550 RTh。依前述邏輯可計算每日之負荷，將每日之負荷加總即為「月冰水機群組系統負荷」。

若當月份冰水機群組系統總耗電量為 1,400,000 kWh，「冰水機群組系統負荷」為 2,000,000 RTh，則系統效率值為 $1,400,000 \text{ kWh} / 2,000,000 \text{ RTh} = 0.7 \text{ (kW/RT)}$

表九之一、空調系統

(三) 空調系統設備

建築物名稱																					
設備名稱	設備編號	廠牌	冰水機群組名稱 (註1)	型式	有無變頻控制	有無節能標章 (註2)	能源效率等級 (註2)	登錄編號 (冰水機組能源效率標示) (註3)	設備電功率		製造年份 民國年	設備容量		馬達(註4)					現有數量 (台)	運轉時數 (小時/年)	使用能源種類
									電壓 (伏特)	功率值 (瓩)		容量	單位	效率標準 (註5)	功率值 (瓩)	馬力 (HP)	極數 (P)	額定效率 (%)			
1.中央空調主機																					
2.儲冰槽																					
3.冰水泵																					
4.冷卻水泵																					
5.區域水泵																					
6.冷卻水塔																					
7.空調箱																					
8.小型送風機																					
9.箱型冷氣機																					
10.窗型冷氣機																					
11.分離式冷氣機																					
12.空調加熱設備																					
13.其他設備																					

註：

- 「冰水機群組名稱」：請填寫本棟建築於「表九之一、(一)冰水機群組列表」申報之「冰水機群組名稱」，此欄位僅冰水機群組之冰水主機與附屬設備為必填；若冰水主機或附屬設備屬同一冰水機群組，請填寫相同的「冰水機群組名稱」。
- 「有無節能標章」、「能源效率等級」僅「9.箱型冷氣機」、「10.窗型冷氣機」、「11.分離式冷氣機」為必填。
- 「登錄編號」：可於「中華民國蒸氣壓縮式冰水主機能源效率分級標示管理系統網站」(<https://ranking.energylabel.org.tw/lbICE/>)查詢，查無登錄編號則免填。
- 「馬達」資料（「效率標準」、「功率值」、「馬力」、「極數」、「額定效率」）僅泵浦類、風車類為必填。
- 「效率標準」請依馬達銘牌之額定規格填寫 IE1、IE2、IE3 或 IE4。

表九之二、照明系統

建築物名稱									
燈具種類	廠牌	照明設備裝設區域(註1)	燈具規格			燈具電功率值	製造年份	現有數量	運轉時數
			燈管型式	容量規格(註2)	安定器型式	(瓦/具)	民國年	(具)	(小時/年)
1.日光燈									
2.省電燈泡									
3.鹵素燈									
4.複金屬燈									
5.高壓鈉燈									
6.高壓水銀燈									
7.LED 燈									
8.其他									

註：

1. 「照明設備裝設區域」：照明設備裝設之位置說明或備註，例：3 樓公共區域走道、地下1 樓A 倉庫、B 區1 樓專櫃等。
2. 「容量規格」填寫範例，如：20W×4 或 40W×2。

表九之三、其他系統

建築物名稱																			
系統/設備 名稱	設備 編號	廠牌	冰水 機群 組名 稱 (註1)	型 式	有無 變頻 控制 (註2)	有無 裝設 電力 回生 裝置 (註2)	設備電功率		製 造 年 份 民 國 年	設備容量		馬達(註3)					現 有 數 量 (台)	運 轉 時 數 (小時 /年)	使 用 能 源 種 類
							電 壓 (伏特)	功 率 值 (瓩)		容 量	單 位	效 率 標 準 (註4)	功 率 值 (瓩)	馬 力 (HP)	極 數 (P)	額 定 效 率 (%)			
1.冷凍冷藏系統																			
1.1 冷凍設備																			
1.2 冷藏設備																			
1.3 其他設備																			
2.事務設備系統																			
2.1 個人電腦（顯示器）																			
2.2 影印機																			
2.3 飲水機																			
2.4 其他設備																			
3.送排風系統																			
3.1 停車場排風機																			
3.2 屋頂抽排風機																			
3.3 廚房抽排風機																			
3.4 廁所排風機																			
3.5 其他設備																			
4.給水污水系統																			
4.1 污水排水設備																			
4.2 給水設備																			
4.3 其他設備																			
5.電梯系統																			
5.1 病床梯																			
5.2 客梯																			
5.3 電扶梯																			
5.4 貨梯																			
5.5 其他設備																			
6.鍋爐系統(註5)																			
6.1 蒸汽鍋爐																			
6.2 熱水鍋爐																			
6.3 其他鍋爐																			
7.熱泵系統																			
7.1 熱泵(註6)																			
7.2 熱泵水泵																			
7.3 熱泵輔助加熱器																			
7.4 熱泵儲水槽																			
8.壓縮空氣系統																			
8.1 空壓機																			
8.2 冷凍式乾燥機																			
8.3 吸附式乾燥機																			
8.4 冷卻水泵																			
8.5 冷卻水塔																			
8.6 增壓機																			
9.其他系統																			
9.1 電熱水器																			
9.2 其他設備																			

註：

- 「冰水機群組名稱」：請填寫本棟建築於「表九之一、(一)冰水機群組列表」申報之「冰水機群組名稱」，此欄位僅冰水機群組之冰水主機與附屬設備為必填；若冰水主機或附屬設備屬同一冰水機群組，請填寫相同的「冰水機群組名稱」。
- 「有無變頻控制」、「有無裝設電力回生裝置」僅「5.電梯系統」為必填。
- 「馬達」資料（「效率標準」、「功率值」、「馬力」、「極數」、「額定效率」）僅泵浦類、風車類、「5.電梯系統」為必填。
- 「效率標準」請依馬達銘牌之額定規格填寫 IE1、IE2、IE3 或 IE4。
- 鍋爐設備電功率係指鍋爐送風機之額定電功率；鍋爐設備容量請填寫鍋爐之額定蒸發量(公噸/小時)或額定發熱量(仟卡/小時，1 BTU/小時=0.252 仟卡/小時)；鍋爐請填寫貫流式、煙管式、水管式或其他。
- 熱泵之「型式」請填寫「空氣源(空氣對水)」、「水源(水對水)」、「地熱源」、「太陽輻射源與大氣熱源型(雙熱源型)」。

表九之四、系統耗電量彙整統計

系統名稱	系統設備利用率(%)(註)	全年運轉時數(%) (實際運轉時數/8,760 小時)
1.空調系統		
2.照明系統		
3.冷凍冷藏系統		
4.事務設備系統		
5.送排風系統		
6.給水污水系統		
7.電梯系統		
8.鍋爐系統		
9.熱泵系統		
10.壓縮空氣系統		
11.其他系統		

註：系統設備利用率(%)=系統設備年平均運轉容量÷系統設備總容量×100 (%)。

例：空調主機年平均運轉容量 1,000 噸，空調主機系統總容量 2,000 噸，則系統設備利用率=1,000 噸÷2,000 噸=50%。

表九之五、重大使用能源設備登錄表

項次	系統名稱	設備名稱	操作管理現況	維護現況
1			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
2			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
3			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
4			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
5			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
6			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
7			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
8			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
9			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養
10			☐ 依標準程序規定操作 ☐ 依使用者經驗操作	☐ 定期實施維護保養 ☐ 不定期實施維護保養

註：

1. 「重大使用能源設備」之定義：陸用之燃煤、燃油及燃氣蒸汽鍋爐，但不包括貫流式鍋爐。
2. 「依標準程序規定操作」係指依設備操作手冊所規定之參數及程序進行設備操作。
3. 「定期實施維護保養」係指依設備操作手冊所規定之維護時間及頻率進行設備維護保養。
4. 「維護現況」，請針對註1所指之設備進行操作維護現況檢視。
5. 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表九之六、鍋爐設備操作概況表

鍋爐 項次 (註1)	鍋爐設備操作概況								
	構造 檢查號碼 (註2)	鍋爐種類	鍋爐型式	能源種類	年度能源使用量		鍋爐容量		操作狀態
					數量	單位	容量	單位	
		☐ 蒸汽鍋爐(註3) ☐ 熱水鍋爐(註4) ☐ 其他鍋爐	☐ 水管式(註5) ☐ 煙管式(註6) ☐ 貫流式(註7) ☐ 其他	☐ 燃料油 ☐ 液化石油氣 ☐ 天然氣 ☐ 柴油 ☐ 電力		公秉 公斤 立方公尺 公秉 度		☐ 公噸/小時 ☐ 百萬千卡/小時	☐ 正常使用中。 ☐ 已無操作。 ☐ 平時不使用， 設備維修時使用。
		☐ 蒸汽鍋爐 ☐ 熱水鍋爐 ☐ 其他鍋爐	☐ 水管式 ☐ 煙管式 ☐ 貫流式 ☐ 其他	☐ 燃料油 ☐ 液化石油氣 ☐ 天然氣 ☐ 柴油 ☐ 電力		公秉 公斤 立方公尺 公秉 度		☐ 公噸/小時 ☐ 百萬千卡/小時	☐ 正常使用中。 ☐ 已無操作。 ☐ 平時不使用， 設備維修時使用。
		☐ 蒸汽鍋爐 ☐ 熱水鍋爐 ☐ 其他鍋爐	☐ 水管式 ☐ 煙管式 ☐ 貫流式 ☐ 其他	☐ 燃料油 ☐ 液化石油氣 ☐ 天然氣 ☐ 柴油 ☐ 電力		公秉 公斤 立方公尺 公秉 度		☐ 公噸/小時 ☐ 百萬千卡/小時	☐ 正常使用中。 ☐ 已無操作。 ☐ 平時不使用， 設備維修時使用。
		☐ 蒸汽鍋爐 ☐ 熱水鍋爐 ☐ 其他鍋爐	☐ 水管式 ☐ 煙管式 ☐ 貫流式 ☐ 其他	☐ 燃料油 ☐ 液化石油氣 ☐ 天然氣 ☐ 柴油 ☐ 電力		公秉 公斤 立方公尺 公秉 度		☐ 公噸/小時 ☐ 百萬千卡/小時	☐ 正常使用中。 ☐ 已無操作。 ☐ 平時不使用， 設備維修時使用。

註：

- 「鍋爐項次」同「表九之三、其他系統」申報之鍋爐設備項次。
- 「構造檢查號碼」需填報之設備：陸用之燃煤、燃油及燃氣蒸汽鍋爐，但不包括貫流式鍋爐。
- 蒸汽鍋爐：係指以火焰、燃燒氣體、其他高溫氣體或以電熱加熱於水或熱媒，使發生超過大氣壓之壓力蒸汽，供給他用之裝置及其附屬過熱器。
- 熱水鍋爐：係指以火焰、燃燒氣體、其他高溫氣體或以電熱加熱於有壓力之水，供給他用之裝置
- 水管式鍋爐(Water-tube boiler)：火焰(燃燒氣體)於燃燒室內加熱管內爐水之鍋爐。
- 煙管式鍋爐(火管式，Fire-tube boiler)：管內通過火焰(燃燒氣體)加熱管外爐水之鍋爐。
- 貫流式鍋爐(Once-through boiler)：加熱方式類似水管式鍋爐，但無汽鼓之鍋爐。
- 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表九之七、蒸汽鍋爐設備操作自我檢測表

蒸汽鍋爐設備操作自我檢測結果					
蒸汽鍋爐項次 (註1)	月份	最末排氣溫度 (°C) (註2)	最末排氣溫度超過規定值之原因(註4)	排氣含氧量 (%) (註3)	排氣含氧量超過規定值之原因(註4)
	1月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	2月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	3月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	4月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	5月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	6月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	7月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	8月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明)：_____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明)：_____
	9月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損

蒸汽鍋爐設備操作自我檢測結果					
蒸汽鍋爐項次 (註1)	月份	最末排氣溫度 (°C) (註2)	最末排氣溫度超過規定值之原因(註4)	排氣含氧量 (%) (註3)	排氣含氧量超過規定值之原因(註4)
			☐ 其他(請說明): _____		☐ 其他(請說明): _____
	10 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明): _____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明): _____
	11 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明): _____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明): _____
	12 月		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 熱交換設備破管毀損 ☐ 燃控設備或元件損壞 ☐ 其他(請說明): _____		☐ 蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 ☐ 燃料置換，系統仍在調整 ☐ 爐體破損 ☐ 連續非常態低載運轉 ☐ 風門連桿元件鬆脫毀損 ☐ 其他(請說明): _____

註：


- 1.「蒸汽鍋爐項次」同「表九之六、鍋爐設備操作概況表」之「鍋爐項次」，且該設備之鍋爐種類為「蒸汽鍋爐」及鍋爐型式為非「貫流式」才需填此表。
- 2.鍋爐本體排氣出口處設有熱回收裝置時，「最末排氣溫度」為最末熱回收裝置排氣出口 1 公尺以內所量測之溫度，如無熱回收裝置，「最末排氣溫度」為鍋爐本體排氣出口 1 公尺以內所量測之溫度。每天至少檢測 1 次並保存紀錄，取平均值作為每月的檢測值。
- 3.「排氣含氧量」之量測位置應距離鍋爐本體排氣出口 1 公尺以內。每週至少檢測 1 次並保存紀錄，取平均值作為每月的檢測值。
- 4.選填「其他」者需另行說明異常原因（請參考經濟部公告之「指定能源用戶使用蒸汽鍋爐應遵行之節約能源規定」）。
- 5.本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表九之八、資料中心能源使用效率自我檢測表^(註1)

項次	資料中心		不斷電系統 (註2)				資料中心能源使用效率 (PUE)自我檢測結果 (註3)			資料中心 環境溫度 設定值 (°C)	資訊設備電力 量測位置 (註9)	是否裝設 PUE 監測儀表 (註10)(註11)
	建築 名稱 (註4)	樓層 (註4)	類型 (註5)	容量 (kVA)	數量 (台)	平均 效率 (%) (註6)	資料中心 基礎設施 全年電力 使用量 (a)(註7)	資訊設 備全年 電力使 用量 (b)(註8)	PUE 值 (a+b)/b			
1			☐ UPS ☐ SMR								☐ UPS (SMR)輸入 ☐ UPS (SMR)輸出 ☐ PDU 輸出 ☐ 其他_____	☐ 是，已裝設 PUE 監測儀表。 (註12) ☐ 否，未裝設 PUE 監測儀表。
2			☐ UPS ☐ SMR								☐ UPS (SMR)輸入 ☐ UPS (SMR)輸出 ☐ PDU 輸出 ☐ 其他_____	☐ 是，已裝設 PUE 監測儀表。 (註12) ☐ 否，未裝設 PUE 監測儀表。
3			☐ UPS ☐ SMR								☐ UPS (SMR)輸入 ☐ UPS (SMR)輸出 ☐ PDU 輸出 ☐ 其他_____	☐ 是，已裝設 PUE 監測儀表。 (註12) ☐ 否，未裝設 PUE 監測儀表。

註：

- 「表九之八、資料中心能源使用效率自我檢測表」僅「表三、能源用戶基本資料」之「用戶分類」為「電信公司(電信機房)」、「電腦機房(資訊設備)」及「電腦機房(電信交換機設備)」之能源用戶必填。
- 同一資料中心若有多種規格之不斷電系統，所有規格皆須填報。
- 資料中心能源使用效率(PUE)=(資料中心基礎設施電力使用量+資訊設備電力使用量)÷資訊設備電力使用量；資料中心基礎設施包含：電力系統、空調系統、照明系統、監控系統及其他設施設備等。
- 「建築名稱」請與「七、建築資料」之「建築名稱」一致；「樓層」請填寫資料中心設置的樓層，例：3樓或3~5樓等。
- 不斷電系統類型請填「UPS」或「SMR」。
- 「平均效率(%)」=(不斷電系統輸出端功率÷輸入端功率)×100%。
- 請上傳「資料中心基礎設施全年電力使用量」數據佐證資料，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 請上傳「資訊設備全年電力使用量」數據佐證資料，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 請填報「資訊設備全年電力使用量」之量測位置。
- 「PUE 監測儀表」係指量測資料中心基礎設施全年電力使用量及資訊設備全年電力使用量所需電力計，如為「非獨立空調」之資料中心，所需儀表除電力計外，尚須包含流量計、溫度計或能量計(如 BTU 儀表)。
- PUE 監測儀表裝設位置可參考 ISO/IEC 30134 標準，ISO/IEC 30134 將 PUE 量測分為三個等級：PUE1 為基礎級、PUE2 為中級、PUE3 為進階級，針對資訊設備全年電力使用量之量測位置，建議至少選擇基礎級以上之量測位置，示意如下圖。

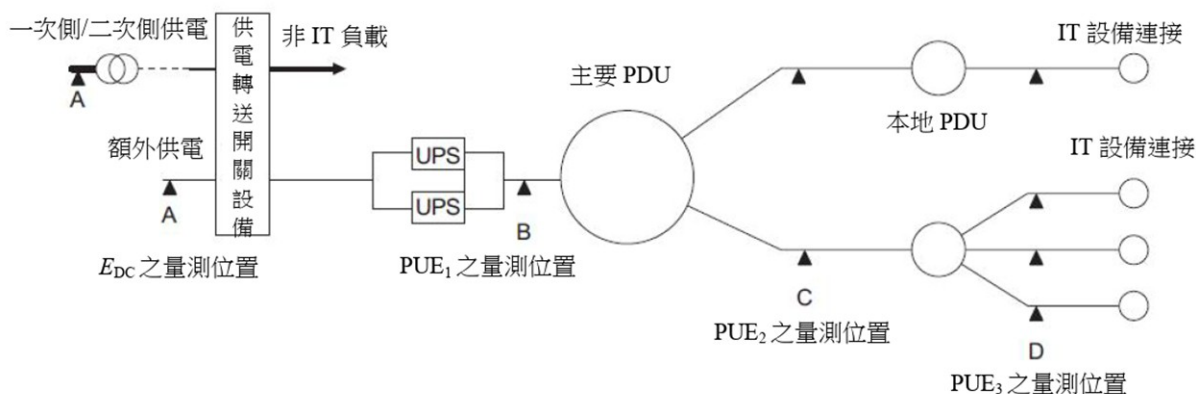

- 請提供監測儀表設置佐證資料：(1)監控系統畫面(需加蓋用戶及負責人印信)、(2)監測記錄(包含資料中心基礎設施各月電力使用量、資訊設備各月電力使用量)。
- 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

十、節約能源目標及執行計畫達成情形

表十之一、113 年節約能源改善方案具體成效分析表(註 1)

項次	節約能源措施來源	節約能源措施代碼(註 2)	能源種類(單選)	已執行之節約能源措施	節約能源項目採取之執行計畫說明	改善前狀況	改善後狀況	節約能源量及金額計算(註 3)
1	☐跨年度成效(註 4) ☐當年度計畫(註 5)		☐電力(度) ☐燃料油(公秉) ☐液化石油氣(公斤) ☐天然氣(立方公尺) ☐汽油(公升) ☐柴油(公秉)					

項次	節約能源措施來源	節約能源措施代碼 (註2)	能源種類 (單選)	已執行之節約能源措施	節約能源項目採取之執行計畫說明	改善前狀況	改善後狀況	節約能源量及金額計算(註3)														
								實際投資金額計算	一、設備投資費用計算公式套用：													
項次	設備名稱	設備功率或容量	(kW/台或 RT/台)	×	購買單價	(元/kW 或 元/RT)	×		台數	=	設備費用	(元)										
1			(kW/台或 RT/台)	×		(元/kW 或 元/RT)	×			=		(元)										
2			(kW/台或 RT/台)	×		(元/kW 或 元/RT)	×			=		(元)										
												二、其他投資費用計算說明：										
項次	費用名稱										投資費用	(元)										
1												(元)										
2												(元)										
									三、本項措施總投資金額： (元) (註9)													

註：

- 當年度新適用之能源用戶得免填表十內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手規劃並實施節能措施使平均年節電率達1%以上，以供次年度申報填寫。
- 「節約能源措施代碼」請參照附錄之說明。
- 「節約能源量及金額計算」欄之「節能量計算」，例如：藉由設備能源使用量量測或設備效率提昇與運轉時數來計算節約電力、燃料油、液化石油氣、天然氣、汽油、柴油等能源之節約數量，並換算成節能效益金額之算式（新臺幣，下同）。「實際投資金額」請列舉投資項目與金額。
- 跨年度成效為節能效益分2年度申報之節能措施，節能量計算跨年度，例如：112年8月完成某項節能措施，執行計畫期間為112年9月起至113年8月止(最多以12個月為限)；其中112年度之節能效益已於上一年度填報，113年度之節能效益則於表十之一至表十之二填報。
- 當年度計畫為當年度提出的節能措施，說明：例如112年12月完成某項節能措施，執行計畫期間為113年1月起至113年12月止(最多以12個月為限)。
- 設備負載率或使用率：依設備全年運轉狀況自行評估，並於「一、數值來源與單位說明區」說明。
- 「三、本項措施總節能量」為「二、節能量公式套用」中各項節能量計算結果之總和。
- 「三、本項措施總節能效益金額」為「一、各項能源購買單價與節約金額計算」、「二、其他節能效益說明與計算」中各項節能效益金額計算結果之總和。
- 「三、本項措施總投資金額」為「一、設備投資費用計算公式套用」、「二、其他投資費用計算說明」中各項設備費用及投資費用之總和。
- 若申報之節能措施屬能源管理措施，應保存該管理措施之文件或相關執行紀錄文件。
- 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表十之二、113 年節約能源措施執行成效分析表

項次 (註1)	節約能源 措施來源	節約 能源 措施 代碼 (註2)	已執行 之節約 能源措 施	執行 計畫 期間 (年月~年月)		節 能 效 益 金 額 (千元)	投 資 金 額 (千元)	效 益 計 算 期 間		抑低 尖峰 需量 (瓩)	節 約 能 源 量(註3)					
								起月	迄月		電力 (度)	燃料油 (公秉)	液化石 油氣 (公斤)	天然氣 (立方 公尺)	汽油 (公升)	柴油 (公秉)
1	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)				年											
					月起											
					年											
					月止											
2	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)				年											
					月起											
					年											
					月止											
3	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)				年											
					月起											
					年											
					月止											
4	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)				年											
					月起											
					年											
					月止											
5	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)				年											
					月起											
					年											
					月止											
6	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)				年											
					月起											
					年											
					月止											
7	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)				年											
					月起											
					年											
					月止											
8	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)				年											
					月起											
					年											
					月止											
9	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)				年											
					月起											
					年											
					月止											
10	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)				年											
					月起											
					年											
					月止											
合 計																

註：

- 為表十之一中所填之項次。
- 「節約能源措施代碼」請參照附錄之說明。
- 「節約能源量」依表十之一中申報之節能量填寫。
- 跨年度成效為節能效益分2年度申報之節能措施，節能量計算跨年度，例如：113年8月完成某項節能措施，執行計畫期間為113年9月起至114年8月止(最多以12個月為限)，113年效益計算期間分別於(起月)和(迄月)欄填入9和12，並計算該期間節能量後，填入「節約能源」欄內；114年1月至8月另於表十一之一、表十一之二中填寫。
- 當年度計畫為當年度提出的節能措施，例如：112年12月完成某項節能措施，執行計畫期間為113年1月起至113年12月止(最多以12個月為限)，113年效益計算期間分別於(起月)和(迄月)欄填入1和12，並計算該期間節能量後，填入「節約能源」欄內。

表十之三、113 年節約熱能、需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案與再生能源自發自用之節電量換算

(一)節約熱能措施

節約能源種類	節約能源量 (註1)	能源單位	×	換算電力係數 (註2)(註3)	換算係數單位	×	節電量轉換效率係數 (註4)	=	各能源換算後節電量 (度)	節約熱能換算之節電量合計 (度)	年度用電量之0.5% (度) (註5)	節約熱能認列節電量 (度) (註6)
燃料油		公秉	×	1,162.79	度/公秉	×	10%	=				
液化石油氣		公斤	×	14.03	度/公斤	×	10%	=				
天然氣		立方公尺	×	10.47	度/立方公尺	×	10%	=				
汽油		公升	×	9.07	度/公升	×	10%	=				
柴油		公秉	×	9,767.44	度/公秉	×	10%	=				

註：

1.為表十之二中「燃料油」、「液化石油氣」、「天然氣」、「汽油」、「柴油」之節約能源量合計值。

2.「換算電力係數」=熱能能源產品單位熱值(仟卡)÷「電力」熱值(860 仟卡)，例「天然氣」換算電力係數=9,000(仟卡/立方公尺)÷860(仟卡/度)=10.47(度/立方公尺)。

3.經濟部能源署網站之「能源產品單位熱值表」：「燃料油」=9,600,000 仟卡/公秉、「液化石油氣」=1.818×6,635 仟卡/公斤、「天然氣」=9,000 仟卡/立方公尺、「汽油」=7,800 仟卡/公升、「柴油」=8,400,000 仟卡/公秉、「電力」=860 仟卡/度。

4.「節電量轉換效率係數」：「火力電廠」為 40%、「汽電共生廠」為 20%、「其餘能源用戶」為 10%。

5.「年度用電量之 0.5%(度)」=受列管電號 113 年 1 月至 12 月電費單之用電度數合計×0.5%。

6.能源用戶每年「節約熱能認列節電量(度)」以不超過「年度用電量之 0.5%」為限，若「節約熱能之節電量合計」超過「年度用電量之 0.5%」，則「節約熱能認列節電量」=「年度用電量之 0.5%」=「113 年 1 月至 12 月電費單之用電度數合計×0.5%」。

(二)需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案

月份	台電電號	措施名稱 (註1)(註4)	方案細項 (註1)(註4)	實際抑低量 (瓩)(註3)	×	抑低時數 (小時)	=	認列節電量 (度)(註2)
1					×		=	
2					×		=	
3					×		=	
4					×		=	
5					×		=	
6					×		=	
7					×		=	
8					×		=	
9					×		=	
10					×		=	
11					×		=	
12					×		=	
合計(度)								

註：

1. 參與執行台電需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案，如下表措施對應方案，皆可認列為節電量。

措施名稱	代號	方案細項	措施名稱	代號	方案細項
計畫性調整 用電措施	(a)	月選8日型	儲冷式空調系統 離峰用電措施	(l)	儲冷式空調系統離峰用 電措施
	(b)	日選時段型			
即時性 調整用電措施	(c)	保證反應型	再生能源義務用戶 儲能調整用電措施	(m)	義務時數型
	(d)	彈性反應型		(n)	累進回饋型
需量競價 措施	(e)	經濟型	其他	(z)	其他(____)
	(f)	可靠型			
	(g)	聯合型			
智慧型 調整用電措施	(h)	校園空調型			
需量反應參與 日前輔助服務	(i)	即時備轉容量			
	(j)	補充備轉容量			
	(k)	調頻備轉容量			

2. 公式：需量反應措施認列節電量=實際抑低量(瓩)×抑低時數(小時)。

例：以需量競價措施(e)經濟型為例，某用戶於3月中有4天執行抑低，4天合計抑低2,105瓩，每天執行2小時，計算節電量為2,105瓩×2小時=4,210度。

3. 各項需量反應措施實際抑低量(非調降契約容量)須有台灣電力股份有限公司之相關佐證資料。

4. 若參與「需量反應參與日前輔助服務」措施，佐證資料請提供聚合商提供之各月執行報告及列管電號「調度執行績效彙總表」(範例檔案下載)，彙總表須加蓋聚合商大小印及能源用戶大小印後掃描上傳。

(三)再生能源自發自用(註1)

序 號	再生能 源種類 (註2)	再生能源設 置登記電號 (註3)	設置區域 (註4)	設置時間 (註4)	裝置容量 (瓩)	年發電量 (度)	回售台電 電量 (度)	自發自用 認列節電量 (度) (註5)(註6)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				
3				民國__年__月__日				
4				民國__年__月__日				
5				民國__年__月__日				
合計								

註：

1. 請填報受列管電號範圍內之再生能源自發自用資料，例：某用戶設置611kW之太陽能發電系統，113年全年發電量為815,051度，皆為自用電=認列節電量為815,051度。

2. 再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)。

3. 「再生能源設置登記電號」請填寫該項再生能源設備「發電業執照」、「自用發電設備登記證」或「設備登記文件」上所登記之「併聯電號」。

4. 「設置區域」請填寫再生能源裝設之位置，例：A棟大樓屋頂A區；「設置時間」請填寫再生能源設備驗收竣工日期，並需提供驗收竣工證明。

5. 僅受列管電號範圍內之再生能源自發自用電量可認列為節電量，回售台電之發電量不能認列為節電量，各項再生能源申報資料均需提供佐證資料，並請將表十之三列印後加蓋用戶及負責人印信後上傳。

6. 再生能源自發自用，僅可認列一年節電措施。

表十之四、113 年平均年節電率^(註1)

項目	節電成效		
	項目	措施成效 (度)	措施成效合計值(度) (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
年度節電量 ^(註2) (度)	(a) 節約電能措施		
	(b) 節約熱能措施		
	(c) 需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案		
	(d) 再生能源自發自用措施		
年度用電量 (度)	計算勾選		計算值(度)(f)
	113 年全年實際用電量 ^(註3)		
	113 年電力使用具下列情形者，其用電量可於 113 年全年實際用電量中扣除：(可複選) ^(註4)		
	☐ 1. 113 年啟用之新建築用電量：____度。 ^(註5) ☐ 2. 113 年啟用之新設備用電量：____度。 ^(註6) ☐ 3. 113 年運輸軌道牽引電力之電量：____度。 ^(註7) ☐ 4. 113 年具安全考量之用電區域用電量：____度。 ^(註8) ☐ 5. 113 年工程施作區域用電量：____度。 ^(註9) ☐ 6. 為配合 113 年新法規導致用電量增加；增加之用電量：____度。 ^(註10) ☐ 7. 113 年電動車充換電設施用電量：____度。 ^(註11)		
平均年節電率 ^(註12) (%)	上述已勾選之項目總用電量加總(g)：____度。		

註：

- 「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定(以下稱本規定)」所稱能源用戶，指契約用電容量超過八百瓩之法人及自然人，但不包括下列用戶：「國軍部隊用戶」、「車道及隧道用電用戶」、「專供軌道車輛牽引用電用戶」、「港埠裝卸作業用電用戶」、「廣播電臺用電用戶」、「專供營繕工程施工用電用戶」、「臨時用電用戶」、「依能源管理法第 16 條所稱大型投資生產計畫新設能源使用設施，所送能源使用說明書經經濟部核准之用戶」、「其他經經濟部認定之用戶」。若能源用戶為本規定排除之能源用戶類型，無需填列本表，惟需提供經經濟部核可之佐證資料。
- 「年度節電量」為(a)表十之二「節約能源量」之「電力」、(b)表十之三「節約熱能措施」、(c)表十之三「需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案」與(d)表十之三「再生能源自發自用」之「認列節電量」合計。
- 113 年全年實際用電量(度)為受列管電號之 113 年 1 月至 12 月電費單用電度數及表十之三「再生能源自發自用」之「認列節電量」合計。
- 第 1 項~第 7 項之用電量扣除後，平均年節電率仍需達 1%。
- 提供 113 年啟用之新建築使用執照、建築電力流向說明及新建築占全年用電量之比例，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 提供 113 年啟用之新設備規格資料、設備運轉情形說明及新設備運轉占全年用電量之比例，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 提供 113 年軌道牽引電力估算之佐證資料，並估算軌道牽引之用電量(度)，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 提供用電區安全考量之相關法規或需求文件(如醫療安全需求規範等)，說明並估算此用電區域之用電量(度)，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 提供 113 年工程施作區域之工程資料，包含工程施作期間、施作範圍、工程區域 113 年用電量計算說明公式，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 說明為符合 113 年新法規所配合執行之措施，須包含法規公告前之能源使用狀況說明、法規公告後之電能使用狀況說明，內容需包含設備名稱、設備規格、設備數量、投資金額、操作時數、操作調整內容、增加之電能使用量計算說明等，佐證資料皆需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 僅列管電號供電之電動車充換電設施用電量可扣除，需提供 113 年電動車充換電設施用電量之佐證資料，佐證資料應包含：(1)電動車充換電設施與列管電號併聯之佐證資料、(2)電動車充換電設施用途(國道客運電動車、公車電動車、私人汽車電動車、電動機車)、(3)設備規格(電壓、電流、快充、慢充、交流電、直流電、製造年份)、(4)設備數量、(5)電力使用數量(度)，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。

12.

$$\text{平均年節電率} = \frac{e_{104} + e_{105} + e_{106} + e_{107} + e_{108} + e_{109} + e_{110} + e_{111} + e_{112} + e_{113}}{e_{104} + e_{105} + e_{106} + e_{107} + e_{108} + e_{109} + e_{110} + e_{111} + e_{112} + e_{113} + f_{104} + f_{105} + f_{106} + f_{107} + f_{108} + f_{109} + f_{110} + f_{111} + f_{112} + f_{113} - g_{104} - g_{105} - g_{106} - g_{107} - g_{108} - g_{109} - g_{110} - g_{111} - g_{112} - g_{113}} \times 100\%$$

表十之五、113 年平均年節電率未達 1%說明^(註 1)

項次	類別 (單選)	內容
1	☐ 113 年歇業、停業、拆遷。(註 2)	說明：
2	☐ 113 年營運時間或用電時間未滿一年。(註 3)	說明：
3	☐ 其他原因(註 4)	說明：

註：

1. 能源用戶於中華民國 104 年至 113 年平均年節電率應達 1%以上。違反者，依有關法令規定處理。
2. 提供 113 年歇業、停業事實認定證明或拆遷工程資料佐證。
3. 提供 113 年營運時間未滿一年或用電時間未滿一年之佐證資料，營運時間係指正式營運時間不足 12 個月；用電時間係指台電電號用電不足 12 個月，正式營運時間須提供佐證資料(如新聞稿、貴單位網站資訊等)。
4. 其他原因應為具體事項並提供佐證資料，若為資金、人力、技術缺乏和營運不佳，經濟部得不予核定。

表十之六、歷年平均年節電率總表^(註1)

項目	年度節電量 ^(註2) (度)	年度用電量 (度)	平均年節電率 ^(註3) (%)
104 年	S ₁₀₄	C ₁₀₄	R ₁₀₄
105 年	S ₁₀₅	C ₁₀₅	R ₁₀₅
106 年	S ₁₀₆	C ₁₀₆	R ₁₀₆
107 年	S ₁₀₇	C ₁₀₇	R ₁₀₇
108 年	S ₁₀₈	C ₁₀₈	R ₁₀₈
109 年	S ₁₀₉	C ₁₀₉	R ₁₀₉
110 年	S ₁₁₀	C ₁₁₀	R ₁₁₀
111 年	S ₁₁₁	C ₁₁₁	R ₁₁₁
112 年	S ₁₁₂	C ₁₁₂	R ₁₁₂
113 年	S ₁₁₃	C ₁₁₃	R ₁₁₃

註：

1. 自 105 年開始填報此表，並填於 104 年之欄位，106 年須填 104 年及 105 年 2 個欄位，以此類推，114 年則填滿 104 年至 113 年欄位。
2. 「年度節電量」指能源用戶實施各項節電措施，每年度節省之用電量，其計算期間，自實施日之次月起算，最多以 12 個月為限但計算期間跨年度者，節省之用電量按年度分別計算，例如：S₁₀₄ 指 105 年度填報表十之三之「年度節電量」；S₁₁₃ 為 114 年度填報表十之四之「年度節電量」。
3. 104 年至 113 年之平均年節電率，依下列公式計算：

$$R_{104} = S_{104} / (S_{104} + C_{104}) \times 100\%$$

$$R_{105} = (S_{104} + S_{105}) / (S_{104} + S_{105} + C_{104} + C_{105}) \times 100\%$$

$$R_{106} = (S_{104} + S_{105} + S_{106}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + C_{104} + C_{105} + C_{106}) \times 100\%$$

$$R_{107} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107}) \times 100\%$$

$$R_{108} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108}) \times 100\%$$

$$R_{109} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109}) \times 100\%$$

$$R_{110} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109} + C_{110}) \times 100\%$$

$$R_{111} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109} + C_{110} + C_{111}) \times 100\%$$

$$R_{112} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + S_{112}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + S_{112} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109} + C_{110} + C_{111} + C_{112}) \times 100\%$$

$$R_{113} = (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + S_{112} + S_{113}) / (S_{104} + S_{105} + S_{106} + S_{107} + S_{108} + S_{109} + S_{110} + S_{111} + S_{112} + S_{113} + C_{104} + C_{105} + C_{106} + C_{107} + C_{108} + C_{109} + C_{110} + C_{111} + C_{112} + C_{113}) \times 100\%$$

十一、節約能源目標及執行計畫^(註1)

表十一之一、114 年節約能源措施執行計畫表

項次	節約能源措施來源	節約能源措施代碼 (註2)	能源種類 (單選)	預計執行之節約能源措施	節約能源項目採取之執行計畫說明	執行計畫所需之人力、經費及節能量估算 (註3)																																																																																																																																																																									
1	☐ 跨年度成效 (註4) ☐ 當年度計畫 (註5)		☐ 電力 (度) ☐ 燃料油 (公秉) ☐ 液化石油氣 (公斤) ☐ 天然氣 (立方公尺) ☐ 汽油 (公升) ☐ 柴油 (公秉)		(1) 實施區域： (2) 施行對象(設備或器具)： (3) 具體作法：	執行計畫期間(年月~年月)(註4、註5) 年 月起 ~ 年 月止 一、數值來源與單位說明區(註6)： 二、節能量公式套用(擇一) 公式(1)：系統或單項設備效率提升之節能措施節能量計算<table><tr><td>系統或單項設備全年總耗能</td><td>(能源單位)</td><td>×</td><td>提升效益</td><td>%</td><td>×</td><td>認列月數比例</td><td>%</td><td>=</td><td>節能量</td><td>(能源單位)</td></tr><tr><td></td><td>(能源單位)</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>=</td><td></td><td>(能源單位)</td></tr><tr><td></td><td>(能源單位)</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>=</td><td></td><td>(能源單位)</td></tr></table> 公式(2)：設備汰換或操作調整之節能措施節能量計算 改善前設備能源使用量估算：<table><tr><td>項次</td><td>設備功率(kW)</td><td>×</td><td>台數</td><td>×</td><td>運轉時數</td><td>小時</td><td>×</td><td>設備負載率或使用率(註6)</td><td>%</td><td>×</td><td>認列月數比例</td><td>%</td><td>=</td><td>能源使用量</td><td>(kWh)</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>×</td><td></td><td>×</td><td></td><td>小時</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>=</td><td></td><td>(kWh)</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>×</td><td></td><td>×</td><td></td><td>小時</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>=</td><td></td><td>(kWh)</td></tr></table> 改善後設備能源使用量估算：<table><tr><td>項次</td><td>設備功率(kW)</td><td>×</td><td>台數</td><td>×</td><td>運轉時數</td><td>小時</td><td>×</td><td>設備負載率或使用率(註6)</td><td>%</td><td>×</td><td>認列月數比例</td><td>%</td><td>=</td><td>能源使用量</td><td>(kWh)</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>×</td><td></td><td>×</td><td></td><td>小時</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>=</td><td></td><td>(kWh)</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>×</td><td></td><td>×</td><td></td><td>小時</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>×</td><td></td><td>%</td><td>=</td><td></td><td>(kWh)</td></tr></table> 總節能量計算<table><tr><td>改善前設備能源使用量加總</td><td>(kWh)</td><td>-</td><td>改善後設備能源使用量加總</td><td>(kWh)</td><td>=</td><td>總節能量</td><td>(kWh)</td></tr><tr><td></td><td>(kWh)</td><td>-</td><td></td><td>(kWh)</td><td>=</td><td></td><td>(kWh)</td></tr></table> 公式(3)：其他節能措施節能量計算公式說明 三、本項措施總節能量： (能源單位)(註7) 節能量估算 一、各項能源購買單價與節約金額計算：<table><tr><td>項次</td><td>節約能源量</td><td>×</td><td>平均能源購買單價</td><td>(元/能源單位)</td><td>=</td><td>節約金額</td><td>(元)</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>×</td><td></td><td>(元/能源單位)</td><td>=</td><td></td><td>(元)</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>×</td><td></td><td>(元/能源單位)</td><td>=</td><td></td><td>(元)</td></tr></table> 二、其他節能效益說明與計算： 三、本項措施總節能效益金額： (元)(註8)	系統或單項設備全年總耗能	(能源單位)	×	提升效益	%	×	認列月數比例	%	=	節能量	(能源單位)		(能源單位)	×		%	×		%	=		(能源單位)		(能源單位)	×		%	×		%	=		(能源單位)	項次	設備功率(kW)	×	台數	×	運轉時數	小時	×	設備負載率或使用率(註6)	%	×	認列月數比例	%	=	能源使用量	(kWh)	1		×		×		小時	×		%	×		%	=		(kWh)	2		×		×		小時	×		%	×		%	=		(kWh)	項次	設備功率(kW)	×	台數	×	運轉時數	小時	×	設備負載率或使用率(註6)	%	×	認列月數比例	%	=	能源使用量	(kWh)	1		×		×		小時	×		%	×		%	=		(kWh)	2		×		×		小時	×		%	×		%	=		(kWh)	改善前設備能源使用量加總	(kWh)	-	改善後設備能源使用量加總	(kWh)	=	總節能量	(kWh)		(kWh)	-		(kWh)	=		(kWh)	項次	節約能源量	×	平均能源購買單價	(元/能源單位)	=	節約金額	(元)	1		×		(元/能源單位)	=		(元)	2		×		(元/能源單位)	=		(元)
系統或單項設備全年總耗能	(能源單位)	×	提升效益	%	×	認列月數比例	%	=	節能量	(能源單位)																																																																																																																																																																					
	(能源單位)	×		%	×		%	=		(能源單位)																																																																																																																																																																					
	(能源單位)	×		%	×		%	=		(能源單位)																																																																																																																																																																					
項次	設備功率(kW)	×	台數	×	運轉時數	小時	×	設備負載率或使用率(註6)	%	×	認列月數比例	%	=	能源使用量	(kWh)																																																																																																																																																																
1		×		×		小時	×		%	×		%	=		(kWh)																																																																																																																																																																
2		×		×		小時	×		%	×		%	=		(kWh)																																																																																																																																																																
項次	設備功率(kW)	×	台數	×	運轉時數	小時	×	設備負載率或使用率(註6)	%	×	認列月數比例	%	=	能源使用量	(kWh)																																																																																																																																																																
1		×		×		小時	×		%	×		%	=		(kWh)																																																																																																																																																																
2		×		×		小時	×		%	×		%	=		(kWh)																																																																																																																																																																
改善前設備能源使用量加總	(kWh)	-	改善後設備能源使用量加總	(kWh)	=	總節能量	(kWh)																																																																																																																																																																								
	(kWh)	-		(kWh)	=		(kWh)																																																																																																																																																																								
項次	節約能源量	×	平均能源購買單價	(元/能源單位)	=	節約金額	(元)																																																																																																																																																																								
1		×		(元/能源單位)	=		(元)																																																																																																																																																																								
2		×		(元/能源單位)	=		(元)																																																																																																																																																																								

項次	節約能源措施來源	節約能源措施代碼 (註2)	能源種類 (單選)	預計執行之節約能源措施	節約能源項目採取之執行計畫說明	執行計畫所需之人力、經費及節能量估算 (註3)																																																
						一、設備投資費用計算公式套用： <table border="1"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>設備名稱</th> <th>設備功率或容量</th> <th>(kW/台或RT/台)</th> <th>×</th> <th>購買單價</th> <th>(元/kW或元/RT)</th> <th>×</th> <th>台數</th> <th>=</th> <th>設備費用</th> <th>(元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>(kW/台或RT/台)</td> <td>×</td> <td></td> <td>(元/kW或元/RT)</td> <td>×</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> <td>(元)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>(kW/台或RT/台)</td> <td>×</td> <td></td> <td>(元/kW或元/RT)</td> <td>×</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> <td>(元)</td> </tr> </tbody> </table> 二、其他投資費用計算說明： <table border="1"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>費用名稱</th> <th>投資費用</th> <th>(元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>(元)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>(元)</td> </tr> </tbody> </table> 三、本項措施總投資金額： (元) (註9)	項次	設備名稱	設備功率或容量	(kW/台或RT/台)	×	購買單價	(元/kW或元/RT)	×	台數	=	設備費用	(元)	1			(kW/台或RT/台)	×		(元/kW或元/RT)	×		=		(元)	2			(kW/台或RT/台)	×		(元/kW或元/RT)	×		=		(元)	項次	費用名稱	投資費用	(元)	1			(元)	2			(元)
項次	設備名稱	設備功率或容量	(kW/台或RT/台)	×	購買單價	(元/kW或元/RT)	×	台數	=	設備費用	(元)																																											
1			(kW/台或RT/台)	×		(元/kW或元/RT)	×		=		(元)																																											
2			(kW/台或RT/台)	×		(元/kW或元/RT)	×		=		(元)																																											
項次	費用名稱	投資費用	(元)																																																			
1			(元)																																																			
2			(元)																																																			

註：

- 依據能源管理法之規定，能源用戶每年需訂定節約能源目標及執行計畫，請依貴用戶之業務特性制定相關計畫。
- 「節約能源措施代碼」請參照附錄之說明。
- 「執行計畫所需之人力、經費及節能量估算」欄之「節能量估算」，例如：藉由設備能源使用量量測或設備效率提昇與運轉時數來計算節約電力、燃料油、液化石油氣、天然氣、汽油、柴油等能源之節約數量，並換算成節能效益金額之算式（新臺幣，下同）。「預計投資金額估算」請列舉投資項目與金額。
- 跨年度成效為節能效益分2年度申報之節能措施，節能量計算跨年度，說明：例如114年8月完成某項節能措施，執行計畫期間為114年9月起至115年8月止(最多以12個月為限)；其中114年度之節能效益於表十一之一至表十一之二填報，115年度之節能效益則於下一年度填報。
- 當年度計畫為當年度提出的節能措施，說明：例如113年12月完成某項節能措施，執行計畫期間為114年1月起至114年12月止(最多以12個月為限)。
- 設備負載率或使用率：依設備全年運轉狀況自行評估，並於「一、數值來源與單位說明區」說明。
- 「三、本項措施預估總節能量」為「二、節能量公式套用」中各項節能量估算結果之總和。
- 「三、本項措施預估總節能效益金額」為「一、各項能源購買單價與節約金額計算」、「二、其他節能效益說明與計算」中各項節能效益金額估算結果之總和。
- 「三、本項措施總投資金額」為「一、設備投資費用計算公式套用」、「二、其他投資費用計算說明」中各項設備費用及投資費用之總和。
- 若申報之節能措施屬能源管理措施，應保存該管理措施之文件或相關執行紀錄文件。
- 本表不敷使用時，請自行複印填寫。

表十一之二、114 年節約能源措施暨節能量預估情形

項次 (註1)	節約能源 措施來源	節約 能源 措施 代碼 (註2)	預計執行 之節約能 源措施	預計執行 計畫期間 (年月~年月)	節能 效益 金額 (千元)	投資 金額 (千元)	效益計算 期間		抑低 尖峰 需量 (瓩)	節約能源量(註3)					
							起月	迄月		電力 (度)	燃料油 (公秉)	液化石 油氣 (公斤)	天然氣 (立方 公尺)	汽油 (公升)	柴油 (公秉)
1	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
2	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
3	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
4	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
5	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
6	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
7	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
8	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
9	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
10	☐ 跨年度成 效(註4) ☐ 當年度計 畫(註5)			年											
				月起											
				年											
				月止											
合 計															

註：

- 為表十一之一中所填之項次。
- 「節約能源措施代碼」請參照附錄之說明。
- 「節約能源量」依表十一之一中申報之節能量填寫。
- 跨年度成效為節能效益分2年度申報之節能措施，節能量計算跨年度，例如：114年8月完成某項節能措施，預計執行計畫期間為114年9月起至115年8月止(最多以12個月為限)，114年效益計算期間分別於(起月)和(迄月)欄填入9和12，並計算該期間節能量後，填入「節約能源」欄內；而115年1月至8月則於下一年度填報。
- 當年度計畫為當年度提出的節能措施，例如：113年12月完成某項節能措施，預計執行計畫期間為114年1月起至114年12月止(最多以12個月為限)，114年效益計算期間分別於(起月)和(迄月)欄填入1和12，並計算該期間節能量後，填入「節約能源」欄內。

表十一之三、114 年需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案與
再生能源自發自用之節電量換算

(一)需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案

月份	台電電號	措施名稱 (註1)	方案細項 (註1)	預估抑低量 (瓩)	×	抑低時數 (小時)	=	認列節電量 (度)(註2)
1					×		=	
2					×		=	
3					×		=	
4					×		=	
5					×		=	
6					×		=	
7					×		=	
8					×		=	
9					×		=	
10					×		=	
11					×		=	
12					×		=	
合計(度)								

註：

1.參與執行台電需量反應負載管理相關措施及電力交易平台方案，如下表措施對應方案，皆可認列為節電量。

措施名稱	代號	方案細項	措施名稱	代號	方案細項
計畫性調整 用電措施	(a)	月選8日型	儲冷式空調系統 離峰用電措施	(l)	儲冷式空調系統離峰用 電措施
	(b)	日選時段型			
即時性 調整用電措施	(c)	保證反應型	再生能源義務用戶 儲能調整用電措施	(m)	義務時數型
	(d)	彈性反應型		(n)	累進回饋型
需量競價 措施	(e)	經濟型	其他	(z)	其他()
	(f)	可靠型			
	(g)	聯合型			
智慧型 調整用電措施	(h)	校園空調型			
需量反應參與 日前輔助服務	(i)	即時備轉容量			
	(j)	補充備轉容量			
	(k)	調頻備轉容量			

2.公式：需量反應措施認列節電量=預估抑低量(瓩)×抑低時數(小時)。

例：需量競價措施(e)經濟型為例，某用戶於3月中有4天執行抑低，4天合計抑低2,105瓩，每天執行2小時，計算節電量為2,105瓩×2小時=4,210度。

(二)再生能源自發自用^(註1)

序號	再生能源種類 (註2)	再生能源設置登記電號 (註3)	設置區域 (註4)	設置時間 (註4)	裝置容量 (瓩)	年發電量 (度)	回售台電 電量 (度)	自發自用 認列節電量 (度) (註5)(註6)
1				民國__年__月__日				
2				民國__年__月__日				
3				民國__年__月__日				
4				民國__年__月__日				
5				民國__年__月__日				
合計								

註：

- 1.請填報受列管電號範圍內之再生能源自發自用資料，例：某用戶設置 611kW 之太陽能發電系統，預估 114 年全年發電量為 815,051 度，皆為自用電=認列節電量為 815,051 度。
- 2.再生能源種類請填寫「太陽能」、「地熱能」、「風力」或「其他」(相關種類及定義請參考「再生能源發展條例」)。
- 3.「再生能源設置登記電號」請填寫該項再生能源設備「發電業執照」、「自用發電設備登記證」或「設備登記文件」上所登記之「併聯電號」。
- 4.「設置區域」請填寫再生能源裝設之位置，例：A 棟大樓屋頂 A 區；「設置時間」請填寫再生能源設備驗收竣工日期，並需提供驗收竣工證明。
- 5.僅受列管電號範圍內之再生能源自發自用電量可認列為節電量，回售台電之發電量不能認列為節電量，各項再生能源申報資料均需提供佐證資料，並請將表十一之三列印後加蓋用戶及負責人印信後上傳。
- 6.再生能源自發自用，僅可認列一年節電措施。

表十一之四、114年度用電量估算

項目	估算勾選	估算值(度)
年度用電量 (註1) (度)	☐ 沿用 113 年全年實際用電量(註2)	
	114 年電力使用具下列情形者，其用電量可於年度用電量中扣除：(可複選) ☐ 1. 114 年啟用之新建築用電量：_____度。(註3) ☐ 2. 114 年啟用之新設備用電量：_____度。(註4) ☐ 3. 114 年運輸軌道牽引電力之電量：_____度。(註5) ☐ 4. 114 年工程施作區域用電量：_____度。(註6) ☐ 5. 114 年電動車充換電設施用電量：_____度。(註7)	勾選項目用電量加總 (度)
	☐ 其他估算方式(註8)	估算值(度)
	估算說明：	

註：

1. 「年度用電量」為能源用戶沿用 113 年全年實際用電量或以「其他估算方式」估算之 114 年的全年用電量。
2. 沿用 113 年全年實際用電量(度)係指預期 114 年全年用電量與 113 年相同。
3. 提供 114 年將啟用之新建築使用執照、建築電力流向說明及新建築預計占全年用電量之比例，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
4. 提供 114 年將啟用之新設備規格資料、設備運轉情形說明及新設備運轉預計占全年用電量之比例，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
5. 提供 114 年軌道牽引電力估算之佐證資料，並估算軌道牽引之用電量(度)，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
6. 提供 114 年工程施作區域之工程資料，包含工程施作期間、施作範圍、工程區域 114 年用電量估算說明公式，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
7. 僅列管電號供電之電動車充換電設施用電量可扣除，需提供 114 年電動車充換電設施預估用電量之佐證資料，佐證資料應包含：(1)電動車充換電設施與列管電號併聯之佐證資料、(2)電動車充換電設施用途(國道客運電動車、公車電動車、私人汽車電動車、電動機車)、(3)設備規格(電壓、電流、快充、慢充、交流電、直流電、製造年份)、(4)設備數量、(5)電力使用數量估算值(度)及估算說明，佐證資料需加蓋用戶及負責人印信後上傳。
8. 勾選「其他估算方式」需說明估算方法或估算公式。

附錄、節約能源措施代碼表^(註)

系統類別	類別代碼	設備類別	類別代碼	節能方法	方法代碼
1. 空調設備	A	1. 中央空調主機	A	能源管理	00
		2. 儲冰槽	B	系統整合	01
		3. 冰水泵	C	可停電力	02
		4. 冷卻水泵	D	負載需量調整	03
		5. 區域水泵	E	新設或增設	04
		6. 冷卻水塔	F	設備改善	05
		7. 空調箱	G	汰舊換新	06
		8. 小型送風機	H	增設監控系統控制	07
		9. 箱型冷氣機	I	操作調整	08
		10. 窗型冷氣機	J	保養維修	09
		11. 分離式冷氣機	K	廢棄物利用	10
		12. 空調加熱設備	L	熱回收	11
		13. 其他設備	M	水回收	12
2. 照明設備	L	1. 日光燈	A		
		2. 省電燈泡	B	採用變頻器	20
		3. 鹵素燈	C	增設儲冰系統	21
		4. 複金屬燈	D	加強保溫	22
		5. 高壓鈉燈	E	外氣冷房	23
		6. 高壓水銀燈	F	溫度合理調整與控制	24
		7. 電子安定器	G	台數控制	25
		8. 自然採光	H	採用熱泵加熱系統	26
		9. 控制開關	I	加強善散熱效果	27
		10. 其他設備	J		
3. 冷凍冷藏設備	F	1. 冷凍設備	A	採用電子安定器	31
		2. 冷藏設備	B	採用調光電子安定器	32
		3. 其他設備	C	採用省電燈泡	33
4. 事務設備	R	1. 個人電腦	A	採用高效率三波長燈管	34
		2. 影印機	B	採用高效率光源	35
		3. 飲水機	C	採用時間開關	36
		4. 其他設備	D	採用照度開關	37
5. 送排風設備	B	1. 停車場排風機	A	採用紅外線開關	38
		2. 屋頂抽排風機	B	採用二線式照明控制開關	39
		3. 廚房抽排風機	C	採用自然採光	40
		4. 廁所排風機	D		
		5. 其他設備	E	採用太陽能電池	51
6. 給水污水設備	W	1. 污水排水設備	A	採用隔熱貼紙	52
		2. 給水設備	B	採用液晶顯示器	53
		3. 其他設備	C	採用省電模式	54
7. 電梯設備	E	1. 病床梯	A		
		2. 客梯	B		
		3. 電扶梯	C	契約容量合理化調整	61
		4. 貨梯	D	採用功因調整器	62
		5. 其他設備	E	採用電壓調整器	63
8. 其他設備	O	1. 蒸汽鍋爐	A		
		2. 電熱水器	B		
		3. 熱泵熱水系統	C	其他節能措施	99
		4. 製程	D		
		5. 其他設備	E		
9. 電力系統	P	1. 供電負載(功率電壓電流)	A		
		2. 變壓器	B		
		3. 功因改善進相電容器	C		
		4. 緊急發電機	D		

註：請依實際之節約能源措施代碼。編碼方式請參照上表先選擇「系統類別」、「設備類別」之「類別代碼」，搭配「節能方法」之「方法代碼」。舉例如下：

節能措施	代碼
冷凍設備加裝變頻控制器	FA20
中央空調主機汰舊換新	AA06
照明採用電子式安定器	LG06
設置空調節能監控系統	AA07
鍋爐調降空氣對燃料之比例	OA08